



8. Uzgodnienia branżowe – nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne – nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna – nie dotyczy

11. Stan istniejący

Linia napowietrzna wykonana jest z przewodów nieizolowanych typu AL. $4 \times 35 \text{ mm}^2$ posadowiona na słupach betonowych typu ŻN.

12. Rozbiórki – nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn – nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Na stacji nr 30842 obwód I od słupa nr 01/5 do słupa nr 01/13 dokonać wymiany istniejących przewodów typu AL. $4 \times 35 \text{ mm}^2$ na przewody izolowane typu AsXSn $4 \times 120 \text{ mm}^2$. Zdemontować słupy nN ŻN a następnie posadowić słupy wirowane. Prace wykonać zgodnie z rysunkiem nr 1.

16. Oświetlenie uliczne – nie dotyczy

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy

18. Przyłącze nn – kablowe – nie dotyczy

19. Ochrona przepięciowa linii SN – nie dotyczy

20. Ochrona przepięciowa linii SN – nie dotyczy

21. Ochrona przepięciowa – nie dotyczy

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – nie dotyczy

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy



24. Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja robocza kabla i urządzeń. Jako ochronę przy uszkodzeniu projektuję samoczynne wyłączenia zasilania z zastosowaniem bezpieczników oraz system uziemień przewodu PEN sieci. Istniejąca sieć wykonana jest w układzie TNC.


DANE:

Przyjęta moc na jedno przyłącze istn... 7,0kW
Moc przyłączeniowa podmiotu przyłączanego: 16,0kW
Wartość wkładki zabezpieczającej obwód w st.: 80A
Stacja transformatorowa nr: 30842
Transformator o mocy: 160kVA

Obwód: 1

GRAF SIECI ZASILAJĄCEJ:

30842

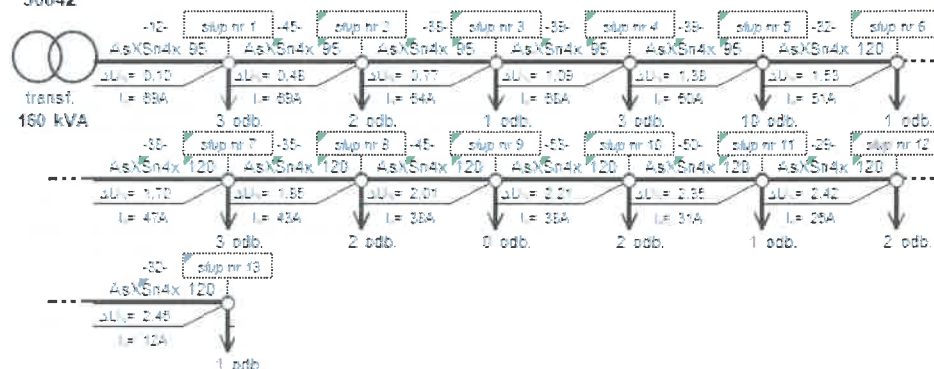



26. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla projektowanej energetycznej sieci kablowej ustala się I-szą kategorię geotechniczną, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – nie dotyczy

28. Kolizje / skrzyżowania – nie dotyczy

29. Ingerencja w zielenią wysoką – nie dotyczy



31. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii napowietrznej w miejscowości Ślizówgm. Syców.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejący teren planowanej inwestycji to działki prywatne oraz działka drogowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu będzie stanowiła linia napowietrzna 0,4 kV typu AsXSn 4x120 mm² posadowiona na słupach wirowanych.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Długość projektowanej linii napowietrznej nn wynosi odpowiednio:

AsXSn 4x120 - 318m

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren na którym projektowana jest linia napowietrzna nie jest objęty ochroną konserwatorską.

6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Teren na którym projektowana jest linia napowietrzna nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Realizacja planowanej przebudowy linii napowietrznej nie spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczaniu gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych oraz nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko. Działki przez które przechodzi planowana inwestycja nie wchodzi w skład ustanowionych terenów parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów lub innych form ochrony środowiska.

8. Inne konieczne dane wynikające z charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Nie dotyczy projektowanej przebudowy linii napowietrznej.

9. Obliczenia powierzchni zabudowy

Nie dotyczy projektowanej przebudowy linii napowietrznej.



URZĄD MIASTA I GMINY
W SYCOWIE
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

56 – 500 Syców, ul. Mickiewicza 1 tel. 62785 5119 e – mail: k.witkowska@sycow.pl

Syców, 08.12.2025 r.

Energa Operator S.A. o/Kalisz
Al. Wolności 8
62-800 Kalisz

ITI.7236.159.2025

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.12.2025 r. (data wpływu do urzędu: 03.12.2025r.) w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego złożonego przez **Pana Henryka Stradomskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzory Budowlane Henryk Stradomski, Oś. Zamkowe 23c/7 63-500 Ostrzeszów**, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz Inwestora, Urząd Miasta i Gminy Syców **pozytywnie opiniuje** lokalizację projektowanej wymiany linii napowietrznej nN-0,4 kV w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej jako **dz. nr 423/2 oraz 458 obręb Ślizów w m. Ślizów** na poniższych warunkach:

1. **Przebieg projektowanej wymiany linii napowietrznej nN – 0,4 kV** należy zlokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia,
2. Właściciel działki nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się na trasie projektowanej wymiany linii odcinka linii kablowej nN 0,4 kV. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami;
3. Utrzymanie wbudowanych urządzeń należy do ich posiadaczy;
4. Niniejsze uzgodnienie **nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego** ani na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
5. Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne ze zgodą na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane na **dz. nr: 423/2 oraz 458 obręb Ślizów w m. Ślizów w zakresie związanym z opracowaniem dokumentacji dotyczącej wymiany linii napowietrznej nN – 0,4 kV w Ślizowie - w myśl ustawy „Prawo budowlane”**

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

6. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
7. Uzgodnienia z Gminą Syców, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego urządzenia,
8. **Przedłożenia do tut. Gminy, projektu zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia;**
9. Uzyskania zezwolenia Gminy Syców **na zajęcie pasa drogowego**. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do tut. Gminy;
10. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej pobrana będzie opłata ustalona na podstawie Umowy cywilno-prawnej w sprawie czasowego udostępniania dróg wewnętrznych, stanowiących własność Gminy Syców i będzie pobierana opłata ustalona na podstawie Zarządzenia NR 315/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 6 maja 2020r.;
11. Samowolne zajęcie pasa drogowego spowoduje naliczenie kary pieniężnej.

z up. Burmistrza

Marek Grenda
NACZELNIK WYDZIAŁU

Sprawę prowadzi:
Karolina Witkowska nr kont. 62 785-51-19
k.witkowska@sycow.pl

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Henryk Stradomski, Projektowanie i Nadzory Budowlane, Os. Zamkowe 23C/7 63-500 Ostrzeszów
2. a/a