

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku, RD 35REJON DYSTRYBUCJI W KARTUZACH
UL. 3 MAJA 9, 83-300 KARTUZY**WYTYCZNE PROGRAMOWE**WYMIANA ROZDZIELNICY STACYJNEJ I PIONÓW STACJI
SŁUPOWEJ SN/NN T-7169 GRABÓWKO SZOSANR WYT.: **557/0/2026/35MZE**NR ZAD.: **Plan Remontowy 2026, poz. nr: 3526046,**
Nr AiES: 326204409OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 35 MZE**OPRACOWAŁ: **MATEUSZ PŁOTKA, 35MZE**
Inżynier Wiodący
ds. Stacji SN/nn
Mateusz PłotkaSPRAWDZIŁ: **ROBERT KORZEMIAKIN, 35MZE**
Kierownik
Dział Zarządzania Eksploatacją
Robert Korzemiakin
Dyrektor
Rejon Dystrybucji w Kartuzach
Tadeusz Marszał

ZATWIERDZIŁ:

Data:

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	2
2.	Przedmiot opracowania	2
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych	2
4.	Stan istniejący	2
4.1	Transformator SN/nn	2
4.2	Pion główny nn	3
4.3	Rozdzielnica nn i szafka AMI	3
5.	Stan planowany / zakres prac	3
5.1	Transformator SN/nn	3
5.2	Pion główny nn	3
5.3	Rozdzielnica nn i szafka AMI	4
6.	Rzeczowy zakres prac	4
7.	Wymagania dodatkowe	4
	Dokumentacja powykonawcza	4
8.	Informacje dodatkowe	5
1)	Zmiany i odstępstwa	5
2)	Parametry zwarciove	5
9.	Spis załączników	5

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Remont słupowej stacji transformatorowej SN/nn T-7169 Grabówko Szosa polegający na wymianie rozdzielnicy stacyjnej i pionów nn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Grabówko Dz.86 , Nowa Karczma gmina wiejska

4. Stan istniejący

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy stacji	1983 r.	
Nr obiektu	T-7169 Grabówko Szosa	
Rodzaj stacji	Słupowa	
Typ stacji	STSa 20/250	
Moc transformatora	100 kVA	

4.1 Transformator SN/nn

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Ograniczniki przepięć nn	tak	
Przekładniki prądowe	tak	

4.2 Pion główny nn

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ i przekrój	4x ALY 1x240 +120	pion nn do wymiany

4.3 Rozdzielnica nn i szafka AMI

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ rozdzielnic 0,4kV	słupowa blaszana	
Łącznik główny	RIN 400	
Ilość wyposażonych pól odpływowych	2	podstawy bezp. PBD1
Obw. 100 (pion)	3x ALY70	
Obw. 200 (pion)	3x ALY70	
Licznik bilansujący	tak	
Przekładniki prądowe	nie	
Szafka AMI	tak	
Tablica oświetleniowa w rozd. nn	nie	

5. Stan planowany / zakres prac

- Wymiana rozdzielnic nn stacji słupowej na nową szafkę zamontowaną na słupie stacji..
- Wymiana pionu głównego nn stacji na 8x YKXS 1x70 i ograniczników przepięć nn.

Urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi. Szczegóły techniczne związane z wymianą urządzeń uzgodnić z pracownikiem Działu Zarządzania Eksploatacją w Kartuzach. Po wykonaniu zgłosić pracę do odbioru technicznego z pełną dokumentacją powykonawczą.

5.1 Transformator SN/nn

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Ograniczniki przepięć nn	zgodne ze standardami EOP	
Przekładniki prądowe	tak	istniejące

5.2 Pion główny nn

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ i przekrój	8x YKXS 1x70	

5.3 Rozdzielnica nn i szafka AMI

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ rozdzielnic 0,4kV	rozdzielnica słupowa	
Łącznik główny	2x rozłącznik bezp. listwowy (pole zasilające, pole agregatu)	
Ilość wyposażonych pól odpływowych	2	rozłączniki bezp. listwowe
Obw. 100 (pion)	YAKXS 4x120	
Obw. 200 (pion)	YAKXS 4x120	
Licznik bilansujący	nie	
Przekładniki prądowe	tak	
Szafka AMI	nie	istniejąca
Tablica oświetleniowa	nie	

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Wymiana rozdzielnic nn	szt.	1
2.	Wymiana pionów	kpl.	1

7. Wymagania dodatkowe**Dokumentacja powykonawcza**

Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji powykonawczej, które nie są ujęte w dokumentacji przetargowej/umowie:

- Niniejsze wytyczne programowe powinny być integralną częścią dokumentacji powykonawczej.
- Do odbioru przedstawić pełną dokumentację powykonawczą obowiązującą w EOP.

Uregulowanie prawne

- Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości zgodnie ze standardami obowiązującymi w EOP.
- Wykonanie uzgodnień z innymi stronami niż EOP.

Wyłączenia

- Sporządzenie harmonogramu prac (z osobą odpowiedzialną w 35MZE) przy uwzględnieniu założenia minimalizacji okresu wyłączeń.

Demontaż majątku

- Sporządzenie protokołu przekazania materiałów z demontażu. Demontowane przekładniki przekazać do magazynu ELOG. Utylizacja pozostałych elementów we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Informacje dodatkowe

1) Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGIA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. Autor wytycznych, po analizie sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyła stosowny wniosek o odstępstwo od standardów technicznych do właściwego Przewodniczącego Zespołu Technicznego działającego przy Radzie Technicznej ENERGIA-OPERATOR. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

2) Parametry zwarcia

- Moc zwarcia na szynach SN 15 kV: MVA
- Prąd zwarcia doziemnego: A

9. Spis załączników

1. *Plan sytuacyjny*
2. *Schemat stacji*
3. *Dokumentacja fotograficzna*

WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuł wytycznych:	WYMIANA ROZDZIELNICY STACYJNEJ I PIONÓW STACJI SŁUPOWEJ SN/NN T-7169 GRABÓWKO SZOSA
Nr wytycznych:	557/0/2026/35MZE
Data opracowania:	09-10-2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Rozdzielnica stacyjna i piony są w złym stanie technicznym, mocno wyeksploatowane, nie zapewniają ciągłości zasilania odbiorców a ponadto mogą stanowić zagrożenie dla obsługi oraz mieszkańców. Urządzenia wymagają remontu. Niezadowolający stan techniczny potwierdzają wyniki okresowej kontroli stanu technicznego obiektu. Przeprowadzenie prac remontowych zapewni bezpieczeństwo obsługi oraz ciągłość dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Załączniki:

- A. Plan sytuacyjny
- B. Schemat stacji
- C. Dokumentacja fotograficzna

2. Termin realizacji wytycznych

- 30 listopad 2026 r.

3. Szacunkowe nakłady/koszty realizacji wytycznych

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Nakłady/koszty [tys. zł]
1.	Wymiana rozdzielnicy stacyjnej nn	szt.	1	
2.	Wymiana pionów	kpl.	1	
3.	Praca agregatu	kpl.	1	
	REZERWA (Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.%)			
			ŁĄCZNIE	

4. Źródło finansowania

Plan remontów 2026 - OPEX Taktyczny

5. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Wytyczne zostały uzgodnione drogą elektroniczną z niżej wymienionymi komórkami organizacy

- 3MZZ

- 3MMR



- 35MMD

- 35MZE

Inżynier Wiodący
ds. Stacji SN/nn


Mateusz Piotek

podpis autora wytycznych programowych

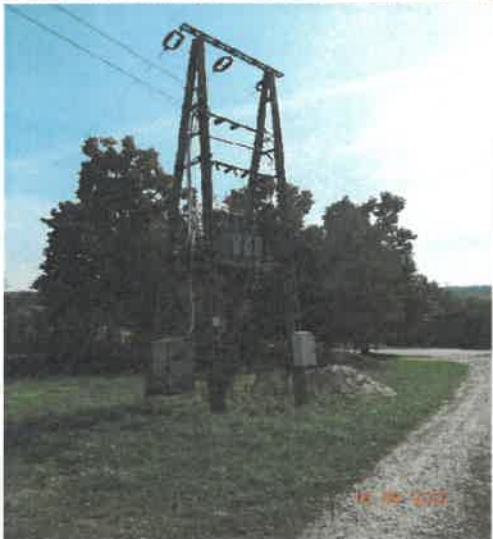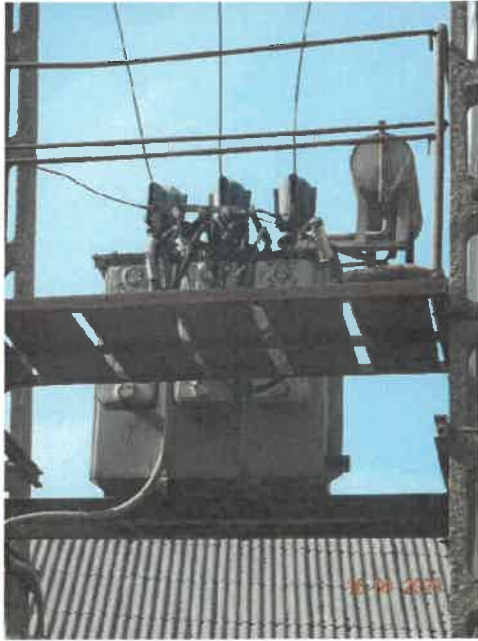


T - 7169 Grabówko Szosa

Stacja słupowa typu: STSa 20/250
 charakter: sieciowa - końcowa

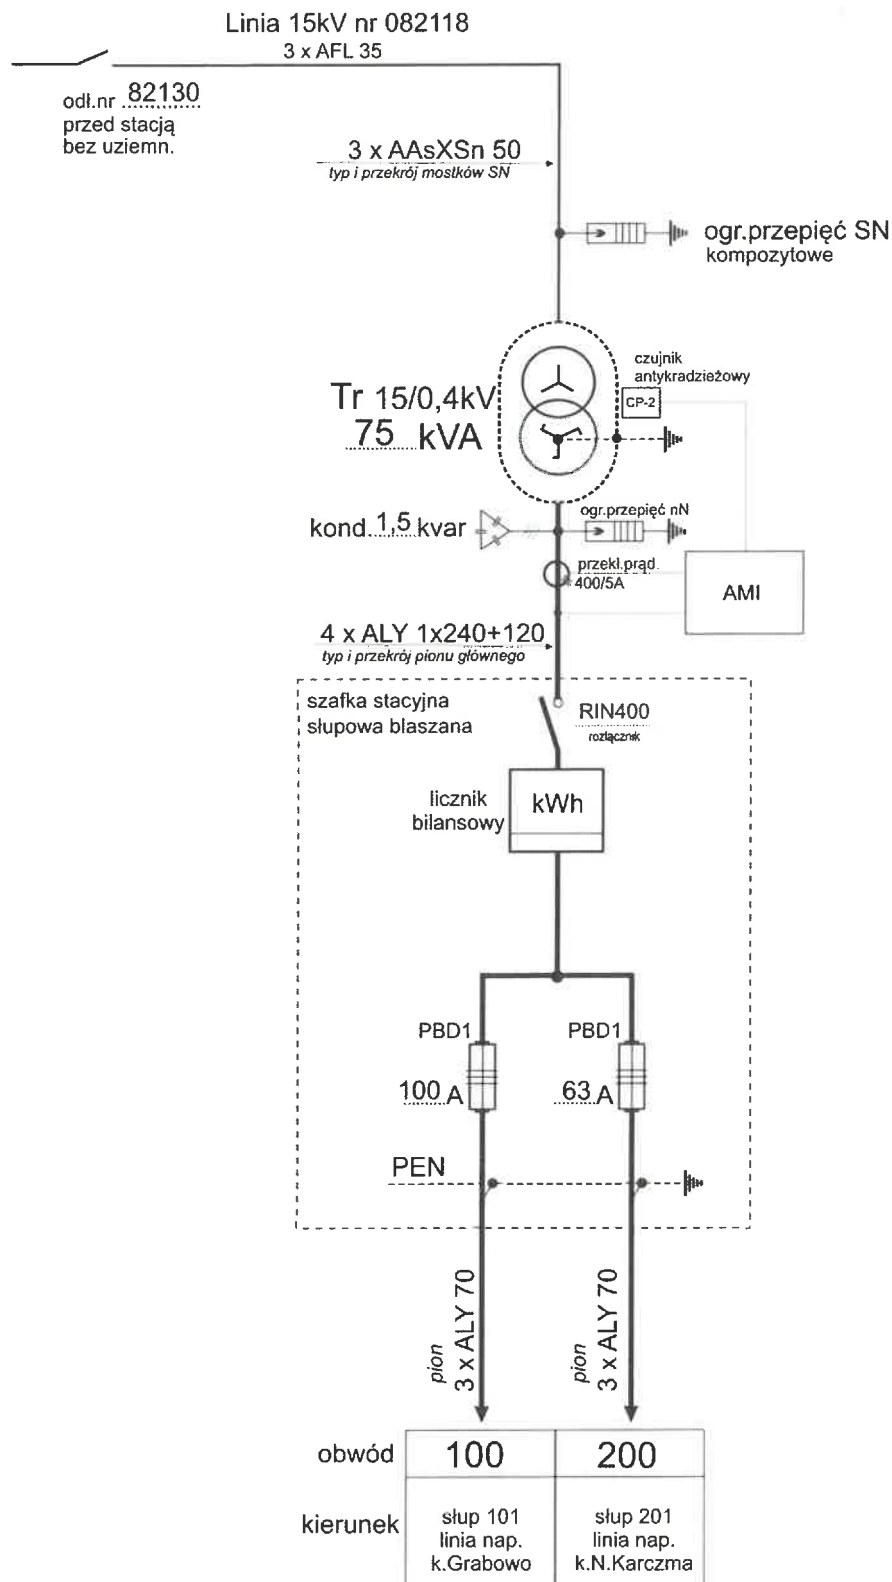

Data 15.09.17

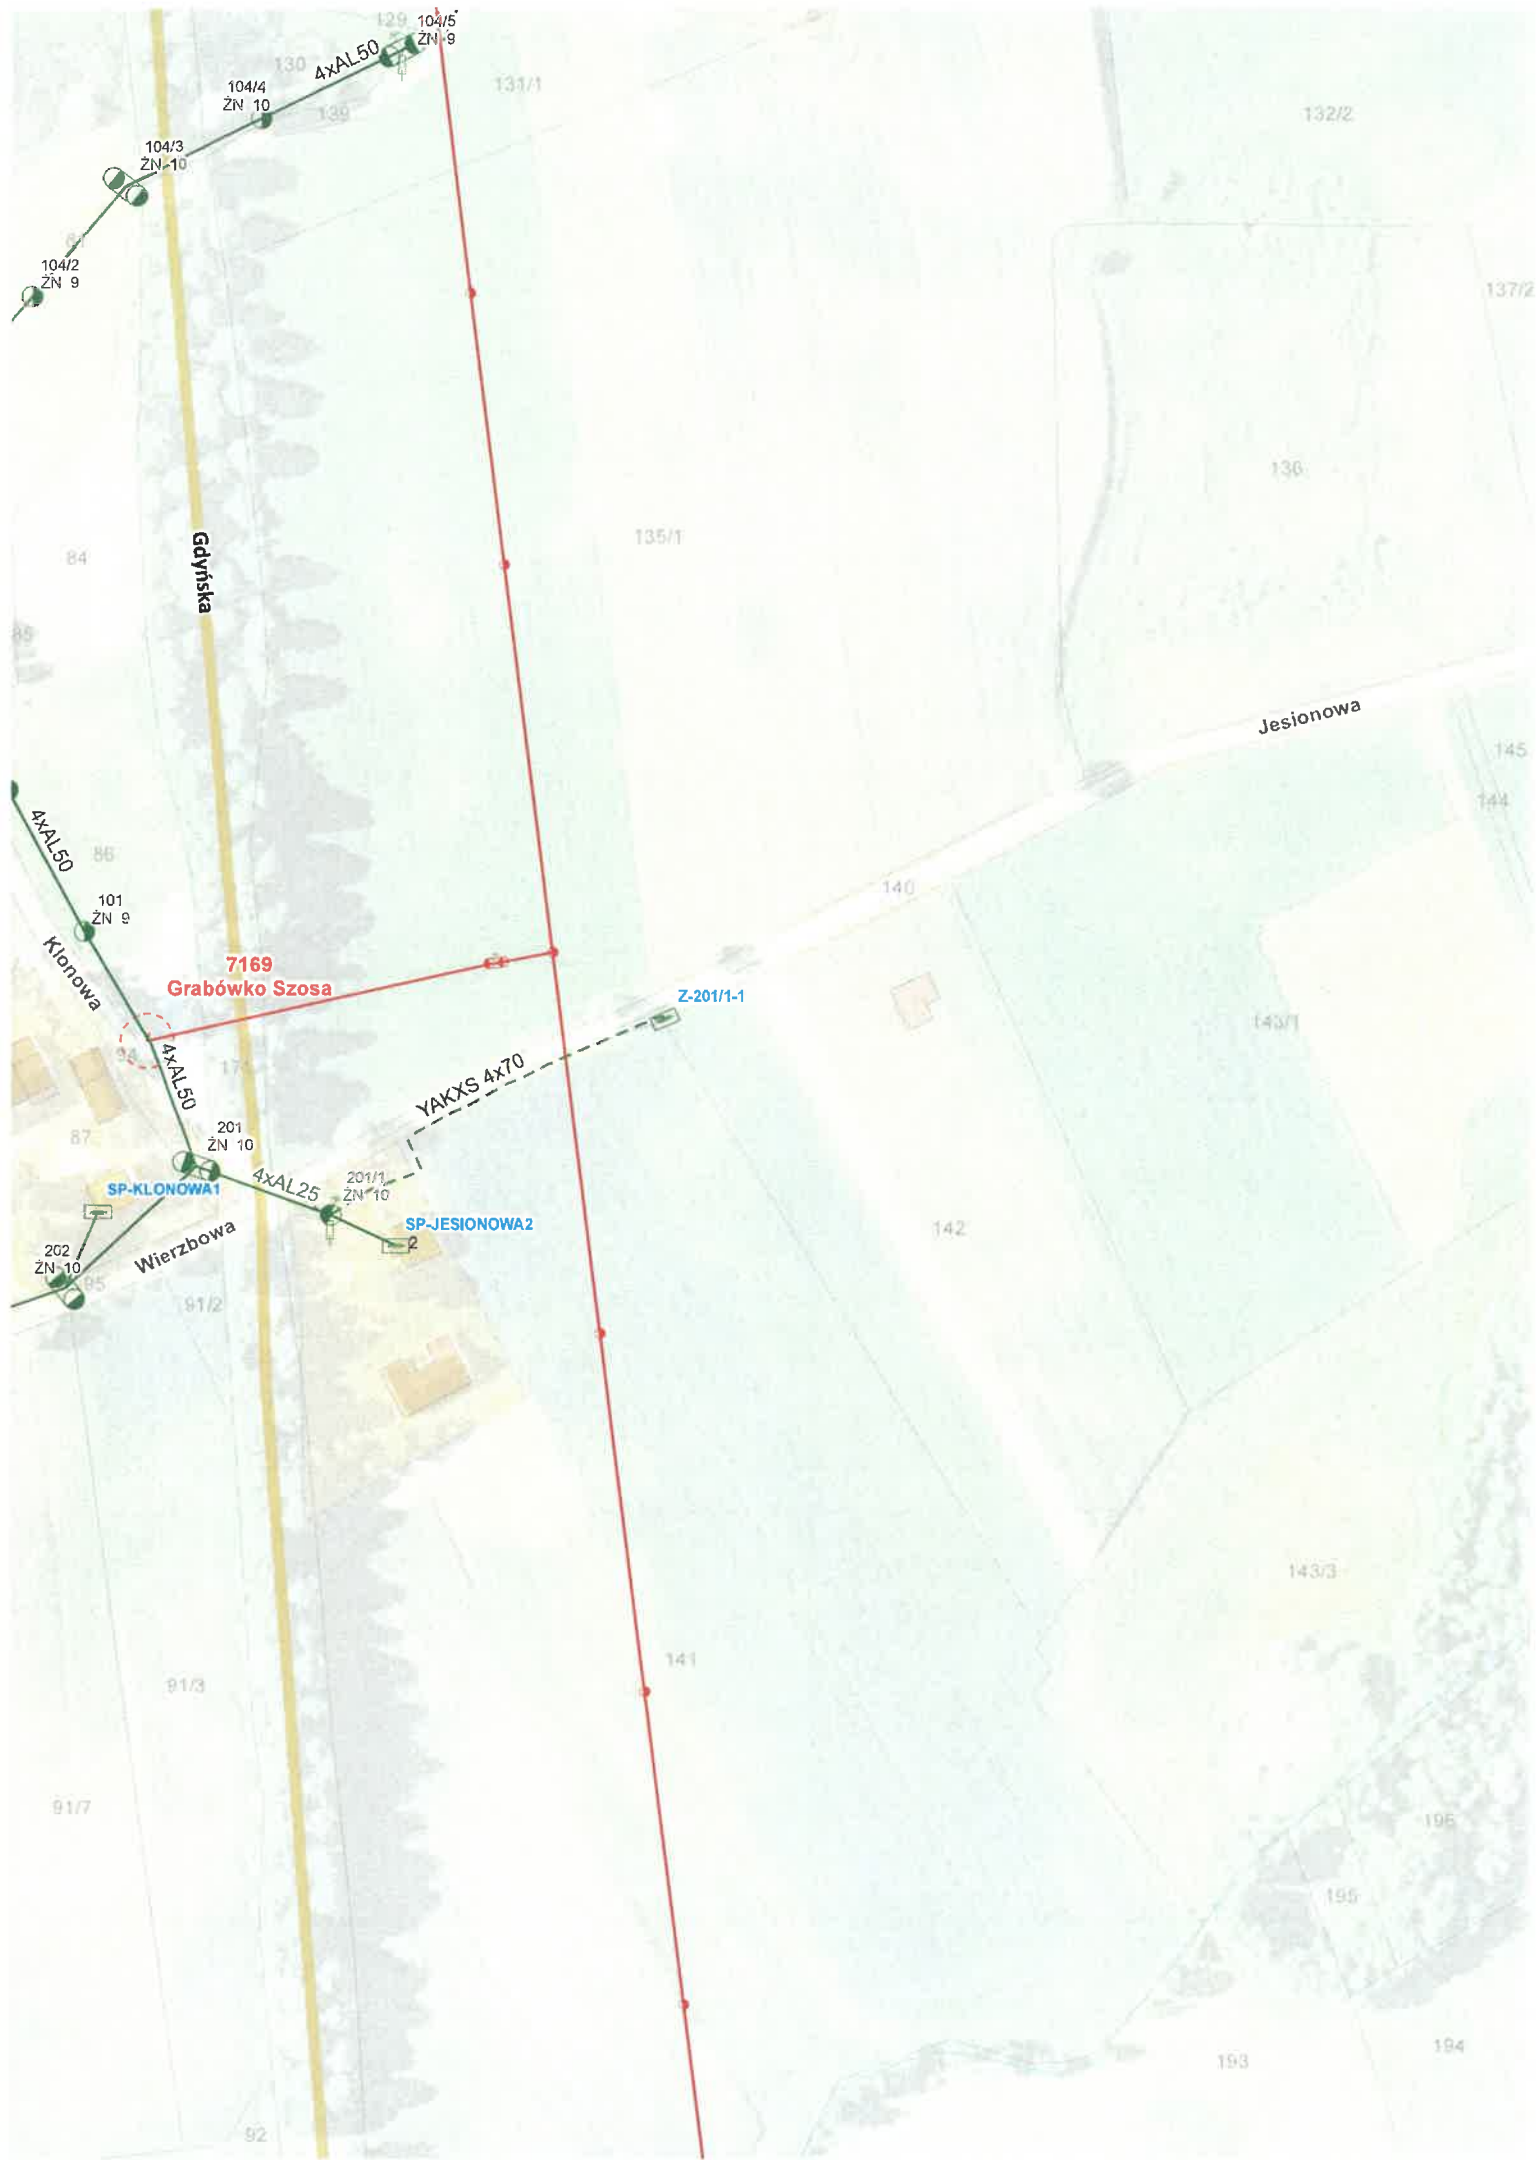

Płotka Mateusz

Od: Bistula Andrzej
Wysłano: wtorek, 13 października 2026 10:15
Do: Płotka Mateusz; Kowalski Bartosz
DW: Korzemiakin Robert
Temat: RE: Wytyczne- wymiana rozdzielnic stacyjnych.
Załączniki: Wytyczne T-7169 Grabówko Szosa OPEX 2026.doc; Wytyczne T-7020 Czaple Brzezina OPEX 2026.doc; Wytyczne T-8594 Kamienica Królewska Hydrofornia OPEX 2026.doc; Wytyczne T-7665 Somonino Blok OPEX 2026.doc; Wytyczne T-7158 Łubiana WSM OPEX 2026.doc; Wytyczne T-7295 Borowy Las Domki OPEX 2026.doc

Dzień dobry,

Przestane wytyczne opiniuję pozytywnie z poniższą uwagą:


W wytycznych proszę o zmianę symbolu i nazwy na 3MMPR - Wydział Przyłączeń i Rozwoju (od 2021 nie ma już samego Wydziału Rozwoju – 3MMR).

Prośba, aby następne wytyczne przysyłać kompletne-tj. z załącznikami typu plan sytuacyjny, schematy, dokumentacja fotograficzna itp.

Pozdrawiam

Andrzej Bistula
Gł.Inż.ds.Rozwoju Sieci
Wydział Przyłączeń i Rozwoju

T 585279525
andrzej.bistula@energa-operator.pl



Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904-00036, Kapitał zakładowy: 1 356 110 400 zł

Płotka Mateusz

Od: Kowalski Bartosz
Wysłano: piątek, 9 października 2026 16:03
Do: Płotka Mateusz
DW: Korzemiakin Robert; Bistula Andrzej
Temat: FW: Wytyczne- wymiana rozdzielnic stacyjnych.
Załączniki: Wytyczne T-7020 Czaple Brzezina OPEX 2026.doc; Wytyczne T-8594 Kamienica Hydroformia OPEX 2026.doc; Wytyczne T-7665 Somonino Blok OPEX 2026.doc; Wytyczne T-7295 Borowy Las Domki OPEX 2026.doc; Wytyczne T-7158 Łubiana WSM OPEX 2026.doc; Wytyczne T-7169 Grabówko Szosa OPEX 2026.doc

Cześć,

Opiniuję pozytywnie załączone wytyczne programowe.

Pozdrawiam

Bartosz Kowalski
Wydział Zarządzania Eksploatacją

T +48 58 527 93 12
M +48 603 784 068
bartosz.kowalski2@energa-operator.pl



Energa-Operator S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
www.energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł