

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

UL. MORSKA 10, 75-950 KOSZALIN

WYTYCZNE PROGRAMOWE

MODERNIZACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV
W M. SŁUPSK

Gmina Miejska Słupsk

NR WYT.: **26/006/SLU/nN/56MZE**NR ZAD. INWEST.: **OBMBS/81/26535**OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 56MZE**OPRACOWAŁ: **DARIUSZ LASKUS, 56MZE**Technik
ds. Linii Elektroenergetycznych*Dariusz Laskus*SPRAWDZIŁ: **ADAM AMPULSKI, 56MZE**Technik Wiodący
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi*Adam Ampulski*Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją*Tomasz Żydźnianowski*

ZATWIERDZIŁ:

Data: **2026-08-28**

**MODERNIZACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV
W M. SŁUPSK**

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna być z:

- **AKTUALNIE OBOWIĄZUJACYM POLSKIM PRAWEM;**
- **STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA. Standardy Techniczne wraz ze specyfikacjami dostępne są na stronie internetowej www.energa-operator.pl;**
- **AKTUALNYMI NORMAMI;**
- **ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.**

Wszystkie proponowane urządzenia:

- **powinny posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,**
- **muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach.**

W przedmiotowej inwestycji należy zastosować urządzenia i aparaty nowe, z bieżącej produkcji, dla których dostawca musi zapewnić ich udział pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 50 %.

MODERNIZACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV W M. SŁUPSK

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja złącza kablowego 0,4kV w m. Słupsk.

Modernizacja złącza kablowego 0,4kV polegać ma na budowie nowego KRSN w pobliżu istniejącego złącza kablowego 0,4kV, przełożenie wszystkich kabli między nimi oraz przerobienie istniejącego złącza na WLZ.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Istniejące złącze kablowe 0,4kV zlokalizowane jest na dz. nr 565 w m. Słupsk, gmina Słupsk.

Sieć zasilą odbiorców o charakterze miejskim.

4. Stan istniejący

4.1 Złącze kablowe 0,4kV

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Numer szafki	01-1211-300-05	
Nazwa szafki	ZŁ/Zamkowa 5	
Rodzaj szafki	Złącze pomiarowe	
Typ szafki	ZK	
Punkt podziału	NIE	
Rok budowy	1991	

5. Stan planowany / zakres prac

W celu poprawy warunków zasilania odbiorców oraz poprawy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze linii proponuje się przebudowę linii na:

- Budowa złącza kablowego KRSN-00/3R-NH2/F.
- Przełożenie istniejących kabli z istniejącego złącza do nowego KRSN.

**MODERNIZACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV
W M. SŁUPSK**

5.1 Złącze kablowe

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Złącze kablowe	KRSN-00/3R-NH2/F	

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Budowa szafki kablowej	szt.	1
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej	szt.	1

7. Wymagania dodatkowe

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszych wytycznych należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Eksploatacją w formie notatki służbowej.

8. Informacje dodatkowe

- Uzgodnienie dokumentacji

Energa Operator, Rejon Dystrybucji w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk

W/w komórka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji.

Dokumentacja kierowana jest do następujących komórek opiniujących w EOP:


Punkty wytycznych	Komórki EOP		
	Centrala	Oddział KOSZALIN	RD Słupsk
Pkt. 5.	-	-	56MMD, 56MZE, 56MZI, 56MMP

- Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawia się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa w Departamencie Rozwoju Majałku Centrali EOP. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

9. Spis załączników

1. Mapa

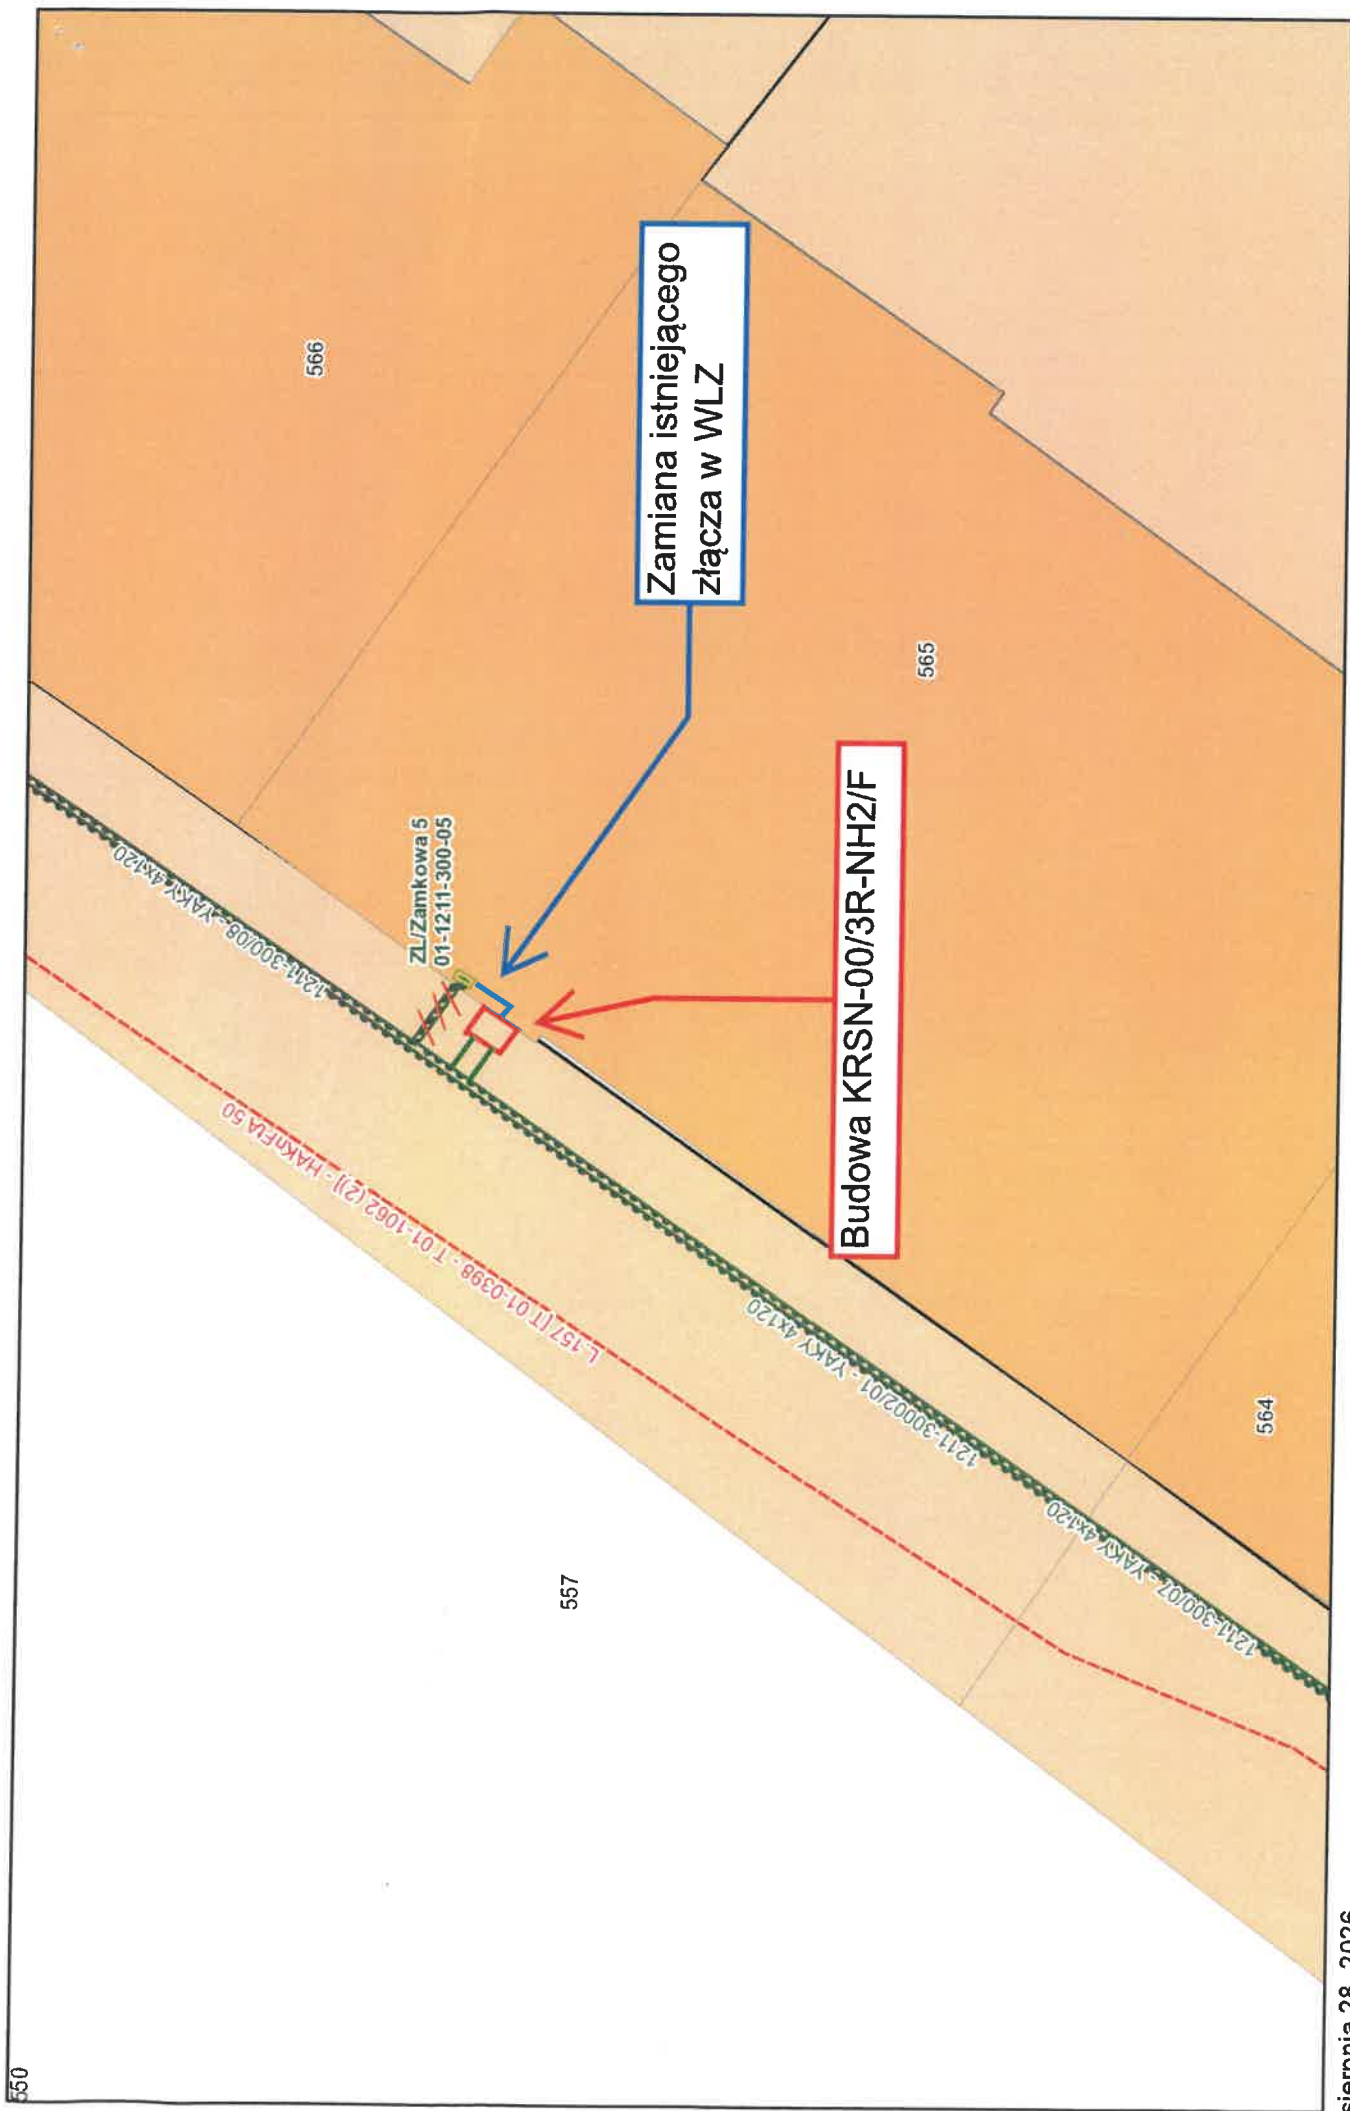

sierpnia 28, 2026

1:128

0 0,001 0,002 0,004 mi
0 0,0015 0,003 0,006 km