



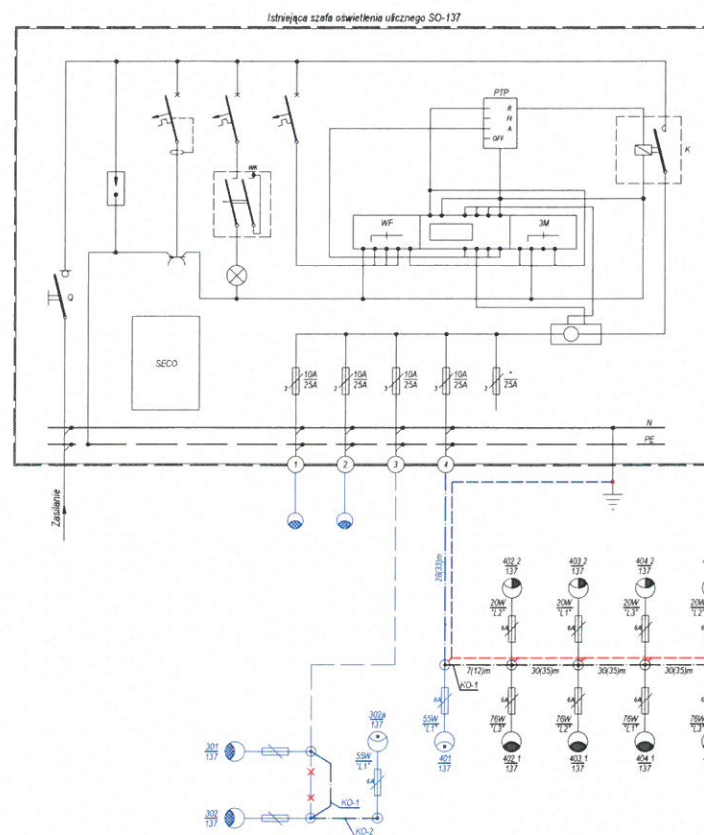

Lp	Oznaczenie	Typ	Długość	Uwagi
1	KO-1	YAKOs 4x35mm ²	548m	Zasilanie punktów świetlnych nr 402 - 418
2	KO-1.1	YAKOs 3x35mm ²	98m	Zasilanie punktów świetlnych nr 422 - 426
3	KO-1.2	YAKOs 4x35mm ²	162m	Zasilanie punktów świetlnych nr 427 - 431
4	KO-1.3	YAKOs 4x35mm ²	85m	Zasilanie punktów świetlnych 419 - 421
5	KO-1.4	YAKOs 3x35mm ²	12m	Zasilanie punktu świetlnego 432
6		YDY20 3x2,5mm ²	10x13m 14x13m 14x13m 7x13m 14x13m 14x13m 475m	Podłączenie poręczy balustrady bezbarierkowej (nie uwzględniać słupów oświetleniowych) a oprawy oświetleniowej

TN-C-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

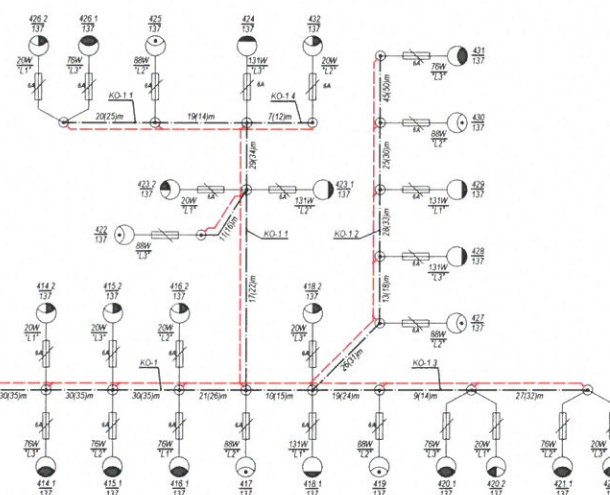

- LEGENDA:
- istniejący kabel oświetleniowy pozostający bez zmian
 - istniejący odcinek kabla oświetleniowego
 - projektowany kabel oświetleniowy
 - projektowana sieć ochronna (bezdziarka)
 - istniejące punkty świetlne pozostające bez zmian
 - projektowany punkt świetlny z oprawą oświetleniową typu 1
 - projektowany punkt świetlny z oprawą oświetleniową typu 2
 - projektowany punkt świetlny z oprawą oświetleniową typu 3
 - projektowany punkt świetlny z oprawą oświetleniową typu 4