
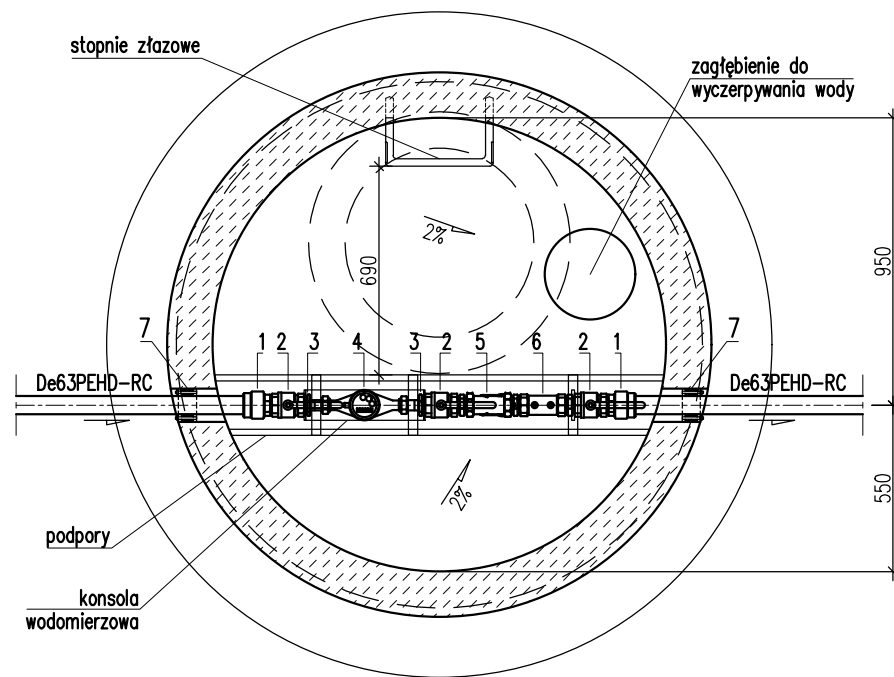


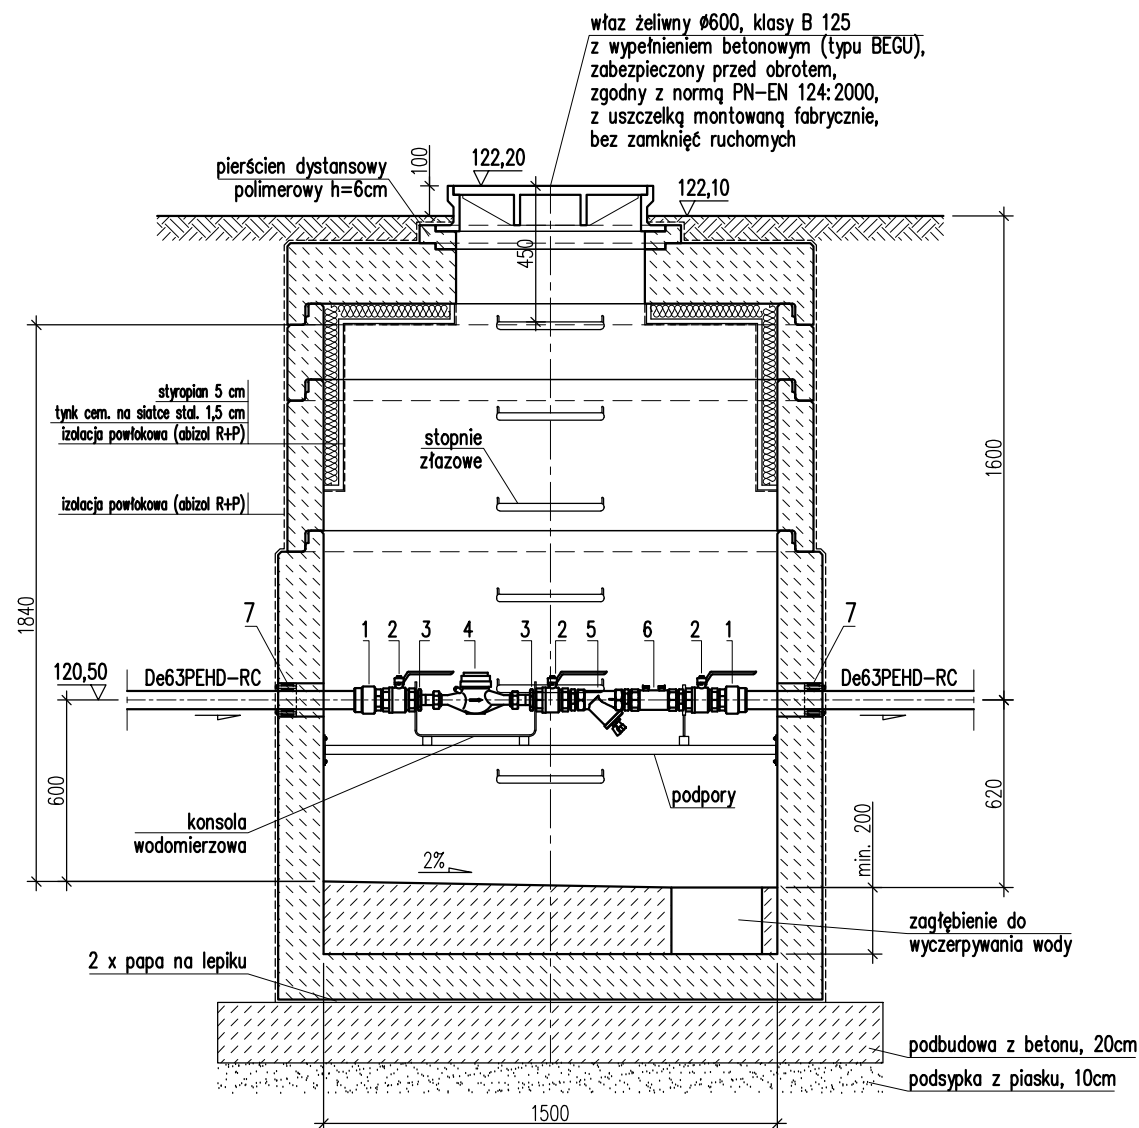

OZNACZENIA:

- 1 - Kształtka przejściowa PE/mosiądz De63/DN50 gwint.
- 2 - Zawór odcinający kulowy DN50 gwint.
- 3 - Złączka redukcyjna DN50/DN25 gwint.
- 4 - Wodomierz skrzydełkowy DN25 gwint.
Q3=6,3m³/h
z typowymi łącznikami,
z nakładką do zabudowy systemu zdalnego odczytu
- 5 - Filtr siatkowy DN50 gwint.
- 6 - Zawór antyskażeniowy klasy EA DN50 gwint.
- 7 - Przejście szczelne ciśnieniowe

UWAGI:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
2. Przed przystąpieniem do realizacji należy zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi, oraz sprawdzić wymiary i rzędne z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
3. Wszelkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
4. Wszelkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ściśle wg instrukcji producenta.
5. W studni wodomierzowej stosować armaturę mosiężną.
6. Zestaw wodomierzowy montować na konsoli.
7. Strop i ściany studni zaizolować styropianem o grubości 5 cm do głębokości min. 80 cm.
8. Podpory wykonać z kształtowników stalowych. Zestaw wodomierzowy montować na konsoli.
9. Stosowane stopnie złazowe żeliwne powinny spełniać wymogi normy PN-64/h-74086 lub normy DIN 1211. Stopnie zamocować w odległości pionowej nie przekraczającej 300mm.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	STACJA PALIW ORLEN S.A. PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY WE WROCŁAWIU NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 16/2, OBRĘB MUCHOBÓR WIELKI 0038, JEDN. EWID. WROCŁAW 026401_1		
TYTUŁ RYSUNKU	STUDNIA WODOMIERZOWA		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTANT INST. SANITARNE	mgr inż. ELŻBIETA BESTER	PODPIS PROJEKTANTA 	SKALA RYS.
NUMER UPRAWNIENI	324/90/UW, 116/79/WBPP		1:25
DATA SPORZĄDZENIA	LISTOPAD 2025		
SPRAWDZAJĄCY INST. SANITARNE	mgr inż. MIROSŁAW OBAL	PODPIS PROJEKTANTA 	NUMER RYS.
NUMER UPRAWNIENI	97/97/UW		03
DATA SPORZĄDZENIA	LISTOPAD 2025		