

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy przyłącza kablowego 0,4kV NA2XY 4x120mm² do dz. nr 3478 w m. Wieruszów, gm. Wieruszów.

2. Projekt opracowano na podstawie:

- Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa – Operator S.A. oddział w Kaliszu numer P/25/066669 z dnia 08.09.2024r.,
- Obowiązujących przepisów i norm z zakresu elektroenergetyki m.in. N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-EN 50423-1:2007,
- Uzgodnień z Inwestorem i Odbiorcą,
- Wizji lokalnej.
- Umowy zawartej pomiędzy Energa - Operator S.A. oddział w Kaliszu, al. Wolności 8 a firmą ABP s.c. Krzysztof Słowiński, Marek Albert i Grzegorz Berski, ul. Wrocławska 80 w Kępnie.

3. Stan istniejący:

Na działkach nr 463/4 oraz 894 znajduje się istniejące złącze kablowe nr Z4303466 zasilane ze stacji 31168 w m. Wieruszów.

4. Projektowane przyłącze kablowe 0,4kV:

Zgodnie z warunkami przyłączenia w celu zasilenia domu jednorodzinnego na działce nr 3478 w m. Wieruszów projektuje się przyłącze elektroenergetyczne niskiego napięcia 0,4kV zakończone szafką kablowo-pomiarową P1-Rs/LZV/F.

Istniejące złącze kablowe nr Z4303466 należy wymienić na naziemną rozdzielnicę kablową KRSN-1/7R-NH2/F.

Projektowaną szafkę pomiarową nN-0,4kV zasilić ze złącza nr Z4303466 projektowanym czterożyłowym kablem NA2XY 4x120mm² o długości ok. 148m.

4.1 Trasa przyłącza:

Kabel NA2XY 4x120mm² (L=148m) należy wyprowadzić ze złącza nr Z4303466 (obwód 2 w stacji 31168) zlokalizowanego na działkach 463/4 oraz 894 i układać zgodnie z trasą przedstawioną na rys. E-01 .

Powierzchnia zajętej drogi przez projektowane urządzenia:

działka 894:

Kabel w ziemi: długość 2m x szerokość 0,0381 powierzchnia: 0,076 m²,

Kabel w rurze osłonowej: długość 14m x szerokość 0,11 powierzchnia: 1,54 m²

działka 368/2:

Kabel w ziemi: długość 72m x szerokość 0,0381 powierzchnia: 2,73 m²,

Kabel w rurze osłonowej: długość 39m x szerokość 0,11 powierzchnia: 4,29 m²

działka 461/2:

Kabel w rurze osłonowej: długość 10m x szerokość 0,11 powierzchnia: 1,1 m²

4.2 Układanie kabla w ziemi:

Projektowany kabel typu NA2XY 4x120mm² układać linią falistą w wykopie o głębokości 80cm na podsypce z piasku o grubości 10cm. Po ułożeniu kabel przysypać warstwą piasku o grubości 10cm oraz min 15cm rodzimego gruntu. Wzdłuż rowu ułożyć folię koloru niebieskiego o szerokości min 20cm. Przy wejściu kabla do złącz pozostawić 2,5m zapas. Na kabel co 10m założyć opaski informacyjne (napięcie, typ, trasa, przekrój) zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w ENERGA OPERATOR S.A. Kabel w ziemi układać zgodnie z normą N SEP-E-004.

UWAGA!

W miejscach wskazanych na planie kabel ułożyć w rurze osłonowej DVK110 oraz metodą przewiertu i przecisku w rurze osłonowej SRS110. Do uszczelnienia rur na obu ich końcach zastosować dławnicę czopową EK 186/110.

Przed zasypaniem kabla należy wykonać:

- inwentaryzację geodezyjną,
- pomiar rezystancji izolacji oraz badanie ciągłości żył.

5. Szafka kablowo-pomiarowa P1-Rs/LZV/F oraz naziemna rozdzielnica kablowa KRSN-1/7R-NH2/F:

Projektowaną wolnostojącą rozdzielnicę kablową 0,4kV wykonaną z tworzywa sztucznego zlokalizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. E-01, przednią częścią złącza (drzwiczkami) skierowanymi w stronę działki drogi. Zastosować naziemną rozdzielnicę kablową 0.4kV KRSN-1/7R-NH2/F, wyposażać zgodnie z załączonym schematem na rys. E-02. Szafkę uziemić za pomocą uziomu pionowo – poziomego wykonanego z prętów oraz taśmy, wartość uziemienia winna wynosić $R \leq 30\Omega$.

Projektowaną wolnostojącą szafkę pomiarową 0,4kV wykonaną z tworzywa sztucznego zlokalizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. E-01, przednią częścią złącza (drzwiczkami) skierowanymi w stronę drogi. Zastosować złącze kablowo-pomiarowe 0,4kV P1-Rs/LZV/F, wyposażać zgodnie z załączonym schematem na rys. E-02. W części pomiarowej złączyć kablowo – pomiarowych zainstalować ograniczniki mocy 3 x Etimat T – 63A, natomiast w części energetycznej rozłączniko – bezpiecznik RBK 00 wyposażać w bezpieczniki WTN 00

gG 80A. Złącze uziemić za pomocą uziomu pionowo – poziomego wykonanego z prętów oraz taśmy, wartość uziemienia winna wynosić $R \leq 30 \Omega$.

Projektowane złącza należy oznaczyć wygenerowanym przez Dział Dokumentacji Energetycznej RD w Kępnie indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wewnątrz złącza w części energetycznej umieścić schemat jednokreskowy zasilania i wielkości zabezpieczeń oraz opaskę z oznaczeniem kabla.

6. Ochrona od porażen:

- Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów i urządzeń,
- Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewniać będzie system samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieci TN-C.

Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do prac powiadomić zainteresowane jednostki zgodnie z załączonymi uzgodnieniami oraz uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. Na 14 dni przed robotami dostarczyć szczegółowy harmonogram planowanych prac do działu MZE,
- Prace zanikowe zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem do Energa – Operator SA.,
- Wykonać zdjęcia wraz z geotagiem:
 - rowu kablowego co 10m przed i po ułożeniu folii ostrzegawczej,
 - obrazujące głębokość wykopu,
 - skrzyżowania z infrastrukturą podziemną,
 - ułożenie kabla na załomach,
 - kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych, wewnątrz z widocznymi typami i wartościami zabezpieczeń, oznacznikami kablowymi, na zewnątrz z widocznym numerem kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych,
- Po zakończeniu prac obiekt zgłosić do odbioru technicznego w RD w Kępnie z 7 dniowym wyprzedzeniem wraz z wymienionymi niżej dokumentami.
 - projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami w trakcie prac,
 - zestawienie montażowe zabudowanych urządzeń z atestami i certyfikatami
 - protokoły etapowego odbioru robót zanikowych, odbiór kabla przed zasypaniem,
 - protokoły pomiaru rezystancji izolacji kabla oraz pomiary rezystancji uziemienia,
 - pomiar geodezyjny,
 - wersję elektroniczną z zdjęciami
 - oświadczenie wykonawcy o zakończeniu prac związanych z w/w budową,
 - protokół zwolnienia pasa drogowego.

„ABP” Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-87-67-57
NIP 619202087/4 Regon 302589217

mgr inż. Andrzej Cichosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKB/0100/PQOF/17

Obliczenia techniczne

- Sprawdzenie wielkości spadków napięć na projektowanym przyłączy:

Dane:

s	= 120mm ²	s	- przekrój przyłącza.
Al	= 34,8 m/Ωmm ²	Al	- konduktancja przewodu
U	= 400V	U	- napięcie znamionowe
P	= 33000W	P	- moc max. Odbiorcy
l	= 148m	l	- długość przyłącza

Wzór:

$$\Delta U_p = \frac{100 \cdot P \cdot l}{\gamma_{Al} \cdot S \cdot U^2}$$

$$\Delta U_p = \frac{100 \cdot 33000 \cdot 148}{34,8 \cdot 120 \cdot 400^2}$$

$$\Delta u_p \% = 0,66\% < \Delta u_{dop} = 1\%$$

- Dobór wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego w złączu:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

$$I = \frac{33000}{1,73 \cdot 400 \cdot 0,93} = 51,28A$$

W oparciu o obliczenia oraz obowiązujące standardy w ENERGA – OPERATOR S.A. projektuję wartość znamionową zabezpieczenia przelicznikowego w złączu w postaci ogranicznika mocy typu ETIMAT T 1P 63A o wartości prądu znamionowego równe 63A.

- Obliczenie spadków napięć w sieci:

OBLICZENIA TECHNICZNE

Wieruszów

DANE:


Moc na jednego odbiorcę: 7,0kW

W stacji zaprojektowano wkładkę o charakterystyce zwłocznej
i prądzie znamionowym: 100A

Stacja transformatorowa nr: 31168 WIERUSZOW Kepinska B Obwód: 2

Transformator o mocy: 160kVA

GRAF SIECI ZASILAJACEJ:

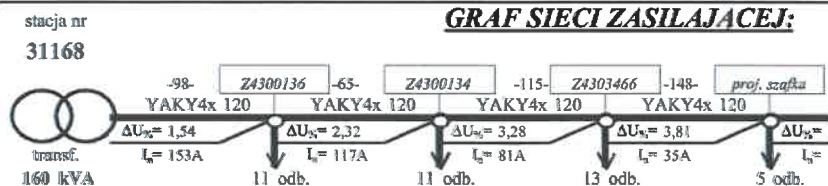

Spadek napięcia mniejszy od dopuszczalnego 10%

PĘTLA ZWARCIA

	R[Ω]	X[Ω]
transformator	0,02000	0,04070
linia zasilająca	0,20882	0,06816
razem	0,22882	0,10886

Impedancja pętli zwarcia $Z = (R^2 + X^2)^{1/2} = 0,2534 \Omega$
 Prąd zwarciovowy $I_z = (0,8 \cdot 230) / Z = 694,56 A$
 Prąd wyłączalny $I_w = k \cdot I_{BN} = 250 A$

gdzie:
 $I_{BN} = 100A$
 $k = 2,5$

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony! $t < 5$:

„ABP” Spółka Cywilna
 Krzysztof Słowiński, Marek Albert
 i Grzegorz Berski
 63-600 Kepno, ul. Wrocławska 80
 tel. 510-67-67-57
 NIP 6192020674 Regon 302999217

Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:

Projekt zagospodarowania działki pod budowę przyłącza kablowego NA2XY 4x120mm² do zasilenia domu jednorodzinnego w m. Wieruszów, dz. 3478, gm. Wieruszów.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki:

- Działka nieogrodzona,
- Działki drogowe.

3. Projektowane zagospodarowanie działki:

Na działce będącej przedmiotem opracowania zaprojektowano budowę przyłącza kablowego 0,4kV NA2XY 4x120mm² ze złącza nr Z4303466 zasilanego ze stacji transformatorowej nr 31168 zlokalizowanego na działkach 463/4 oraz 894 do projektowanej szafki kablo-pomiarowej nr Z4303466 na działce 3478. Istniejące elementy zagospodarowania terenu pozostają nie zmienione.

Istniejące uzbrojenie terenu:

- Działka ogrodzona,
- Działka drogowa.

Teren uzbrojony w

- Sieć elektroenergetyczna napowietrzna 0,4kV – istniejąca,
- Sieć wodociągowa – istniejąca,
- Sieć telekomunikacyjna – istniejąca,
- Sieć gazowa – istniejąca,
- Sieć kanalizacyjna.

4. Zestawienie powierzchni działek oraz dane projektowanego zagospodarowania terenu:

- dz. nr 3478 – 1,2381ha,
- dz. nr 368/2 – 0,1504ha,
- dz. nr 461/2 – 0,1307ha,
- dz. nr 463/4 – 0,0469ha,
- dz. nr 894 – 0,7158ha,
- proj. przyłącze elektroenergetyczne – kablowe 0.4kV dł. całk. 148m,
- kabel układany w ziemi w wykopie o długości 99m; szer. 0,4m; gł. 0,8m,
- kabel układany w rurze osłonowej metodą przewiertu/przecisku – 39m,
- uziom poziomy z taśmy stalowej ocynkowanej ogniowo FeZN 25x4 – 5m,

5. Informacja o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. Inwestycja budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego 0,4kV nie narusza w żaden sposób ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt tj.

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r nr 151 poz. 1220 z późn. zm.),
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237 poz. 1419),
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81),
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziki występujący grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168 poz 1765),

Ziemia uzyskana z wykopów w czasie prowadzenia prac składowana będzie w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Po wykonaniu robót zostanie zużyta do ponownego zasypania wykopów, a nadwyżki będą wykorzystane do wyrównania terenu w rejonie prowadzonych prac. Materiały użyte do wykonania budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV nie będą pogarszały jakości wód powierzchniowych.

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. Dz. U. nr 213 poz. 1397 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku z powyższym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Projektowane elektroenergetyczne przyłącze kablowe nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

6. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- Działki nie są wpisane do rejestru zabytków i znajdują się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej,
- W przypadku prowadzenia prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) o następującej treści: kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem, jest zobowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie powiadomić o tym właściwego

konserwatora zabytków a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działki lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego:

- Działki na których projektuje się przedmiotową inwestycję nie znajdują się w granicach terenu górniczego.

8. Informacja i dane charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami:

- Nie występują,
- Planowana inwestycja położona jest poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
- Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 nr 25, poz. 150) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- Przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska obowiązują inwestora.

9. Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej oraz dane dotyczące adaptacji lub likwidacji istniejącego zadrzewienia:

- Proj. przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0.4kV nie wprowadza stref ochronnych, zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej i w związku z tym dla jego realizacji nie są wymagane żadne badania geotechniczne.]
- W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

mgr inż. Andrzej Gichon
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0190/P/0006/17

„ABP” Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-37-67-67
NIP 6192020674 Regon 302589217

Wieruszów, dnia 23.04.2026 r.

DA.4401.22.2026.KZ

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 889), a także upoważnienia, tj. Uchwały Nr 398/2022 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg do załatwiania spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi oraz wydawania decyzji administracyjnych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wnioskodawcę - Inwestora, w imieniu którego działa Pan Krzysztof Słowiński – „ABP” Spółka Cywilna, Krzysztof Słowiński, Marek Albert i Grzegorz Berski, ul. Wrocławska 80, 63-600 Kępno:

ENERGA Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62 – 800 Kalisz

Zezwala się wnioskodawcy:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: **lokalizacja budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego do działki nr ewid. 3478 - obręb Miasto Wieruszów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4729 E w miejscowości Wieruszów, ul. Kępińska, działka drogowa nr ewid. 894 - obręb Miasto Wieruszów.**
2. Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie – w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie określonych przepisów ustawy o drogach publicznych – na lokalizację w pasie drogowym w/w urządzeń obcych jest **dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane do dysponowania częścią pasa drogowego, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.**
3. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed rozpoczęciem robót budowlanych do dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane tj. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych lub zachowania trybu wynikającego z art. 29a cytowanej ustawy Prawo Budowlane.
4. **Zobowiązuje się wnioskodawcę do uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 – o ile projekt jest wymagany prawem.**
5. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 Kpa. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

6. Jeżeli prace związane z wykonaniem przedmiotowego zadania wpłyną na ruch drogowy lub ograniczą widoczność na drodze albo spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, należy dołączyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji w Wieruszowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie i zatwierdzony przez Starostę Wieruszowskiego projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), w przeciwnym wypadku należy złożyć oświadczenie o sposobie zabezpieczenia robót.

Lokalizację budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego do działki nr ewid. 3478 - obręb Miasto Wieruszów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4729 E w miejscowości Wieruszów, ul. Kępińska, działka drogowa nr ewid. 894 - obręb Miasto Wieruszów ustala się na n/w warunkach:

1. Przyłącze kablowe zlokalizować, zgodnie z graficznym przebiegiem, jak na mapie sytuacyjno – wysokościowej z lokalizacją.
2. Zastrzega się, iż w przypadku nie wykonania budowy niniejsza decyzja wygasa w ciągu 3-ch lat od daty jej wydania.
3. Naprawa chodnika wraz z podbudową ma polegać na odbudowaniu go do stanu pozwalającego na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót ziemnych. Uszkodzone i popękane kostki mają zostać wymienione na całe. Krawężniki na ławie betonowej i obrzeża ustawione prawidłowo i zafugowane.
4. W przypadku wątpliwości odnośnie jakości zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie gruntu.
5. Kabel w chodniku, na przejściach poprzecznych, na wysokości istniejących wjazdów na posesję, pola, na skrzyżowaniach z inną infrastrukturą i w miejscu zbliżenia do systemu korzeniowego drzew umieścić w rurach osłonowych.
6. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu zagospodarowania terenu, będącego podstawą wydania niniejszej decyzji, należy uzgodnić w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie.
7. W przypadku kolizji z istniejącymi drzewami, słupami, urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
8. Zabrania się naruszania jezdni bitumicznej pod rygorem cofnięcia zezwolenia na wprowadzenie urządzeń obcych w pas drogowy.
9. Wszystkie roboty drogowe należy prowadzić zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robót obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
10. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia przy robotach bieżącego utrzymania dróg, w przypadku gdy inwestor wykona roboty budowlane niezgodnie z w/w warunkami.
11. Właściciel urządzenia będzie usuwał wszelkie uszkodzenia i zapadnięcia pasa drogowego związane ze złym zagęszczeniem wykopów i osiadaniem gruntu przy wykopie i przy przewiercie.
12. W przypadku przebudowy lub remontu drogi, jeśli zajdzie taka potrzeba właściciel przebuduje wprowadzone urządzenie obce na własny koszt.
13. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

14. Inwestycję wykonać zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).
15. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.
16. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym (m.in. kabli światłowodowych). Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich zarządcą.
17. Niniejsze uzgodnienie wymaga oceny pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną i nie zwalnia autora projektu z obowiązku starannego sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy.
18. Utrzymanie urządzeń obcych wprowadzonych w pas drogowy we właściwym stanie technicznym należy do ich właściciela.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 889) zabronione jest lokalizowanie urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczenia w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego do działki nr ewid. 3478 - obręb Miasto Wieruszów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4729 E w miejscowości Wieruszów, ul. Kępińska, działka drogowa nr ewid. 894 - obręb Miasto Wieruszów.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków. Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń i ustalającej za powyższe opłaty.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłatę skarbową w kwocie 17,0 zł pobrano na konto bankowe 33 1020 4564 0000 5402 0060 5071 organu podatkowego, zgodnie z Częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.). Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256):

1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w pkt. 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Z up. Zarządu Powiatu
Andrzej ~~Wojcik~~ ~~Wojcik~~
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z lokalizacją.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Decyzję otrzymałem