

Zestawienie przyłączanych podmiotów do zgłoszenia nr OBI/64/2403327

Lp	Podmiot	Adres	Telefon	Nr umowy	Data podpisania	Nr warunków	Data określenia	Grupa przył.	Charakter odb.	Działka	Moc [kW]	Zab [A]	Typ zab.	Typ ukł. pom.
1				P/24/075090/2	22-04-2026	P/24/075090/2	13-04-2026	IV	budynek mieszkalny - wielorodzinny	0004-3	15	16	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	
2				P/24/075090/2	22-04-2026	P/24/075090/2	13-04-2026	IV	budynek mieszkalny - wielorodzinny	0004-3	84.5	25	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	
3				P/24/075090/2	22-04-2026	P/24/075090/2	13-04-2026	IV	budynek mieszkalny - wielorodzinny	0004-3	16.5	32	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	

Ostróda, dnia 9.01.2025 r.

DU.4142.2.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024.320), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2024.572.), oraz upoważnienia (uchwały) Zarządu Powiatu w Ostródzie Nr 150/452/2022 z dnia 11maja 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych po rozpatrzeniu wniosku Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, działającej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Pilipiuk Biuro Rachunkowe- Projektowe ul. Królowej Jadwigi 20, 14-260 Lubawa, z dn. 8.01.2025r., w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację przyłącza kablowego n.n. 0,4 kV w ciągu drogi powiatowej nr 1245 N dr. nr 3029N (Mickiewicza)- dr. nr 1230N w m. Ostróda

zezwałam

na lokalizację przyłącza kablowego n.n. 0,4 kV w ciągu drogi powiatowej nr 1245 N dr. nr 3029N (Mickiewicza)- dr. nr 1230N w m. Ostróda, pod następującymi warunkami:

1. lokalizacja przyłącza kablowego n.n. 0,4 kV (dz. nr ew. 10/3) zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;
2. prace wykonać wykopem odkrytym w pasie zieleni, wykop zasypać i zagęścić warstwami o gr. max. 0,2 m;
3. zieleni odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
4. teren doprowadzić do stanu należytego.

Pozwolenie budowlane lub zgłoszenie budowy albo wykonywania robót budowlanych należy uzyskiwać w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, inwestor zobowiązany jest wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r t.j. poz. 1264).

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024.320), inwestor będzie ponosił opłaty każdego roku za umieszczone w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, według ustalonej przez Radę Powiatu Ostródzkiego stawki rocznej za 1m² powierzchni zajętej przez rzut poziomy urządzenia.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił o wydanie zgody na lokalizację przyłącza kablowego n.n. 0,4 kV w ciągu drogi powiatowej nr 1245 N dr. nr 3029N (Mickiewicza)- dr. nr 1230N w m. Ostróda.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024.320) zabrania się umieszczania w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Jednakże art. 39.ust. 3 w/w ustawy stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Uznano, że w przedmiotowej sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek. Kierując się ochroną pasa drogowego określono warunki umieszczenia w nim przyłącza kablowego n.n. 0,4 kV.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2023.2111).

Z up. ZARZĄDU POWIATU
Małgorzata Ostrowska
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Otrzymują:

1. ENERGA- OPERATOR S.A.

Z siedzibą w Gdańsku

Przez pełnomocnika

Zbigniew Pilipiuk

Biuro Rachunkowo- Projektowe

Ul. Królowej Jadwigi 20, 14-260 Lubawa

2. Obwód Drogowy nr 1 w Ostródzie

3. a/a


Sporządził: Sławomir Palmowski

SCHEMAT IDEOWY

budwa sieci elektroenergetycznej nN do "budynku mieszkalny - wielorodzinny" lokalizowany na nieruchomości położonej na działce nr 3 obręb nr 0004 Ostróda ulica Olsztyńska.

Z00891101


istn S₁ P1-Rs/LZV/LZR/F

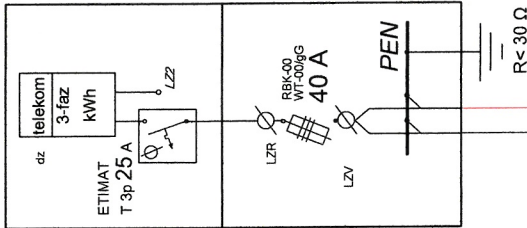

kier. Os-0089 - obwód nr 11 - YAKY 4x120 mm²

Z6403327

proj. S₂ KRSN-00/4R-NH2/F

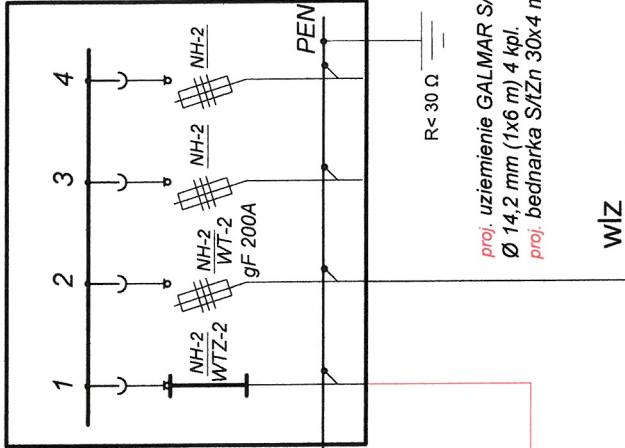


proj. YAKXS 4x120 SE


L = 29/33 m

"Ostróda Młyn"

Os-0089
2x630 kVA

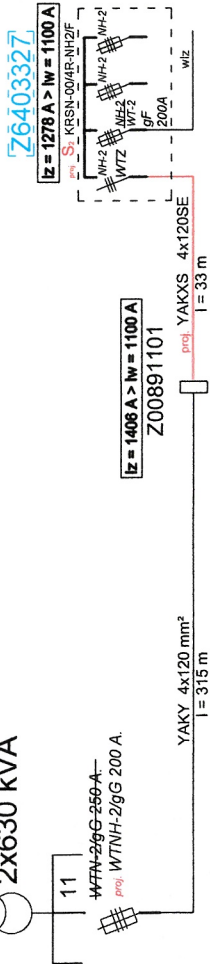

Z6403327



Z00891101

YAKY 4x120 mm²
l = 315 m

Investor
ENERGA-OPERATOR SA
z siedzibą w Gdańsku
80-55 Gdańsk
ul Marynarki polskiej 130.

PROJEKTOWAŁ

OBI2403327

Schemat
ideowy sieci
kablowej nN 0,4 kV

PILIPIUK ZBIGNIEW
upr. 55/83/OŁ

styczeń 2025
Rys nr E-02

podpis

11

PROJEKT zagospodarowania terenu

Budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do "budynek mieszkalny - wielorodzinny" na działkach nr 3 i nr 10/3 lokalizowany na działce nr 3 położonej obręb nr 0004 Ostróda przy ulicy Olsztyńskiej.

proj. Linia kablowa
YAKXS 4x120SE dł. 29 m.
(S₁-S₂ trasa 33 m.)
UWAGA: Kabel na całej trasie chronić rurą Arota DVK 110

proj. Kablowa Rozdzielnica Szafka
Naziemna
(S₂) KRSN-00/4R-NH2/F
zasila w/z do działki nr 3
R<30 Ω S/Tzn 30x4 mm + S/Cu Ø 14,2 mm
UWAGA: Kabel bezpośrednio przed rozdzielnicą chronić rurą Arota KR 75 dł. 3 m.




Istniejące złącze P1-Rs/LZV/LZR/F (S₁) [Z00891101] zasilane obwodem nr 11 ze stacji transformatorowej "Ostróda Młyn" Os-0089 zasila w/z do szafki telekom.
UWAGA: Kabel bezpośrednio przed złączem chronić rurą Arota KR 110 dł. 3 m.



ARKUSZ 1/1	Mapa do celów projektowych 1:500
woj. warmińsko-mazurskie pow. ostródzki Jedn. ewid. 281501_1 Miasto Ostróda obr. ewid. 281501_1.0004 ul. Olsztyńska dz. ewid. nr 3 Układ wsp.: PL-2000, południk osiowy 21 Układ wys.: PL-EVRF2007 Uwaga: Wykazano istniejącą mapę nie było porządkiem ustanowienia dotychczasowej granicy działki nr 3, granicę projektowaną inwestycji budowlanej. Nie wykazano się występowaniem w terenie urządzeń podziemnych ukrytych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Granice działek uwzględniono na podstawie danych udostępnionych przez PODGIK bez prawnego ustanowienia granic.	Zakres aktualizacji: — — — — — Mapa zaktualizowana w dniu 19.12.2024 r. PRACOWNIA GEOEFEKT 14-200 Hława, ul. Gen. Maczka 8 www.geo-efekt.pl e-mail: biuro@geo-efekt.pl tel. 502 353 379 Kierownik roboty: mgr inż. Andrzej Zawadzki upr. zawodowe: 12277 Nr rob: AZ-4798/2024 ID zgł: GK.6640.3506.2024

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.3506.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Ostródzki
Wykonawca prac geodezyjnych	Pracownia Geodezyjna GEOEFEKT 14-200 Hława, ul. Gen. Maczka 8
Nr i data wystawienia protokołu	Protokół nr 1 dla GK.6640.3506.2024 z dn. 23.12.2024 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Andrzej Zawadzki Nr uprawnień 12277

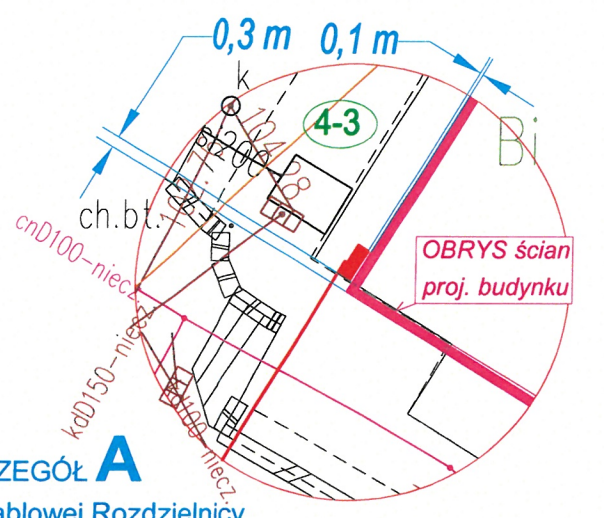

SZCZEGÓŁ A
Ustawienia Kablowej Rozdzielniczy Szafkaowej Naziemnej

WIDOK działki nr 3 po robotach rozbiórkowych istniejących obiektów



Niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu opracowano na podstawie mapy do celów projektowych, która powstała w wyniku pracy geodezyjnej GK.6640.3506.2024. Protokół nr 1 z dnia 23.12.2024
Piliupik Zbigniew.

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku 80-557 Gdańsk ul Marynarki Polskiej 130.	PROJEKT budowy sieci nN 0,4 kV	Skala 1:500 grudzień 2024 Rys nr E-01
Jedn.ewid. 281501_1 Ostróda. obr. 0004 Ostróda działka nr 3	PILIPIUK ZBIGNIEW upr. 55/83/OL	podpis <i>[Signature]</i> OBI2403327