

Zestawienie przyłączanych podmiotów do zgłoszenia nr OBI/64/2600485

Lp	Podmiot	Adres	Telefon	Nr umowy	Data podpisania	Nr warunków	Data określenia	Grupa przył.	Charakter odb.	Działka	Moc [kW]	Zab [A]	Typ zab.	Typ ukl. pom.
1				P/24/079060/2	01-06-2026	P/24/079060/2	30-04-2026	V	obiekt rekreacyjny	0009-110/4	12.5	25	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	bezpośredni

Powiatowa Służba Drogowa
w Olsztynie, ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn

Olsztyn, dnia 12 maja 2026 r.

DU.4220.100.2026.IW

ENERGA - OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

DECYZJA Nr 121/LS/2026

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r., poz. 1691) oraz uchwały Nr 1/4/2024 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie udzielania upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządu wynikających z funkcji zarządcy dróg powiatowych po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego **lokalizacji przyłącza kablowego nN** w pasie drogowym drogi powiatowej.

Wniosek złożył **Pan Rafał Chmielewski** w imieniu firmy El Projekt Rafał Chmielewski z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 98/1, na podstawie pełnomocnictwa ENERGA -OPERATOR S.A.

ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY

na **lokalizację przyłącza nN** w pasie drogowym drogi powiatowej **Nr 1435 N działka nr 193 obręb Jemiołowo, gmina Olsztynek**, na niżej podanych warunkach:

1. Trasa przebiegu oraz lokalizacja urządzenia w pasie drogowym, zgodna z załączonym do wniosku planem.
1. Projektowane przyłącze kablowe w pasie drogowym należy zlokalizować na głębokości minimum 1,00m od rzędnej pobocza, w rurze osłonowej.
2. Projektowane przyłącze kablowe pod drogą należy zlokalizować na głębokości minimum 1,00m od nawierzchni drogi, w rurze osłonowej, metodą bezwykopową.
3. Po wykonaniu ww. robót, pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.
4. W przypadku konieczności odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz pobocza należy opracować stosowny projekt wykonawczy, który należy uzgodnić z Zarządcą drogi.
5. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy zwrócić się do zarządcy drogi, celem wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – dostarczając projekt czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.
6. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zwanej dalej "infrastrukturą", nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
7. Opłata roczna za umieszczenie urządzenia obciążała będzie właściciela urządzenia, a w przypadku zmiany właściciela każdy następca prawny.
8. Budowa projektowanego urządzenia obcego oraz przebudowa nie może naruszać prawa własności osób trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

9. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z przedmiotową inwestycją należy sprawdzić przebieg granic pasa drogowego.
10. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi, koszty związane z koniecznością przełożenia lub przebudowy infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym ponosi właściciel przedmiotowego urządzenia, zgodnie z art. 39 cytowanej ustawy o drogach publicznych.
11. Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje, że nie planuje remontu przedmiotowego odcinka drogi.
12. Niniejsza decyzja wygasa po upływie **2 lat** od daty jej wydania w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie urządzenie nie zostanie przebudowane.
13. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji jest równoznaczna z zezwoleniem na dysponowanie ww. nieruchomością na cele budowlane.
14. Informuję, że w przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie:
 - 1) budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub
 - 2) innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m- od granic pasa drogowego, punkty graniczne wchodzące w skład odcinka granicy, względem której projektowane będzie zamierzenie budowlane, muszą być wyznaczone z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy (§ 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 ze zm.).

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości żądania strony.

POUCZENIE

1. Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna z dniem wydania. Nie przysługuje od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.
2. Decyzja może być zaskarżana do sądu administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
DYREKTOR
Dariusz Jasiński
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. adresat
2. Aa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl
2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod_psd@powiat-olsztynski.pl lub na adres korespondencyjny Administratora danych.
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych **jest wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu lub poza pasem drogowym drogi powiatowej w odległości mniejszej niż prawem wymaganej.**
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczone od roku następującym, po roku w którym zezwolenie wygaśnie
8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

istn. lina napowietrzna nn 0,4kV AsXSn 4x70mm²

istn. stacja transformatorowa SN/nn
"Jemiołowo Wieś"
[Os-1002]
tr. 100 kVA

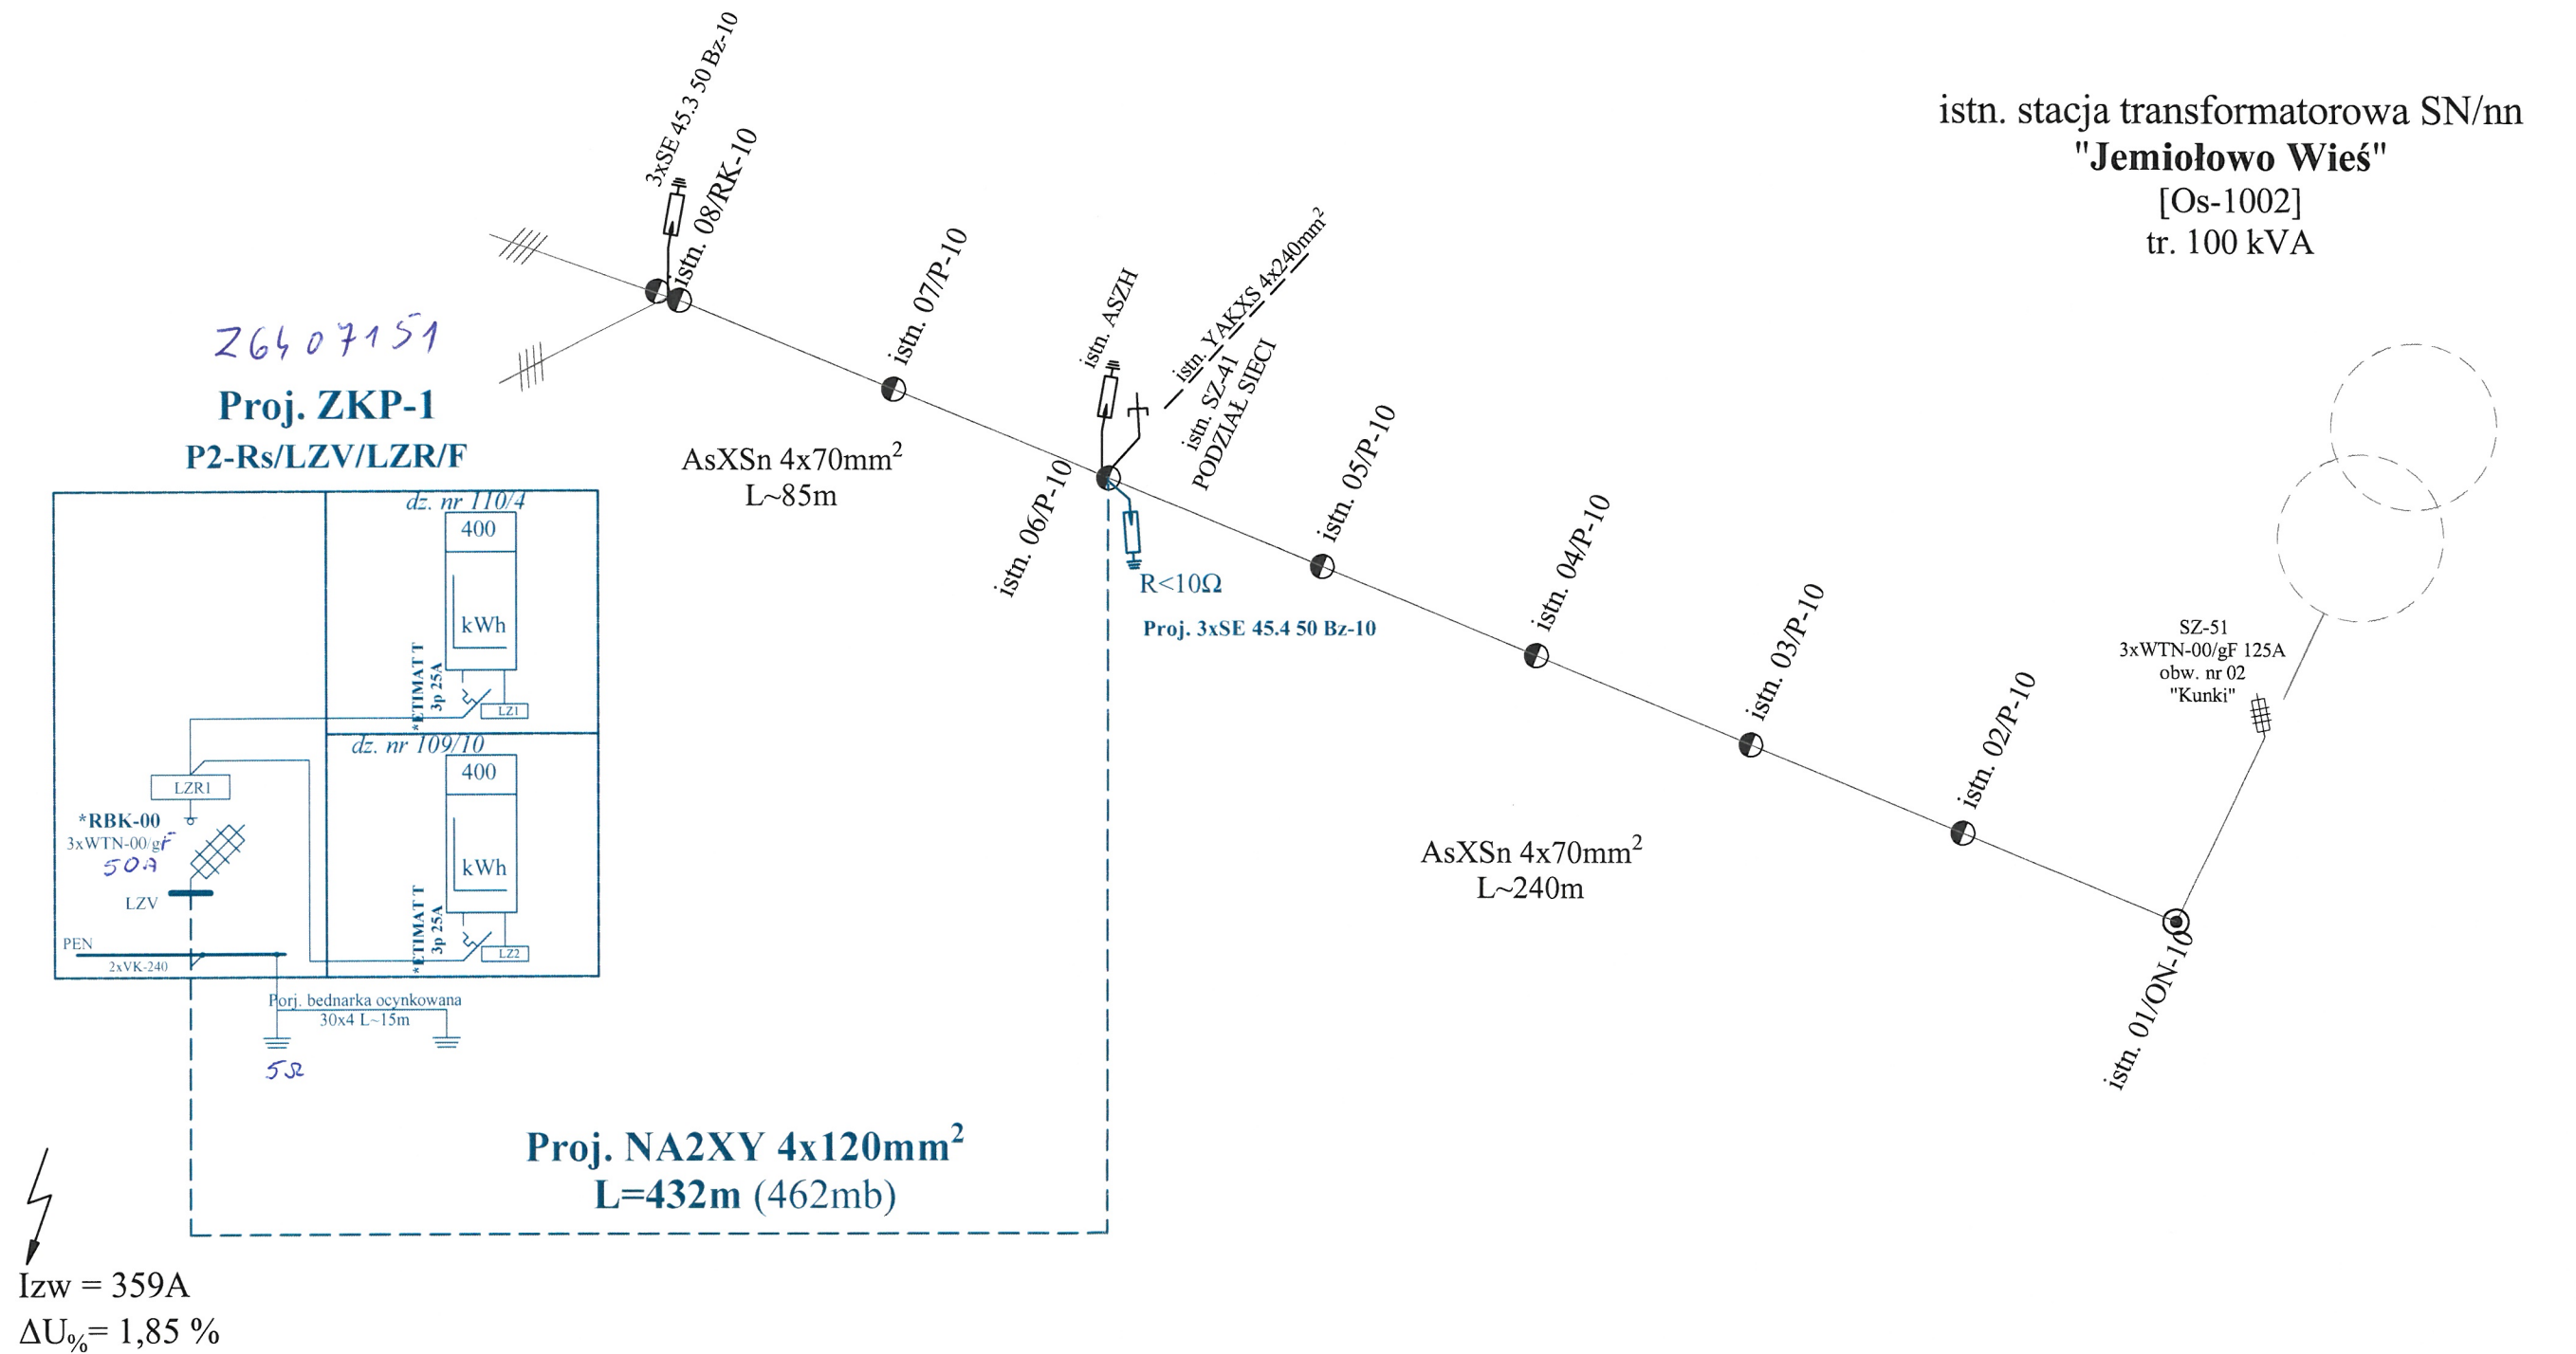

UWAGI :

1. Kabel wprowadzić na słup i podłączyć do linii napowietrznej stosując zaciski SLIP 32.2
2. Kabel zabezpieczyć rurą BE 110 L=3m i mocować na uchwytych SO 79.6
3. Elementy oznaczone * przygotować do plombowania

ELProjekt			
Rafał Chmielewski		tel. 695-027-636	
Piątki 98/1; 13-100 Nidzica		rafal.chmielewski89@o2.pl	
INWESTOR:		ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130; 80-557 Gdańsk	
UMOWA NR :	OBI/64/2600485 WP nr P/24/079060 z dn. 13.11.2024r.		
TEMAT :	Budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku rekreacji indywidualnej		
LOKALIZACJA :	Jemiołowo gm. Olsztynek dz. nr 193, 127, 110/4		nr rysunku :
RYSUNEK :	Schemat zasilania - stan projektowany		E-2
	Nazwisko, nr uprawnień :	PODPISY	
PROJEKTANT :	mgr inż. Tomasz Pieńkowski upr. bud. WAM/0025/OWOE/16		
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Rafał Chmielewski		data: 04.2026