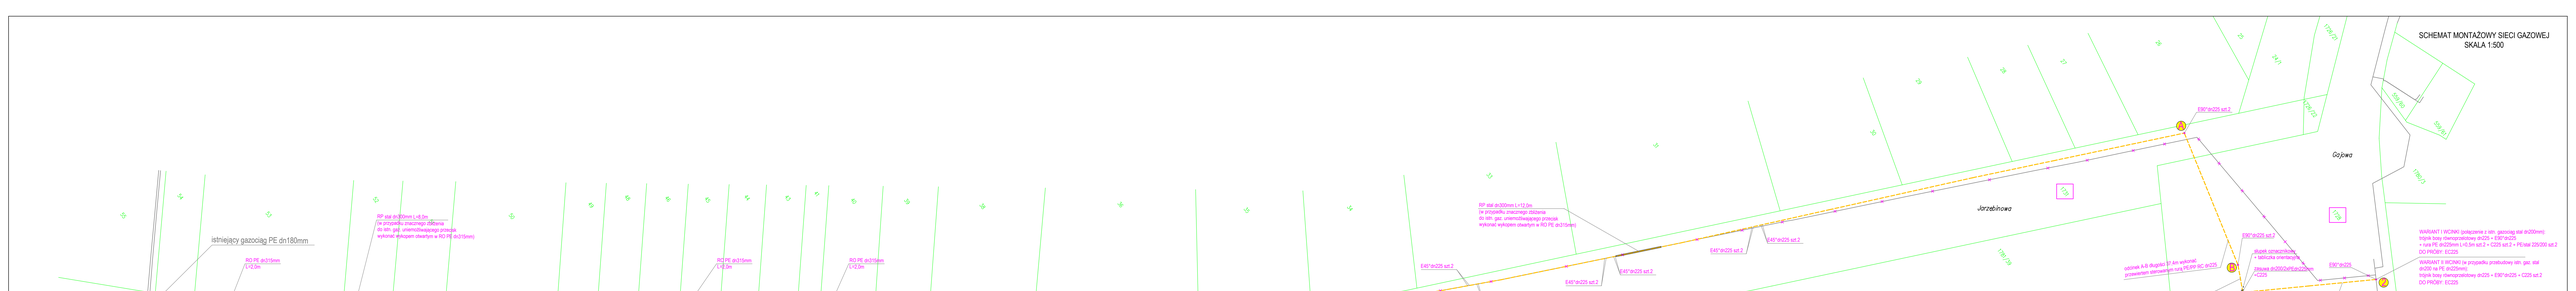
SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI GAZOWEJ
SKALA 1:500
istniejący gazociąg PE dn180mm
RO PE dn315mm L=2.0m
RP stal dn300mm L=6.0m
(w przypadku znaczniego zbliżenia do istn. gaz. uniemożliwiającego przejście wykonać dwupien otwartym a RO PE dn315mm)
odcinek 1-A gazociąg PE100 RC SDR17,6 dn225 L=536.6m
WORKA
WC20-160 + kolano bose 90°dn225 szt.2
L = 1250mm szt.2
DO PROBY: EC225
Jarzębinowa
łuk bosy 11° szt.2
RO PE dn315mm L=3.0m
RO PE dn315mm L=2.0m
kolano bose 30° dn225mm szt.2
RP stal dn300mm L=12.0m
(w przypadku znaczniego zbliżenia do istn. gaz. uniemożliwiającego przejście wykonać wykopem otwartym w RO PE dn315mm)
E90°dn225 szt.2
E45°dn225 szt.2
Gajowa
odcinek A-B dugość 91.6m wykonać przewiertem sterowanym rurą PEXIP RC dn225
odcinek B-C gazociąg PE100 RC SDR17 / SDR17.6 dn225 L=7.3m
E90°dn225 szt.2
trójnik siodłowy
+ taśmocka orientacyjna
odwiert dn200/dn63/dn225mm
L=22m
E90°dn225
kolano bose dn225mm=C225 szt.2
odcinek C-D długość 56.1m wykonać przewiertem sterowanym rurą PEXIP RC dn225
WARIANT I WCINKI (połączenie z istn. gazociągi stal dn200mm)
trójnik bosy rhemoprzelotowy dn225 x 6'80"dn225
+ rura PE dn225mm, L=0.5m szt.2 + C225 szt.2 + PE'stal 225/200 szt.2
DO PROBY: EC225
WARIANT II WCINKI (w przypadku przebudowy istn. gaz. stal dn200 na PE dn225mm)
trójnik bosy rhemoprzelotowy dn225 x 6'80"dn225 + C225 szt.2
DO PROBY: EC225
istniejący gazociąg stal dn200mm
PE dn225mm wg mapki ODKiL
Jarzębinowa
Gajowa
RYS.1
Nazwa rysunku:
SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI GAZOWEJ
SKALA 1:500
20.07.2026
Adres:
Białystok ul. Jarzębinowa dz.nr 1731, ul. Gajowa dz.nr 1728
GAZ-KULESZA
H. Kulesza, D.Kulesza, R.Kulesza, E.Porsabowska s.c.
ul. Świerkowa 11, 15-540 Białystok
tel. 509 854 392, e-mail: gazkulesza@wp.pl
Obiekt:
SIEĆ GAZOWA NISKIEGO CIŚNIENIA
Projektant:
Podpis