


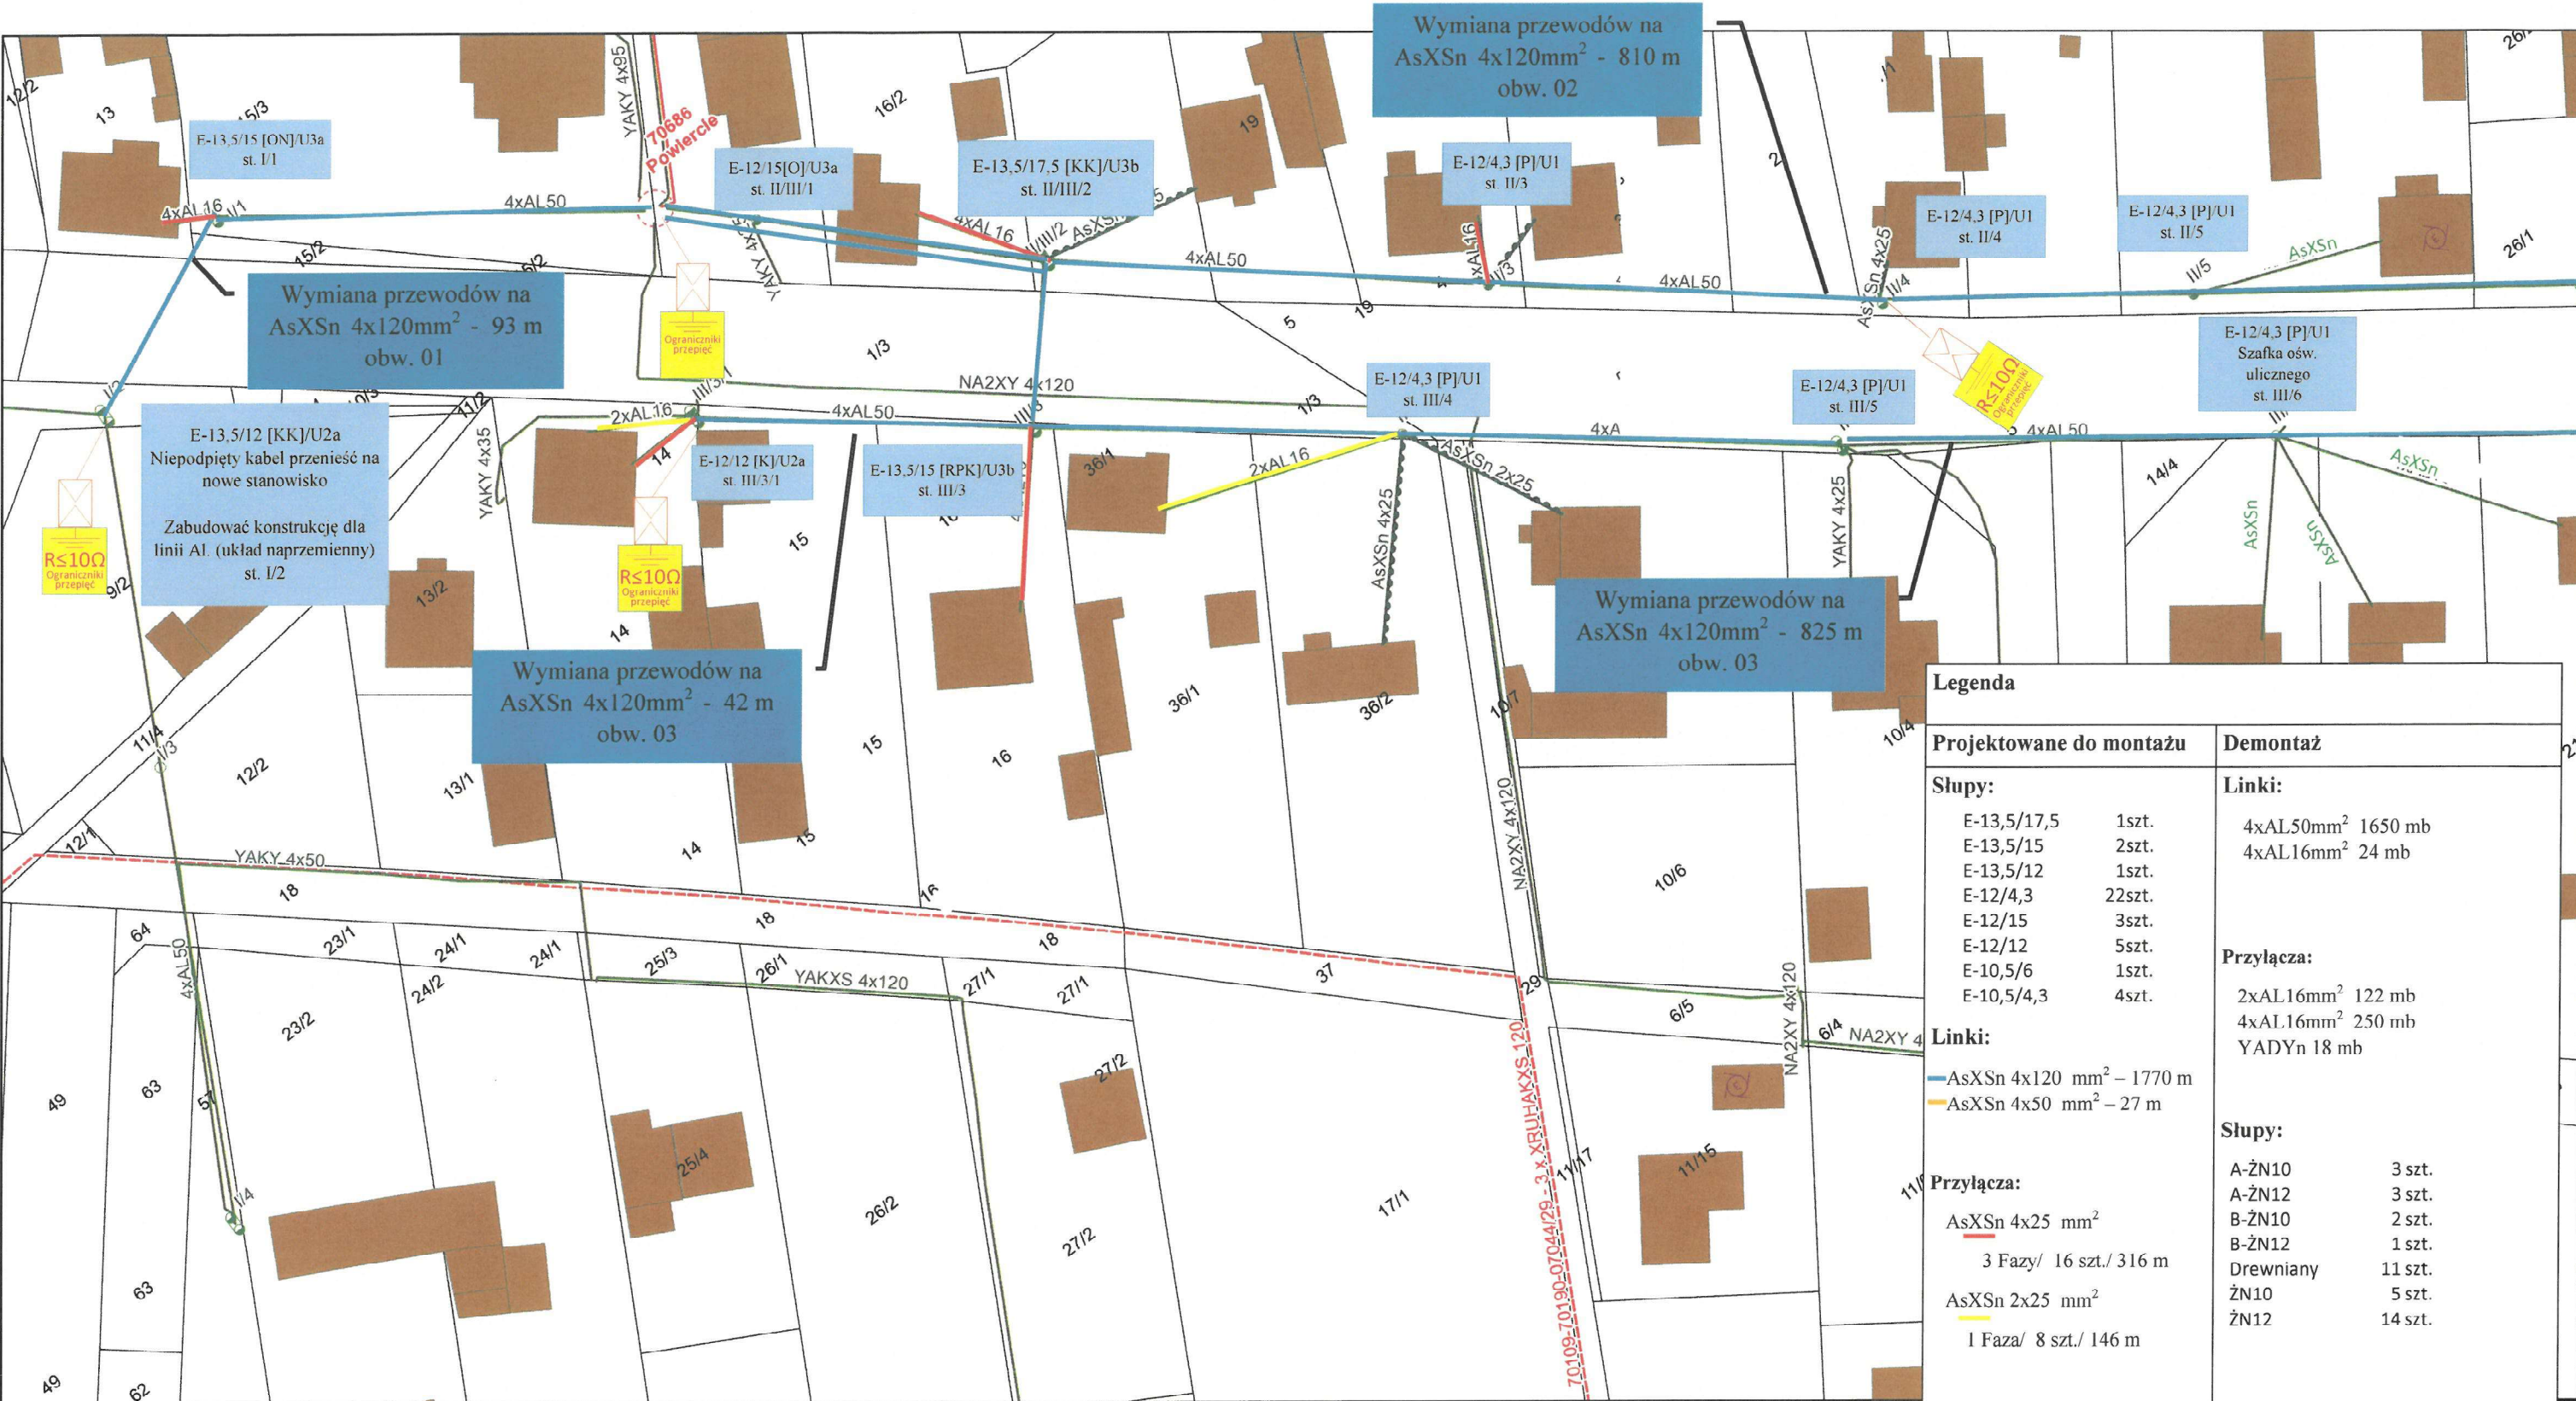

3.10.2025

UWAGA!
Istniejące oświetlenie uliczne + światłowód
do przełożenia

Sporządził: Czesław Okupnik
Podpis: *[Signature]*
Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Czesław Okupnik
Zatwierdził:
Podpis: *[Signature]*
Kierownik Działu Zarządzania Eksploatacją
Dariusz Kotucki

Wykonać inwentaryzację geodezyjną wymienianych słupów.
Do każdego uziomu wykonać nowe zwody. Wykonać pomiary wartości uziemień, izolacji przewodu oraz skuteczności zerowania.
Zastosować tabliczki numeracyjne aluminiowe, tłoczone, emaliowane.
W przypadku konieczności przedłużenia istniejących kabli należy stosować przekroje zgodne z istniejącym kablem, mufowanie wykonywać zgodnie ze sztuką. Konieczność takich oraz podobnych zmian związanych z wymianą słupa na wyższy należy zgłaszać do 47MZE na etapie realizacji zadania.
Zadanie wykonać zgodnie ze Standardami technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA

70686 Powiercie
Wymiana przewodów gołych na izolowane wraz ze słupami
RYS. 1/3

