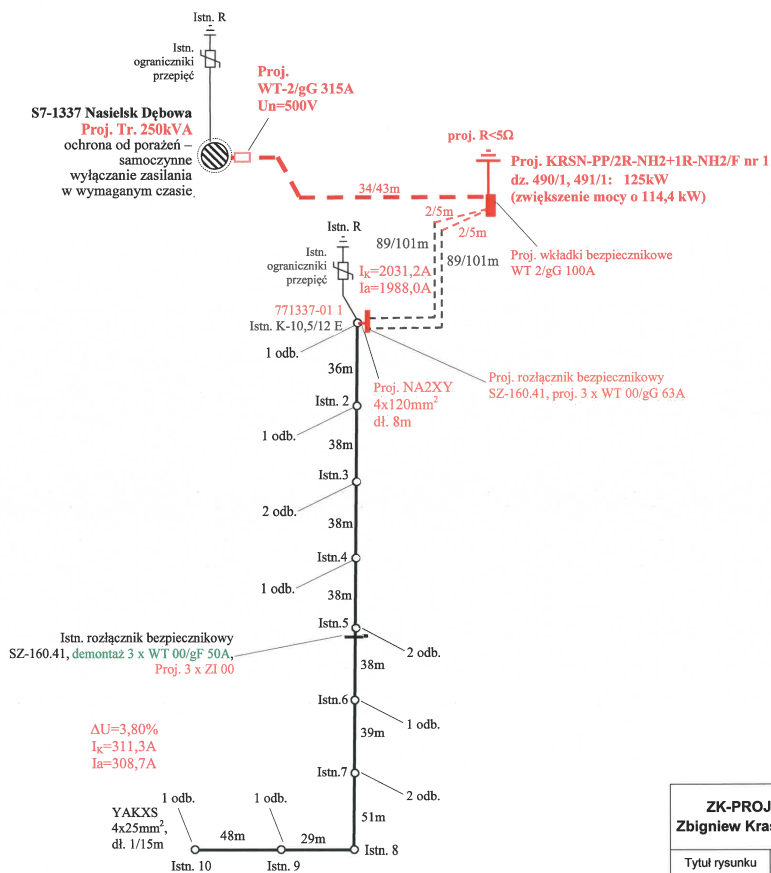


Termin rozbiórki przyłącza napowietrzego nN należy
ustalić z odbiorcą - MZDW w Warszawie, tel. 506-557-099,
i.nicewicz@mzdw.pl

LEGENDA:

-  Istn. stacja transformatorowa SN/nn,
-  Istn. linia napowietrzna nN przewodami typu AsXSn 4x50mm²,
-  Istn. linia kablowa nN kablem typu YAKY 4x70mm²,
-  Proj. przyłącze kablowe nN NA2XY 4x240mm²,
-  Proj. przyłącze kablowe nN NA2XY 4x70mm².

ZK-PROJEKT Zbigniew Kraśniewski		Nazwa i adres obiektu budowlanego. Przyłącze kablowe niskiego napięcia do budynków na dz. nr 490/1, 491/1 w miejscowości Nasielsk, gm. Miasto Nasielsk.	
Tytuł rysunku		Schemat ideowy zasilania nn – obw. 01	
		Projektant	Nr umowy
		mgr inż. Tomasz Kraśniewski	PJ01576/26
		Nr upr. MAZ/0592/PWBE/19	Rys nr
Podpis	Data	Podpis inż. Tomasz Kraśniewski Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności IE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. upr. MAZ/0592/PWBE/15	Data wrzesień 2026r.
		E-02	