



Profil przecisku pod drogą powiatową 1659N

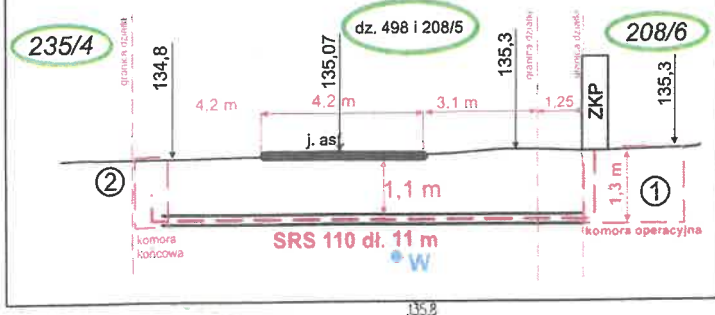

proj. szafka pomiarowa
P2-Rs/LZV/LZR/F
zlokalizowana na dz. 208/6



proj. kabel energetyczny
NA2XY 4x120SE 17-23 m
całość trasy w ramach szafki
proj. DVK 110 di. 5 m

Ist. złącze nr 07770111, typ: Zk-1+TL (obce);
proj. wymiana bez zmiany lokalizacji na
KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F + P2/R
obwód 01 WIEŚ, ze stacji transf. S-0777
SEDAŃSK WIEŚ, odległość od stacji 353 m

ZARZĄD POWIATU
W SZCZYTNO

Załącznik do
nr DM.
z dnia


Z up. ZARZĄD POWIATU
mgr inż. Krzysztof Mróz
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Szczycinie

EL-DARK Danuta Szczepaniak
12-00 SZCZYTNO/
ul. Wyszyńskiego 23
tel. 602 59 05 41
REGON 52168102, NIP 74510027

Powierzchnia projektowanych urządzeń w działce nr 498 i 208/5. będących
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczycinie, wyniesie: 1,87m²

EL-DARK Danuta Szczepaniak 12-100 Szczytno ul. Wyszyńskiego 23, Tel. 602590541			
Stadium:	Opracowanie Techniczne		Zlecenie ZN/6276/6565MZI/2025/2503181
TEMAT	Projekt budowlany zasilania budynku mieszkalnego na dz. Nr 208/6 w msc. Sędańsk gm. Szczytno; plan przyłącza kablowego i szafki pomiarowej		Nr rys. E-1
OBI 2503181			SKALA 1:500
Projektant: techn. Adam Szczepaniak	Uprawnienia: 143/92/OL, 99/93/OL		DATA 01.2026

ist. stacja transformatorowa
SEDAŃSK WIEŚ S-0777




**obw. 01
WIEŚ**


WT-00 80 A/gf

ASXSn 4x70 - dŁ. 253 m

YAKY 4x50 - dł. 145 m

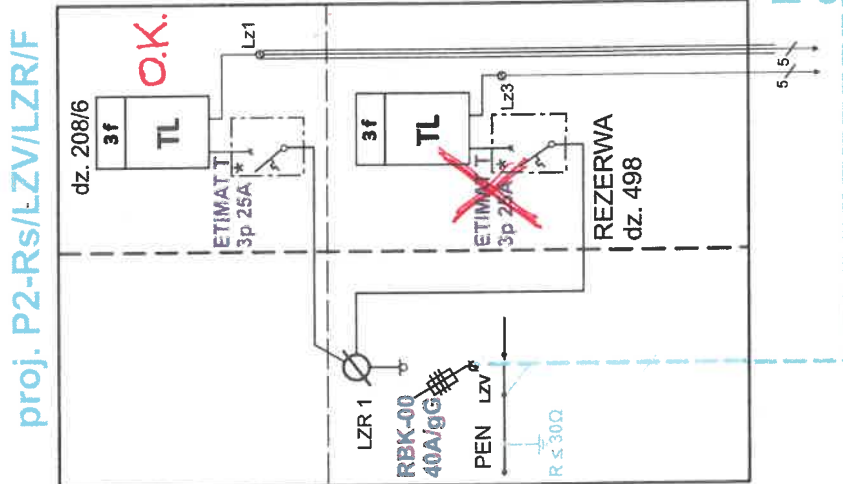

z ist. złącza pom.

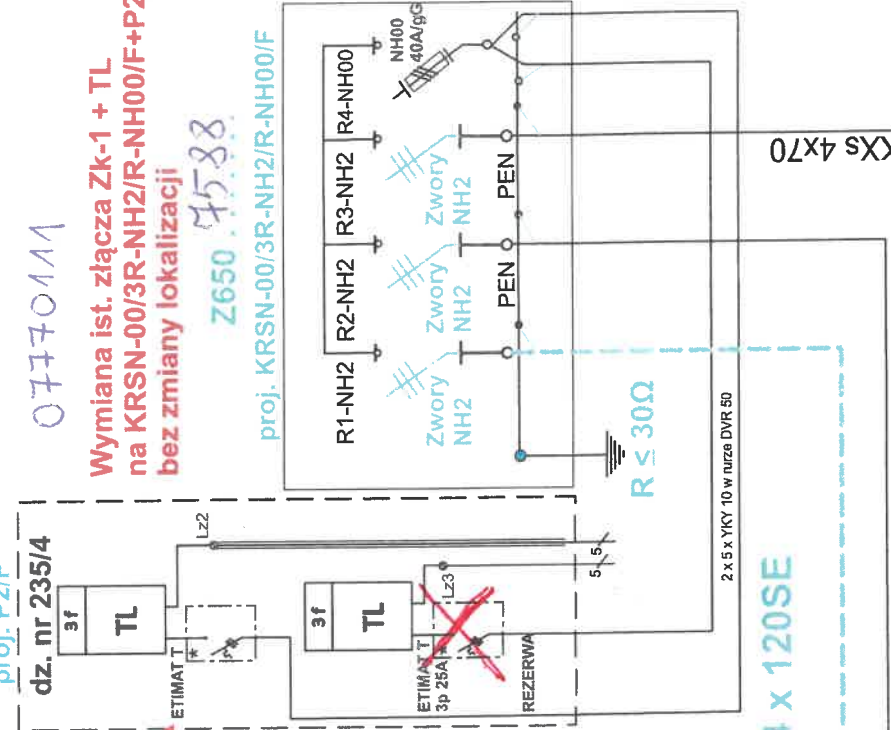

proj. NA2XY 4 x 120SE
dł. 18 / 23 m

ist. YAKXS 4x70

	EL-DARK Danuta Szczepaniak 12-100 Szczepno ul. Wyszyńskiego 23, Tel. 602590541		
	Opracowanie Techniczne		
	TEMAT OBI 2503181	Projekt techniczny zasilania budynku mieszkalnego na dz. Nr 208/6 w msc. Sędąnsku gm. Szczepno; schemat przyłącza kablowego i szafki pomiarowej	
Projektant: techn. Adam Szczepaniak		Uprawnienia: 143/92/OL, 99/OL	6276/6565MZI/ 2025/2503181 Nr rys. E-2 SKALA b/s DATA 06.2026

* - elementy przystosowane do opłombowania

ZKP

dz. 242/2

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr OBI: 2503181

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): przyłączy kablowe Sędańsk dz. 208/6

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☒

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☒

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń: ¹

- czas wyłączeń: ³

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

19.06.2026
Specjalista
ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości
Miroslaw Mężykowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 889) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 1691) oraz z upoważnienia Zarządu Powiatu w Szczytnie nr 54/XVI/2025 z dnia 24 lipca 2025 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.01.2026 r. (data wpływu), złożonego przez Pana Adama Szczepaniak, reprezentującego firmę EL-DARK Danuta Szczepaniak, ul. Wyszyńskiego 23, 12-100 Szczytno w sprawie uzgodnienia lokalizacji kablowego przyłącza elektroenergetycznego nN, typ NA2XY 4x120SE w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1659N relacji dr. kraj. nr 58 (Janowo) – Sedańsk - Siódmak, obręb geodezyjny Sedańsk, gmina Szczytno

Zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1659N (dz. nr 498, 208/5), obręb geodezyjny Sedańsk, gmina Szczytno, urządzenia infrastruktury obcej, tj. kablowego przyłącza elektroenergetycznego nN, typ NA2XY 4x120SE o powierzchni 1,87 m², z zachowaniem niżej podanych warunków:

1. Dopuszcza się lokalizację projektowanego przyłącza elektroenergetycznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1659N w miejscu wskazanym na załączniku mapowym.
2. Włączenie do istniejącego złącza kablowo - pomiarowego i jego wymianę oraz linię kablową wzdłuż drogi powiatowej zezwalam wykonać metodą wykopu otwartego bez wstrzymywania ruchu drogowego, na szerokość minimalną niezbędną do wykonania robót.
3. Przejście poprzeczne pod drogą powiatową wykonać metodą przecisku/przewiertu w rurze osłonowej.
4. Rurę osłonową ułożyć na całej szerokości pasa drogowego.
5. Projektowaną szafkę pomiarową zlokalizować poza pasem drogowym, na działce nr 208/6.
6. Po wykonaniu robót należy odbudować naruszony pas drogowy z uwzględnieniem warunku, iż grunt w miejscach wykopu należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0.98$.
7. W przypadku kolizji ww. linii z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego przyłącza elektroenergetycznego.
8. Zobowiązuje się właścicieli umieszczonych w pasie drogowym urządzeń do odpowiedzialności cywilnej za ich stan.
9. W celu uzyskania decyzji administracyjnej na wejście z robotami w pas drogowy Inwestor lub Wykonawca, działający z upoważnienia Inwestora winien zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót.
10. **Do wniosku należy dołączyć zatwierdzony przez Starostę Szczycieńskiego projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót.**
11. Za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzenia obcego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zostanie pobrana