


istn. złącze
ZN-1729105

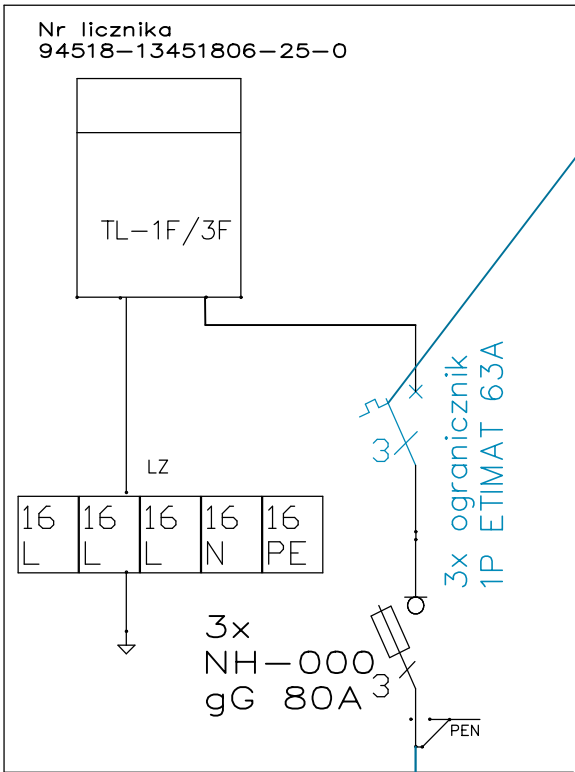

dobudować podstawę
ETIMAT w istn. złączu
napowietrznym

proj. YAKY 4x35
L=12m

proj. słup 02/10/1
K E12/6


proj. NA2XY 4x35 L=12m

proj. mufa ZRM-2

istn. kabel NA2XY 4x35mm2

kier. słup 02/10/1

istn złącze 30532-02 Z4303203

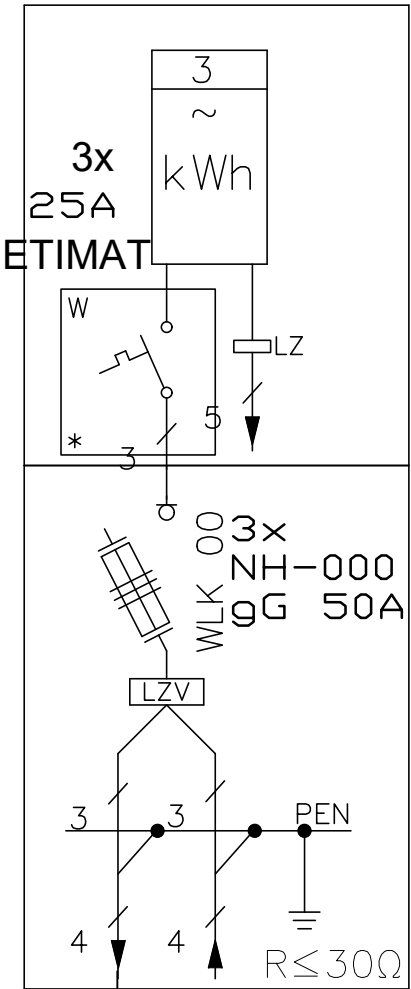

Wymiana linii napowietrznej nn				
Schemat złącza napowietrznego				
Piaski dz nr 16,140,51,44/2,40/3,40/4, 40/5, 40/1,39,25,24,23,22,21,14/2,14/1,13/1,13/3 gm. Łęka Opatowska				
INWESTOR ENERGA-OPERATOR SA				
Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
Projektant	Piotr Wasiucionek	UAN 7342-78/94		
Specjalność:	instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych			
Asystent projektanta	Mateusz Górecki			
Specjalność:				
DATA: 13.04.2026	BRANŻA: elektryczna	SKALA:	RYS. NR: E03	NR STR.

Miejscowość: Piaski gm. Łęka Opatowska



1. Przewód prowadzić do szafki stacyjnej bez cięcia

Wymiana linii napowietrznej nn			
Schemat stacji transformatorowej			
Piaski dz nr 16,140,51,44/2,40/3,40/4, 40/5, 40/1,39,25,24,23,22,21,14/2,14/1,13/1,13/3 gm. Łęka Opatowska			
INWESTOR ENERGIA-OPEATOR SA			
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Piotr Wasuciunek	UAN 7342-78/94	
Specjalnosc:	instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych		
Asystent projektanta	Mateusz Górecki		
Specjalnosc:			
DATA: 13.04.2026	BRANZA elektryczna	SKALA:	RYS. NR: E04 NR STR.