


Istn. stacja transformatorowa 15/0,4kV
T324793 "Kopernika 60" (rozdzielnica nn-fragment)

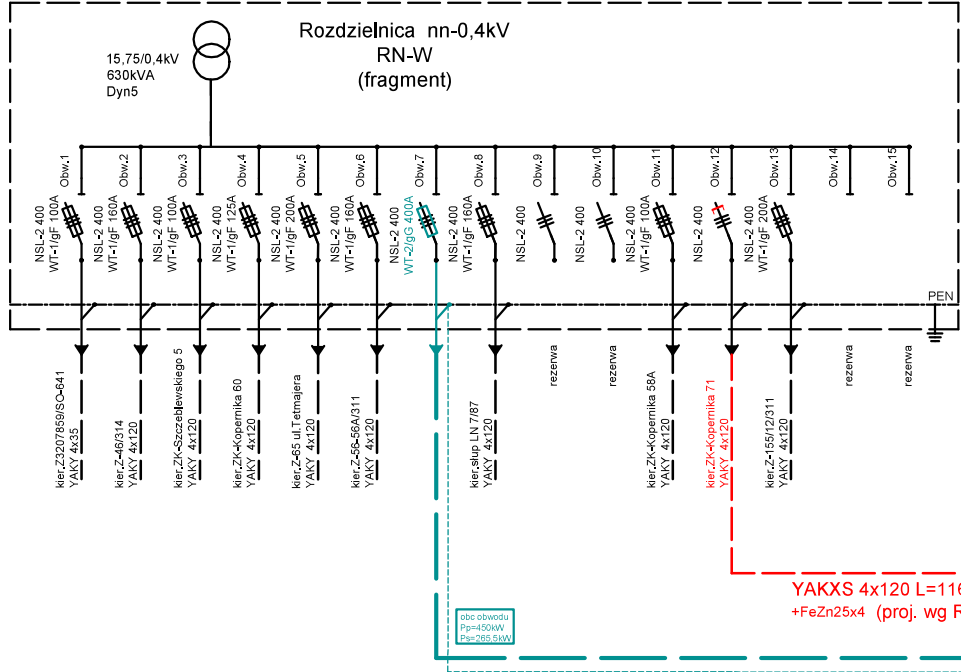


Proj.YKXS 4x240
L=123/136m+FeZn25x4

YAKXS 4x120 L=116m
+FeZn25x4 (proj. wg R/23/073077)

Projektowane złącze kablowe
KRSN-00/3R-NH2/F wg
oddzielnej dokumentacji
R/23/073077
(T324793-1200)

Projektowane złącze kablowe typu
KRSN-1/7R-NH2/F
(T324793-700)

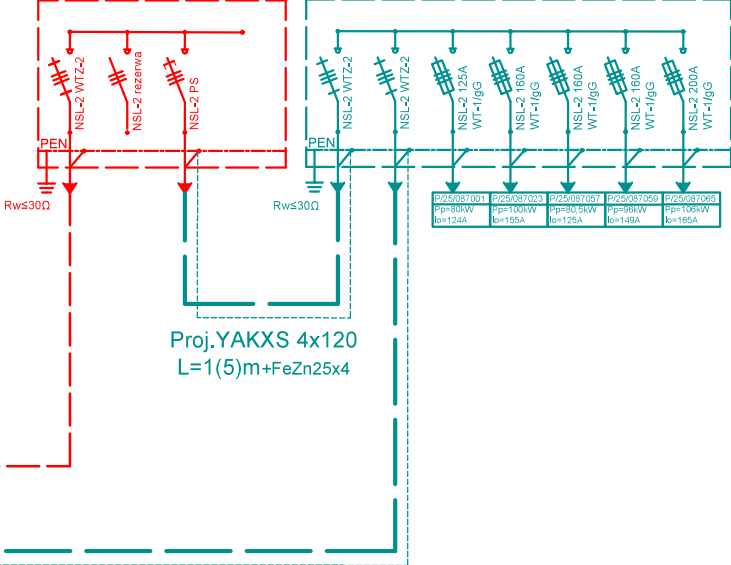

Proj.YAKXS 4x120
L=1(5)m+FeZn25x4

NUMERACJE
ZŁĄCZA USTALIĆ Z
INWESTOREM NA
ETAPIE
WYKONAWSTWA

Firma Projektowo Budowlana Jerzy Jurewicz, ul.Kolberga 18/A/10 Sopot 81-881 tel. 507-164-422		
Projektował: tech. Jerzy Jurewicz upr.nr 5753/Gd/94	11.2025	
Uprawnienia budowlane w szczególności instalacyjno-montażowe w zakresie sieci i instalacji elektrycznych w zakresie sporządzania projektów sieci i instalacji elektrycznych oraz kierowania, nadzoru i kontroli wykonania budowy i robót.		
Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku		
Temat: Przyłącze elektroenergetyczne kablowe nn 0,4kV- Gdynia, ul.Kopernika dz.nr 1834/2, 1836/2, 317, 436, 2087, 439, 1834/1 obr.0025 Redłowo (B/24/066755)		
TYTUŁ:	Schemat zasadniczy zasilania	E-02