



Istn. stacja transformatorowa 15/0,4kV
T-2193 "Redłowska" (rozdzielnica nn-fragment)

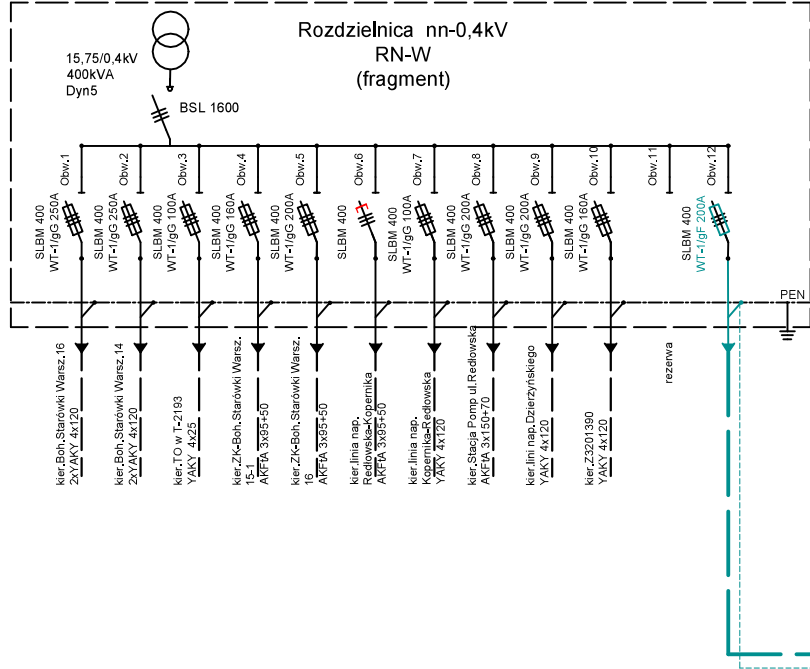

Proj.YAKXS 4x240
L=670(705)m+FeZn25x4

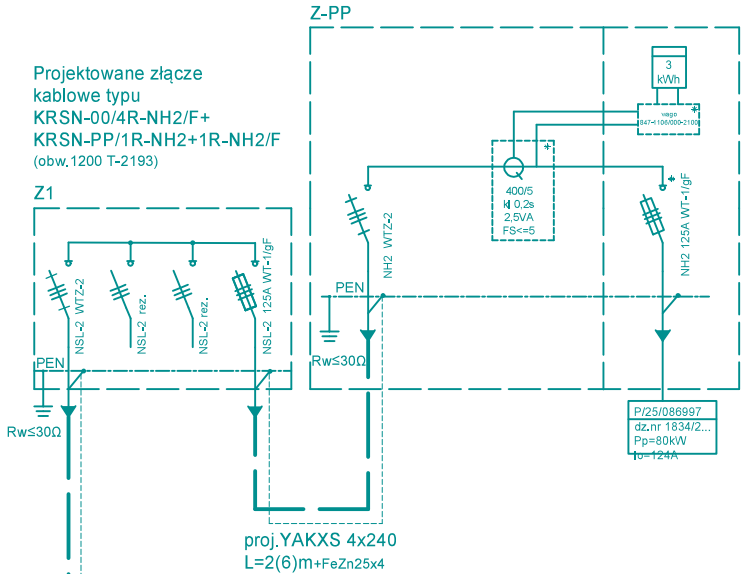

Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.

Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Dział Dokumentacji Energetycznej

Dokumentację projektową sprawdzono pod względem

zgodność z P/25/086997

Uzgodnienie nr 2026/10/00442/32MMD

Data uzgodnienia 09/10/2026

NUMERACJE
ZŁĄCZA USTALIĆ Z
INWESTOREM NA
ETAPIE
WYKONAWSTWA



Podpis cyfrowy:
Aleksandra
Gontarek
Data: 2026.10.09
11:46:22+02'00'

Firma Projektowo Budowlana Jerzy Jurewicz, ul.Kolberga 18/A/10 Sopot 81-881 tel. 507-164-422		
Projektował: tech. Jerzy Jurewicz upr.nr 5753/Gd/94 Upewnienie budowane w specjalności Instalacyjno-Montażowej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych w zakresie sporządzania projektów sieci i instalacji elektrycznych oraz kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót.	11.2025	
Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku		
Temat: Przyłącze elektroenergetyczne kablowe nn 0,4kV- Gdynia, ul.Kopernika dz.nr 1834/2, 1834/1, 1836/2, 439, 1839, 588, 502, 288, 520, 519 obr.0025 Redłowo (P/25/086997)		
TYTUŁ:	Schemat zasadniczy zasilania	
	E-02	