

PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:	Zasilanie w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr 275/25 w miejscowości Rogów, gm. Przykona
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę i przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV wraz z budową szafki pomiarowej nn-0,4kV
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU:	Miejscowość: Rogów, gm. Przykona Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	Jednostka ewidencyjna: 302706_2 Gmina Przykona Numer i nazwa obrębu: 0022 Rogów Numery działek ewidencyjnych: 275/25, 275/4
INWESTOR:	ENERGA—OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
ZLECENIE:	KW03753/26
OBI:	46/2601689
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:	P/26/023196 + EOP/KP/4/2026/03/082630
DATA OPRACOWANIA:	Wrzesień 2026
TOM:	I / III

PROJEKTANT:

mgr inż. Bartosz Michalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: WKP/0208/POOE/18;
nr wpisu do CROPUB: 4027/18/U/C

mgr inż. Bartosz Michalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: WKP/0208/POOE/18


- — — — — Projektowana linia kablowa m-0,4kV/NA2XY 4x120 SE 0,6/1 kV, L = 10 / 14 m (ΣL = 20 / 28 m)
-  Projektowana wolnostojąca szafka pomiarowa P2-Rs/LZ/VI/ZR/F nr Z4610672/205 współpracująca z proj. uzłomem z taśmą i prętów stalowych ocynkowanych o R ≤ 30 Q
-  Projektowane rury osłonowe DVK 110 układane metoda przekazu połowkowego

UWAGI:

1. Na skrzyżowaniu z pasem drogowym, projektowane kable prowadzić w rurach osłonowych DVK 10 układanych metodą przekroju podkowicznego na głębokości 1 m.
2. W pozostałych miejscach kable układać na głębokości 0,7 m.
3. Kofce ru osłonowych należy zabezpieczyć za pomocą sławnic czopowych typu EK 186/110 WR.
4. Na końcach kabli pozostawić zapasy o długości 1 m.

WSPÓŁRZEDNE GEODEZYJNE:

Lp.	X	Y
1.	5761285.0603	6539711.9200
2.	5761284.5504	6539712.1333
3.	5761284.0404	6539712.3467
4.	5761280.8510	6539703.3686
5.	5761281.4038	6539703.1353
6.	5761280.6671	6539703.4462

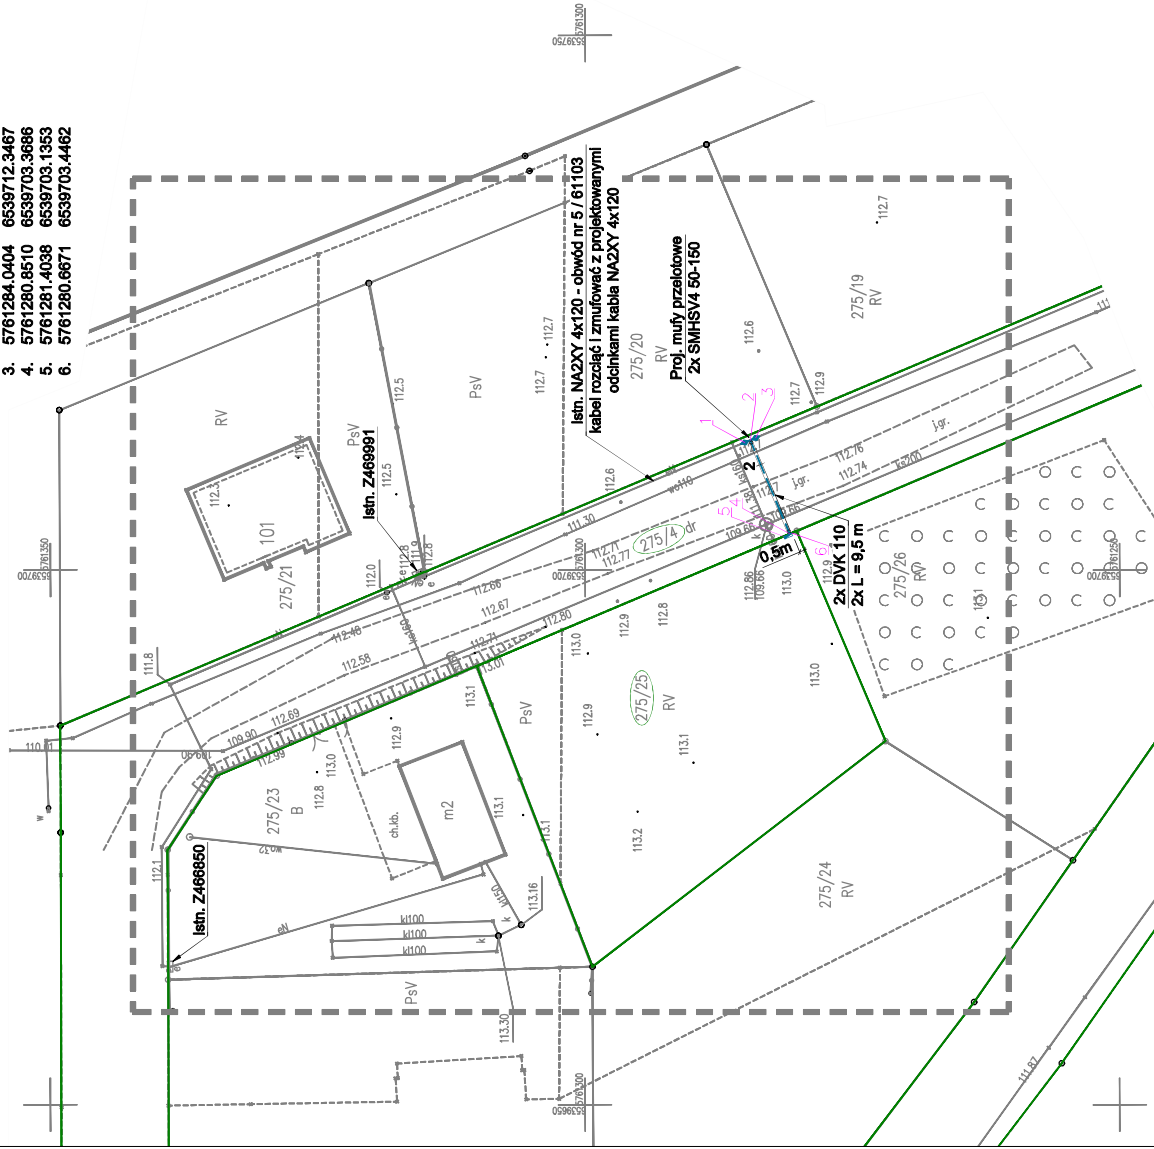

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH

[illegible]

UWAGA: Za brak na mapie urządzeń podziemnych nie poddanych inwentaryzacji wykonawca tej mapy nie odpowiada.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń Oświadczam, że oświadczenia techniczne zawierają rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument i uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.		GEOŚ 6640 / 411.2726 Starostwa Tureck GEO-MAP Nr. 1 dn. 26.07.2028r.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych		
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie		
Wykonawca prac geodezyjnych		
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywniej weryfikacji		
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych darcownika prac		mgr inż. Krystian Krawczyk GEODETA, UPRAWNIENY nr upraw. 22230

GEODETA
Krystian Krawczyk
NR UP.R. 22230

[illegible]

**Za zgodność z oryginałem
podkładu mapowego
PROJEKTANT**



1. Dla szafki pomiarowej przewidziano uziom z taśmy i prętów stalowych ocynkowanych o $R \leq 30 \Omega$.
2. Liczniki energii elektrycznej, zabezpieczenia przedlicznikowe oraz inne elementy instalacji przedlicznikowej znajdujące się w szafkach pomiarowych, w części dostępnej dla odbiorców należy zaplombować.

 PRACOWNIA PROJEKTOWA OMEGA BARTOSZ MICHAŁSKI	Pracownia Projektowa Omega Bartosz Michalski NIP: 622-264-22-97 REGON: 1032778-800 e-mail: p.michalski.omega@gmail.com tel.: 693-598-840 <i>Pracownia z siedzibą w Warszawie w zabudowie tel i instalacji elektrycznych</i>		Zawieszenie KW03/2755/26 Numer zgłoszenia P/26/023196 EORI: PL/2020/001026330 GRI	46/26011889	Stwierdzenie i obliczenia 61103 / 5	Skala: Data: 09 2026	-	Nr rys. E-02
	Zasilenie Zasilenie w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr 275/25 w miejscowości Rogów, gm. Przykona Nazwa nadawcy: Naczelny Dyrektor		Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę i przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych nn-0.4kV wraz z budową szafki pomiarowej nn-0.4kV		Schemat zasilania		mgr inż. Bartosz Michalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Nr upraw.: W-002108E-00E/16; Nr wpisu do CR03/16: 402724834	