

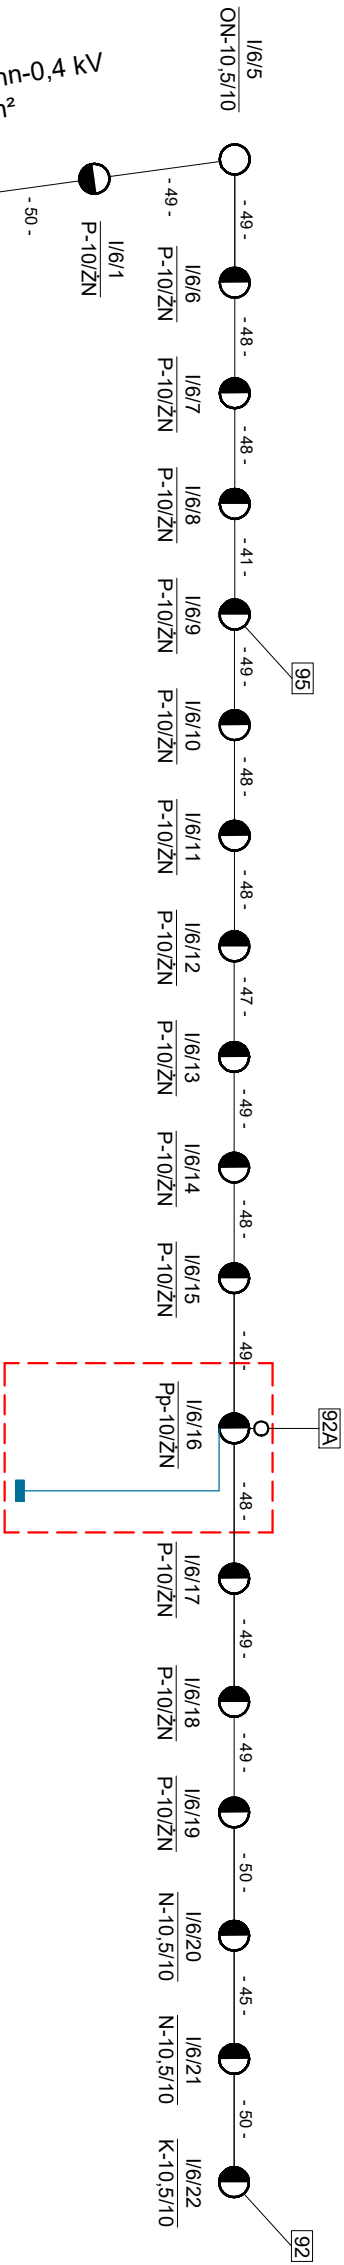


Istniejąca linia napowietrzna nn-0,4 kV typu AsXSn 4x70mm²

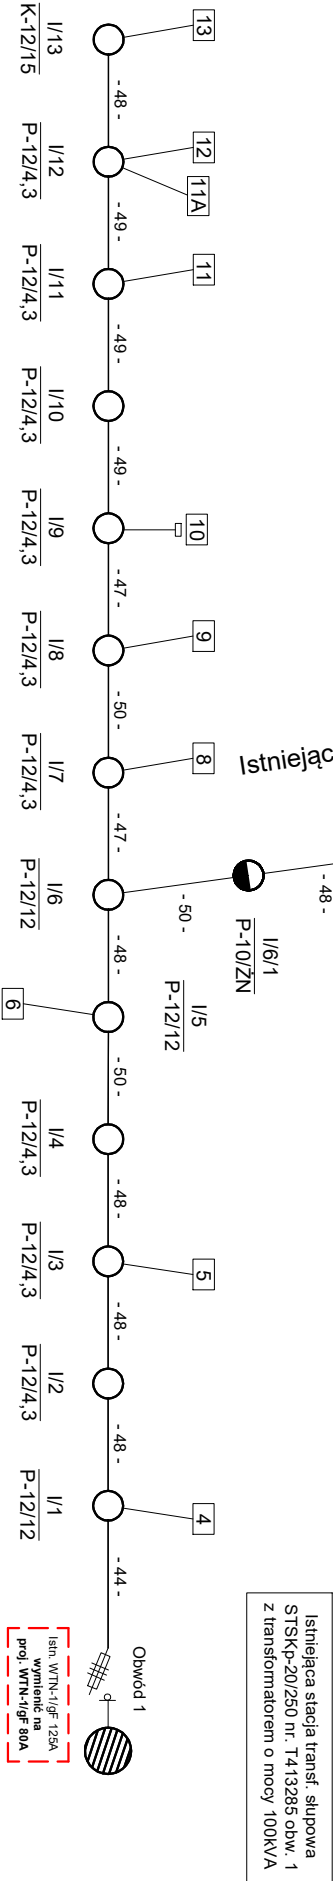

Projektowana szafka pomiarowa
typu **P1-Rs/F** (wym.: 1704x396x245)

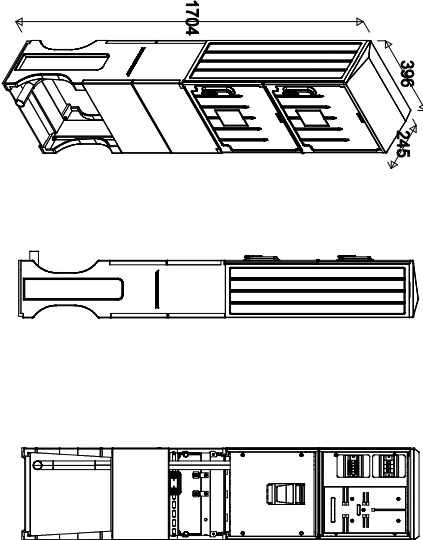

Istniejąca linia dwunapięciowa (SN/n)
Istniejąca linia napowietrzna nn-0,4 kV typu AsXSn 4x95mm²
Istniejąca linia napowietrzna SN-15 kV typu EXCEL 3x10/10

I/6/16
Pp-10/ZN
Istniejąca linia napowietrzna nn-0,4 kV
typu AsXSn 4x70

Palczarka termokurczliwa
typu **AK4 35-150 - RADPOL**


Uchwyt do mocowania kabla na słupach ZN
typu **UKB-2 (2) km - 5 szt.**

Kształtki uszczelniające typu "End-Cap" **REC 50 - 2 szt.**
Rura osłonowa **AROT BE 50 - dl. 3mb**
Uchwyt do mocowania rur na słupach ZN
typu **UMR (2) - 50/200 - 3 szt.**

Proj. szafka pomiarowa
typu **P1-Rs/F**

• STANOWISKO MONTAŻOWE

Ograniczniki mocy
1-bieg/32A - 3 szt.

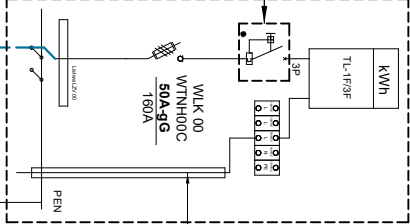

Proj. przepust kablowy
typu **DVR 110 - L=1,5 m**
(sekcja wodociągowa)

Proj. przepust kablowy
typu **DVR 110 - L=12 m**
(dla melioracji)

Proj. uziom
R<300

Proj. przyłącze kablowe nN typu **NA2XY (YAKXS) 4x70 SE 0,6/1 kV**
L=226/245 m

Branża	Elekttryczna		 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Kaliszu	
Temat:	PRZYLĄCZE KABLOWE NN - BUDYNEK MIESZKALNY			
Obiekt:	SACZYN DZ. NR 209 G/M GODZIESZE WIELKIE			
Stad. dokument.	P.B.	Projektował:	mgr inż. Maciej Wojtyś	
Skala		Upř. bud. nr ewid. WK/P0365/POOE/10		
Data	IX.2026	Opracował:	inż. Adam Błaszczyk	
Tytuł rysunku	SCHEMAT IDEOWY Stacja nr T413285 obw. 1			Rys. 2

ZALECENIE:

Skuteczność ochrony przeciwpiorazeniowej obowiązkowo sprawdzić za pomocą pomiarów

Spadek napięcia nie przekracza dopuszczalnego $\Delta U = 8,85\% < 10\%$

- Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony.
- Spadki napięcia nie przekraczają wartości dopuszczalnych.