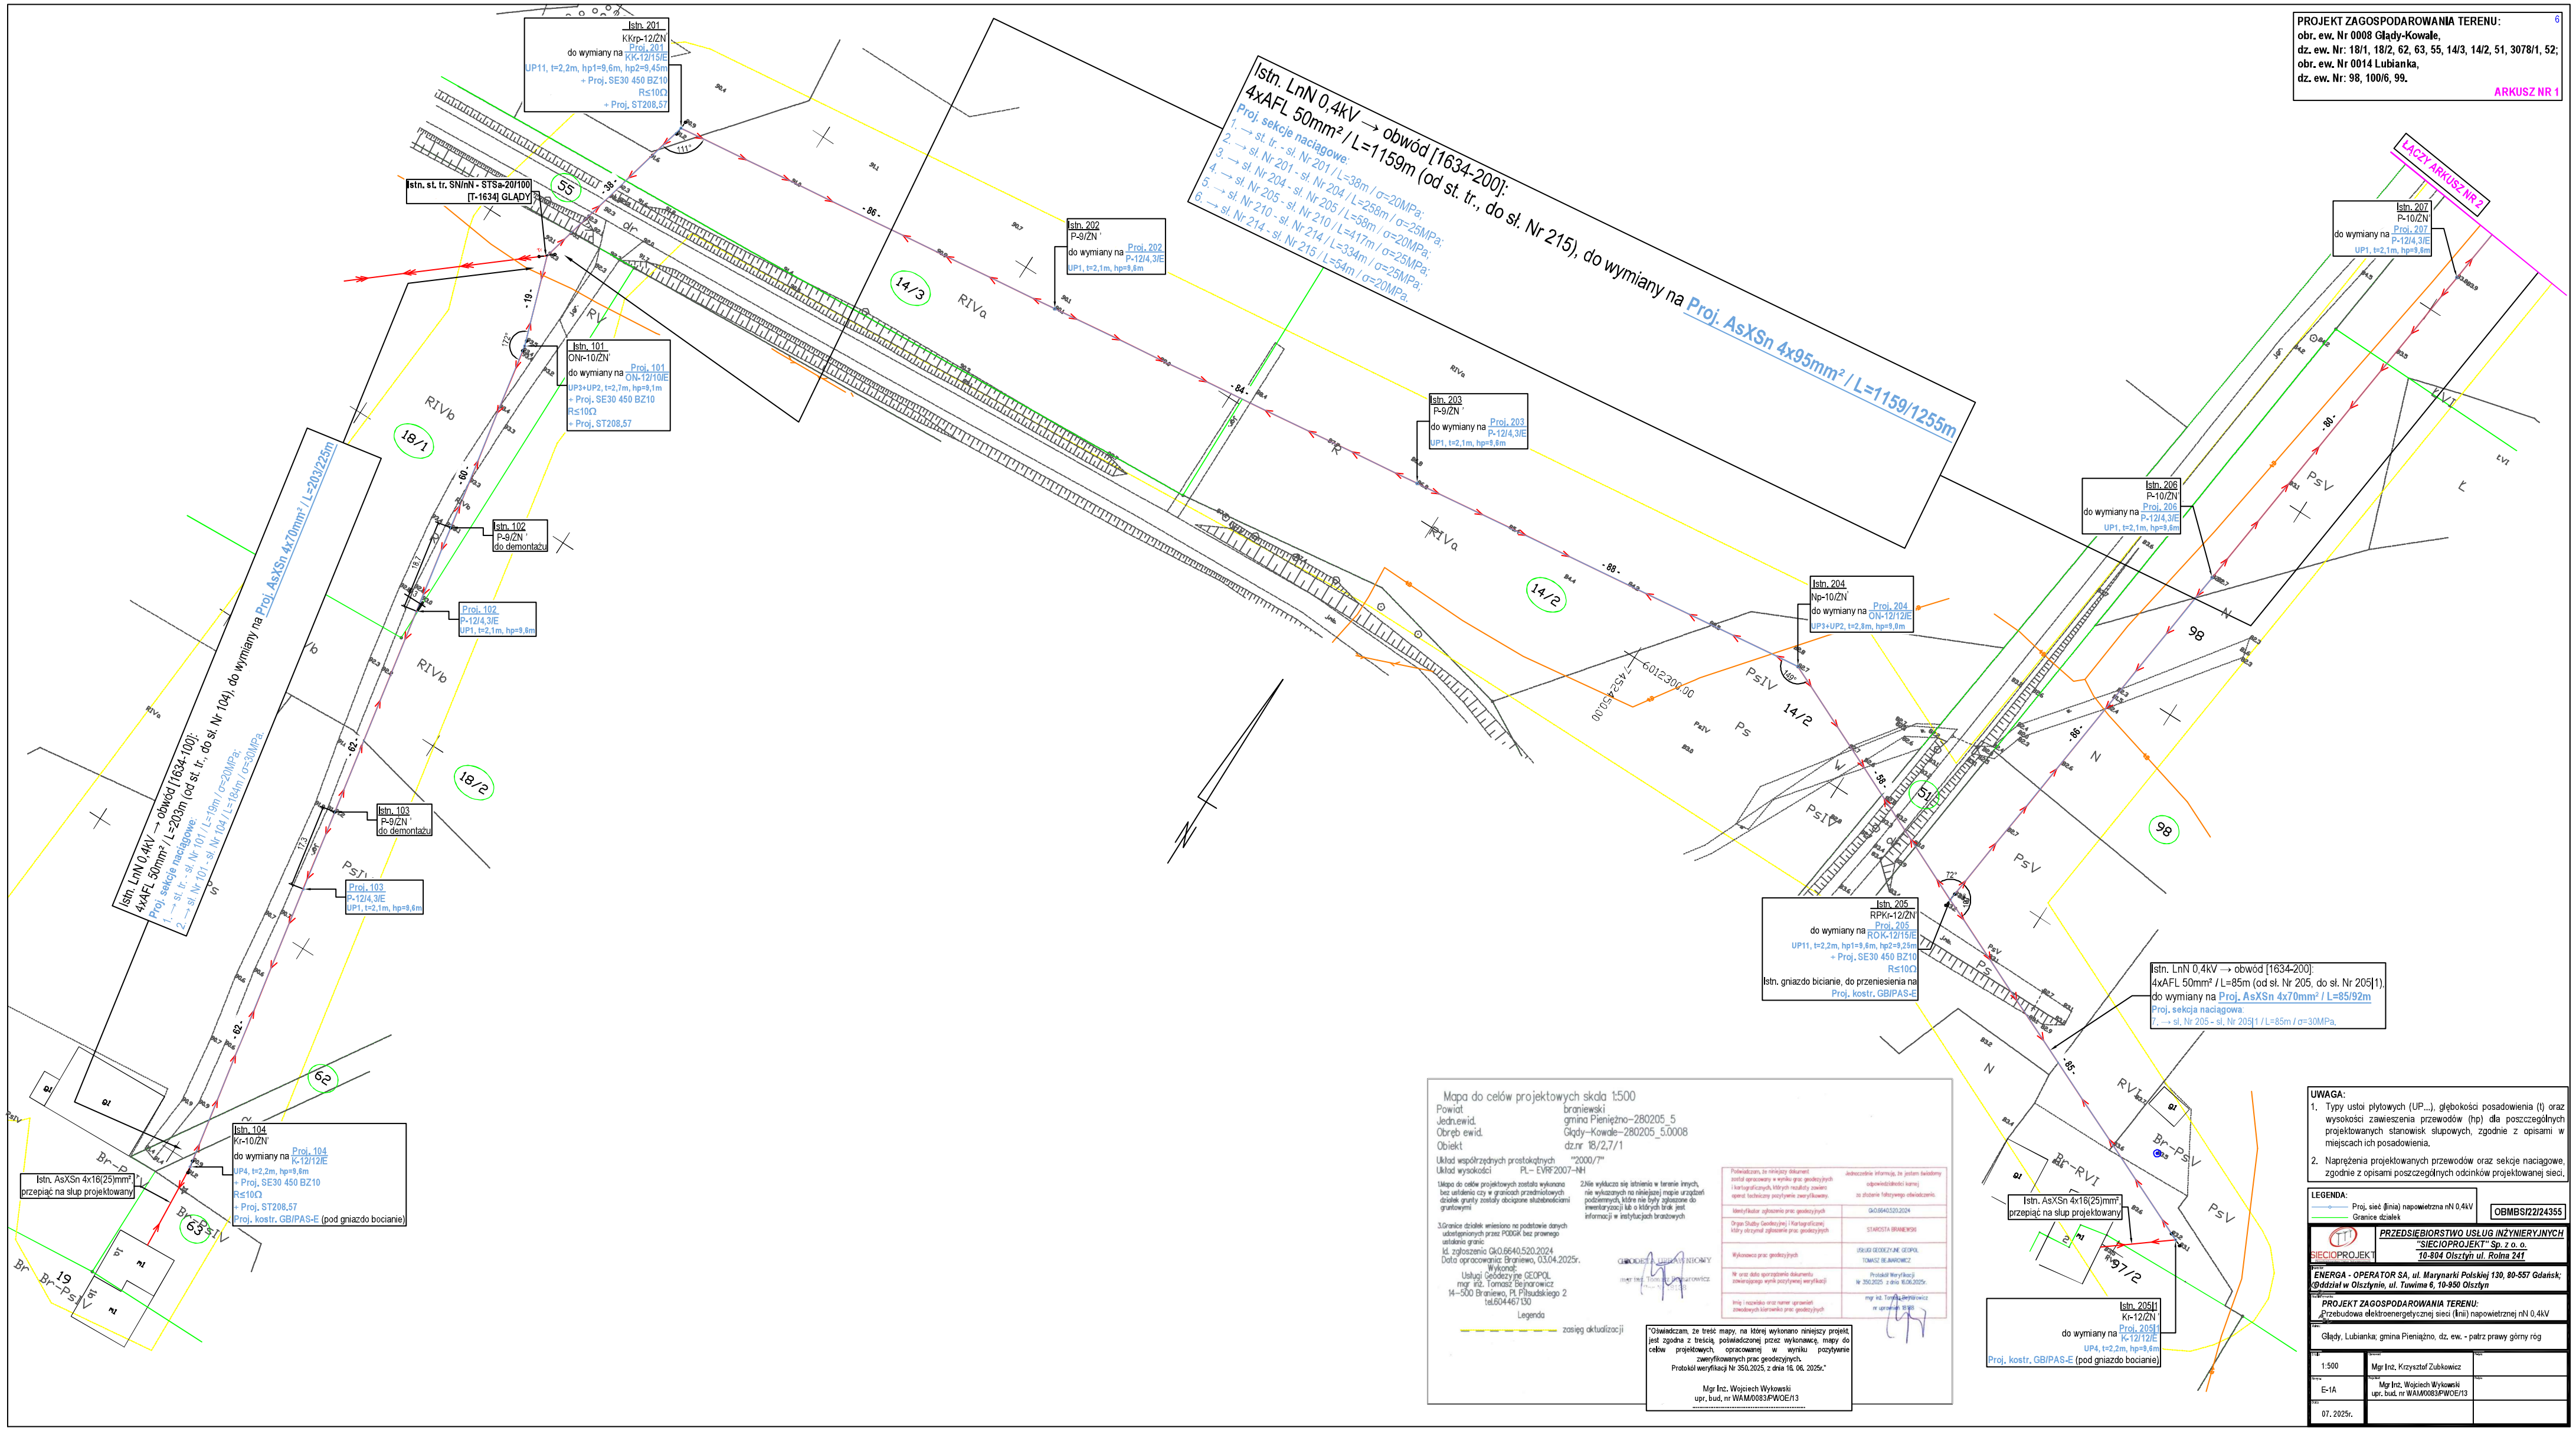
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
obr. ew. Nr 0008 Glądy-Kowale,
dz. ew. Nr: 18/1, 18/2, 62, 63, 55, 14/3, 14/2, 51, 3078/1, 52;
obr. ew. Nr 0014 Lubianka,
dz. ew. Nr: 98, 100/6, 99.
6
ARKUSZ NR 1
ŁĄCZY ARKUSZ NR 2
Istn. LnN 0,4kV → obwód [1634-200]:
4xAFL 50mm² / L=1159m (od st. tr., do sł. Nr 215), do wymiany na Proj. AsXSn 4x95mm² / L=1159/1255m
Proj. sekcje naciągowe:
1. → st. tr. - sł. Nr 201 / L=38m / σ=20MPa;
2. → sł. Nr 201 - sł. Nr 204 / L=258m / σ=25MPa;
3. → sł. Nr 204 - sł. Nr 205 / L=58m / σ=20MPa;
4. → sł. Nr 205 - sł. Nr 210 / L=417m / σ=25MPa;
5. → sł. Nr 210 - sł. Nr 214 / L=334m / σ=25MPa;
6. → sł. Nr 214 - sł. Nr 215 / L=54m / σ=20MPa.
Istn. LnN 0,4kV → obwód [1634-100]:
4xAFL 50mm² / L=203m (od st. tr., do sł. Nr 104), do wymiany na Proj. AsXSn 4x70mm² / L=203/225m
Proj. sekcje naciągowe:
1. → st. tr. - sł. Nr 101 / L=19m / σ=20MPa;
2. → sł. Nr 101 - sł. Nr 104 / L=184m / σ=30MPa.
Istn. LnN 0,4kV → obwód [1634-200]:
4xAFL 50mm² / L=85m (od sł. Nr 205, do sł. Nr 205|1),
do wymiany na Proj. AsXSn 4x70mm² / L=85/92m
Proj. sekcja naciągowa:
7. → sł. Nr 205 - sł. Nr 205|1 / L=85m / σ=30MPa.
Istn. st. tr. SN/nN - STSa-20/100
[T-1634] GLĄDY
Istn. 201
KKrp-12/ŻN
do wymiany na Proj. 201
KK-12/15/E
UP11, t=2,2m, hp1=9,6m, hp2=9,45m
+ Proj. SE30 450 BZ10
R≤10Ω
+ Proj. ST208,57
Istn. 202
P-9/ŻN
do wymiany na Proj. 202
P-12/4,3/E
UP1, t=2,1m, hp=9,6m
Istn. 203
P-9/ŻN
do wymiany na Proj. 203
P-12/4,3/E
UP1, t=2,1m, hp=9,6m
Istn. 204
Np-10/ŻN
do wymiany na Proj. 204
ON-12/12/E
UP3+UP2, t=2,8m, hp=9,6m
Istn. 205
RPKr-12/ŻN
do wymiany na Proj. 205
ROK-12/15/E
UP11, t=2,2m, hp1=9,6m, hp2=9,25m
+ Proj. SE30 450 BZ10
R≤10Ω
Istn. gniazdo bocianie, do przeniesienia na
Proj. kostr. GB/PAS-E
Istn. 206
P-10/ŻN
do wymiany na Proj. 206
P-12/4,3/E
UP1, t=2,1m, hp=9,6m
Istn. 207
P-10/ŻN
do wymiany na Proj. 207
P-12/4,3/E
UP1, t=2,1m, hp=9,6m
Istn. 205|1
Kr-12/ŻN
do wymiany na Proj. 205|1
K-12/12/E
UP4, t=2,2m, hp=9,6m
Proj. kostr. GB/PAS-E (pod gniazdo bocianie)
Istn. AsXSn 4x16(25)mm²
przepiąć na słup projektowany
Istn. 101
ON-10/ŻN
do wymiany na Proj. 101
ON-12/10/E
UP3+UP2, t=2,7m, hp=9,1m
+ Proj. SE30 450 BZ10
R≤10Ω
+ Proj. ST208,57
Istn. 102
P-9/ŻN
do demontażu
Proj. 102
P-12/4,3/E
UP1, t=2,1m, hp=9,6m
Istn. 103
P-9/ŻN
do demontażu
Proj. 103
P-12/4,3/E
UP1, t=2,1m, hp=9,6m
Istn. 104
Kr-10/ŻN
do wymiany na Proj. 104
K-12/12/E
UP4, t=2,2m, hp=9,6m
+ Proj. SE30 450 BZ10
R≤10Ω
+ Proj. ST208,57
Proj. kostr. GB/PAS-E (pod gniazdo bocianie)
Istn. AsXSn 4x16(25)mm²
przepiąć na słup projektowany
55
18/1
18/2
62
63
14/3
14/2
51
98
97/2
19
Mapa do celów projektowych skala 1:500
UWAGA:
1. Typy ustoi płytowych (UP...), głębokości posadowienia (t) oraz wysokości zawieszenia przewodów (hp) dla poszczególnych projektowanych stanowisk słupowych, zgodnie z opisami w miejscach ich posadowienia.
2. Naprężenia projektowanych przewodów oraz sekcje naciągowe, zgodnie z opisami poszczególnych odcinków projektowanej sieci.
LEGENDA:
Proj. sieć (linia) napowietrzna nN 0,4kV
Granice działek
OBMBS/22/24355
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH
"SIECIOPROJEKT" Sp. z o. o.
10-804 Olsztyn ul. Rolna 241
ENERGA - OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk;
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Przebudowa elektroenergetycznej sieci (linii) napowietrznej nN 0,4kV
Glądy, Lubianka; gmina Pieniężno, dz. ew. - patrz prawy górny róg
1:500
Mgr Inż. Krzysztof Zubkowicz
E-1A
Mgr Inż. Wojciech Wykowski
upr. bud. nr WAM/0083/PWOE/13
07. 2025r.