

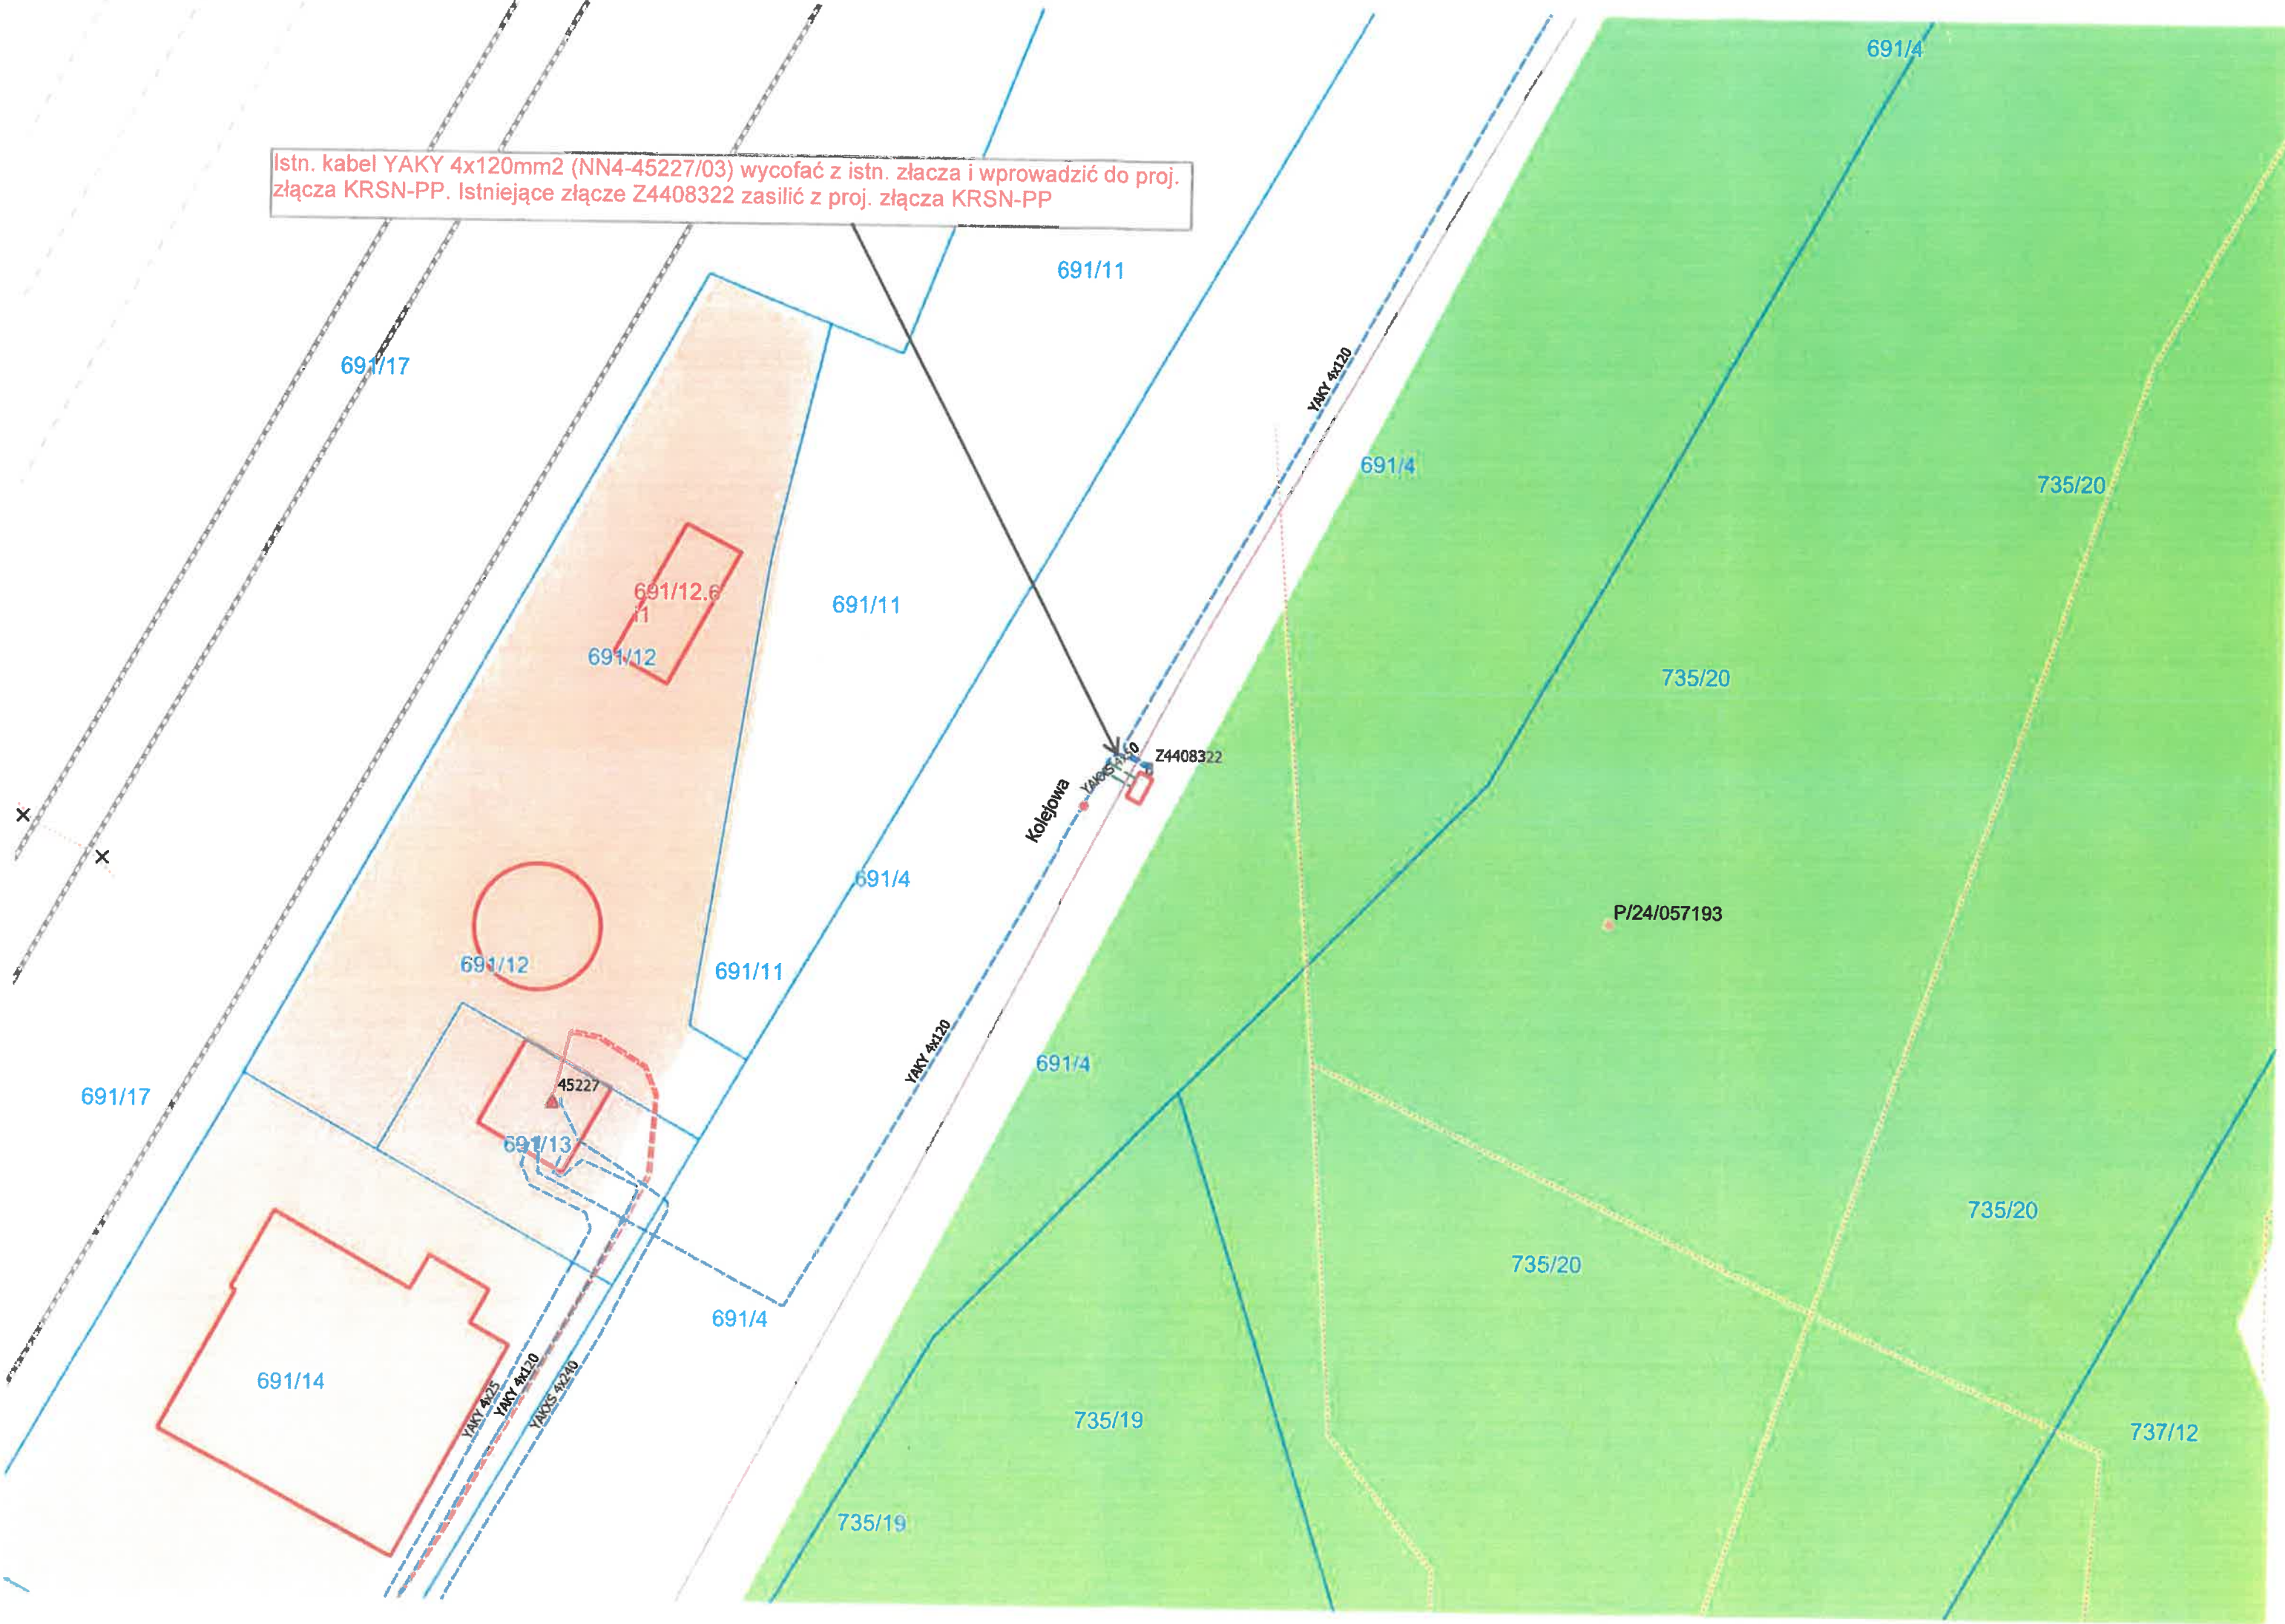


Istn. kabel YAKY 4x120mm² (NN4-45227/03) wycofać z istn. złącza i wprowadzić do proj. złącza KRSN-PP. Istniejące złącze Z4408322 zasilić z proj. złącza KRSN-PP

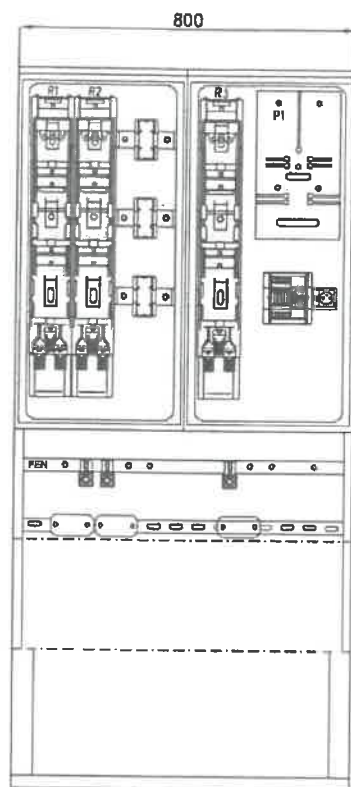


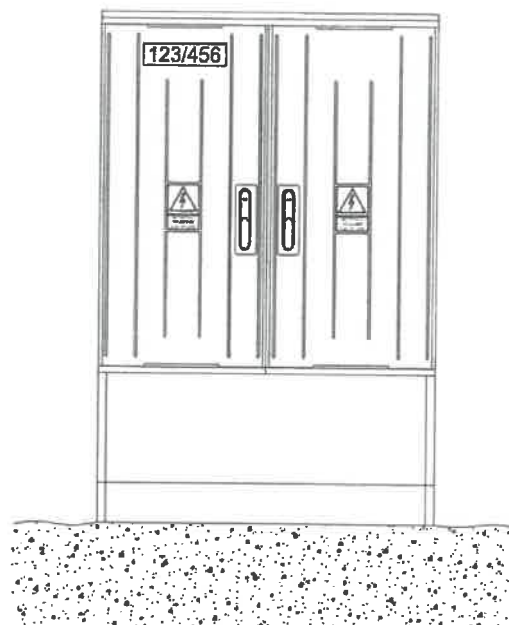

Krotoszyn ul. Kolejowa dz. 691/4 OBI/44/2601116

NR ZŁĄCZA: Z4409430

KRSN-PP

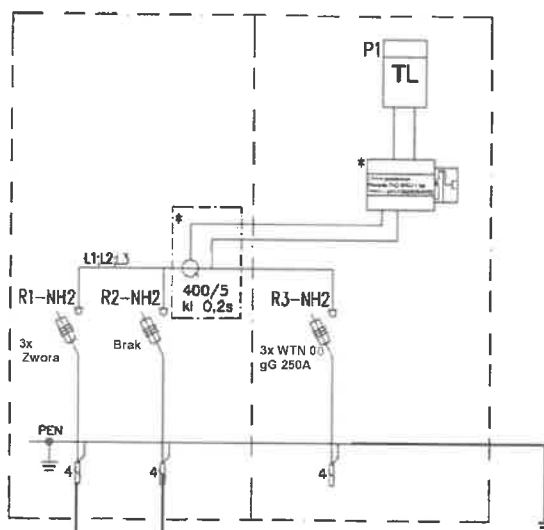

Istn. YAKY 4x120mm2

45277/03

Z4408322

Z4406604

Specyfikacja materiałowa

Oznaczenie no schemacie	Wypożenie (szł.)					
	Rozłącznik listwowy 400A	Przekładnik prądowy 400/5	Szyna prądowa miedziana	Szyna ochronno-neutralna	Zacisk typu V	Listwa pomiarowa
Oznaczenie możliwych wariantów wyposażenia	R-NH2	kl. 0,2s	L	PEN		
KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F	2	3	3	1	2	1
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F	3	3	3	1	3	1

Proj. uziemienie pionowe
R<=30

Uwagi:

* - Obudowa przystosowana do plombowania

Listwa pomiarowa
Phoenix PxC-SKA71 lub
Wago - 847-1066/000-2100