


# Wymiana istniejącego złącza kablowego na nowe typu P2-Rs/LZV/F

T – 6049  
Sztum Osiedle Domańskiego  
S = 250 kVA

Obw. 300  
100A



**ZK-327**  
Złącze pomiarowe P2-Rs/LZV/F  
(złącze modernizowane w miejsce ZK-327/SP53657)

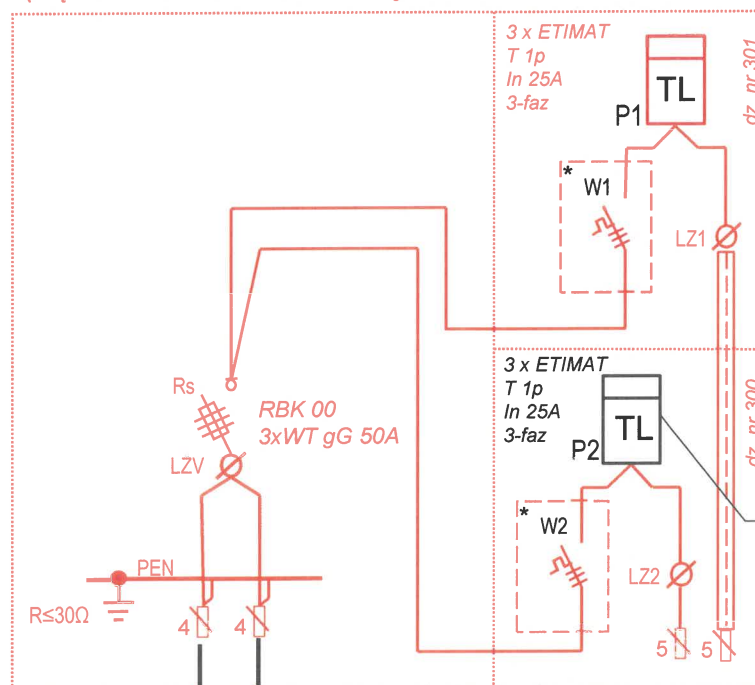

Przenieść istniejący  
układ pomiarowy do modernizowanego ZP

Istniejąca linia kablowa nn 0,4kV  
YAKXS 4x120mm²

Kier. ZK-331

Istniejąca linia kablowa nn 0,4kV  
YAKXS 4x120mm²

Kier. ZK-326

Technik  
przygotowania inwestycji  
*[Signature]*  
Łukasz Borsuk

**Temat:** Schemat ideowy zasilania i pomiaru energii elektrycznej

adres: Sztum ul. Na Wzgórzu dz. nr 301

opracował : Łukasz Borsuk

data opracowania: 20.10.2026

**układ sieci: TN-C**