


SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. SOWIA

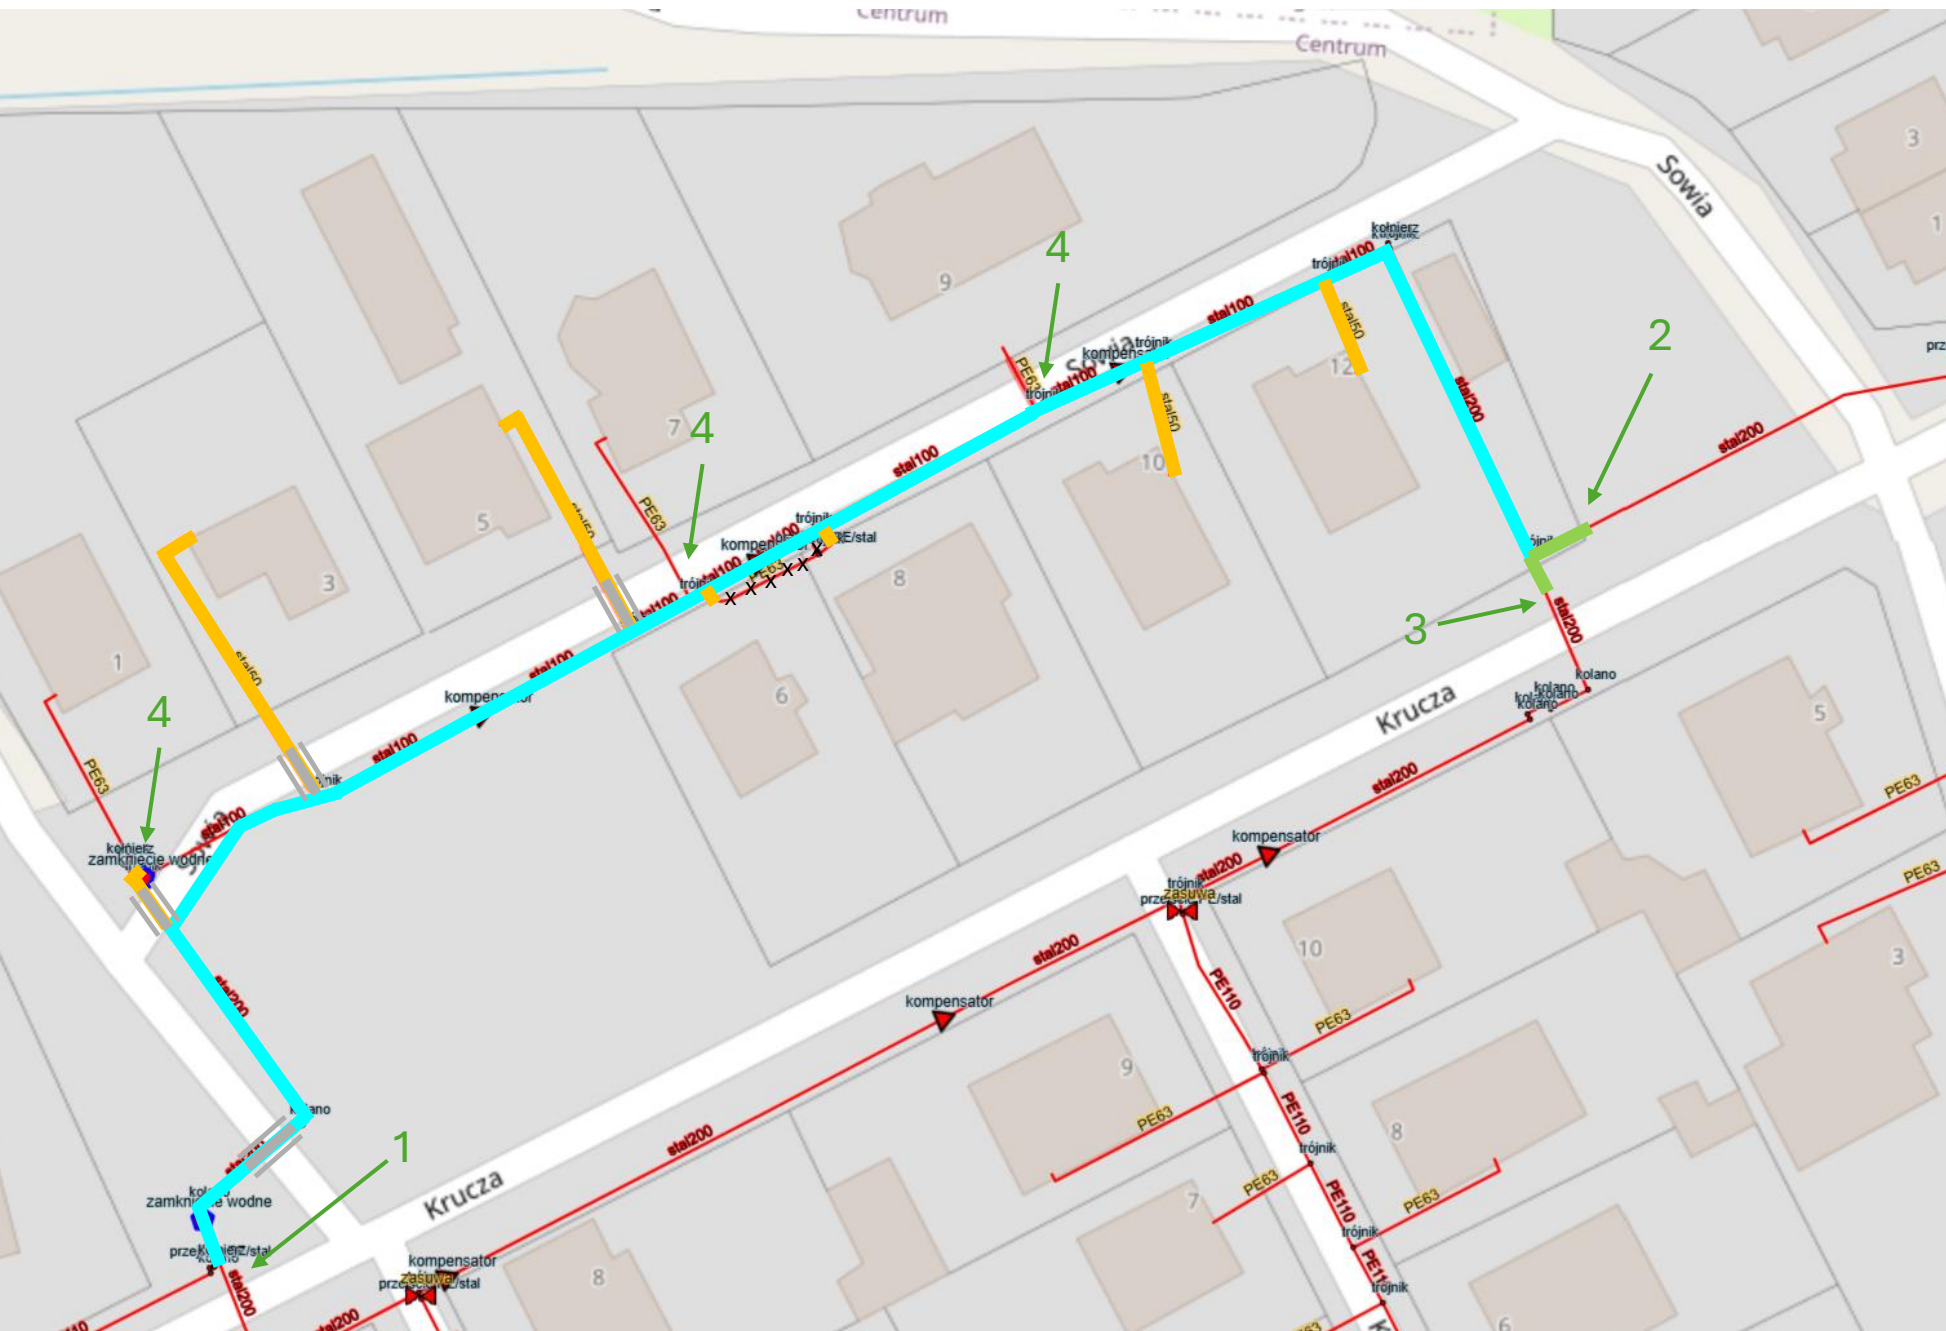

Gazociąg n/c DZ110 PE100RC
SDR17,6 L = ok. 191 m.

Gazociąg n/c DZ225 PE100RC
SDR17,6 L = ok. 10 m.

Przyłącze n/c DZ40 PE100RC SDR11
- 6 szt.
L = ok. 83 m. (w tym piony ok. 9 m.)
+ przełączenie przyłączy n/c DZ63
PE100RC SDR11 - 3 szt.
L = ok. 3 m.

SUMA: 287 m.

W tym gazociągi: ok. 201 m.

W tym przyłącza: ok. 86 m.

Przy przejściach pod drogą
zamontować RO:

- DZ160PE SDR17,6 - 1 x 5 m. = 5 m.
- DZ90PE SDR17,6 - 3 x 5 m. = 15 m.


Aktualne przyłącza gazu znajdujące się
na ścianie budynku należy odciąć
w gruncie min. 0,5 m. od budynku
i trwale zaślepić, a nowe przyłącza
połączyć z istniejącą instalacją gazową
klientów. Szafki aktualnie znajdujące
się na zewnątrz należy wymienić na
nowe zgodnie ze standardami PSG.

WŁĄCZENIA / PRZEŁĄCZENIA



1) Włączenia do istn. sieci 110PE i 200STAL



2 i 3) Włączenia do istn. sieci 200STAL

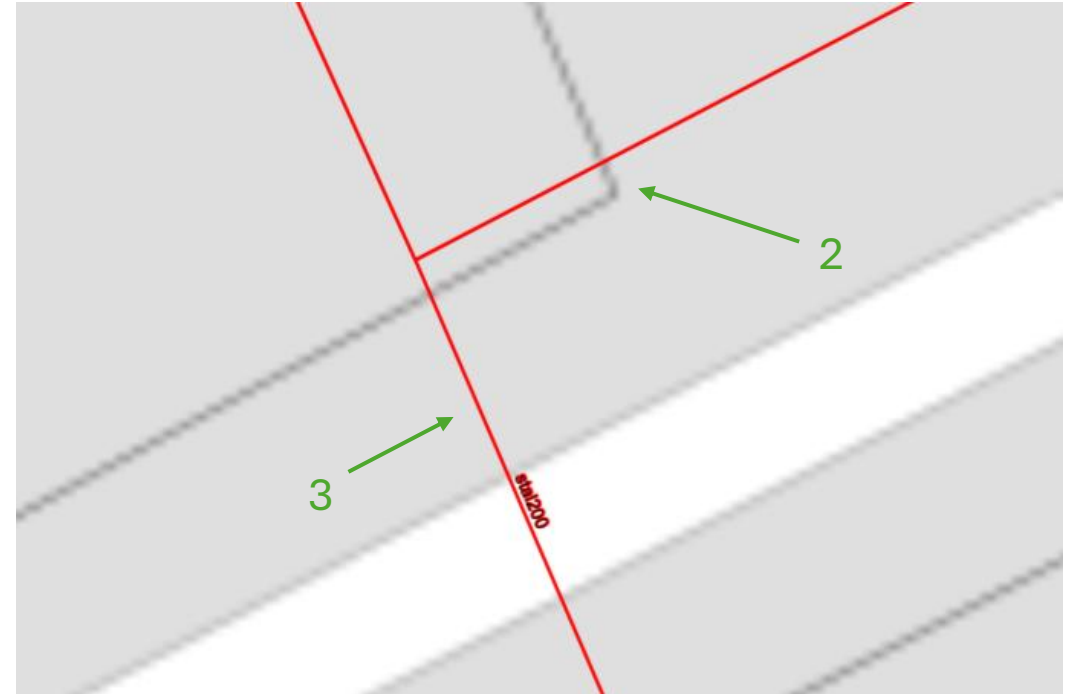

4) Przetłączenia 3 przyłączy 63PE

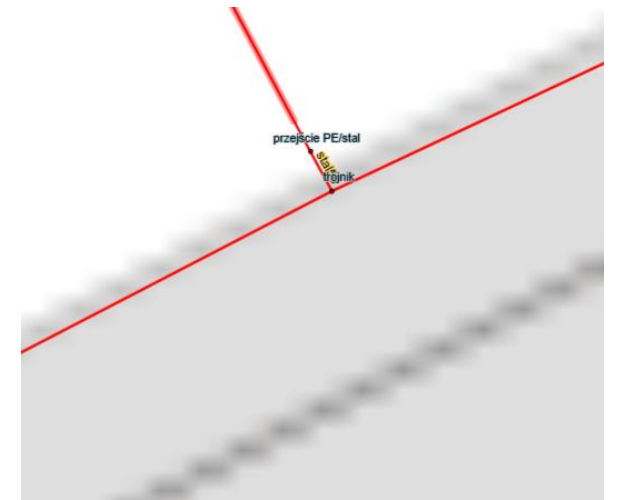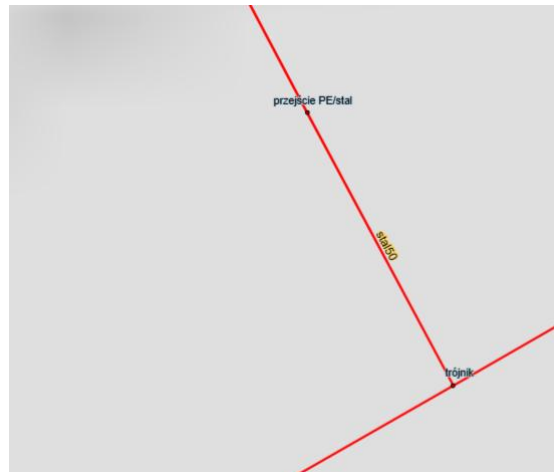


Budynek Sowia 1

Budynek Sowia 7


Budynek Sowia 9

WŁĄCZENIA / PRZEŁĄCZENIA (dostępne szkice powykonawcze)

1) Włączenia do istn. sieci 110PE

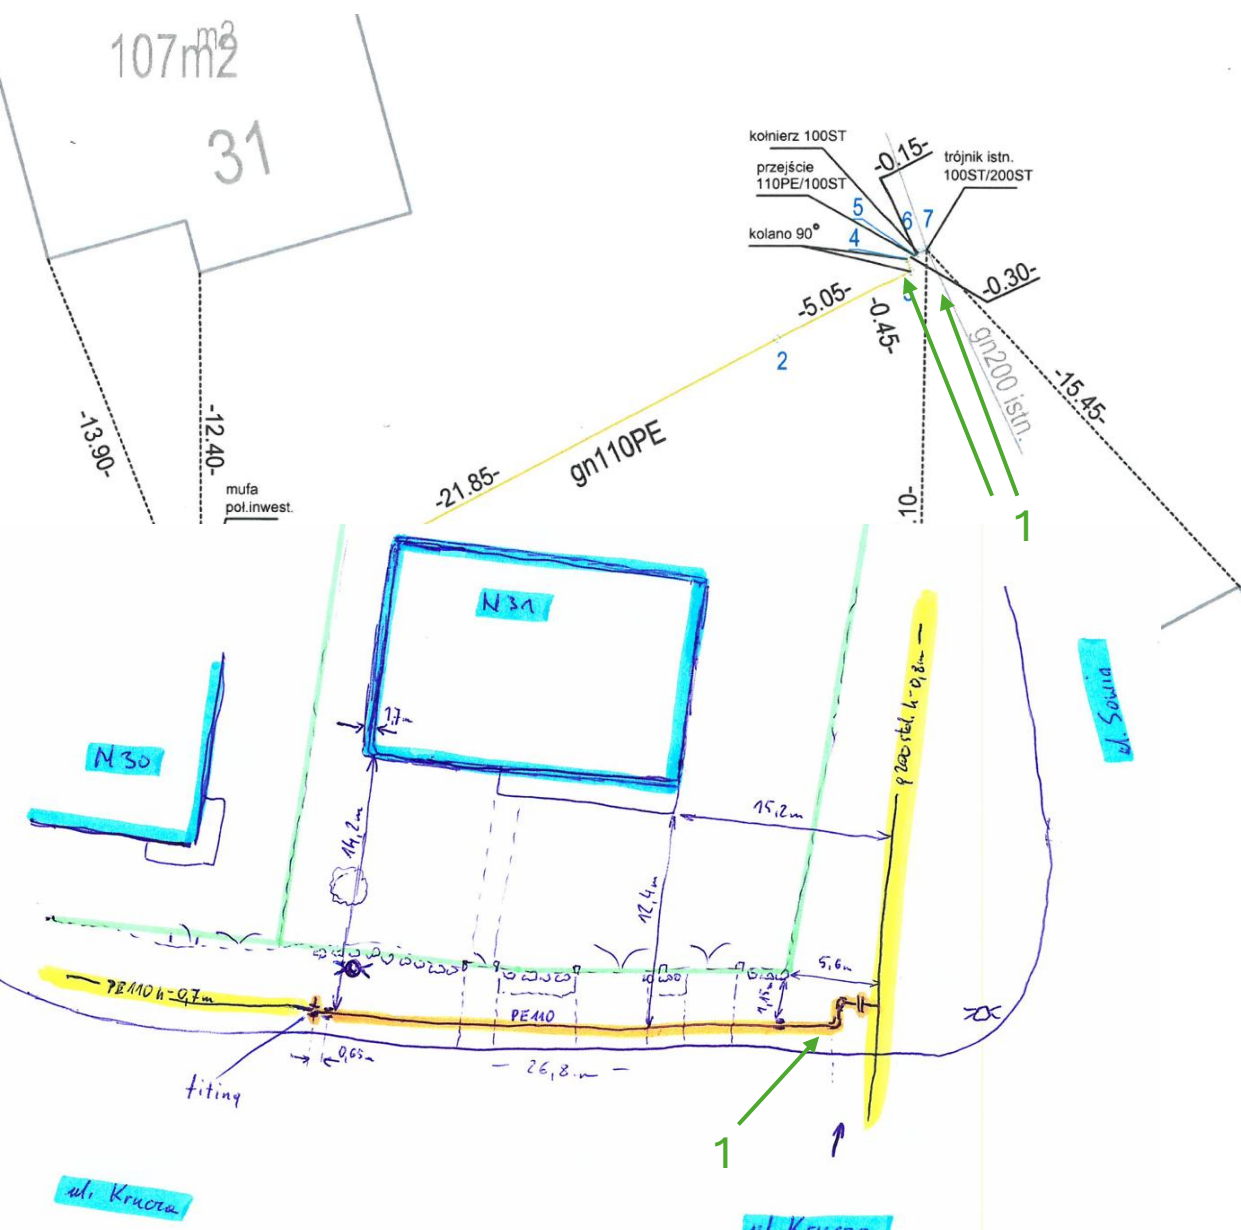

RODZAJE NAWIERZCHNI

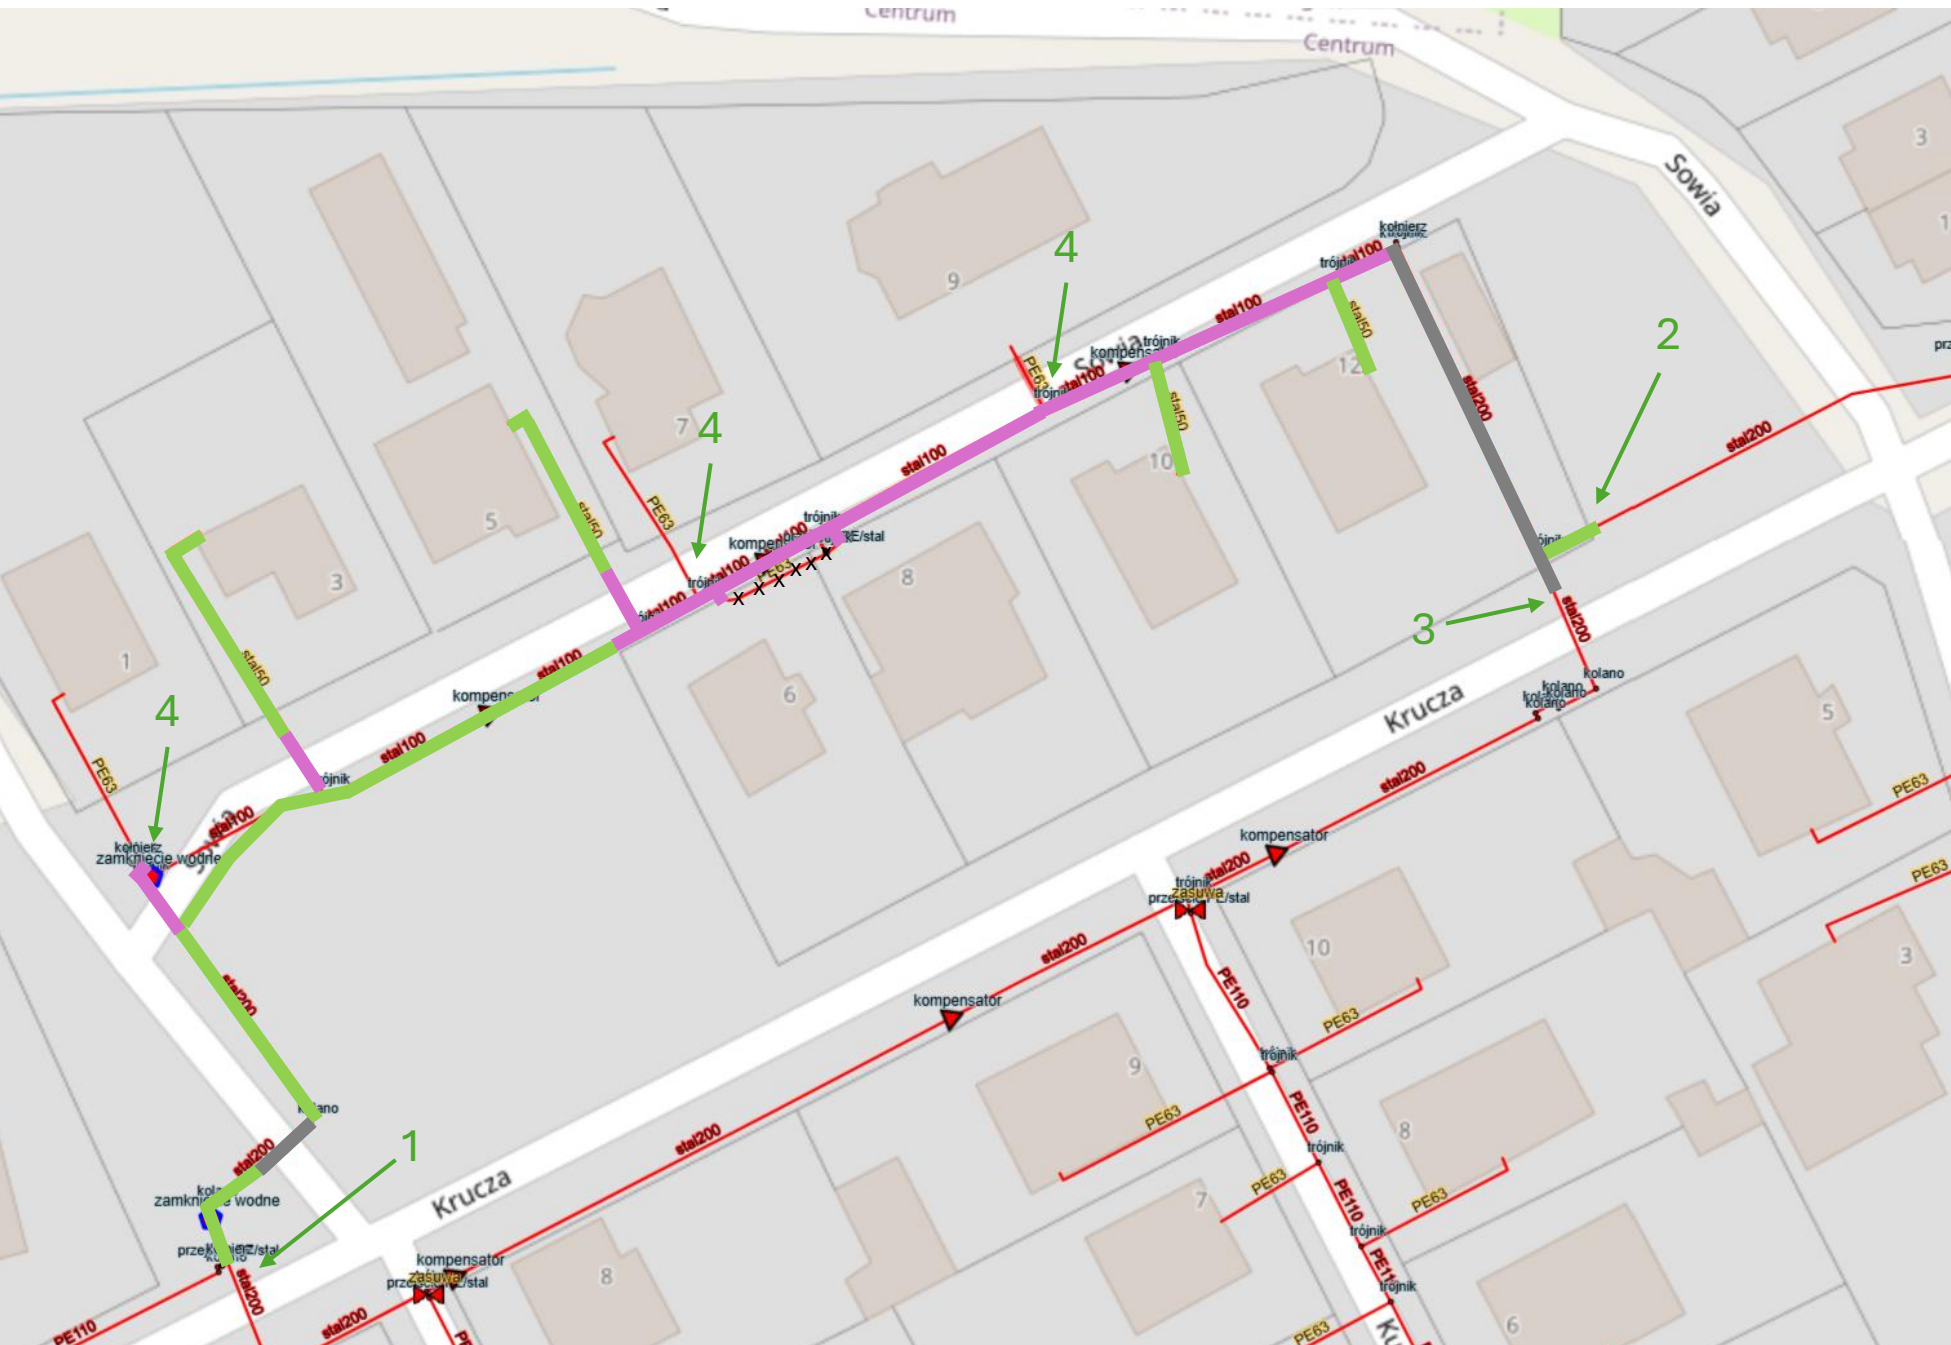

Warstwa rozbieralna - 100 m.

Przewiert - 37 m.

Grunt - 146 m.

Włączenia (widok w terenie)

