




Z650 7.6.7.8
proj. P3-Rs/LZV/LZR/F

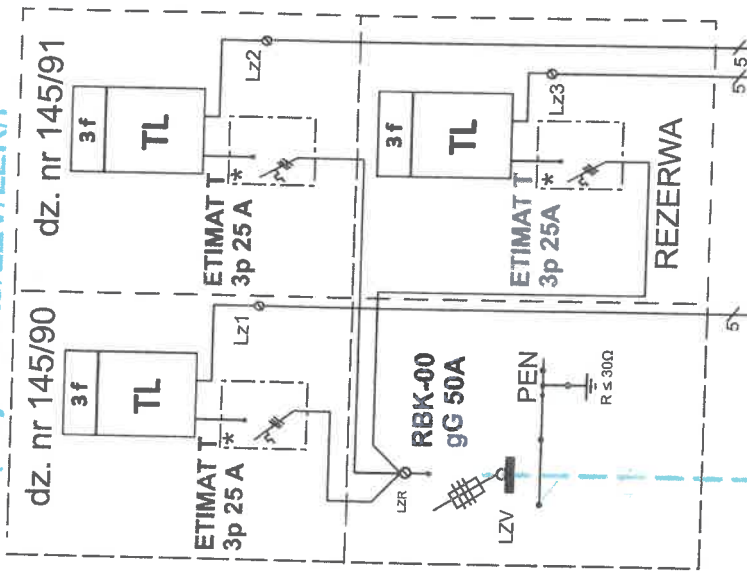

Z650 7.6.7.7
proj. P2/F

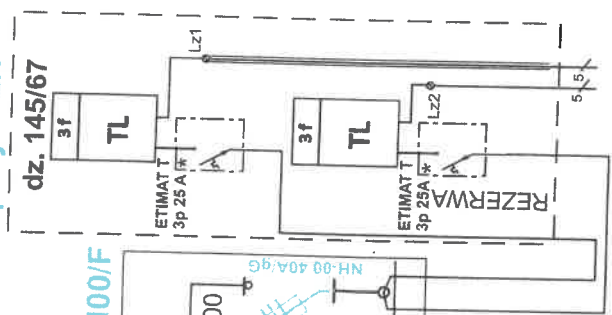

Z650 7.6.7.6
proj. KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F

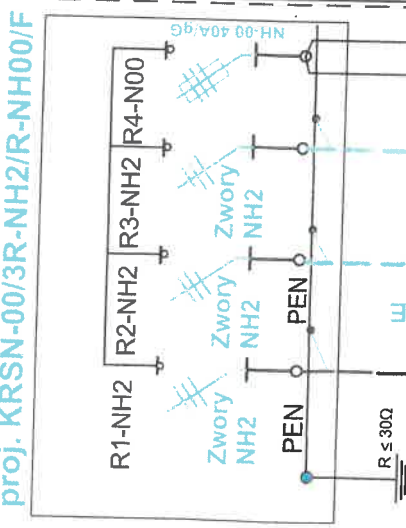

Z6506022

ZKP

proj. NA2XY 4x120SE
dł. 77 / 83 m


Ist. YAKXs 4x120

proj. mufa ZRM-4/JLP-CX4 (120-120)

Z6500259

ZKP


YAKXs 4x120 - dł. 352 m

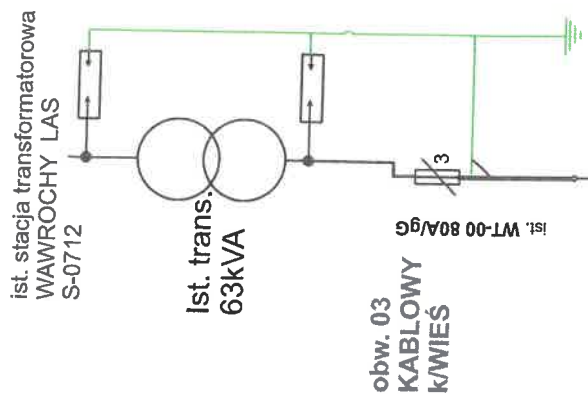

		EL-DARK Danuta Szczepaniak 12-100 Szczepno ul. Wyszyńskiego 23, Tel. 602590541			
Stadium:		Opracowanie Techniczne			
TEMAT		Projekt wykonawczy zasilania budynku mieszkalnego na dz. Nr 145/91 w msc. Wawrochy gm. Szczepno; plan przyłącza kablowego i szafki pomiarowej			
OBI		2600946			
Projektant:		techn. Adam Szczepaniak		Uprawnienia: 143/92/OL, 99/93/OL	
					
		Nr rys.		E-2	
		SKALA		b/s	
		DATA		08.2026	

układ sieci: TN-C
*- elementy przystosowane
do opłombowania

ORIENTACJA

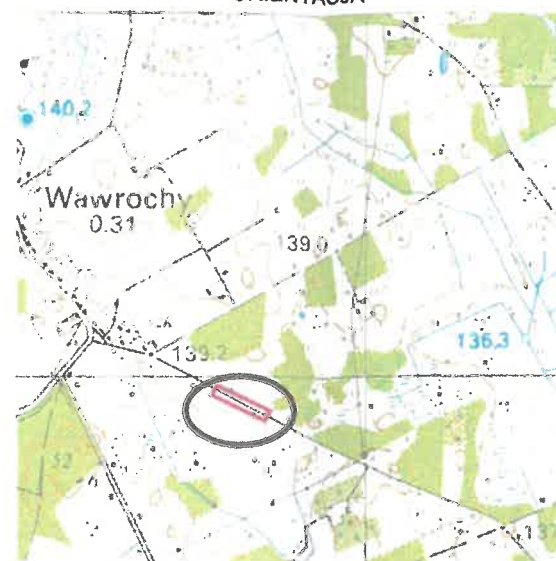

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej (KERG)
 Województwo
 Powiat
 Jednostka ewidencyjna (gmina) Identyfikator / nazwa
 Obręb ewidencyjny Identyfikator / nazwa
 Działka ewidencyjna
 Skala mapy
 Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich / strefa wysokości
 Numer godła

Gg.6641.1439.2026
 warmińsko - mazurskie
 szczycieński
 281706_2 / Szczytno
 281706_2.0031 / Wawrochy

145/91
 1:500
 2000 / 7

Amsterdam 2007
 7.202.21.15.3.1, 2, 3, 4

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji
 Służebności gruntu mające wpływ na zagospodarowanie
 gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
 Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zgodnie z
 MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy
 Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzją o
 warunkach zabudowy

nie badano KW w zakresie
 służebności gruntowych

Brak

Brak

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
 kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie
 informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Starosta Szczytieński
 Protokół weryfikacji

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik
 pozytywnej weryfikacji

Gg.6641.1439.2026_1 z dnia 28.07.2026 r.

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu
 technicznego

P.2817.2026.1743

Geodeta uprawniony

mgr inż. Błażej Orzoł

Nr upr. 20701, zakres 1

27.07.2026 r.

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego,

Błażej
 Orzoł

Podpis cyfrowy: Błażej Orzoł
 DN: C=PL, CN=Błażej Orzoł, GN=
 Błażej, SN=Orzoł, serialNumber=
 PNOPL-82112916796
 Powód: Jestem autorem tego
 dokumentu
 Lokalizacja
 Data: 2026.07.29
 09:04:02
 +02'00'
 Foxit PDF Reader Wersja:
 2026.1.1

ABO-geo GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Agnieszka Orzoł

ul. Solidarności 5/32; 12-100 Szczytno
 e-mail: biuro@abo-geo.pl, NIP: 745-176-04-55



Wykonawca prac geodezyjnych

proj. szafka pomiarowa
 P3-Rs/LZV/LZR/F
 zlokalizowana na dz. 145/91

proj. kabel energetyczny
 NA2XY 4x120SE; 77 / 83 m
 Cała trasa w rurze osłonowej DVK 110

istniejąca linia kablowa YAKXs 4x120; obwód 03 k/WIEŚ,
 ze stacji transf. S-0712 WAWROCHY LAS
 odległość od stacji 419 m

proj. złącze kablowo-pomiarowe
 KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F+P2/F
 zlokalizowane na dz. 145/67
 proj. kabel NA2XY 4x120 - dł. 3 / 5 m
 mufa proj. przelotowa

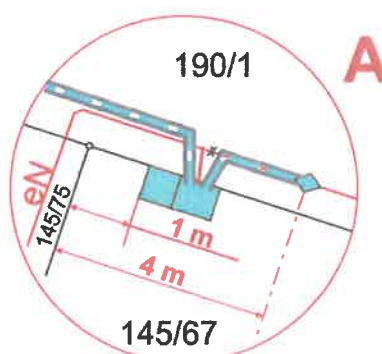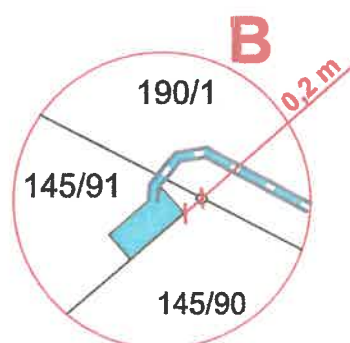

Powierzchnia proj. urządzeń w dz. 190/1 - własność Gmina Szczytno,
 wyniesie 8,8 m²

EL-DARK Danuta Szczepaniak 12-100 Szczytno ul. Wyszyńskiego 23, Tel. 602590541	
Stadium:	Opracowanie Techniczne
TEMAT	Projekt budowlany zasilania budynku mieszkalnego na dz. Nr 145/91 w msc. Wawrochy gm. Szczytno; plan przyłącza kablowego i szafki pomiarowej
OBI 2600946	Nr rys. E-1
Projektant: techn. Adam Szczepaniak	SKALA 1:500
Uprawnienia: 143/92/OL, 99/93/OL	DATA 08.2026

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): przyłącze kablowe Wawrochy dz. 145/91 Nr OBI: 2600946

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

*Prace wykonai w technologii
prac PPN do 11kV*

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:

- czas wyłączeń: *4. godz.*

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził

Pracownik MZE:

21.08.2016

Technik

ds. Zarządzania Usługami Sieciowym

Dziurka
Jerzy Dzieżyk

Zatwierdził:

Kierownik MZE

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Włodkiewicz

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

D e c y z j a

Na podstawie art. 39 ust. 3a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2, 3 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.) i art. 104 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.07.2026 r. złożonego przez Pana Adama Szczepaniak reprezentującego firmę EL-DARK Danuta Szczepaniak, adres: ul. Wyszyńskiego 23, 12 – 100 Szczytno pełnomocnika działającego na rzecz **ENERGA - OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk** o uzgodnienie przyłącza kablowego energetycznego nN 0,4 kV w drodze gminnej publicznej nr 196031 N Wawrochy - Niedźwiedzie, dz. nr 190/1 obręb geodezyjny Wawrochy, gm. Szczytno.

Zezwala się

na lokalizację przyłącza kablowego energetycznego nN 0,4 kV w drodze gminnej publicznej nr 196031 N Wawrochy - Niedźwiedzie, dz. nr 190/1 obręb geodezyjny Wawrochy, gm. Szczytno w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr 145/91 obręb geodezyjny Wawrochy, gm. Szczytno z zachowaniem następujących warunków:

1. Lokalizacja i przebieg projektowanego przyłącza kablowego energetycznego nN 0,4 kV musi być zgodny z § 97 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.) oraz warunkami technicznymi.
2. Przebieg przyłącza kablowego energetycznego 0,4 kV musi zaprojektować projektant posiadający uprawnienia do projektowania sieci elektroenergetycznych.
3. Na podstawie złożonego wniosku wydana zostanie decyzja, w której określone zostaną warunki prowadzenia robót w działkach gminnych, termin wykonania robót oraz określona zostanie technologia przywrócenia działki do stanu poprzedniej używalności po wykonanych robotach. W decyzji określone zostaną również stawki opłat za zajęcie drogi publicznej.
4. Inwestor na etapie wykonawstwa na 30 dni przed zamiarem rozpoczęcia robót zobowiązany jest również do uzyskania decyzji na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej publicznej nr 196031N Wawrochy – Niedźwiedzie, dz. nr 190/1 obręb geodezyjny Wawrochy, gm. Szczytno.
5. Roboty przy budowie przyłącza kablowego energetycznego nN 0,4 kV należy oznakować i wykonywać zgodnie z Prawem budowlanym i normami branżowymi.
6. Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w drodze gminnej publicznej oraz na umieszczenie w drodze gminnej publicznej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi.
7. Integralną częścią niniejszego zezwolenia/uzgodnienia będą w/w decyzje stanowiące uzupełnienie uzgodnienia. W przypadku nie uzyskania decyzji przez inwestora przed przystąpieniem do realizacji zadania niniejsze zezwolenie wygasa.
8. Przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4 kV należy wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym. Odcinek pod drogą gminną wykonać metodą przecisku mechanicznego, z ułożeniem kabla na całej długości w rurze osłonowej.
9. W celu uzyskania zezwolenia na wejście z robotami na 30 dni przed zamiarem przystąpienia do wykonania robót należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy Szczytno o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi publicznej zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Warunki podane powyżej ważne są przez okres trzech lat. Nieprzestrzeganie w/w warunków spowoduje nieważność niniejszego uzgodnienia.

Uzasadnienie

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony. Organ postanawia odstąpić od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę i zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. W przypadku wystąpienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi gminnej wyżej wymieniona projektowana infrastruktura techniczna zostanie przełożona na koszt jej właściciela na warunkach wynikających z art. 39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.)
3. O pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z wyrażoną w niniejszej decyzji zgodą należy zwrócić się do Wójta Gminy Szczytno w terminie określonym w Ustawie o drogach publicznych, w przypadku budowy sieci do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę lub zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
4. Za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi pobierana jest opłata na podstawie Uchwały Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2019 roku.
5. Decyzja ważna jest na okres lat 3 i nie narusza praw osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



Z up. Wójta Gminy Szczytno
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego,
Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
Marek Godlewski

Otrzymują

1. Wnioskodawca.
2. aa.

Załączniki:

1. Mapa z zaznaczonym przebiegiem projektowanego przyłącza.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.