

Numer P/26/019241

Miejscowość Słupsk

Data 23-03-2026

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny A1 lokal 1
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCIŃSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/nn SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn []
Obiekt Stacja SN/hN [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609970 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu A5.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
-
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
-
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
 - 7.1.7. Demontaże:
-
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączany wybuduje instalację zalicznikową.
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

11
1893



- 9.1. Miejsce zainstalowania:
na zewnątrz budynku
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
Rodzaj układu pomiarowego: 3-fazowy.;
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- | | | | |
|----|-------------------------------------|------|----|
| a) | Układ sieci | TN-C | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | 0,4 | kV |
| c) | Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci | 26 | kA |
- Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.
- d) System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|-----|
| a) | Sposób pracy punktu neutralnego sieci | - | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | - | kV |
| c) | Prąd zwarcia doziemnego | - | A |
| d) | Czas wyłączenia zwarcia doziemnego | - | s |
| e) | Moc zwarciovowa na szynach 15 kV | - | MVA |
| f) | Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego | - | s |
- w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Słupsk Hubalczyków
- Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej.
- g) System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
-
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
-
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

12.4. Inne wymagania:

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Maćkowiak Robert

OPRACOWAŁ

tel.

ZATWIERDZIŁ

Adam Stelmach

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Słupsku
ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk



Energa
operator



SD000000004272758

Numer P/26/019245	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny A2 lokal 1
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód m []
Obiekt Stacja SN/m [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadiski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
- Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- Urządzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
-Istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
Urządzenia m:
-założyć kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609978 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu A5.
Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
- Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
- Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego;
- Demontaże:
- Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączający wybuduje instalację zalicznikową,
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
- Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



Energa
operator



SD000000004272714

Numer P/26/019243	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny A1 lokal 2
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód m []
Obiekt Stacja SN/m [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadiski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
- Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- Urządzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
-Istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
Urządzenia m:
-założyć kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609978 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu A5.
Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
- Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
- Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego;
- Demontaże:
- Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączający wybuduje instalację zalicznikową,
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
- Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



Energa
operator



SL000000004272818

Numer P/26/019249	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny A3 lokal 1
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczaków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nr [1]
Obiekt Stacja SN/m [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadiski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
7.1.3. Urządzenia m:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609978 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu A5.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego;
7.1.7. Demontaże:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączany wybuduje instalację zalicznikową,
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



Energa
operator



SL000000004272800

Numer P/26/019246	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny A2 lokal 2
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczaków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nr [1]
Obiekt Stacja SN/m [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadiski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
7.1.3. Urządzenia m:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609978 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu A5.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego;
7.1.7. Demontaże:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączany wybuduje instalację zalicznikową,
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



SID000000004272852

Numer P/26/019251	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny A3 lokal 2
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn []
Obiekt Stacja SN/m [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciśki prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączonej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
7.1.3. Urządzenia nn:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609976 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu A5.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaże:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączany wybuduje instalację zalicznikową,
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
typ QI: 0.4
typ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



SID000000004273709

Numer P/26/019254	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny A4 lokal 1
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn []
Obiekt Stacja SN/m [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciśki prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączonej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
7.1.3. Urządzenia nn:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609976 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu A5.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaże:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączany wybuduje instalację zalicznikową,
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
typ QI: 0.4
typ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



SD00000000427376Z

Numer P/26/019255	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny A4 lokal 2
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. - gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/nn SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn []
Obiekt Stacja SN/nn [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadiskę prądową na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączonej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
7.1.3. Urządzenia nn:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609976 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu A5.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalację lub sieć są przyłączane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego;
7.1.7. Demontaże:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączający wybuduje instalację zalicznikową.
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biemej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



SD00000000427376Z

Numer P/26/019256	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny A5 lokal 1
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. - gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/nn SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn []
Obiekt Stacja SN/nn [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadiskę prądową na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączonej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
7.1.3. Urządzenia nn:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609976 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu A5.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalację lub sieć są przyłączane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego;
7.1.7. Demontaże:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączający wybuduje instalację zalicznikową.
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biemej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



SD000000004273832

Numer P/26/019257	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny A5 lokal 2
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo , działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn []
Obiekt Stacja SN/m [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadiskł prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączonej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
- Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA
- Urządzenia WN i SN:
 - Stacja transformatorowa:
 - istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
 - Urządzenia nn:
 - zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609978 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu A5.
- Wypośażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
- Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieć wnioskodawcy:
- Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
- Demontaże:
- Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
 - od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączany wybuduje instalację zalicznikową,
 - realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
- Wymagany stopień skompensowania mocy biemej:
tęp QI: 0.4
tęp QIV: 0
- Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



SD000000004274107

Numer P/26/019258	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny B1 lokal 1
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo , działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn []
Obiekt Stacja SN/m [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadiskł prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączonej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
- Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA
- Urządzenia WN i SN:
 - Stacja transformatorowa:
 - istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
 - Urządzenia nn:
 - zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609978 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu B5.
- Wypośażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
- Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieć wnioskodawcy:
- Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
- Demontaże:
- Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
 - od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączany wybuduje instalację zalicznikową,
 - realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
- Wymagany stopień skompensowania mocy biemej:
tęp QI: 0.4
tęp QIV: 0
- Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



SD000000004274155

Numer P/26/019260	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny B1 lokal 2
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/mn SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn [1]
Obiekt Stacja SN/mn [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadiski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku Instalacji przyłączanej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
- 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA
- 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
- 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
- 7.1.3. Urządzenia nn:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609870 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu B5.
- 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
- 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
- 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
- 7.1.7. Demontaże:
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączany wybuduje instalację zalicznikową;
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
- Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
- Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



SD000000004274199

Numer P/26/019262	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny B2 lokal 1
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/mn SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn [1]
Obiekt Stacja SN/mn [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadiski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku Instalacji przyłączanej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
- 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA
- 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
- 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
- 7.1.3. Urządzenia nn:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609870 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu B5.
- 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
- 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
- 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
- 7.1.7. Demontaże:
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączany wybuduje instalację zalicznikową;
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
- Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
- Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



Numer P/26/019267	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny B3 lokal 1
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/mn SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn I]
Obiekt Stacja SN/mn [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadziaki prądowe na listwie zadiskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- Urządzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
Urządzenia nn:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609978 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu B5.
Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalację lub sieci są przyłączane:
Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
- Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
- Demontaże:
- Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączający wybuduje instalację zalicznikową,
-realizację przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
- Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



Numer P/26/019264	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny B2 lokal 2
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/mn SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn I]
Obiekt Stacja SN/mn [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadziaki prądowe na listwie zadiskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- Urządzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
Urządzenia nn:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609978 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu B5.
Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalację lub sieci są przyłączane:
Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
- Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
- Demontaże:
- Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączający wybuduje instalację zalicznikową,
-realizację przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
- Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



SID00000000427177



SID00000000427238

Numer P/26/019270

Miejscowość Słupsk

Data 23-03-2026

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

1. Przyłączany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny B3 lokal 2

Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -

gm. Redzikowo, działka numer 958/2

2. Grupa przyłączeniowa: grupa V

3. Moc przyłączeniowa: 12,5 kW

4. Miejsce przyłączenia:

GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]

Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]

Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]

Obwód m []

Obiekt Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciśki prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;

6. Rodzaj przyłącza: kablowe

7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz: wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią;

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA

7.1.1. Urządzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:

-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;

7.1.3. Urządzenia m:

-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609978 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu B5.

7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaże:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:

-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączający wybuduje instalację zalicznikową,

-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

tgφ QI: 0.4

tgφ QIV: 0

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

1. Przyłączany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny B4 lokal 1

Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -

gm. Redzikowo, działka numer 958/2

2. Grupa przyłączeniowa: grupa V

3. Moc przyłączeniowa: 12,5 kW

4. Miejsce przyłączenia:

GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]

Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]

Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]

Obwód m []

Obiekt Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciśki prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;

6. Rodzaj przyłącza: kablowe

7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz: wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią;

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA

7.1.1. Urządzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:

-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;

7.1.3. Urządzenia m:

-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609978 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu B5.

7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaże:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:

-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączający wybuduje instalację zalicznikową,

-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

tgφ QI: 0.4

tgφ QIV: 0

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



SID00000000427271

Numer P/25/019275	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny B4 lokal 2
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo , działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczaków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn I
Obiekt Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadziaki prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
7.1.3. Urządzenia nn:
-zaśilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609979 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu B5.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego;
7.1.7. Demontaże:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączający wybuduje instalację zalicznikową.
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



SID00000000427304

Numer P/26/019277	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

- Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny B5 lokal 1
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo , działka numer 958/2
- Grupa przyłączeniowa: grupa V
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
- Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczaków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn I
Obiekt Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadziaki prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
- Rodzaj przyłącza: kablowe
- Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGIA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
7.1.3. Urządzenia nn:
-zaśilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z5609979 do złącza kablowego typu KRSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu B5.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego;
7.1.7. Demontaże:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiot przyłączający wybuduje instalację zalicznikową.
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



Energa
operator



510200000000427350

Numer P/26/019278	Miejscowość Słupsk	Data 23-03-2026
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny B5 lokal 2
Adres (Nr działki): Siemianice, ul. -
gm. Redzikowo, działka numer 958/2
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Słupsk Hubalczyków [01700]
Linia 15 kV SŁUPSK GPZ 3 - KUSOCINSKIEGO [01700-155]
Stacja SN/m SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
Obwód nn []
Obiekt Stacja SN/m [SN] SIEMIANICE MIEJSKA [01-1385]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zadiskij prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urządzenia WN i SN:


7.1.2. Stacja transformatorowa:
-istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;
7.1.3. Urządzenia nn:
-zasilić kablem o przekroju 4x120mm², o długości około 100m, od złącza kablowego Z560997g do złącza kablowego typu KPSN z miejscem na dziesięć układów pomiarowych, które usytuować na elewacji obiektu B5.
7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalację lub sieci są przyłączane:

7.1.5. Zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaże:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
-od projektowanego złącza licznikowego podmiotu przyłączanego wybuduje instalację zalicznikową.
-realizacja przyłączenia będzie możliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgłoszenia oraz rozpoczęciu prac budowlano-montażowych.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0,4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

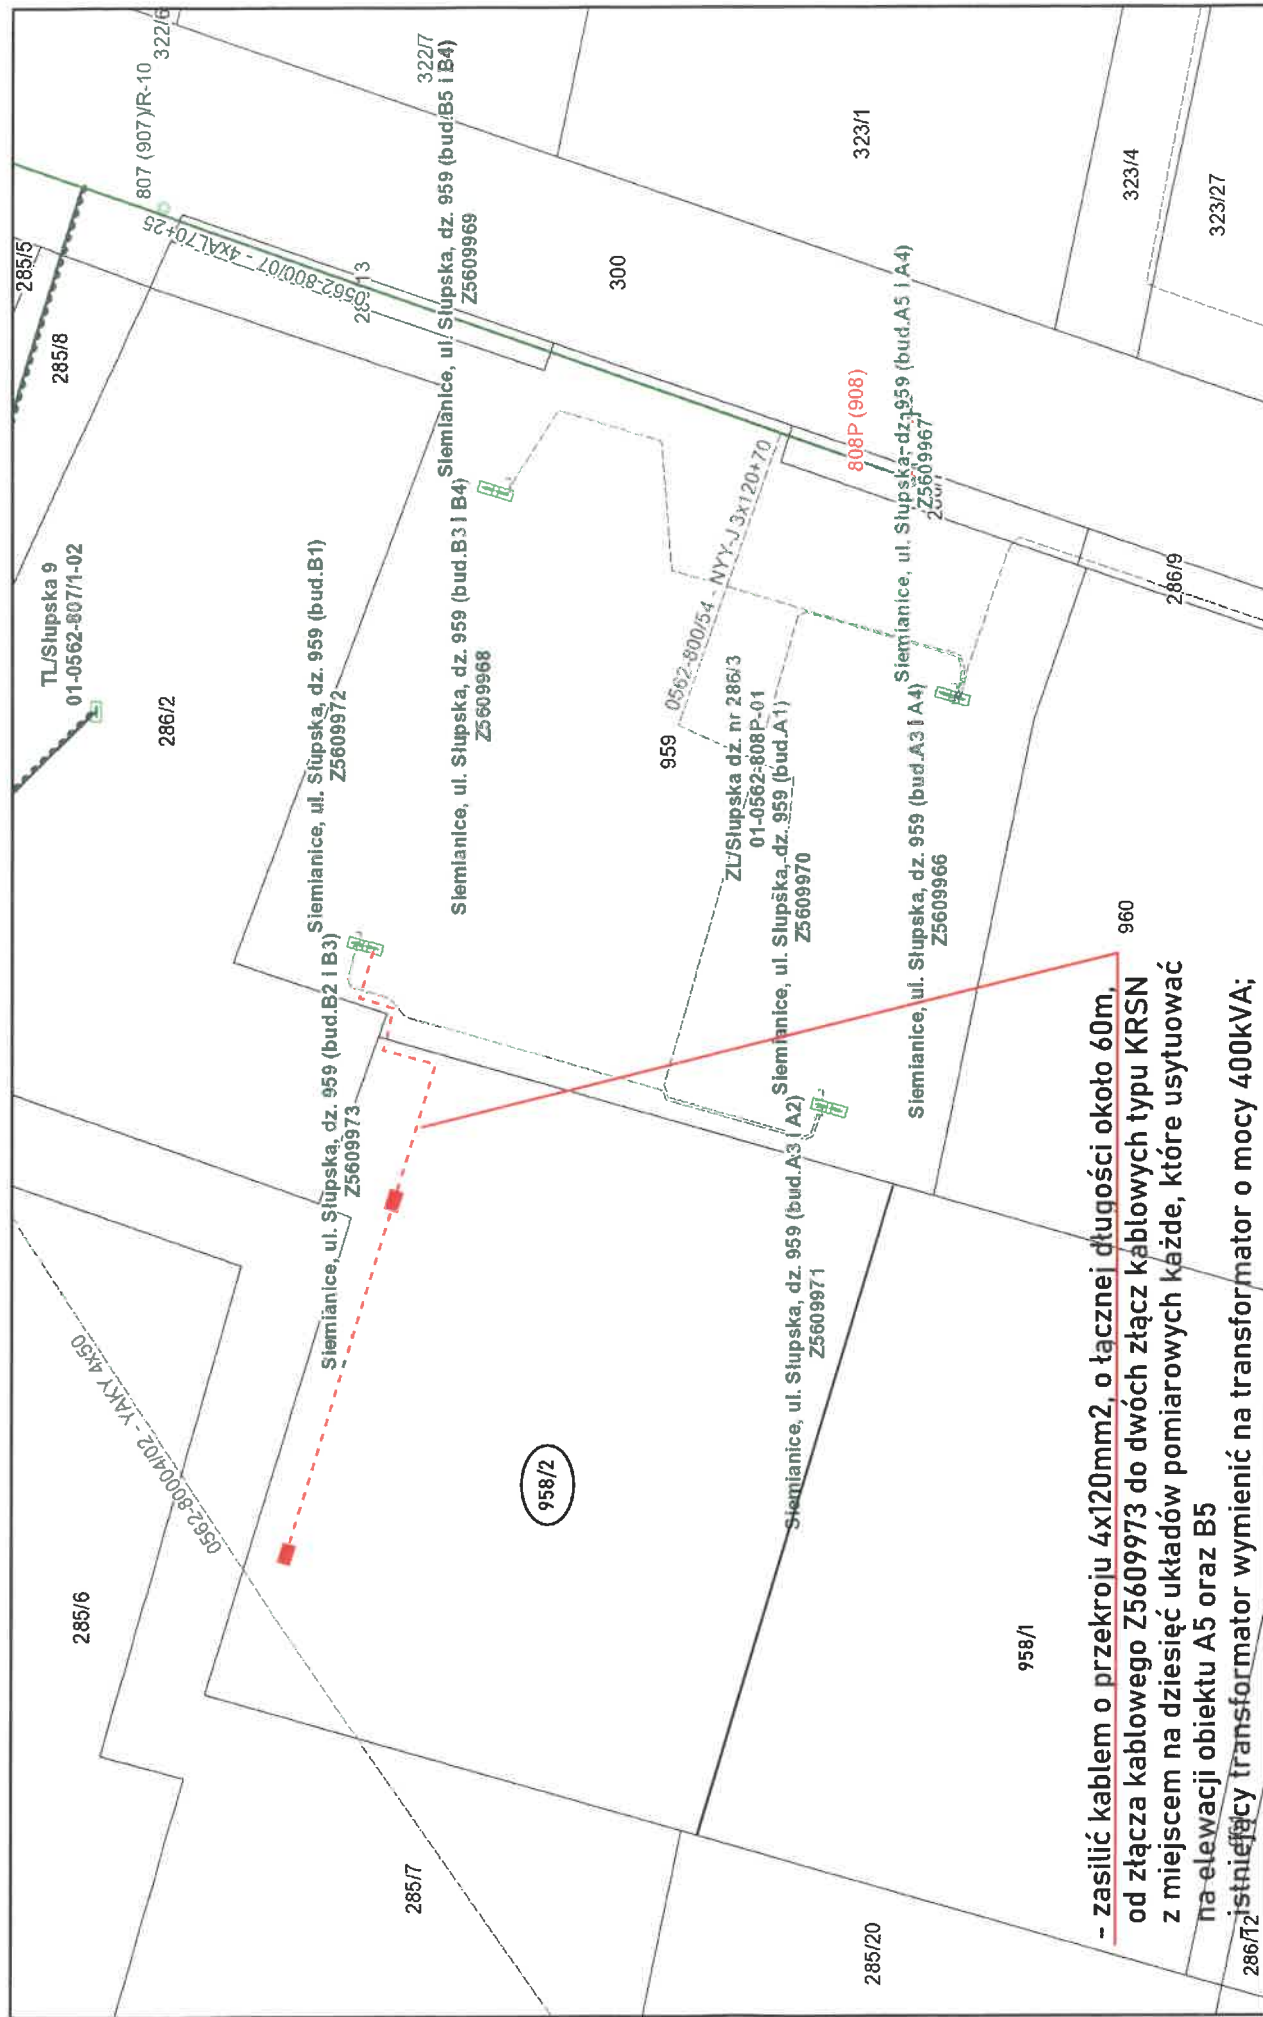

- zasilic kablem o przekroju 4x120mm², o łącznej długości około 60m,
od złącza kablowego Z5609973 do dwóch złącz kablowych typu KRSN
z miejscem na dziesięć układów pomiarowych każde, które usytuować
na elewacji obiektu A5 oraz B5
istniejący transformator wymienić na transformator o mocy 400kVA;

P/26/019241, P/26/019243, P/26/019245, P/26/019246
P/26/019249, P/26/019251, P/26/019254, P/26/019255
P/26/019256, P/26/019257, P/26/019258, P/26/019260
P/26/019262, P/26/019264, P/26/019267, P/26/019270
P/26/019272, P/26/019275, P/26/019277, P/26/019278

OBI/81/2603536