


A4		E-02
----	--	------

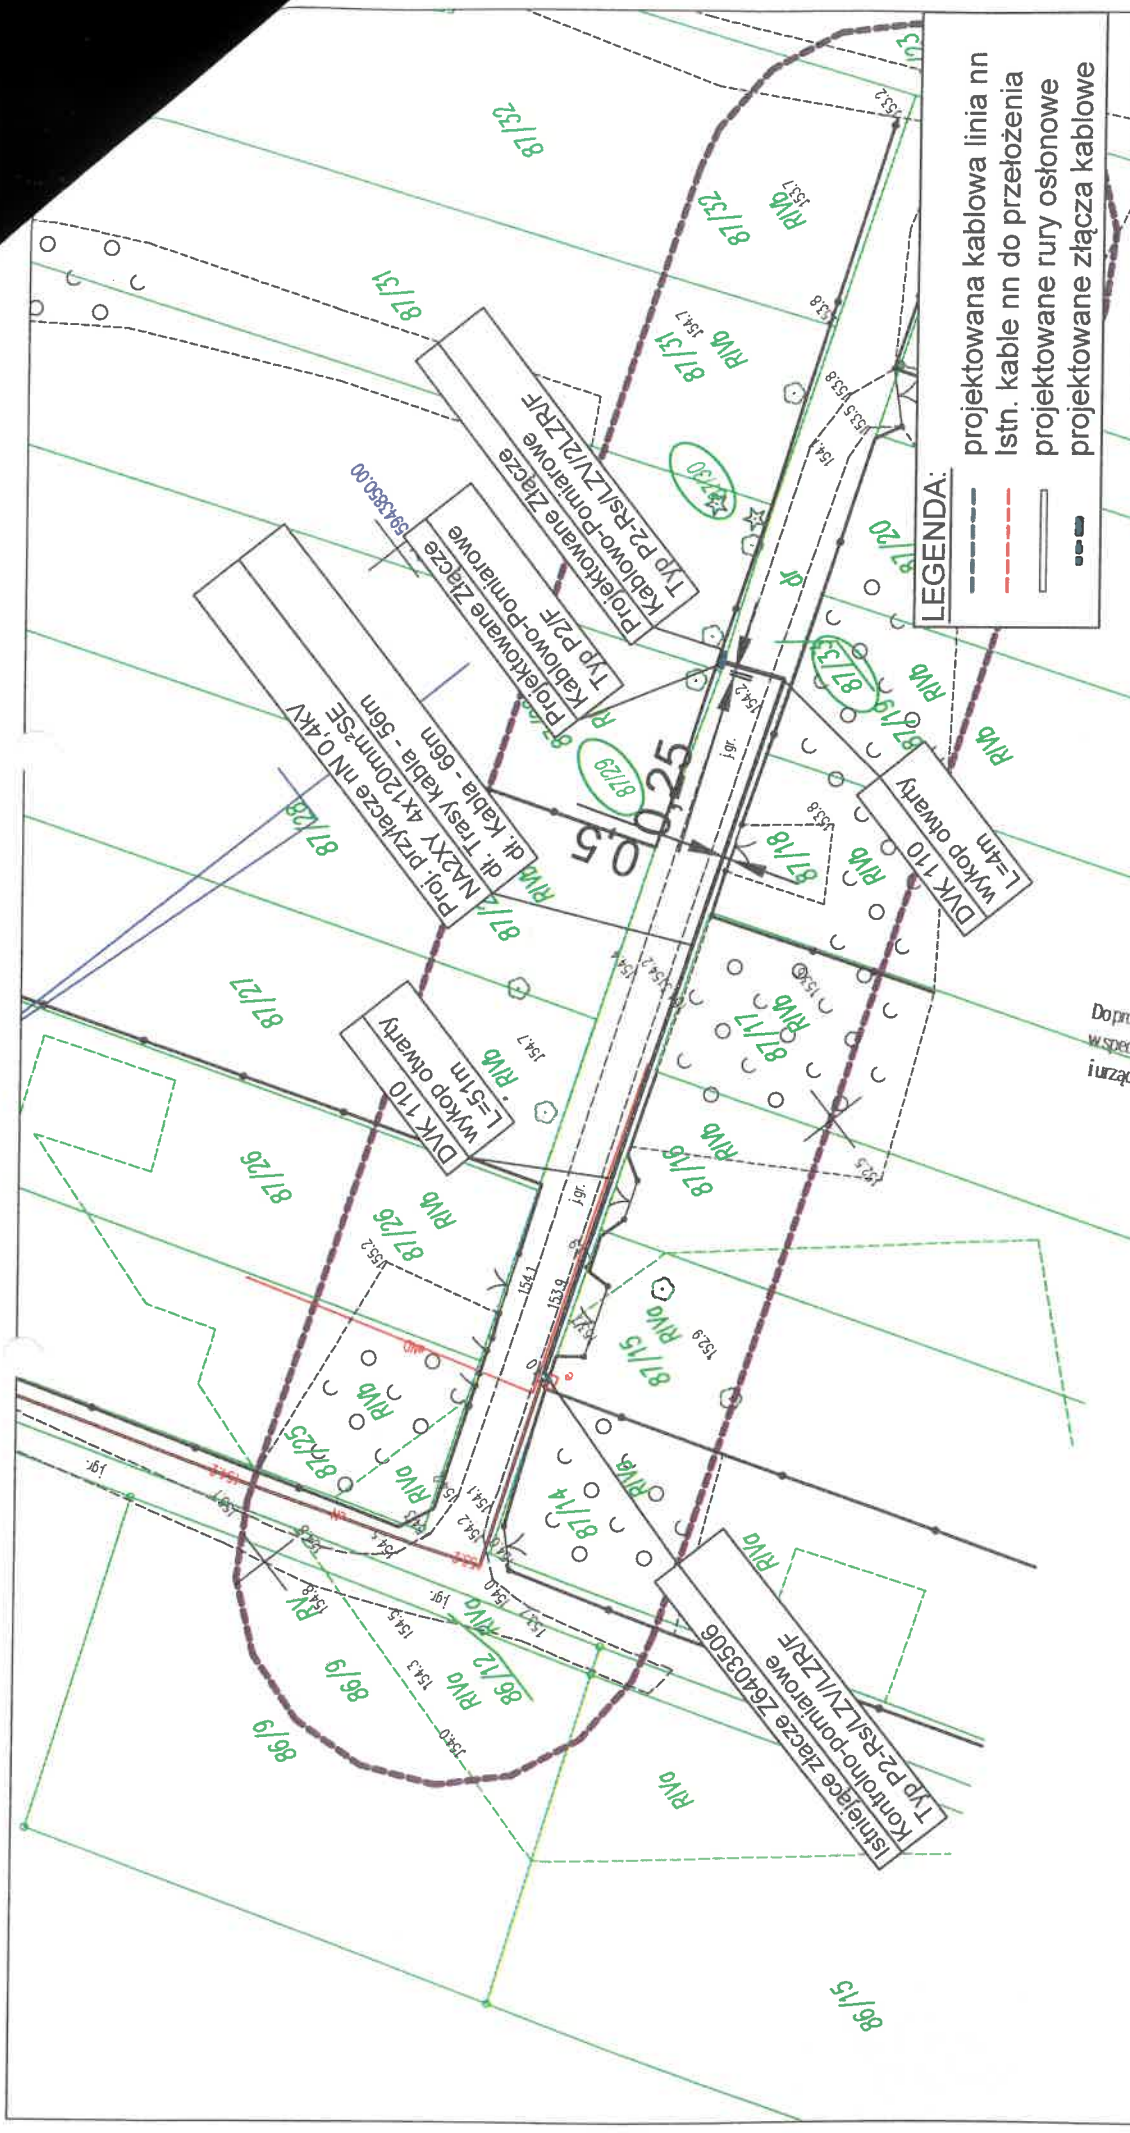

Projektowane Złącze
Kablowo-Pomiarowe

Projektowane Złącze
Kablowo-Pomiarowe

mgr inż. Paweł Pawłowski
upr. bud. nr. POM/0 73/PWBE/23
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektowane Złącze
Kablowo-Pomiarowe

Projektowane Złącze
Kablowo-Pomiarowe

Jednostka projektowa:
ELIMYK SP. Z O.O.
UL. MICHAŁA KAŁKI 10-12, 10-547 OLSZTYN
www.elimyk.pl NIP: 739-999-78-37

Nazwa i adres zamawiającego:
ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
NIP 583-000-11-90 REGON 190275904-00068

Układ połączeń sieci: TN-C

Nr umowy: ZN/5441/6565MZ/2025/2502998 / OBI/65/7502998

Objekt:
Budowa przyłącza kablowego an 0,4kV
w miejscowości Stare Kęjuty w celu zasilania działki dz. 87/30

Projektant:
mgr inż. Paweł Pawłowski

Tytuł rysunku:
Plan Zagospodarowania Terenu

Localizacja:
Stare Kęjuty, dz. nr 87/30
Gmina Szczytino, powiat Szczyciński,
województwo warmińskie - mazurskie,
Obręb Stare Kęjuty

Nr uprawnień budowlanych
POM/0173/PWBE/23

Stadium
Format
Koncepcja
A4

Data
03.2025

Podpis
Nr rys.
E-01

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/65/2502998

Nazwa i adres obiektu (zamówienia):

Dotyczy tylko robót na nN: Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV do zasilenia budynku lotniskowego w m. Stare Kejuty dz. 87/30

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
 - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐ENERGA ☐

- b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

*Prace wykonawcy w technologii
prac PPN do 1kV*

I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐ENERGA ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:

- czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:Technik
działu Zarządzania Usługami Sieciowym*Jerzy Dziurzyk*Zatwierdził:
Kierownik MZEKierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją*Krzysztof Wódkiewicz*