



Opracowanie : nr inwencji dokument ten opracowany w wyniku prac geologicznych i kartograficznych, których rezultaty zostały oparte technicznie przy ustalaniu wytycznej. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zapisów prac geologicznych	G04-6842.1.4302.2023
Organ służący geologii, który otrzymał zgłoszenie	Szarota Olsztyn
Wykonawca prac geologicznych	Trochimiuk Zdzisław ul. Skałki Wesołejszye 4/B 12-100 Szarynko
Identyfikator numeracji materiałowej zasobu oraz daty wpisania opisu technicznego do niniejszej materialnej zasoby	P.2014.202023.4529 01.06.2023 r.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zmieniającego wyniki pozycyjnej wytycznej	Protokół wytyczny nr G04-6842.1.4302.2023_1 z dnia 01.06.2023 r.
Inicjał i Naziskonto oraz nr uprawnień zawodowych Numeracja planu	Zdzisław Zdzia nr uprawnień 22864 strona 1 z 2

mgr inż. elektr. Marek Hanowski
Upr. bud. nr
24/02/OL



a)	w pkt. A1 F1 (lokalizacja projektowanych technologicznych muf przelotowych SN 15 kV) istniejący kabel SN 15 kV 3 x RUHAKOS 1x120mm ² rozciąć;
b)	na odcinku "A1-B1-C1-D1-E1-F1" użyć projektowany kabel SN 15 kV 3 x NAXIS/FLJ/2j 1x150R/25 mm ² UUU=1220 kV użyć w nurze osłonowej SRS Ø160 o długości 5480m;
c)	na odcinku "B1-C1" nowo projektowany kabel SN 15 kV 3 x NAXIS/FLJ/2j 1x150R/25 mm ² UUU=1220 kV użyć w nurze osłonowej SRS Ø160 o długości 37m;
d)	na odcinku "D1-E1" nowo projektowany kabel SN 15 kV 3 x NAXIS/FLJ/2j 1x150R/25 mm ² UUU=1220 kV użyć w nurze osłonowej DVR Ø160 o długości 13m;
e)	na odcinku "F1-G1" istniejący kabel SN 15 kV 3 x RUHAKOS 1x120mm ² osłonić rurą dwudzielnią A Ø160 P5 o długości 2m;
f)	na odcinku "A1-F1" istniejący kabel SN 15 kV 3 x RUHAKOS 1x120mm ² zmontować na odcinku o długości ok. 54m;
g)	projektowane rurę osłonową A Ø160 P5, SRS Ø160 oraz DVR Ø160 zabezpieczyć na ich końcach dwiema czopowymi (np. EK 1861/90 pod, f-mny BUSCH POLSKA).
h)	w pkt. A2 F2 (lokalizacja projektowanych technologicznych muf przelotowych na 0,4 kV) istniejący kabel na 0,4 kV YAKOS 4x240mm ² rozciąć;
i)	na odcinku "A2-B2-C2-D2-E2-F2" użyć projektowany kabel na 0,4 kV YAKOS 4x240mm ² użyć w nurze osłonowej SRS Ø110 o długości 5480m;
j)	na odcinku "B2-C2" nowo projektowany kabel na 0,4 kV YAKOS 4x240mm ² użyć w nurze osłonowej SRS Ø110 o długości 37m;
k)	na odcinku "D2-E2" nowo projektowany kabel na 0,4 kV YAKOS 4x240mm ² użyć w nurze osłonowej DVR Ø110 o długości 13m;
l)	na odcinku "F2-G2" istniejący kabel na 0,4 kV YAKOS 4x240mm ² osłonić rurą dwudzielnią A Ø110 P5 o długości 2m;
m)	na odcinku "A2-F2" istniejący kabel na 0,4 kV YAKOS 4x240mm ² zmontować na odcinku o długości ok. 54m;
n)	projektowane rurę osłonową A Ø110 P5, SRS Ø110 oraz DVR Ø110 zabezpieczyć na ich końcach dwiema czopowymi (np. EK 1861/10 pod, f-mny BUSCH POLSKA).

[illegible]

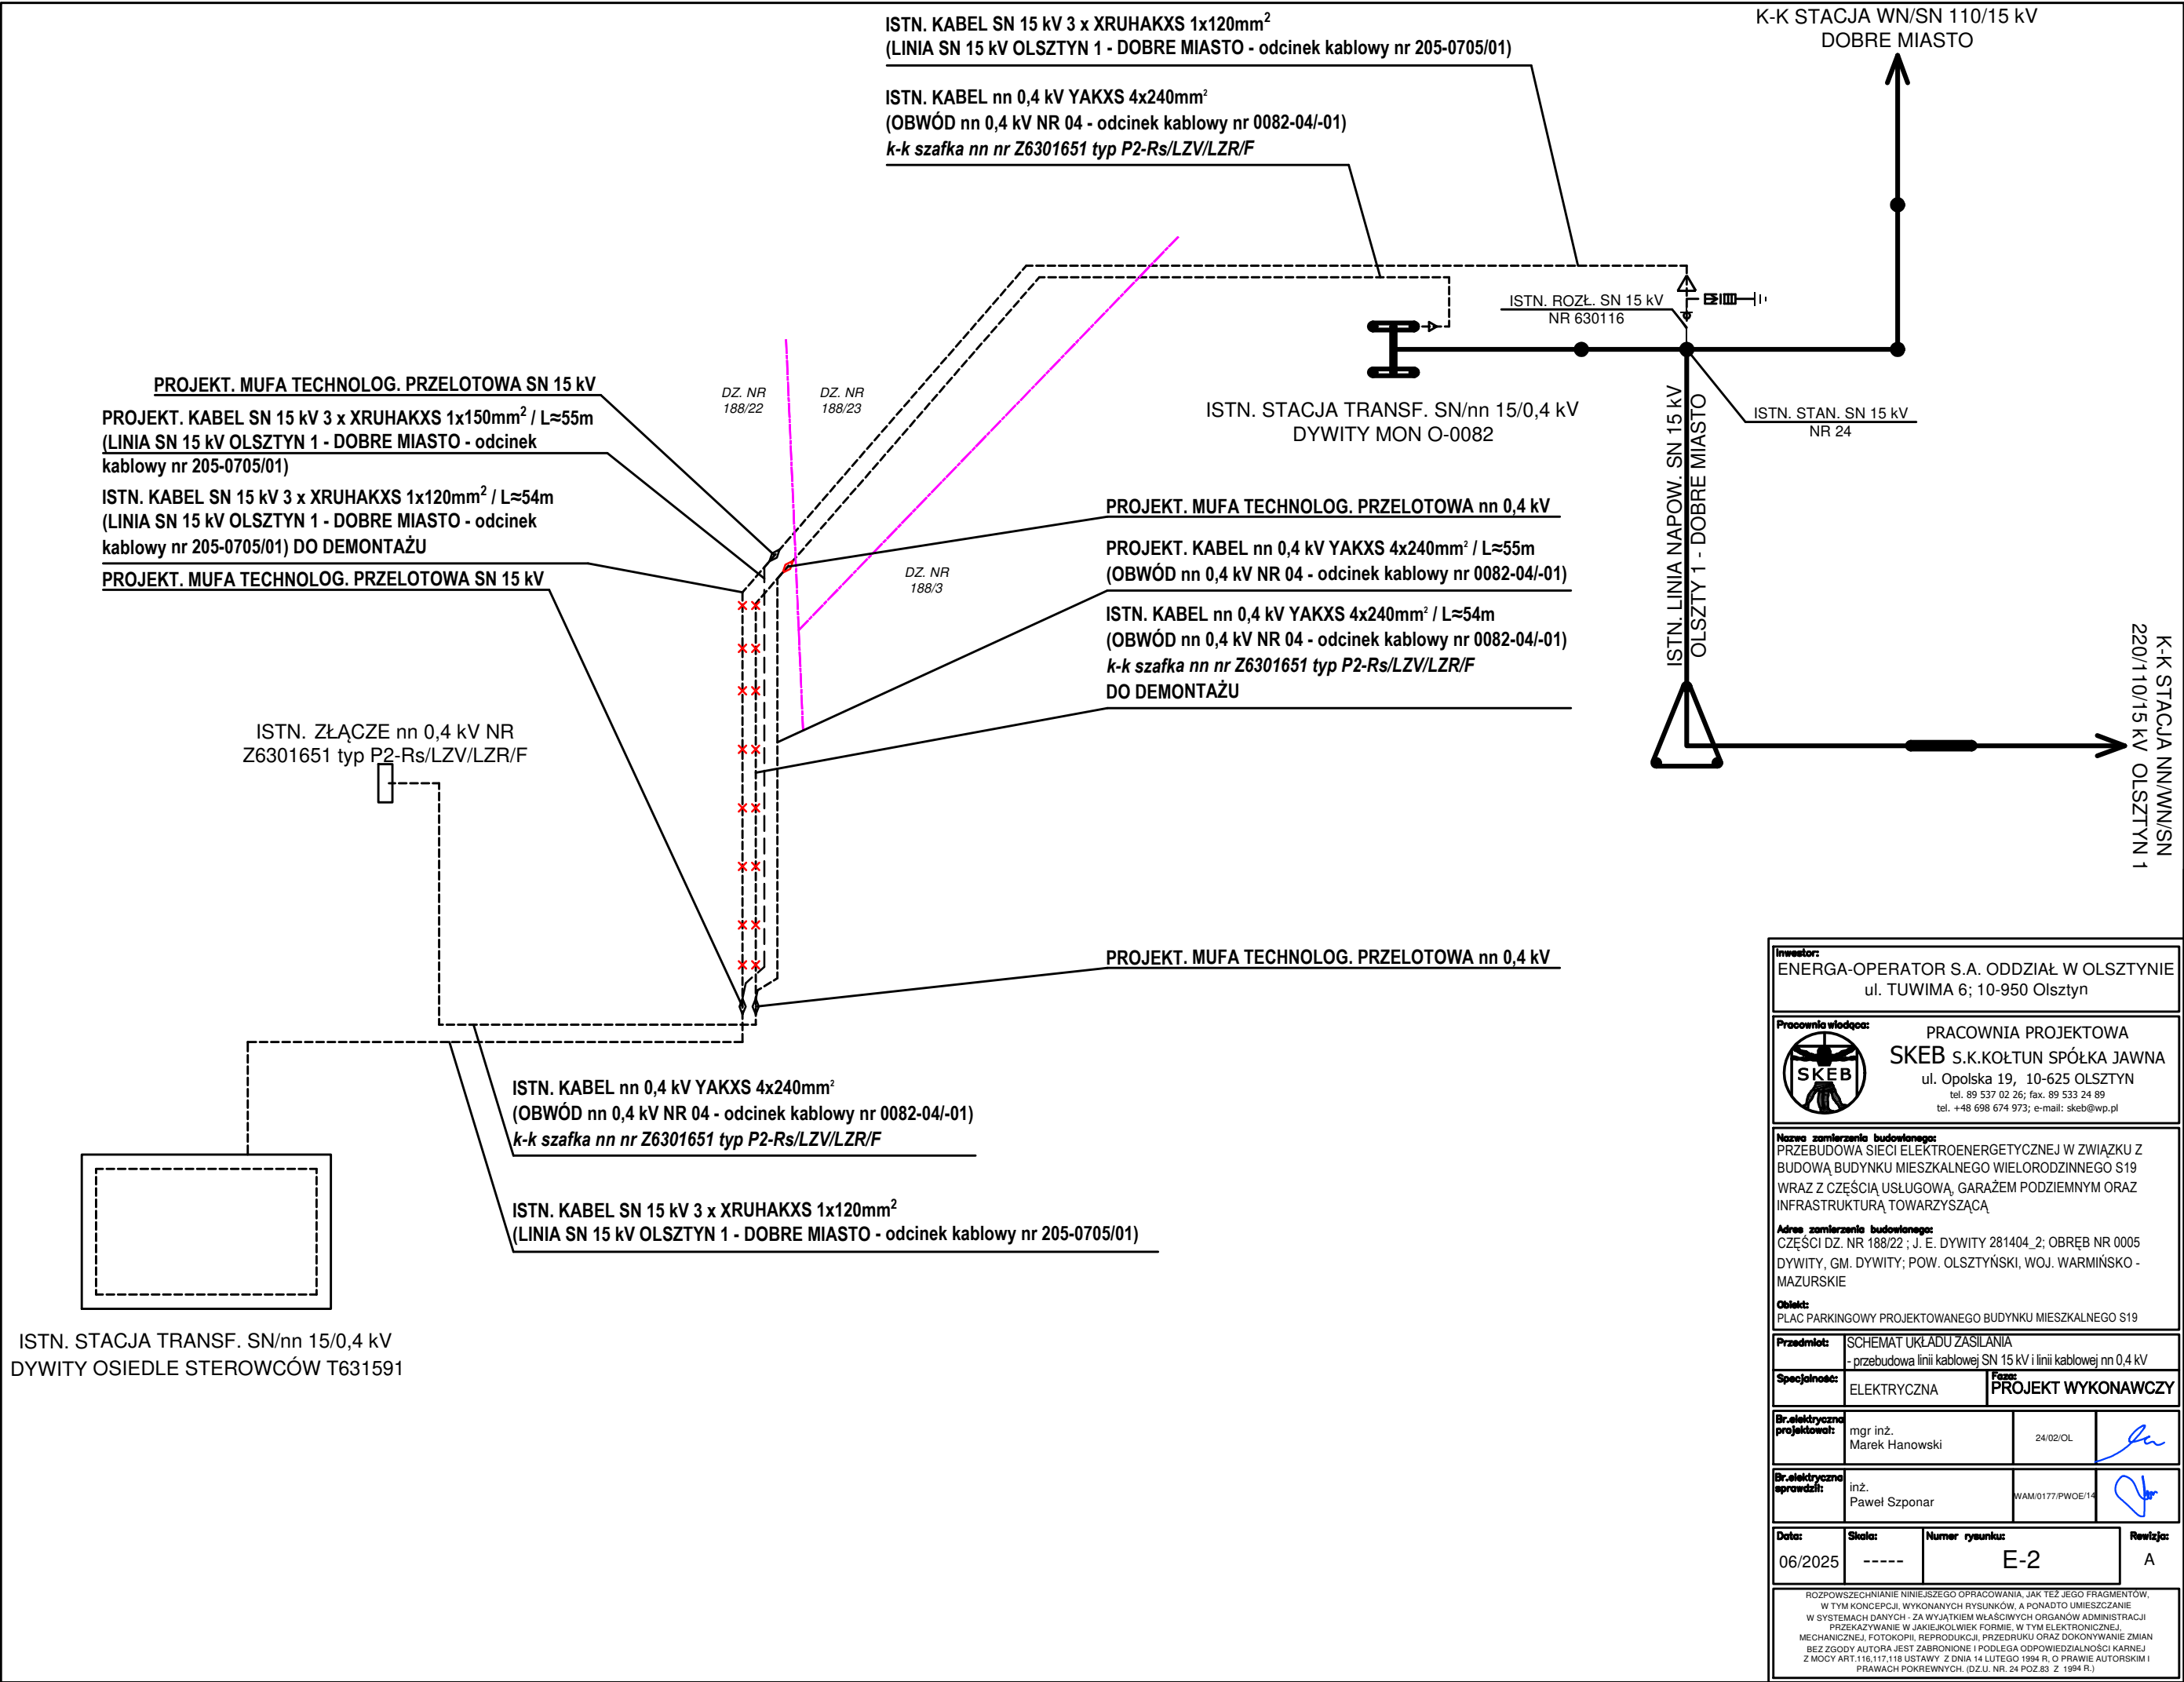

Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ul. TUWIMA 6; 10-950 Olsztyn			
Pracownia wiodąca:  PRACOWNIA PROJEKTOWA SKEB S.K. KOŁTUN SPÓŁKA JAWNA ul. Opolska 19, 10-625 OLSZTYN tel. 89 537 02 26; fax. 89 533 24 89 tel. +48 698 674 973; e-mail: skeb@wp.pl			
Nazwa zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO S19 WRAZ Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ, GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
Adres zamierzenia budowlanego: CZĘŚCI DZ. NR 188/22 ; J. E. DYWITY 281404_2; OBRĘB NR 0005 DYWITY, GM. DYWITY; POW. OLSZTYŃSKI, WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE			
Obiekt: PLAC PARKINGOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO S19			
Przedmiot: SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA - przebudowa linii kablowej SN 15 kV i linii kablowej nn 0,4 kV			
Specjalność: ELEKTRYCZNA		Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	
Br. elektryczna projektował: mgr inż. Marek Hanowski		24/02/OL	
Br. elektryczna sprawdził: inż. Paweł Szponar		WAM/0177/PWOE/14	
Data: 06/2025	Skala: -----	Numer rysunku: E-2	Rewizja: A
ROZPOWSZECZNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONAŚTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116 I 117, 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR. 24 POZ. 83 Z. 1994 R.)			