


- UWAGA:**
1. Odległości przewodów spełniają wymagania Normy PN-EN 505100-1 oraz N SEP-E-003.
 2. Przyjęto zwiś maksymalny dla temperatury -40°C.
 3. Minimalna wymagana odległość przewodów od ziemi → 5,0m, przyjęto min. 6,0m (grunty rdnie).
 4. Minimalna wymagana odległość przewodów od drogi → 6,0m.

Proj. AsXSn 4x70mm² / L=133/148m (od st. Nr 103, do st. Nr 103)
obwód [1152-100]
Proj. sekcje naciągowe:
1. → st. tr. - st. Nr 101 / L=43m / σ=25MPa;
2. → st. Nr 101 - st. Nr 103 / L=90m / σ=25MPa.

Proj. AsXSn 4x70mm² / L=320/350m (od st. Nr 103, do st. Nr 103f)
obwód [1152-100]
Proj. sekcje naciągowe:
6. → st. Nr 103 - st. Nr 103f / L=320m / σ=30MPa.



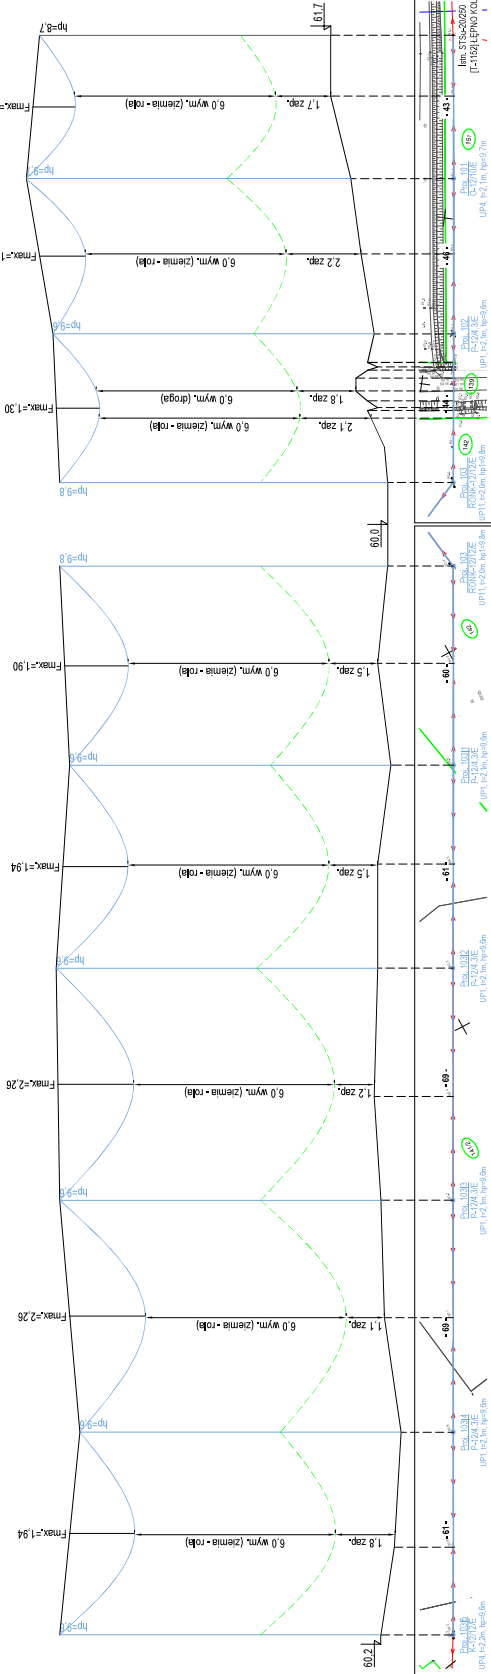

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH
"SIECOPROJEKT" Sp. z o.o.
70-804 Olsztyn ul. Rojna 24f
REGON 141810
NIP 525-202-00
KRS 0000357000
Sąd Rejonowy dla M. St. Olsztyn XII KRS 0000357000
Ogólny Zbiór Dokumentów
07.2026r.

PROFIL LINII NAPIĘTOWEJ nN 0,4kV:
Przebudowa elektroenergetycznej sieci (linii) napowietrznej nN 0,4kV
Lębork, Krynki, gmina Godkowo

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Krzysztof Zaleski
mgr inż. Wojciech Wykowski
mgr inż. Mikołaj POCIECH

WYKONAŁ:
mgr inż. Krzysztof Zaleski
mgr inż. Wojciech Wykowski
mgr inż. Mikołaj POCIECH