


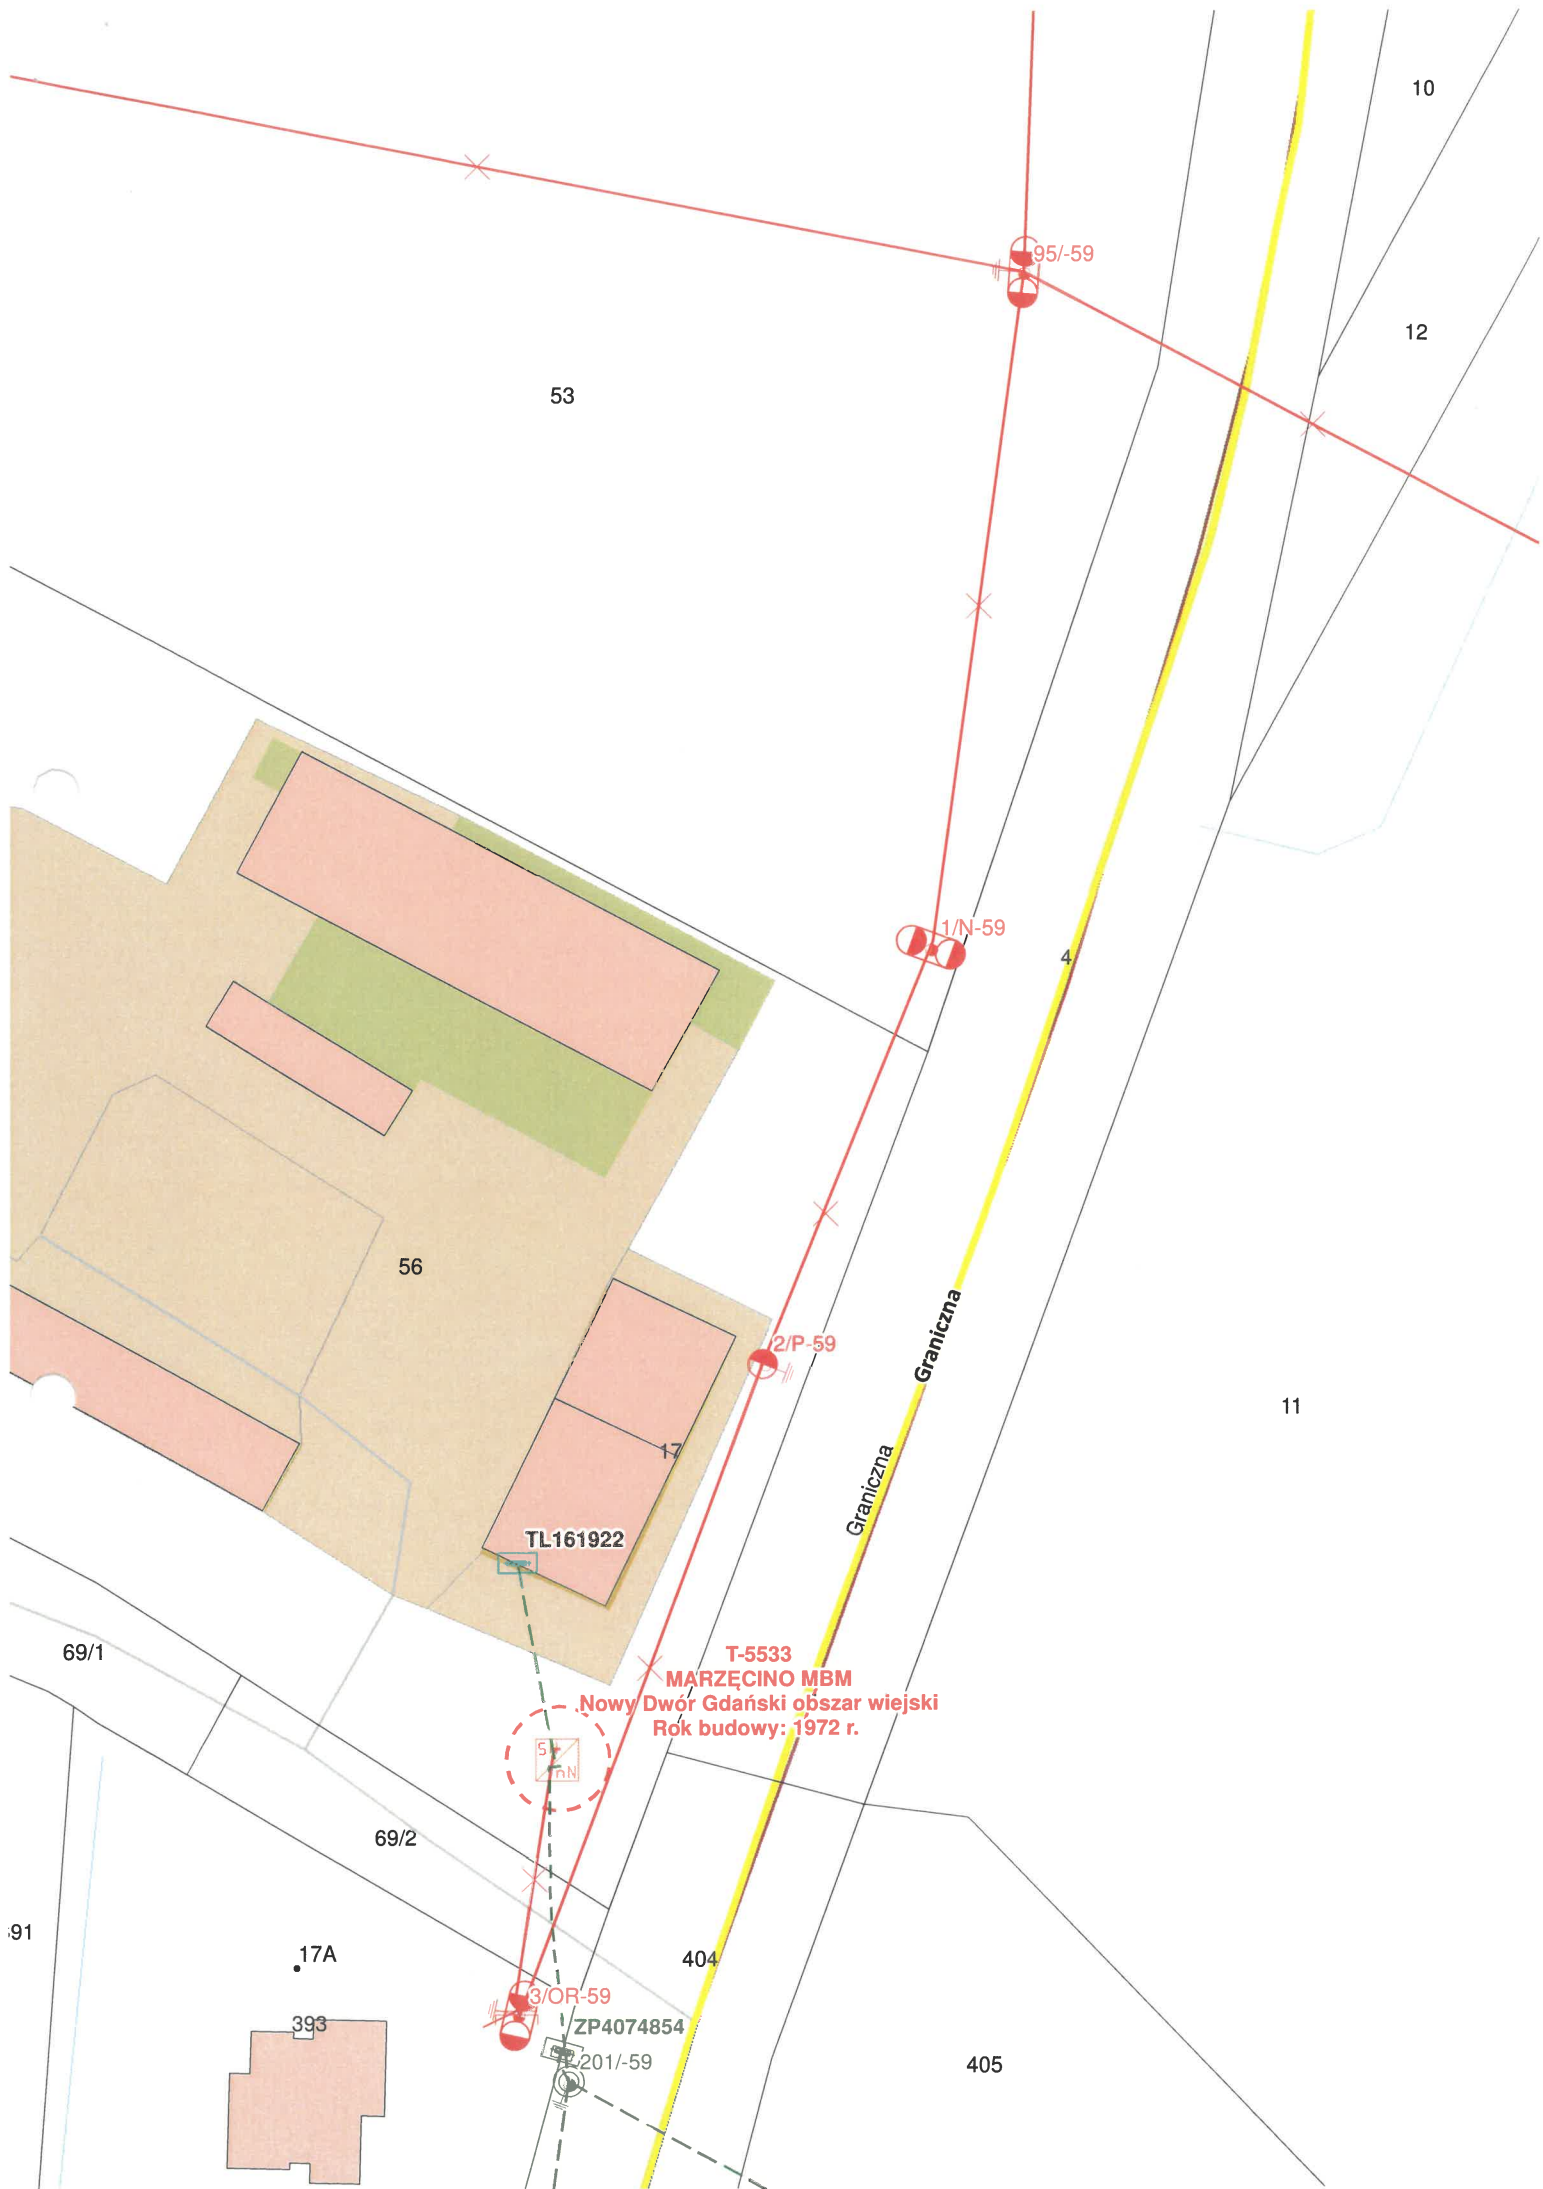

[illegible]

Proponowany przebieg linii kablowej 15 kV
typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x70/25mm²
L=120 m

TL161922

Likwidacja odcinka linii
napowietrznej 15 kV
L=130 m

Graniczna Graniczna

