


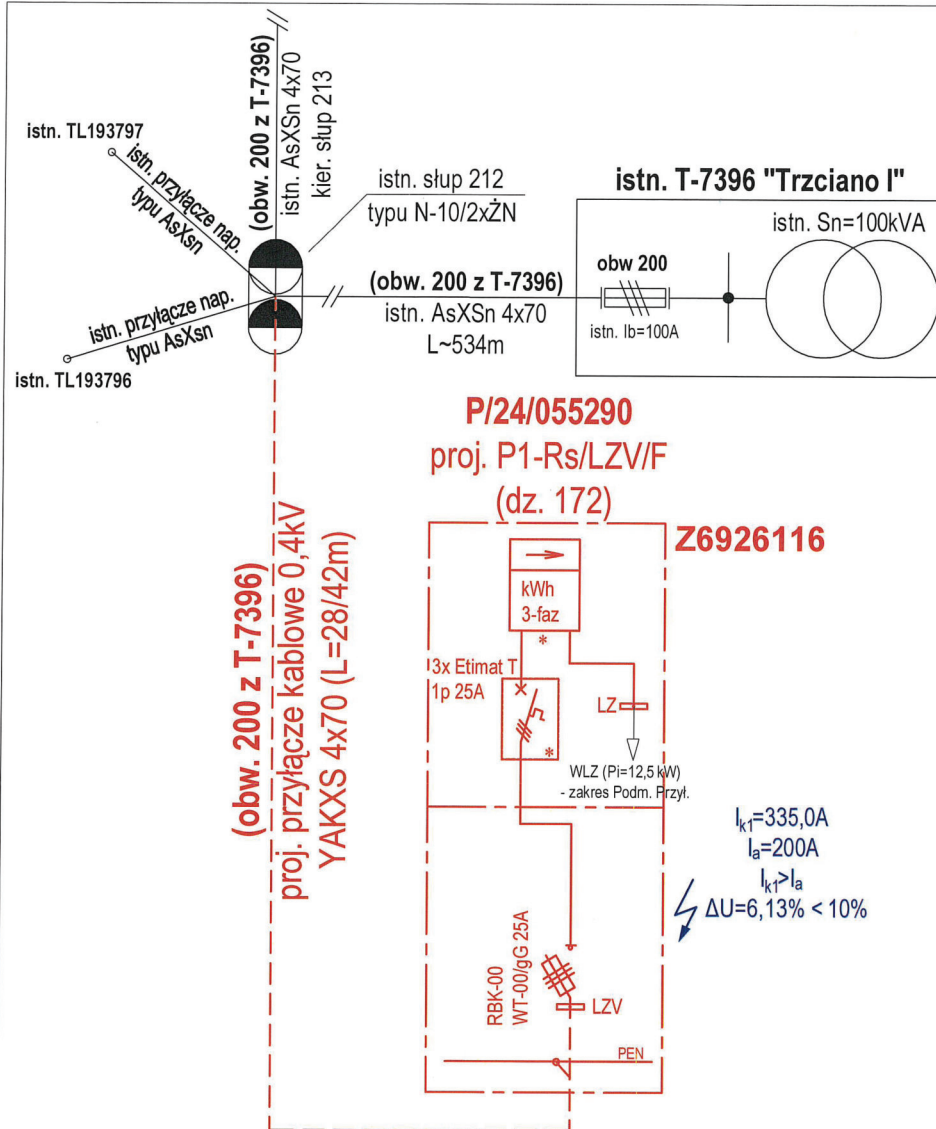

UWAGA

- Ochrona od porażeń zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania
- Układ sieci TN-C
- * urządzenia przystosowane do plombowania

Firma: EIVEN Sp. z o.o. ul. ks. A. Kilimuszki 23, 82-300 Elbląg e-mail: elven@vp.pl; tel. 516-383-743		Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	
Projektował: mgr inż. Krystian Brandt Upr. WAM0008PWCE17	Podpis:	Branda: Elektryczna	
Opracował: Dariusz Chmura	Podpis:	Data: 05.2026r.	
Temat: Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego ze złączem elektroenergetycznym nn 0,4kV do zasilania domu jednorodzinnego		faza: Projekt	
Adres: Trzciano, dz. 303, 172 obręb 0011 Trzciano, jedn. ewid. 220705_2 Ryjewo, powiat kwidziński, woj. pomorskie			
Nr OBI: OBI/23/2503917	Nr warunków: P/24/055290		
Nazwa rysunku: Schemat jednokreskowy układu zasilania			
Skala:	Nr projektu:	Nr rysunku: 02	Nr ark.: -