

TOM I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4 kV

Adres m. Oleśno, gm. Gronowo Elbląskie
280403_2.0012.191, 280403_2.0012.313
Jednostka ewidencyjna 280403_2 Gronowo Elbląskie

Branża **ELEKTRYCZNA**

Kategoria obiektu **XXVI**

Nr zadania OBI/21/2601597

Inwestor Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Stadium Projekt zagospodarowania terenu

Projektant inż. Paweł Kuty
Nr upr. POM/0179/POE/23
Uprawniony do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

inż. Paweł Kuty
nr upr. POM/0179/POE/23
uprawniony do projektowania
w ogr. zakresie w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

Gdańsk, LIPIEC 2026

Elbląg, dnia 26.08.2026 r.

AB.6743.10.440.2026.MP

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.),

Starosta Elbląski zaświadcza,

iż brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia z dnia 24.08.2026 r., robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4kV, z lokalizacją na działkach nr 191 i 313 położonych w obrębie ewidencyjnym Oleśno, jednostka ewidencyjna Gronowo Elbląskie.

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Kowal
NACZELNIK
Wydziału Architektury i Budownictwa

Otrzymują:

1. ENERGA - OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku – Pełnomocnik: P. Kutyl Paweł
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu
3. aa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, dane kontaktowe tel. 55 239 49 00, email: sekretariat@powiat.elblag.pl
- 2) w Starostwie Powiatowym w Elblągu powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD); dane kontaktowe: ul. Saperów 14A, 82-300, tel.: 530 344 613, email: mfederewicz.iod@powiat.elblag.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty Elbląskiego i Starostwa Powiatowego w Elblągu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do:
 - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 - ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- 4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; m.in.: strony postępowania, konserwatorzy zabytków, minister właściwy w zakresie wnioskowanego odstępstwa, organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej, sądy;
- 5) Pani/Pana dane osobowe pochodzą z dostępnych rejestrów publicznych, tj. z ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych nieruchomości.
- 6) dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy - lub do organizacji międzynarodowej;
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3) oraz przechowywane i archiwizowane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
- 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 9) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
- 10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych;
- 11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

ODPIS
PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ((Dz. U. z 2024r. poz. 1151 ze zm.))

Data rozpoczęcia narady koordynacyjnej: **04 sierpnia 2026 r.**

Data zakończenia narady koordynacyjnej: **10 sierpnia 2026 r.**

Miejsce narady koordynacyjnej: **siedziba Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A, pok.214**

Sposób przeprowadzenia narady: **za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **sytuowanie projektowanego kablowego przyłącza elektroenergetycznego eN**

Położenie obiektu: **gmina Gronowo Elbląskie, obręb Oleśno, działka 191, 313**

Wnioskodawca: **ELPROM Paweł Kutty, ul. Siostry Faustyny 4, 80-180 Kowale**

Wniosek nr z dnia: **03.08.2026 r.**

Numer kancelaryjny sprawy: **GN.6630.138.2026;**

Data wpływu: **03.08.2026 r.**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Zofia Puzyrewska - Geodeta Specjalista w Wydziale Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomości**

Uczestnicy narady koordynacyjnej

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko uczestnika narady	Podpis
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	<i>Andrzej Lemanowicz</i>	<i>uzgodniono drogą e-mail</i>
2	ENERGA OERATOR SA Oddział w Olsztynie	<i>Piotr Atlas</i>	<i>uzgodniono drogą e-mail</i>
3	NETIA S.A.	<i>Krzysztof Osiecki</i>	
4	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług Oświetleniowych Młynary	<i>Grzegorz Siemaszko</i>	<i>uzgodniono drogą e-mail</i>
5	ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn,		
6	Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański	<i>Michalina Piskozub</i>	<i>uzgodniono drogą e-mail</i>
7	Gmina Gronowo Elbląskie		
8	Warmińsko – Mazurskie Centrum Nowych Technologii (WMCNT)	<i>Łukasz Małaczek</i>	<i>uzgodniono drogą e-mail</i>
9	HAWE TELEKOM Sp. z o.o. w restrukturyzacji – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	<i>Arkadiusz Śremski</i>	
10	Instytut Chemii Biologicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe	<i>Marek Kuberka</i>	<i>uzgodniono drogą e-mail</i>
11	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Olsztynie Gazownia w Elblągu	<i>Sławomir Narusz</i>	<i>uzgodniono drogą e-mail</i>

Mimo zawiadomienia nie stawili się:

1. NETIA S.A.

2. ORANGE Polska SA

3. Gmina Gronowo Elbląskie

4. HAWE TELEKOM Sp. z o.o. w restrukturyzacji – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

uzgodniono drogą e-mail (bez uwag)

2. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

uzgodniono drogą e-mail (bez uwag)

3. NETIA S.A.

4. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług Oświetleniowych Młynary

uzgodniono drogą e-mail (bez uwag)

5. ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6 – Olsztyn

6. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański

uzgodniono drogą e-mail (bez uwag)

7. Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

8. Warmińsko – Mazurskie Centrum Nowych Technologii (WMCNT) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

uzgodniono drogą e-mail (bez uwag)

9. HAWA TELEKOM Sp. z o.o. w restrukturyzacji – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

10. Instytut Chemii Biologicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe

uzgodniono drogą e-mail (bez uwag)

11. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Olsztynie Gazownia w Elblągu

uzgodniono drogą e-mail (bez uwag)

Z up. STAROSTY
Zofia Puzyrewska
GEODETA SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomości

Elektronicznie
podpisany przez
Zofia Puzyrewska
Data: 2026.08.12
16:32:15 +02'00'

.....
Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej

Pasłęk, dnia 14.07.2026 r.

DM.403.1.55.2026.AK

DECYZJA Nr 187 Uzp/26

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2025 poz. 889.), § 97 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz.418), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 2024 poz. 311 z późn. zm.) uchwały Zarządu Powiatu w Elblągu nr 72/2025 z dnia 05 sierpnia 2025 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku do załatwiania spraw wynikających z zadań zarządcy dróg powiatowych oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Pawła Kutego, reprezentującego firmę ELPPROM Paweł Kuty, ul. Siostry Faustyny 4, 80-180 Kowale – działającego z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację urządzeń obcych niezwiązanych funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1120N

zezwała się

1. Energa-Operator S.A., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1120N ((Stare Pole) gr. woj. – Fiszewo – Gronowo Elbląskie – Jasionno) w działce drogowej nr 191 Oleśno gmina Gronowo Elbląskie urządzeń obcych niezwiązanych funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym, tj.: linii kablowej nn-0,4 kV typu YAKXS (przyłącza), w kierunku działki nr 313, zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją na mapie w skali 1:500 stanowiącej załącznik do wniosku.
2. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 - 1) Kabel należy posadowić na głębokości min. 1m w stosunku do rzędnej terenu (min 0,8m od dna rowu).
 - 2) Przejścia w poprzek drogi, pod jezdniami, zjazdami, trudnymi do odtworzenia powierzchniami, w pobliżu drzew, podczas przekraczania cieków wodnych lub torów kolejowych należy wykonać metodą przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze ochronnej. Prace ziemne wykonać zgodnie z normą N-SEP-004.
 - 3) Zabrania się lokalizowania komór przewiertowych/przeciskowych oraz wykopów otwartych w odległości mniejszej niż 0,8m od krawędzi jezdni.
 - 4) W wykopie otwartym (jeśli występuje) kabel ułożyć bezpośrednio na dnie wykopu na głębokości min 1,00 m w stosunku do rzędnej terenu, min 0,8m od dna rowu na warstwie piasku o gr. 10cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, przykryty folią koloru niebieskiego oraz zasypany warstwą rodzimego gruntu.
 - 5) Przejścia w obrębie drzew należy wykonać zachowując wymagane przepisami odległości lokalizowanego urządzenia od drzewa,
 - 6) Po zakończeniu robót pas drogowy doprowadzić do stanu pierwotnego, uszkodzone elementy należy wymienić na nowe po wcześniejszym uzgodnieniu z ZDP w Pasłęku,
 - 7) Naruszoną nawierzchnię pobocza odtworzyć wg technologii wykonania w uzgodnieniu z ZDP w Pasłęku wymieniając uszkodzone elementy na nowe, wyregulować pobocze oraz obsiać trawą, wykopy po rozkopach należy zasypywać warstwami przestrzegając odpowiednich norm zagęszczenia.
 - 8) Należy wykonać inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 889).
 - 9) w przypadku kolizji uzgadnianych urządzeń z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urządzenia, wszelkie kolizje projektowanego urządzenia z innymi instalacjami należy uzgodnić z właścicielem lub eksploatatorem tych instalacji,
 - 10) należy zachować parametry zawarte w projekcie, podziemne przejścia nie mogą zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi, w przypadku ewentualnych uszkodzeń konstrukcji drogi w miejscu robót, w ciągu 2 lat od zakończenia robót uszkodzone elementy korpusu drogowego zostaną odtworzone na koszt inwestora.

- 11) za umieszczenie projektowanych urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1120N zostaną naliczone opłaty zgodnie z uchwałą nr XV/111/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07 stycznia 2020r. poz. 12), których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Elblągu.
3. Przekazuje się na rzecz Inwestora prawo do dysponowania nieruchomością nr 191 obręb Olesno gmina Gronowo Elbląskie na cele budowlane związane z budową przedmiotowej linii kablowej (przyłącza).
4. Niniejsza decyzja ważna jest tylko z ostemplowanym załącznikiem mapowym w skali 1:500.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabrania się lokalizacji lub umieszczania urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Od wyżej wymienionej zasady ustawodawca przewidział wyjątki. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 poz. 34 z późn. zm.) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym punktów ładowania stanowiących część infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.

Natomiast stosownie do art. 39 ust. 3, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej – zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg. W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a ustawy uzasadniające wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1120N linii kablowej (przyłącza). Nie zachodzi natomiast sytuacja, o której mowa w ust. 3 (pkt 1), bowiem w ocenie organu, umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenia wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. Lokalizacja urządzeń nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego przy zachowaniu przez stronę wnioskującą w/w warunków zezwolenia.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:

- uzyskania dokumentów uprawniających do zrealizowania procesu inwestycyjnego na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2025 poz. 418)
- wystąpienia do zarządcy drogi, tj. ZDP w Pasłęku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczącego umieszczenia w nim linii kablowej (przyłącza) i ustalenia za powyższe stosownych opłat na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2025 poz. 889).

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, w terminie 14 dni od jej doręczenia.


Otrzymują:

1. **ELPROM Paweł Kuty – pełnomocnik**
Ul. Siostry Faustyny 4
80-180 Kowale
2. **ZDP - DM – a/a**

Z up. Zarządu Powiatu w Elblągu
mgr Grzegorz Daszkiewicz
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku

Pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie cz. III ust. 44 pkt. 2 ppkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa uiszczono opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.


Sporządziła Alicja Krygier

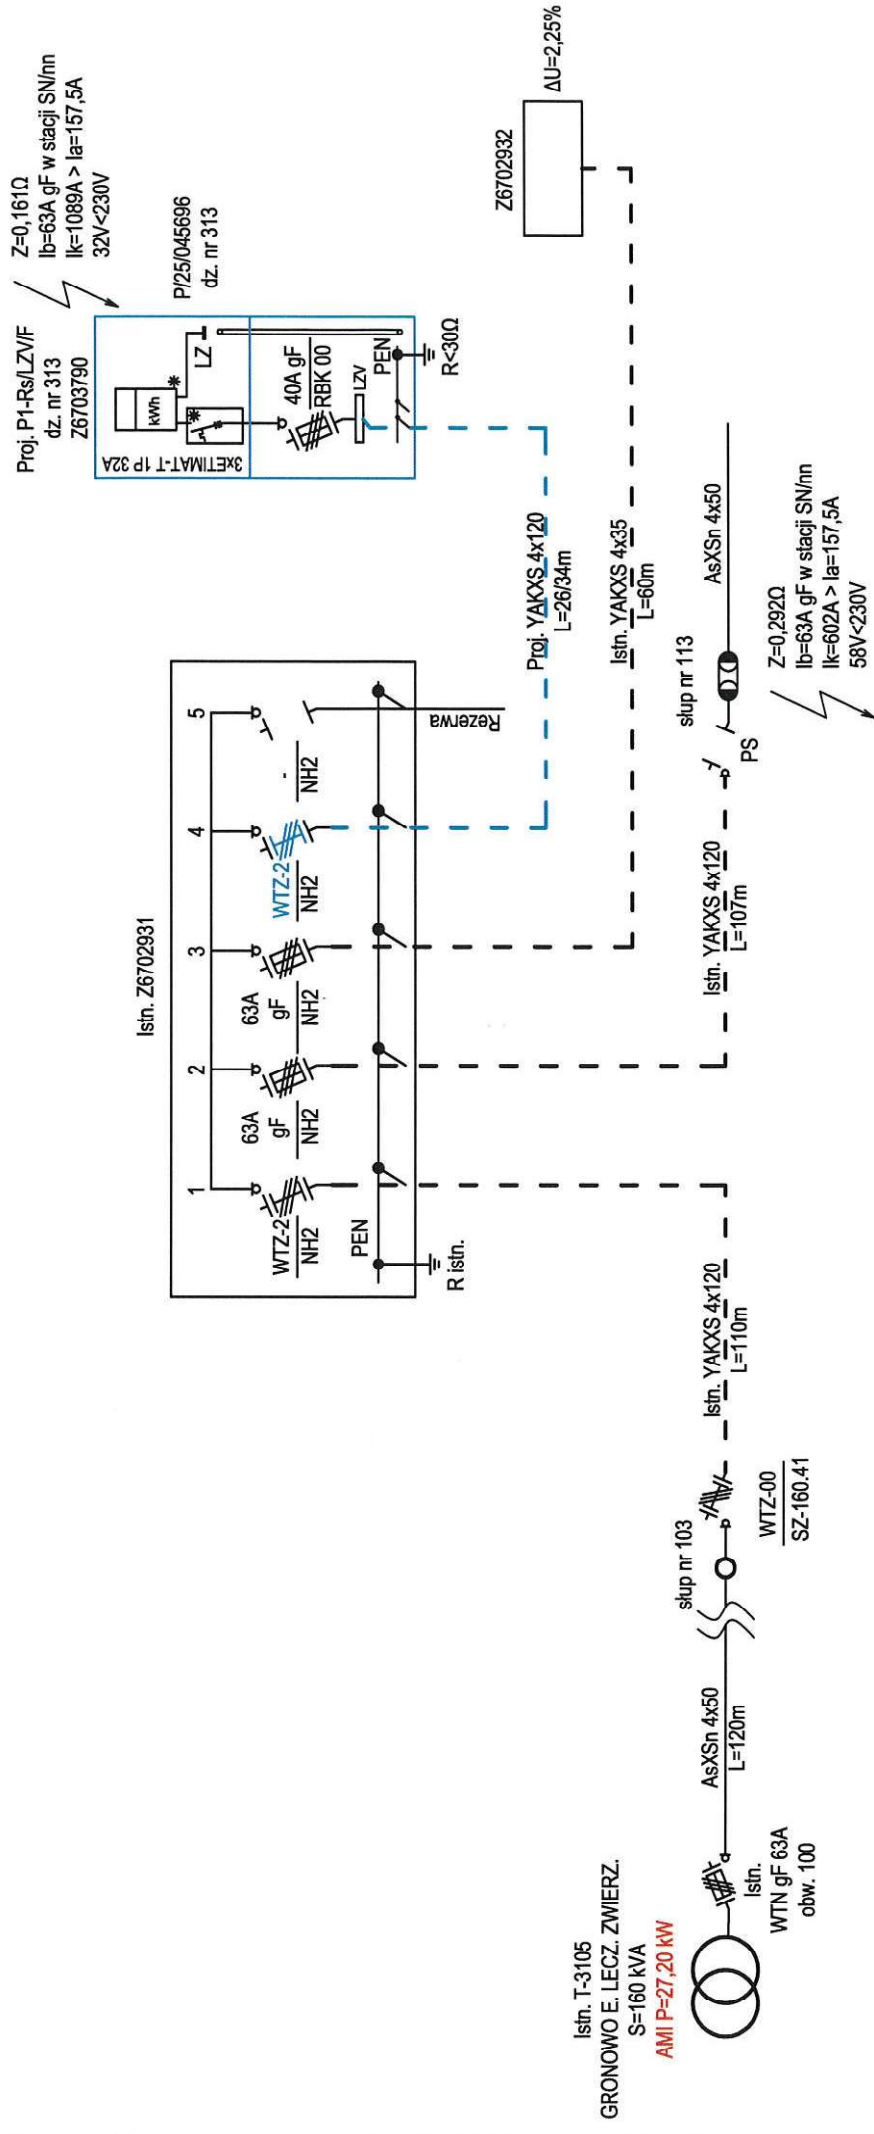

PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTROTECHNICZNYCH		ELPROM	
tel: 509 170 795 www.elprom.org pawel.kuty@elprom.org			
NAZWA PROJEKTU			
Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4 kV m. Oleśno, gm. Gronowo Elbląskie,			
NAZWA RYSUNKU			
Schemat sieci nn-0,4 kV			
PROJEKTANT			
Inż. Paweł Kuty upr. nr POM/019/POE23 w specjalności: instal. i urządzeń elek. i elektroenerget.			
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY			
		UMOWA	OW02373/26
		OBI / OBMBS	OBI/21/2601597
		BRANŻA	Elektryczna
		SKALA	-
		DATA	07.2026
INWESTOR: Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk		NR RYSUNKU	E-1


Przecisk nr 1

j. kb. ch.kb.




p.p. = -5,0 m.p.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCA	0.70	1.63	2.79	2.80	2.80	2.80
RZĘDNA PROJ.KABLA (w osi)	0.00	1.63	2.79	2.80	2.80	2.80
ODLEGŁOŚCI [m]	0.00	0.70	1.63	2.79	2.80	2.80

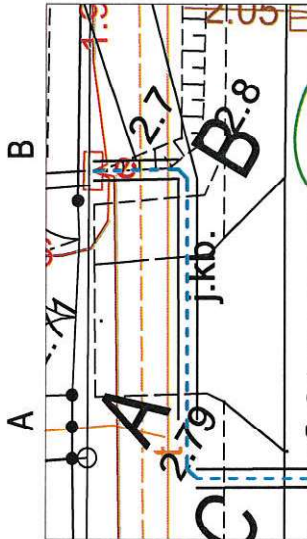


Przecisk nr 2

ch.kb. j. mb.



p.p. = -5,0 m.p.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCA	0.00	1.64	2.79	2.80	2.91	2.83	2.83	1.64	9.50	10.00
RZĘDNA PROJ.KABLA (w osi)	0.00	1.64	2.79	2.80	2.91	2.83	2.83	1.64	9.50	10.00
ODLEGŁOŚCI [m]	0.00	0.80	1.64	2.50	5.50	8.00	9.50	10.00	1.64	2.75

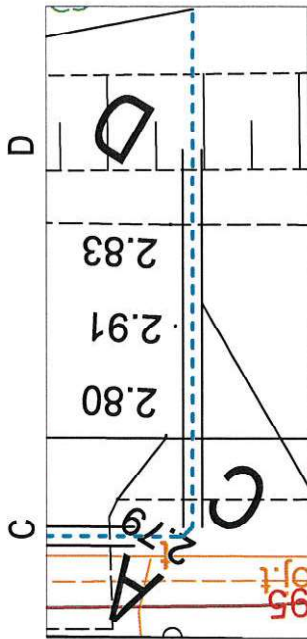



PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
tel: 509 170 795 www.elprom.org pawel.kuty@elprom.org

NAZWA PROJEKTU
Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4 kV m. Oleśno, gm. Gronowo Elbińskie,

NAZWA RYSUNKU Profilie przecisków	UMOWA OB1/21/2601597	OB1/21/2601597
PROJEKTANT Inż. Paweł Kuty upr. nr POM/0179/POE/23 w specjalności Instal. w zakr. sił. i urządzeń elektr. elektroenerget.	BRANŻA Elektryczna	Skala 1:200
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	DATA 07.2026	NR RYSUNKU E-2
INWESTOR: Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk		