

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

|                                                  |                        |                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Oznaczenie kancelaryjne zgłosz.pracy geodezyjnej |                        | GGN-ODGK.6640.1521.2025                           |
| Miejscowość                                      |                        | Jarocin, ul. Leszczyce                            |
| Jedn. ewidencyjna                                | identyfikator          | 300602_4                                          |
|                                                  | nazwa                  | Jarocin - miasto                                  |
| Obręb ewidencyjny                                | identyfikator          | 300602_4.0003                                     |
|                                                  | nazwa                  | Jarocin                                           |
| Skala mapy                                       |                        | 1:500                                             |
| Nazwa układu współrzędnych                       | Prostokątnych płaskich | PL 2000 strefa 6                                  |
|                                                  | wysokości              | PL-EVRF2007-NH                                    |
| Godło mapy                                       |                        | 6.167.16.05.4.2, 6.167.17.01.3.1, 6.167.16.05.4.4 |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. |                                                                                     |
| Identyfikator zgłoszenie prac geodezyjnych                                                                                                                                                                                            | GGN-ODGK.6640.1521.2025                                                             |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie                                                                                                                                                                                   | STAROSTA JAROCIŃSKI                                                                 |
| Wykonawca prac geodezyjnych                                                                                                                                                                                                           | Geodezja Maciej Lepczyński<br>ul. Fredry 19, 63-700 Krotoszyn<br>NIP: 621-184-46-43 |
| Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji                                                                                                                                                     | Protokół weryfikacji<br>Nr 1 z dnia 03.10.2025                                      |
| Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac                                                                                                                                                                       | Maciej Lepczyński<br>Nr uprawnień 23521                                             |

LEGENDA

- - - - - proj. kabel nN NA2XY 4x120 mm<sup>2</sup> L= 151/171 m
- linia kablowa nr T441580-09
- + odcinek do zmurowania NA2XY 4x240 mm<sup>2</sup> L= 3/7 m
- proj. mufa kablowa przelotowa SMHSV4 95-240 Cellpack Iszt.
- proj. złącze rozdzielcze typu KRSN-00/4R-NH2/F R≤30Ω
- proj. złącze pomiarowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F R≤30Ω
- istn. kabel nN NA2XY 4x240 mm<sup>2</sup>
- kierunek - stacja transformatorowa nr T441580-09
- działka objęta zakresem inwestycji

Istniejący kabel NA2XY 4x240mm<sup>2</sup> odkopać i rozciąć w miejscu pozwalającym na wprowadzenie do proj. złącza kablowego KRSN-00/4R-NH2/F za pomocą 1 mufy kablowej SMHSV4 95-240.

- odkopany i rozcięty kabel wycofać i wprowadzić do proj. złącza KRSN-00/4R-NH2/F
- rozcięty kabel zmurować z kablem NA2XY 4x240mm<sup>2</sup> i wprowadzić do proj. złącza KRSN-00
- z proj. złącza KRSN-00 wyprowadzić kabel NA2XY 4x120mm<sup>2</sup> w kier. dz. nr 696/10 i 696/12

istn. linia kablowa nN typu NA2XY 4x240mm<sup>2</sup> nr T441580-09

proj. złącze kablowe KRSN-00/4R-NH2/F nr Z4409362

proj. złącze kablowe P1-Rs/LZV/LZR/F nr Z4409363

Podmiot przyłączany P/25/068494

Podmiot przyłączany P/25/061767

proj. złącze kablowe P1-Rs/LZV/LZR/F nr Z4409364

UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istn. infrastruktury podziemnej prace ziemne wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Zapoznać się z załączonym w projekcie odpisem protokołu z narady koordynacyjnej.
- W razie kolizji z niezinventaryzowaną infrastrukturą podziemną skontaktować się z właścicielem sieci.
- Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do Zarządy drogi z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym - zapoznać się z wydaną decyzją lokalizacyjną.
- Przy wykonywaniu mechanicznych robót ziemnych, szczegółowy przebieg istniejącej sieci podziemnej należy ustalić poprzez wykonanie przekopów próbnych.
- Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamulaniem po obu stronach uszczelnieniem typu GABO SRA .
- Końce kabla w złączu zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci palczatką termokurczliwą typu AK4.
- Złącze rozdzielcze posadzić na działce drogi wewnętrznej nr 696/19 częścią czołową w kierunku drogi.
- Złącza pomiarowe posadzić na przyłącznej działce nr 696/10 i 696/12 częścią czołową w kierunku drogi wewnętrznej.
- Przy projektowanym złączu pomiarowym oraz rozdzielczym wykonać miejscowy uziom - wymagana rezystancja uziemienia R≤30,0Ω.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
CZERWIEC 2026

|                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ENFOX</b><br>SEBASTIAN LISIECKI                                                                                       |                                               | PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>63-200 Golina, ul. Jarocińska 29<br>NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl |                              |
| INWESTOR<br>ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu                                                 | NR RYSUNKU<br>1                               |                                                                                                                    | OBÍ/44/2502628<br>KJ05659/25 |
| OBIEKT<br>Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz z przyłączem.<br>Jarocin, ul. Liliowa, dz. nr 696/10, 696/12, gm. Jarocin. | W.P.<br>P/25/061767<br>P/25/068494            |                                                                                                                    | SKALA:<br>1:500              |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>Projekt zagospodarowania terenu.                                                                        | BRANŻA PROJEKTU<br>ELEKTRYCZNA                |                                                                                                                    | DATA:<br>06.2026             |
| PROJEKTANT<br>specjalność: instalacyjno-inżynierska<br>w zakresie sieci instalacji elektrycznych                         | mgr inż. Paweł Buchelt<br>nr WKP/0383/POOE/13 |                                                                                                                    |                              |
| ASYSTENT PROJEKTANTA                                                                                                     | mgr inż. Sebastian Lisiecki                   |                                                                                                                    |                              |


**I<sub>zw</sub> = 865,3 A** Obliczeniowy prąd zwarcia w miejscu proj. przyłącza

**ΔU% = 0,49 %** Obliczeniowy spadek napięcia w miejscu proj. przyłącza

stacja T441580/09  
istn. 400 kVA  
istn. WT-2/gG 100A


istn. kabel NA2XY 4x240mm<sup>2</sup> rozciąć i wprowadzić do proj. złącza KRSN-00/4R-NH2/F za pomocą jednej mufy kablowej SMHSV4 95-240

istn. NA2XY 4x240mm<sup>2</sup> L = 193m  
proj. SMHSV4 95-240  
proj. NA2XY 4x240 mm<sup>2</sup> L = 3/7 m

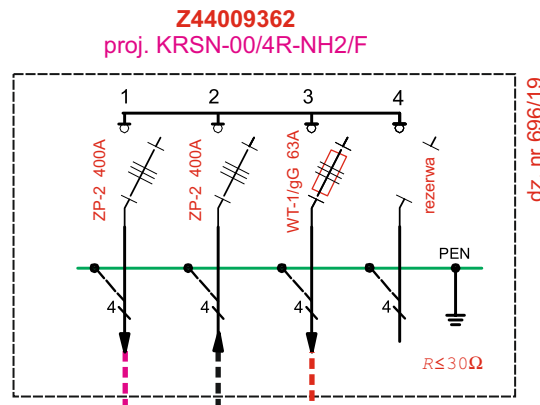


proj. NA2XY 4x120 mm L = 73/83 m

**Z44009363**  
proj. P1-Rs/LZV/LZR/F

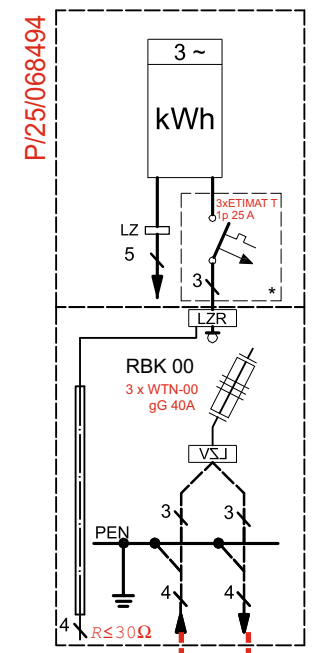

**Z44009364**  
proj. P1-Rs/LZV/LZR/F

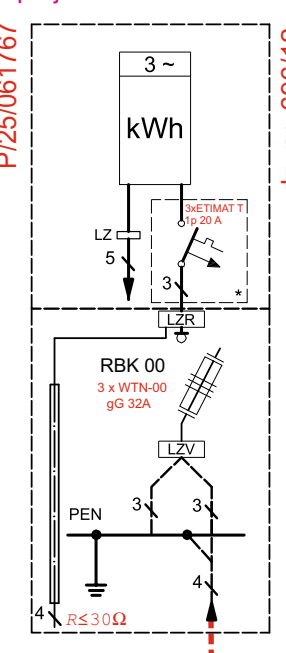

**Z4408631** istn. KRSN-00/2R-NH2/F  
istn. NA2XY 4x240mm<sup>2</sup> L = 147m  
istn. ZP-2 400A  
istn. WT-1/gG 80A  
**Z4408632** istn. P1-Rs/LZV/LZR/F  
istn. NA2XY 4x120mm<sup>2</sup> L = 340/362m

**I<sub>zw</sub> = 865,3 A** Obliczeniowy prąd zwarcia na końcu obwodu T441580-09

**ΔU% = 0,49 %** Obliczeniowy spadek napięcia na końcu obwodu T441580-09

## LEGENDA

- proj. kabel NA2XY 4x120mm<sup>2</sup> L = 151/171 m  
linia kablowa - obwód T441580-09
- proj. kabel NA2XY 4x240mm<sup>2</sup> L = 3/7 m  
linia kablowa - obwód T441580-09
- istn. kabel YAKXS 4x240mm<sup>2</sup> - obwód T441580-09
- mufa przelotowa SMHSV4 95-240 - 1 szt.
- WT-1/gG 63A - 3 szt. (w proj. złączu KRSN-00/4R-NH2/F)  
WT-00/gG 32A - 1 szt. (w proj. złączu P1-Rs/LZV/LZR/F)  
WT-00/gG 40A - 1 szt. (w proj. złączu P1-Rs/LZV/LZR/F)  
Zwory nożowe ZP2 400A - 6 szt. (w proj. złączu KRSN-00/4R-NH2/F)
- Ograniczniki mocy ETIMAT T :  
20A 1P - 3 szt.  
25A 1P - 3 szt.

Złącze KRSN-00/4R-NH2F - 1 szt.  
Złącze P1-Rs/LZV/LZR/F - 2 szt.  
Tabliczki opisowe z numerem złącza - 3 szt.  
Tabliczki opisowe z informacją o zasilaniu - 3 szt.  
Wkładki Master-Key - 5 szt.

## UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT


- Istn. transformator 400 kVA pozostawić, rozdzielnica nN bez zmian.
- Istn. wkładki bezpiecznikowe WT-2/gG 100A na obwodzie T441580-09 pozostawić.
- Istn. kabel NA2XY 4x240mm<sup>2</sup> odkopać i po rozcięciu wprowadzić przelotowo do proj. złącza KRSN-00/4R-NH2/F.
- Rozcięty kabel NA2XY 4x240mm<sup>2</sup> połączyć z proj. kablem NA2XY 4x240mm<sup>2</sup> pomocą mufy kablowej SMHSV4 94-240.
- Z proj. złącza KRSN-00/4R-NH2/F wyprowadzić kabel NA2XY 4x120mm<sup>2</sup> w kierunku działek przyłącznych.
- Zakończenia kabli w złączach zabezpieczyć palczatką termokurczliwą AK4 dostosowaną do średnicy kabla.
- Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamulaniem po obu stronach uszczelnieniem typu GABO SRA.
- Złącza kablowe należy zanumerować zgodnie z wytycznymi RD Jarocin: Z44.....

|                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ENFOX</b><br>SEBASTIAN LISIECKI                                                                                       |                                               | PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>63-200 Golina, ul. Jarocińska 29<br>NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl |  |
| INWESTOR<br>ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu                                                 |                                               | NR RYSUNKU: 2                                                                                                      |  |
| OBIEKT<br>Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz z przyłączem.<br>Jarocin, ul. Liliowa, dz. nr 696/10, 696/12, gm. Jarocin. |                                               | OBI: nr umowy:<br>OBI/44/2502628<br>KJ05659/25<br>WP: P/25/068494<br>P/25/061767                                   |  |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>Schemat ideowy zasilania.                                                                               |                                               | BRANŻA PROJEKTU:<br>ELEKTRYCZNA<br>DATA: 06.2026                                                                   |  |
| PROJEKTANT<br>specjalność: instalacyjno-inżynierska<br>w zakresie sieci i instalacji elektrycznych                       | mgr inż. Paweł Buchelt<br>nr WKP/0383/PO/E/13 |                                                                                                                    |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA                                                                                                     | mgr inż. Sebastian Lisiecki                   |                                                                                                                    |  |

# STACJA MBST-20/630 nr T441580



T441580  
istn. 400 kVA

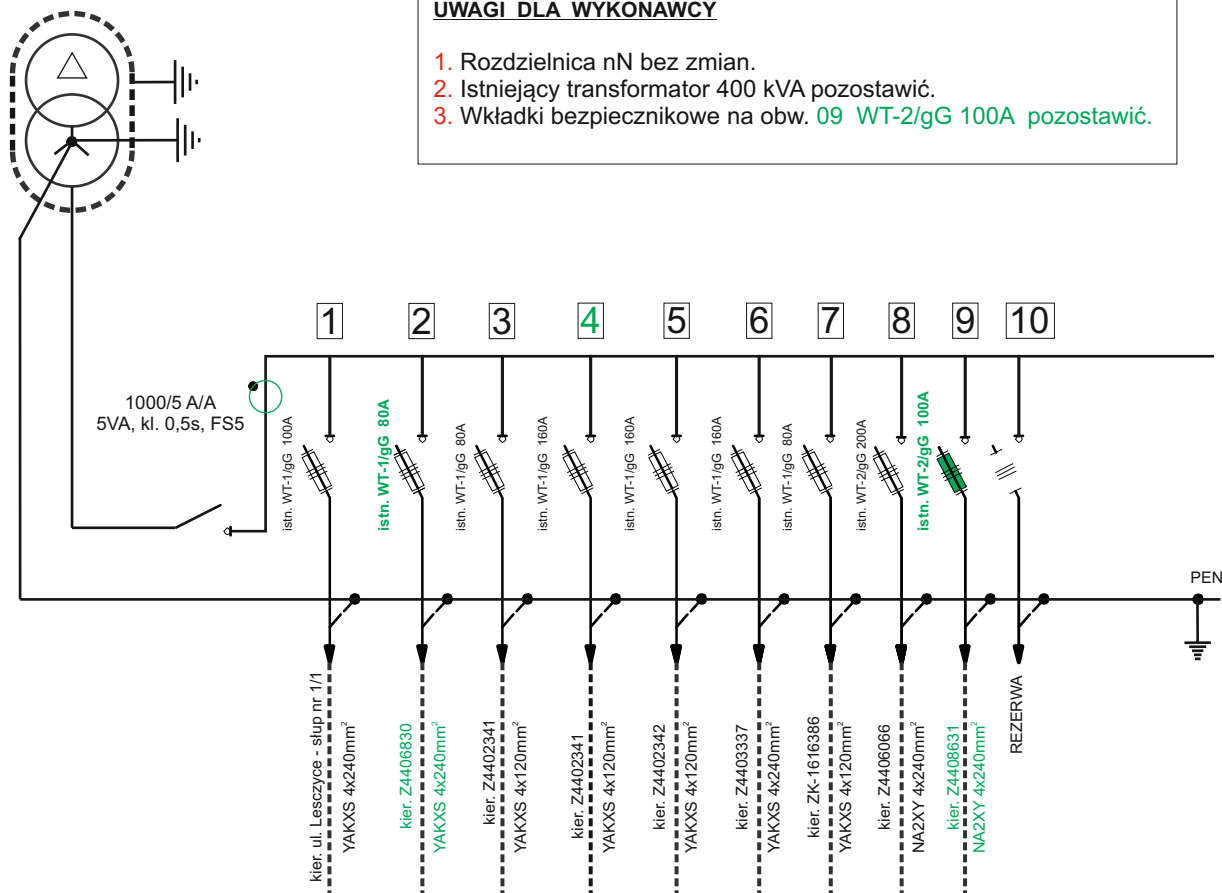

## UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Rozdzielnica nN bez zmian.
2. Istniejący transformator 400 kVA pozostawić.
3. Wkładki bezpiecznikowe na obw. 09 WT-2/gG 100A pozostawić.

|                                                                                                                        |  |                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>ENFOX</b><br>SEBASTIAN LISIECKI |  | PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>63-200 Golina, ul. Jarocińska 29<br>NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl |  |
| INWESTOR                                                                                                               |  | NR RYSUNKU: 3                                                                                                      |  |
| ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu                                                           |  | OBI: nr umowy:                                                                                                     |  |
| OBIKT                                                                                                                  |  | OBI/44/2502628                                                                                                     |  |
| Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz z przyłączem.                                                                      |  | KJ05659/25                                                                                                         |  |
| Jarocin, ul. Liliowa, dz. nr 696/10, 696/12, gm. Jarocin.                                                              |  | WP: P/25/068494                                                                                                    |  |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                                          |  | P/25/061767                                                                                                        |  |
| Schemat rozdzielnic nN - stacja T441580                                                                                |  | BRANŻA PROJEKTU:                                                                                                   |  |
| PROJEKTANT                                                                                                             |  | ELEKTRYCZNA                                                                                                        |  |
| specjalność: instalacyjno-inżynierska                                                                                  |  | DATA:                                                                                                              |  |
| w zakresie sieci i instalacji elektrycznych                                                                            |  | 06.2026                                                                                                            |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA                                                                                                   |  | mgr inż. Paweł Buchelt                                                                                             |  |
|                                                                                                                        |  | nr WKP/0383/POOE/13                                                                                                |  |
|                                                                                                                        |  | mgr inż. Sebastian Lisiecki                                                                                        |  |



**DECYZJA Nr WID.7230.1.76.2026**

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 18.05.2026 r. przez pełnomocnika tj. ENFOX Sebastian Lisiecki, reprezentującego inwestora tj. Energa Operator S.A., w celu uzyskania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Leszczyce w Jarocinie zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 703/1 obręb 0003 Jarocin, linii kablowej niskiego napięcia

**ZEZWALA**  
**Energa Operator S.A.**  
**Oddział w Kaliszu**  
**Al. Wolności 8**  
**62-800 Kalisz**

**na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej tj. ul. Leszczyce w Jarocinie zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 703/1 obręb 0003 Jarocin, linii kablowej niskiego napięcia, zgodnie z warunkami technicznymi oraz z załącznikami (planami sytuacyjnymi) na następujących warunkach:**

**1. Wykonanie robót w elementach pasa drogowego drogi gminnej:**

- 1.1. wykop o szerokości minimalnej koniecznej do wbudowania urządzenia,
- 1.2. linie kablową niskiego napięcia należy zlokalizować w rurze osłonowej,
- 1.3. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulować do poziomu gruntu,

**2. Naruszony pas drogowy należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności tj.:**

- 2.1. wykop w pasie drogowym zasypać i zagęścić warstwowo,
- 2.2. w przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych dokonać wymiany gruntu na grunt zagęszczalny na koszt inwestora,
- 2.3. wykonać badania wskaźnika zagęszczenia gruntu – na odcinku prowadzonych robót na koszt inwestora; uzyskując wskaźniki zagęszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami branżowymi,
- 2.4. wyniki pomiarów zagęszczenia gruntu stanowić będą załącznik do protokołu odbioru technicznego pasa drogowego,
- 2.5. zajmowany odcinek drogi przywrócić do stanu poprzedniego,
- 2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienić na nowe na koszt inwestora,
- 2.7. zajmowany odcinek robót uporządkować.

**3. Decyzja jest ważna tylko z załącznikiem (planem sytuacyjnym), na którym widnieje pieczęć tegoż Urzędu przez okres dwóch lat od dnia w którym niniejsza decyzja staje się ostateczna.**

7

4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889)
5. Przed przystąpieniem do robót należy złożyć stosowny wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego do tut. Urzędu Miejskiego wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, w terminie dwóch tygodni od planowanego rozpoczęcia robót w pasie
6. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przekazania pasa drogowego, który wydawany jest wraz z decyzją administracyjną na zajęcie pasa drogowego.
7. Termin zakończenia prac wyznacza się na dzień odtworzenia zajmowanego odcinka pasa drogowego.
8. Po zakończeniu robót należy dokonać zgłoszenia uzyskać protokół odbioru pasa drogowego. Do zgłoszenia należy dostarczyć pisemne potwierdzenie należytego odtworzenia pasa drogowego dróg będących w gwarancji należytego wykonania robót.

### UZASADNIENIE

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 18.05.2026 r. W związku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądania wnioskodawcy.

### POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z up. Burmistrza  
*Burmistrz*  
 Radosław Żyto  
 II Z-ca Burmistrza

#### Załącznik:

- plan sytuacyjny

#### Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

#### Informuję, że:

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, na które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Burmistrza Jarocina w trybie warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

#### Sporządził: Wpłynie Gałazka

Zatwierdził: *Michał*

Zgodnie z przepisami: Odniesienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jarocin z siedzibą w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10, 63 200 Jarocin, tel. (62) 749-95-05, e-mail: [oficja@jarocin.pl](mailto:oficja@jarocin.pl)
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: [ioda@jarocin.pl](mailto:ioda@jarocin.pl)
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków i zadań Gminy Jarocin wynikających z przepisów prawa. Są to takie zadania jak: prowadzenie rejestru mieszkańców, obsługa składow stanu cywilnego, obsługa wyborów, naliczanie i windykacja podatków i opłat lokalnych a także zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpowodziowej w tym w formie monitoringu wylęgającego. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. art. 6 ust. 1 lit. e RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
6. art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa administratora np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia, ochrony przeciwpowodziowej i innych;
7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazaniem powyższych Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym osobom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  - a. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  - b. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagalny przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie innej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po okresie od 5 do 50 lat lub przetwarzane będą bezterminowo: jeżeli od zakończenia archiwizacji danych sprawy i przepisów.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 53 00.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe jest:
  - a. w całości przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Jarocinie i wynika z przepisów prawa;
  - b. przetwarzane, jednak niebędące do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie.
11. Państwa dane nie będą poddawane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.