

8. Uzgodnienia branżowe – nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne – nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna – nie dotyczy

11. Stan istniejący

Działka nr 202/9 w miejscowości Dziadowa Kłoda gm. Dziadowa Kłoda nie posiada zasilania w energię elektryczną.

12. Rozbiórki – nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn – nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

16. Oświetlenie uliczne – nie dotyczy

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy

18. Przyłącze nn – kablowe

Z istniejącego złącza typu P1-Rs/LZV/F zlokalizowanego na dz. nr 202/7 zasilanego obwodem nr II stacja 30680, wyprowadzić należy przyłącze kablowe nN typu NA2XY (YAKXS) 4x120mm² i zakończyć w projektowanej szafce pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F.

Projektowaną szafkę pomiarową zlokalizować zgodnie z rysunkiem nr 1. Przewód ochronno-neutralny PEN w projektowanej szafce pomiarowej uziemić, a rezystancja uziemienia nie może przekraczać 30Ω. Trasa przyłącza kablowego nN została przedstawiona na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

Kabel układać na 10cm podsypce piasku w wykopie o gł. 0,8m. Po ułożeniu ponownie przykryć go 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego, gr. 25 cm (bez kamieni i gruzu). Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu kabla w wykopie należy zawiadomić Pracownię Geodezyjną w celu wykonania inwentaryzacji oraz RD w Kępnie dla odbioru kabla przed zasypaniem. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w opaski informacyjne rozmieszczone w odległościach nie przekraczających 10m, które winny zawierać następujące dane: typ i przekrój kabla, rok ułożenia, znak użytkownika, skąd i dokąd przebiega. Oznaczenia kabli na słupach oraz w ziemi wykonać zgodnie ze standardami technicznymi oznakowania i numeracji obiektów energetycznych które są stosowane w ENERGA-OPERATOR SA.

19. Ochrona przepięciowa linii SN – nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn - nie dotyczy

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – nie dotyczy

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

24. Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja robocza kabla i urządzeń. Jako ochronę przy uszkodzeniu projektuję samoczynne wyłączania zasilania z zastosowaniem bezpieczników oraz system uziemień przewodu PEN sieci. Istniejąca sieć wykonana jest w układzie TNC.

DANE:

Przyjęta moc na jedno przyłącze istn.: 7,0kW

Moc przyłączeniowa podmiotu przyłączanego: 12,5kW

Wartość wkładki zabezpieczającej obwód w st.: 100A

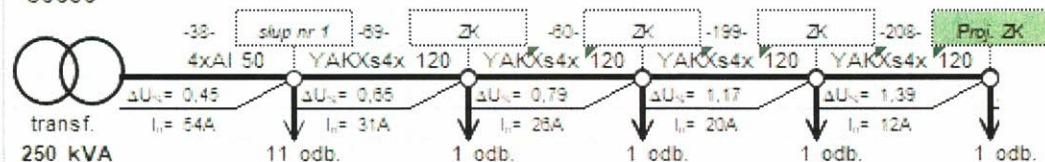
Stacja transformatorowa nr: 30680

Obwód: 2

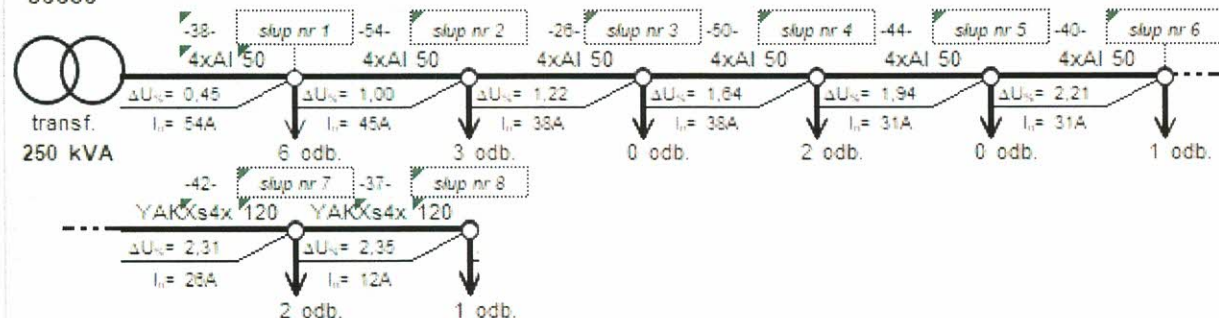
Transformator o mocy: 250kVA

GRAF SIECI ZASILAJĄCEJ:

30680

**Spadek napięcia na końcu obwodu mniejszy od dopuszczalnego 10%**

30680

**Spadek napięcia w projektowanym złączu mniejszy od dopuszczalnego 10%****PĘTLA ZWARCIA**

	$P[\Omega]$	$X[\Omega]$
transformator	0,01180	0,02620
linia zasilająca	0,30745	0,09830
razem	0,31925	0,12450

Impedancja pętli zwarcia $Z = (R^2 + X^2)^{1/2} = 0,3427$ Prąd zwarciovowy $I_z = (0,8 \cdot 230) / Z = 537,0A$ Prąd wyłłączalny $I_w = k \cdot I_{BN} = 290,0A$

gdzie:

 $I_{BN} = 100A$ $k = 2,9$ **Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla zwarcia na końcu obwodu jest spełniony! $t < 5s$**

26. Opinia geotechniczna – nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – nie dotyczy

28. Kolizje / skrzyżowania – nie dotyczy

29. Ingerencja w zielenią wysoką – nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska – nie dotyczy

31. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza kablowego 0,4V wraz z szafą pomiarową do zasilania budynku mieszkalnego dz. nr 202/9 w Dziadowa Kłoda gm. Dziadowa Kłoda.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejący teren planowanej inwestycji to działka prywatna. Na trasie projektowanego przyłącza występuje sieć energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu będzie stanowiło budowę przyłącza kablowego 0,4 kV wraz z szafką pomiarową.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Na działce zainstalowana będzie szafka pomiarowa powierzchni ok. 0,2 m² i wysokości ok. 1 m.

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren na którym projektowane jest przyłącze kablowe nie jest objęty ochroną konserwatorską.

6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Teren na którym projektowane jest przyłącze kablowe nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Realizacja planowanej budowy przyłącza kablowego spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczaniu gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych oraz nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko. Działki przez które przechodzi planowana inwestycja nie wchodzi w skład ustanowionych terenów parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów lub innych form ochrony środowiska.

DECYZJA U.I.10/2026

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 3aa ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 320 t.j. ze zm.) art. 104 Kpa (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia **15.04.2025 r.** w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego złożonego przez **Projektowanie i Nadzory Budowlane Henryk Stradomski, Os. Zamkowe 23C/7, 63-500 Ostrzeszów** działającego z pełnomocnictwa Inwestora

zezwalam
ENERGA Operator S.A. Oddział w Kaliszu
Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

na lokalizację przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogi gminnej dz. nr 202/3 obręb Dziadowa Kłoda w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 202/9 obręb Dziadowa Kłoda przy zachowaniu następujących warunków:

1. Linię kablową i przyłącza należy zlokalizować i wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
2. Zасыpywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów lub obfitych opadów deszczu, a roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami;
3. Gmina Dziadowa Kłoda nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami,
4. Utrzymanie wbudowanych urządzeń należy do ich posiadaczy,
5. **Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego, ani na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,**
6. Niniejsza decyzja jest równoznaczna ze zgodą na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane na działce nr: **202/3 obręb Dziadowa Kłoda** w zakresie związanym z „**Budową przyłącza kablowego niskiego napięcia do dz. nr 202/9 obręb Dziadowa Kłoda**” - w myśl ustawy „Prawo budowlane”.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
2. Uzyskania zezwolenia Gminy Dziadowa Kłoda na zajęcie pasa drogowego. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do tut. Urzędu (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 320 t.j. ze zm.) załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264);

3. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej pobrana zostanie opłata ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy nr XVI/89/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, a za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi będzie pobierana opłata roczna ustalona na podstawie wyżej wymienionej uchwały;
4. Samowolne zajęcie pasa drogowego spowoduje naliczenie kary pieniężnej.

Uzasadnienie

Decyzja w całości uwzględnia wniosek strony, a zatem odstępuje się od uzasadnienia zgodnie z art. 107 Kpa.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Dziadowa Kłoda w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku niewykonania przedmiotu decyzji w okresie 2 lat od dnia wydania niniejszej decyzji warunki w niej postawione mogą ulec zmianie.
5. **W przypadku zmiany właściciela umieszczonego urządzenia Inwestor zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie.**

Adnotacja

Przedmiot objęty w/w decyzją zwolniony jest z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej w związku z poz. 44, pkt. 9 części III wykazu przedmiotów opłat skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j.).



WÓJT GMINY
mgr Robert Fryt

Otrzymują:

1. a/a
2. Projektowanie i Nadzory Budowlane Henryk Stradomski, Os. Zamkowe 23C/7, 63-500 Ostrzeszów

W załączeniu: projekt zagospodarowania terenu - zał. nr 1

Sprawę prowadzi:

Paweł Król tel. kont. 62 786 92 81