

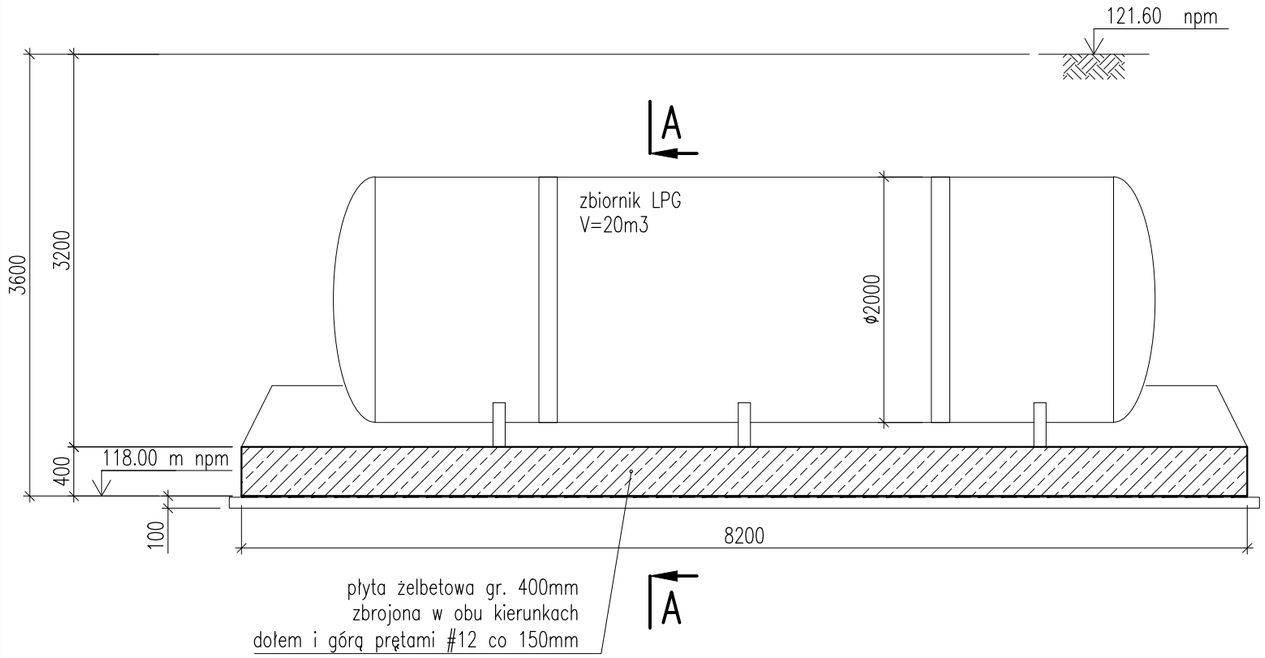


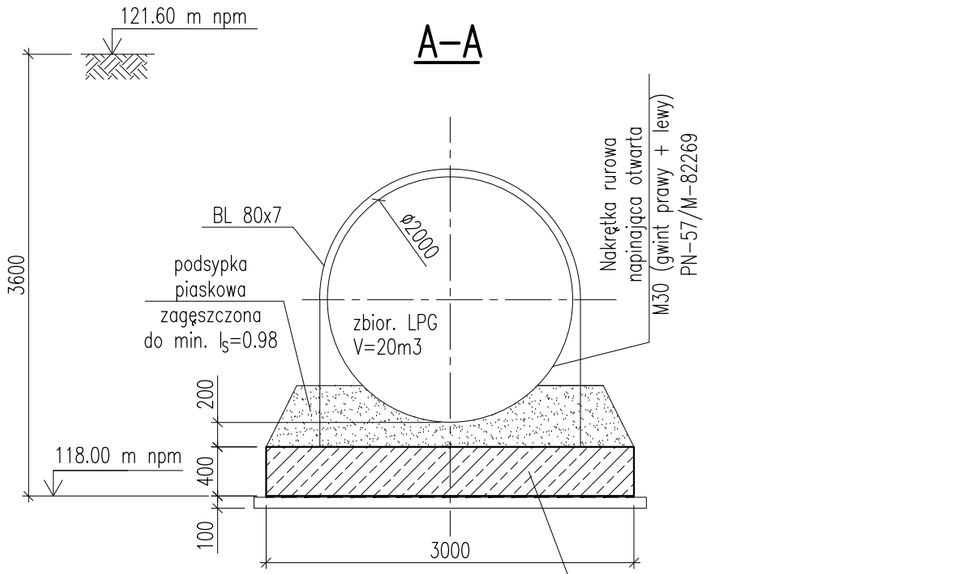

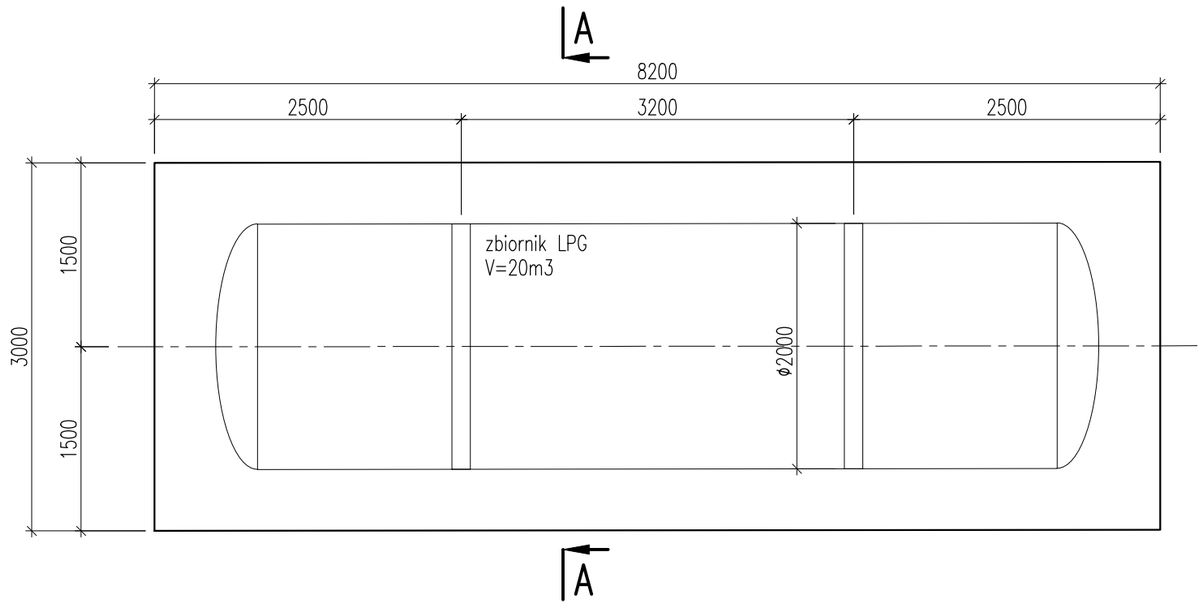

BETON C25/30, XC2
STAL A–IIIN (B500 B)

UWAGI:

1. Lokalizacja wg rysunku PZT.
2. Wymiary podano w [mm], rzędne wysokościowe w [m].
3. Fundament uziemić.
4. Otulina: 50 mm (spód), 30mm (pozostałe).
5. Beton podkładowy C8/10 min. 100 mm.
6. Izolacja pozioma: 2 x papa na lepiku.
7. Izolacja pionowa i pow. górnej: 2 x abizol "R"+"P".
8. Ewentualne grunty nienośne usunąć, aż do gruntu rodzimego nośnego i zastąpić mieszanką żwirowo–piaskową zagęszczoną mechanicznie do min. I_S=0.98 lub "chudym betonem".
9. Mocowanie zbiornika do fundamentu wg wytycznych producenta. Wymiary fundamentu i poziom posadowienia sprawdzić z aktualną dokumentacją zbiornika.
10. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi projektami branżowymi. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśniać z autorskim biurem projektowym.

Stal # A–IIIN	Długość (m)	Ilość (szt.)	Długość łączna (m) A–IIIN # 12
12	8,10	40	324,00
12	2,90	110	319,00
Długość wg średnic (m)			643
Masa 1 m pręta (kg/m)			0,89
Masa łączna wg # (kg)			572.27
Masa łączna wg stali (kg)			572.27
Ogółem (kg)			573

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PODZIEMNY ZBIORNIK LPG V=20m3		
TYTUŁ RYSUNKU	**ZBIORNIK LPG. FUNDAMENT**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. JAROSŁAW SKOLASIŃSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	283/93/UW		1:50
DATA SPORZĄDZENIA	MAJ 2025		
ASYSTENT	mgr inż. MAŁGORZATA SAWICKA	PODPIS	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. MARIUSZ NIECIĄG	PODPIS PROJEKTANTA	NUMER RYS.
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	DOŚ/0339/PBKb/21		K05
DATA SPRAWDZENIA	MAJ 2025		