
omiarowe
ZR/F

nr 24/4


pG

proj. złącze kablowo-pomiarowe
typu P2-Rs/LZV/LZR/F
nr Z6202734
(według odrębnego opracowania)

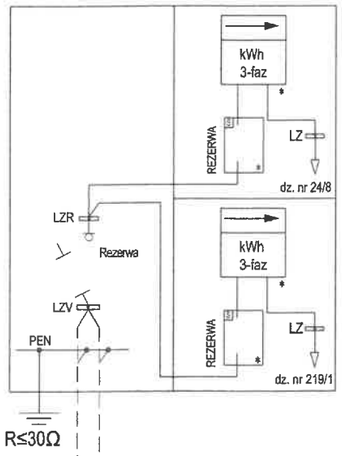


proj. złącze kablowe nN 0,4kV
typu KRSN-00/3R-NH2/F
nr Z6202738
(według odrębnego opracowania)

istn. złącze pomiarowe
typu P4/F
nr Z6202739
(według odrębnego opracowania)

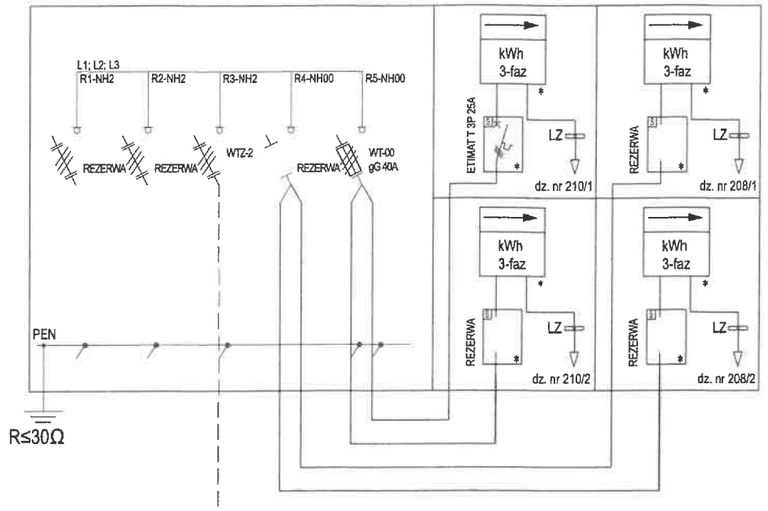


istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu P3-Rs/LZV/LZR/F
nr Z6202737
(według odrębnego opracowania)

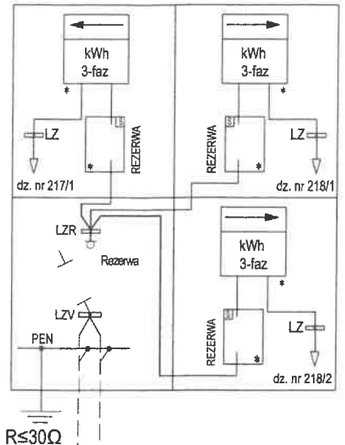

proj. złącze kablowe nN 0,4kV
typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F
nr Z6202735
(według odrębnego opracowania)

istn. złącze pomiarowe
typu P4/F
nr Z6202736
(według odrębnego opracowania)

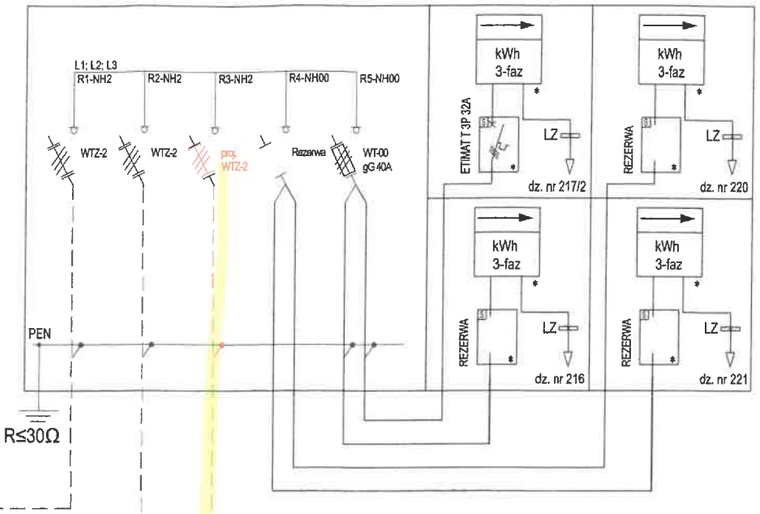

istn. YAKXS 4x120mm^2 L=98m
(Z6200367 - Z6202734)


istn. YAKXS 4x120mm^2 L=125m
(Z6202738 - Z6202737)

istn. YAKXS 4x120mm^2 L=107m
(Z6202737 - Z6202735)


istn. YAKXS 4x120mm^2 L=98m
(Z6202734 - Z6202735)

proj. YAKXS 4x120mm^2 L=150/162m
(Z1 - Z6202736)


proj. złącze kablowo-pomiarowe
typu P2-Rs/LZV/LZR/F (Z1)
nr Z6202856

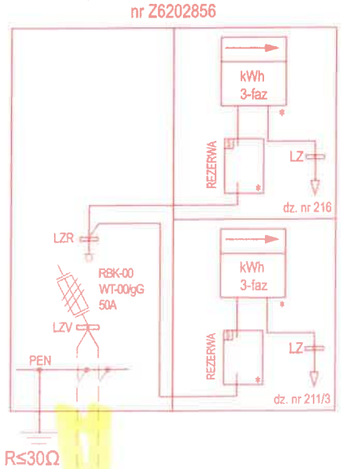

proj. złącze kablowo-pomiarowe
typu P2-Rs/LZV/LZR/F (Z2)
nr Z6202857

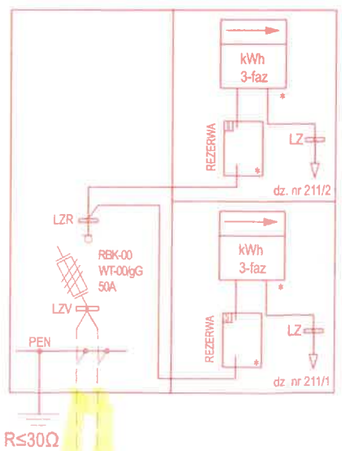

proj. złącze kablowo-pomiarowe
typu P2-Rs/LZV/LZR/F (Z3)
nr Z6202858

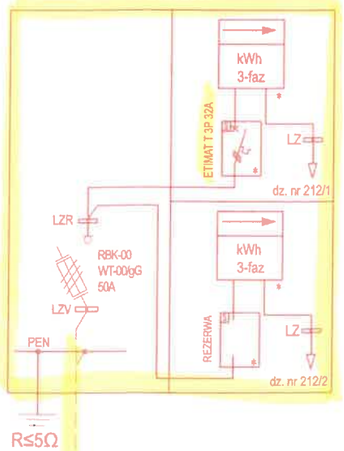

UWAGA:
Przewody zasilające rezerwowe pola pomiarowe należy wypiąć z zacisków listwy LZR i zabezpieczyć

proj. YAKXS 4x120mm^2 L=72/80m
(Z1 - Z2)

proj. YAKXS 4x120mm^2 L=57/64m
(Z2 - Z3)

kier. słup nr 07

I ETAP →

DO WYKONANIA
22.10.2026r.

Temat	Budowa elektroenergety w m. Kabikiejmy Dolne,
Adres	Kabikiejmy Dolne, obręb j. ew. 281403_5 Dobre M
Inwestor	ENERGA-OPERATOR S
Numer WP	P/24/048557 z dnia 16.0
Numer zadania	OBI/62/2500186
Nazwa rysunku	Jednokreskowy schemat
Opracował	mgr inż. Paweł Pogorzel
Projektował	mgr inż. Damian Sinorad upr. nr WAM/0060/PBE/2