



Istn. stacja transformatorowa S-1148 KOLONIA JEZIORO Istn. 100 kVA

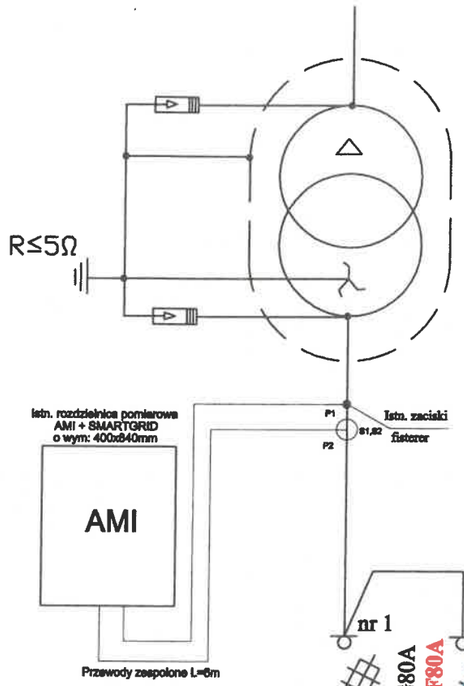

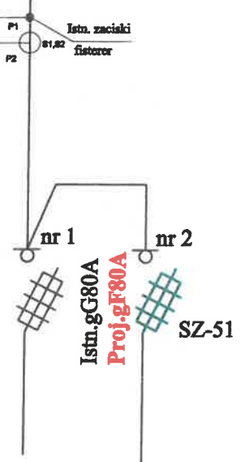

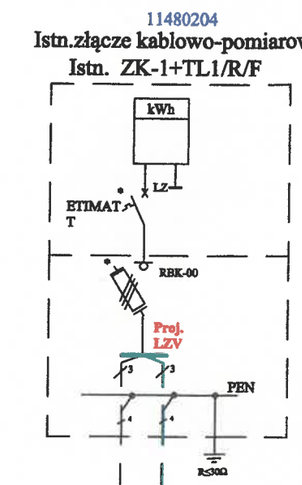

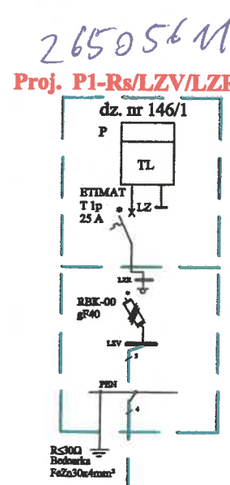

Istn.YAKY4x25mm² L=18m

Proj.NA2XY4x120mm² L=2/5m

Istn. 4xAL50mm² L=250m+
Istn. światłowód

S-1148, obwód nr 02, kier. Kolonia


Istn. słup linii nN
nr 05/N-2x10ŻN

Istn. 4xAL50mm²+
Istn. światłowód

Istn. odgromnik
R≤10Ω

Istn.Światłowód

Tytuł opracowania: Projekt budowlany zasilenia oświetlenia drogowego w m. Kolonia, dz. nr 146/1, gm. Świętajno			EL-VIKProjekt spółka z o.o. 11-041 Olsztyn, Ul. Żurawia 24c/1	
Tytuł rysunku: Schemat ideowy zasilania			OBI/65/2302097	Rys. nr E-2
	Imie i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż.Tomasz Dąbrowski	WAM/0147/POOE/13	12.2023	
Opracował:	inż. Piotr Stefaniak		12.2023	

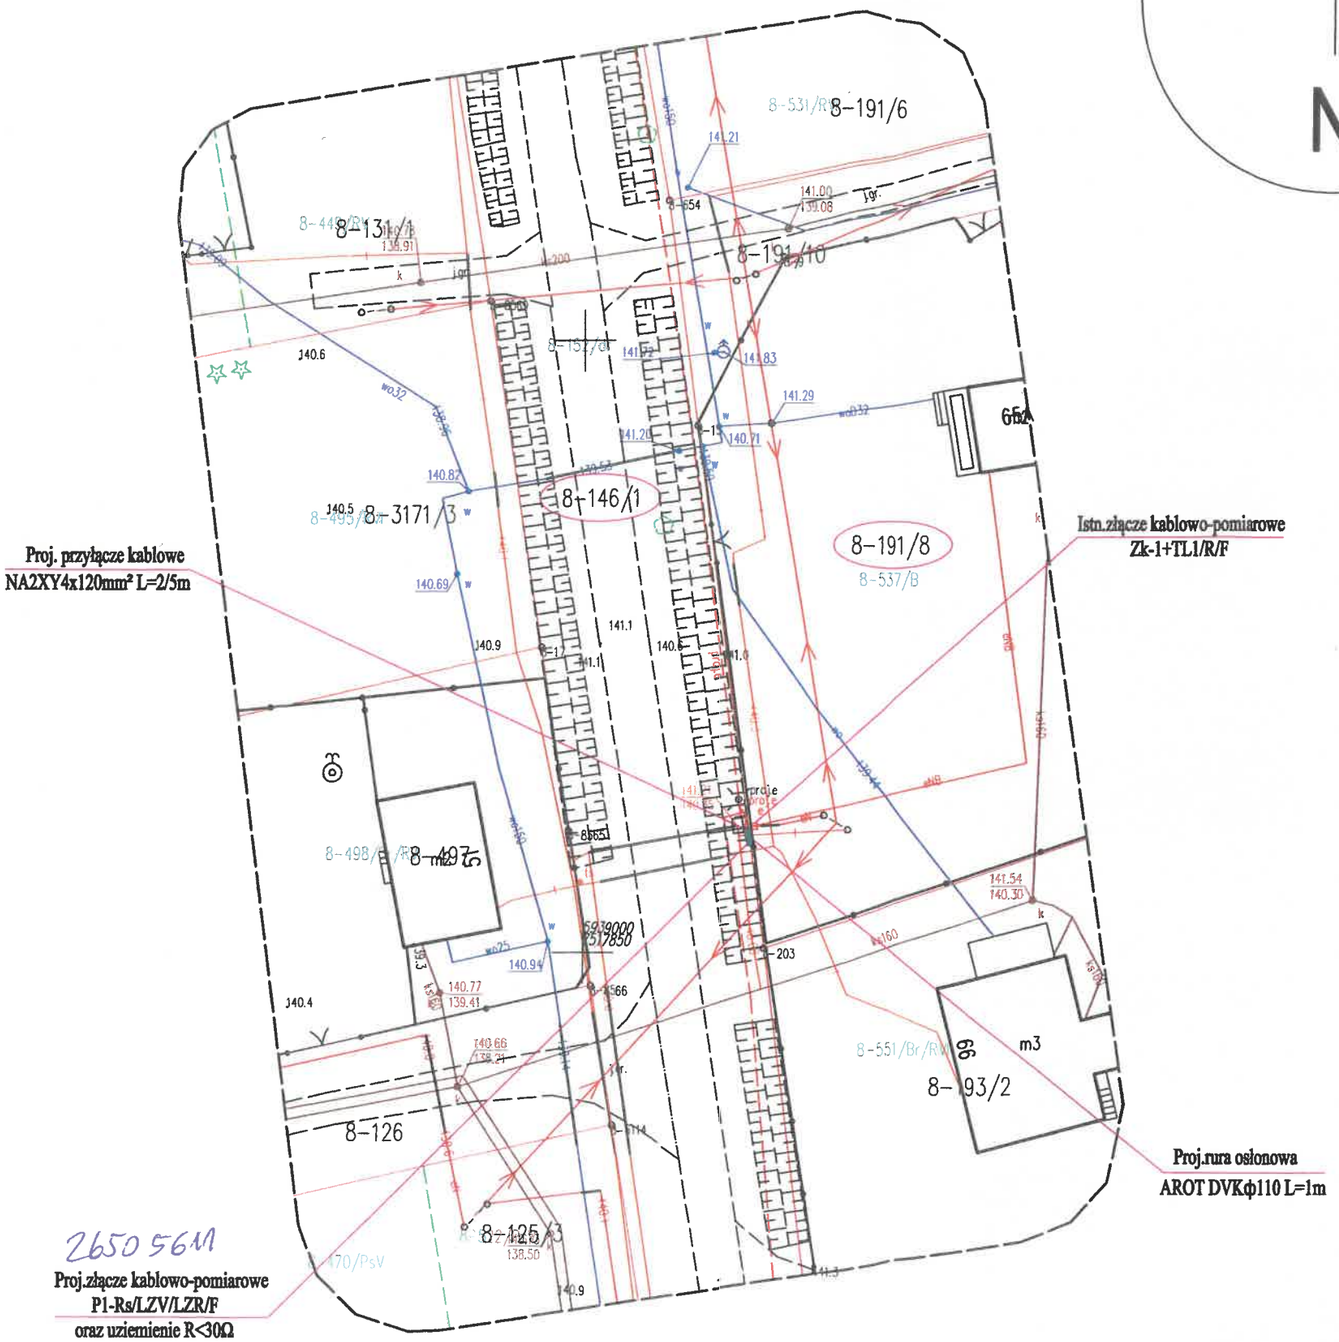

N

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		Gg.6641.2307.2023
Miejscowość		KOLONIA
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	281707_2
	nazwa	GM. ŚWIĘTAJNO
Obręb ewidencyjny	identyfikator	281707_2.0008
	nazwa	KOLONIA
Działka ewidencyjna		146/1
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Sekcja mapy		7.203.23.02.3.3, 7.203.23.07.1.1
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		— — — — — —
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Mapa została wykonana bez ustalania występowania w księgach wieczystych służebności gruntowych
Sposób wykonania mapy		Mapa powstała z rastra mapy ewidencyjnej
Uwaga:		Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Uwaga:		Granice nie spełniające warunków dokładnościowych oznaczono kolorem pomarańczowym.
Marcin Nowociński – nr upr.20700 ..... imię i nazwisko, nr uprawnień geodety uprawnionego.		

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty pracy geodezyjnej wykonanej przez firmę "usługi geodezyjne Nowocińscy S.C.", zgłoszonej pod numerem Gg.6641.2307.2023 w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, otrzymał w dniu 05.06.2023 r. pozytywny wynik weryfikacji nr Gg.6641.2307.2023_1. Operat techniczny został przyjęty do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i otrzymał identyfikator materiału zasobu nr P.2817.2023.2724. Jednocześnie informuję, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

mgr. inż Marcin Nowociński- nr upr. 20700
(podpis kierownika prac)


Oświadczam, że treść mapy na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych opracowanej w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, potwierdzonej przez wykonawcę prac.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych
Gg.6641.2307.2023 w dn. 05.06.2023

mgr inż.Tomasz Dąbrowski
WAM/0147/POOE/13
(imię i nazwisko projektanta)

Elektronicznie podpisany przez Marcin Nowociński
Data: 2023.12.04 08:35:28+01'00'
Marcin Nowociński

2650561

usytuowanie złącza P1-Rs/LZV/LZR/F



złącze w skali: 1:100

Tytuł opracowania: Projekt budowlany zasilenia oświetlenia drogowego w m. Kolonia, dz. nr 146/1, gm. Świętajno			EL-VIK Projekt sp. z o.o. 11-041 Olsztyn, Ul. Żurawia 24c/1	
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania przestrzennego			OBI/65/2302097 Skala: 1:500	Rys. nr E-1
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż.Tomasz Dąbrowski	WAM/0147/POOE/13	12.2023	
Opracował:	inż. Piotr Stefaniak		12.2023	

Energa operator

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

OBI: 2202097

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): ***Przyłącze kablowe nn 0,4 kV, Kolonia, dz. 191/8, 146/1***

Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
   a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
      WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
   b) agregat zapewnia:
      WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
      - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
      - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
      - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....

PPN 0,4kV

Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
   WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
   TAK ☐ NIE ☐
3. Agregat zapewnia:
   WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
4. Przewidywany czas pracy na sieci:
   - ilość wyłączeń: .....
   - czas wyłączeń.....
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.
   TAK ☐ NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

.....

.....

Sporządził
Pracownik MZE: 17.01.2024

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Kierownik

ZARZĄD POWIATU
W SZCZYTNIE

2023 -12- 01

DM.7334.102.2023.D

Szczytno, dnia 28.11.2023 r.

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz z upoważnienia Zarządu Powiatu w Szczytnie nr 20/VI/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.11.2023 r. (data wpływu), złożonego przez Pana Tomasza Dąbrowskiego, reprezentującego firmę EL-VIK PROJEKT sp. z o.o., ul. Żurawia 24C lok. 1, 11-041 Olsztyn, działającego w imieniu Energa – Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN oraz złącza kablowo – pomiarowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1681N relacji dr. kraj. nr 58 – Kolonia – dr. nr 1518N (Faryny) obręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno

Zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1681N (dz. nr 146/1) obręb Kolonia, gmina Świętajno, urządzenia obcego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. przyłącza kablowego nN oraz złącza kablowo – pomiarowego o powierzchni 0,13 m² do zasilenia oświetlenia drogowego na dz. nr 146/1, z zachowaniem niżej podanych warunków:

1. Dopuszcza się lokalizację projektowanego przyłącza kablowego nN oraz złącza kablowo – pomiarowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1681N w miejscu wskazanym na załączniku mapowym.
2. Projektowane przyłącze kablowe (w rurze osłonowej) oraz złącze kablowo - pomiarowe w pasie drogi powiatowej zezwalam wykonać metodą wykopu otwartego na szerokość minimalną niezbędną do wykonania robót.
3. Po wykonaniu robót należy odbudować naruszony pas drogowy z odtworzeniem z uwzględnieniem warunku, iż grunt w miejscach wykopu należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=0.98.
4. W przypadku kolizji ww. urządzeń z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego przyłącza kablowego oraz złącza kablowo – pomiarowego.
5. Zobowiązuje się właścicieli umieszczonych w pasie drogowym urządzeń do odpowiedzialności cywilnej za ich stan.
6. W celu uzyskania decyzji administracyjnej na wejście z robotami w pas drogowy Inwestor lub Wykonawca, działający z upoważnienia Inwestora winien zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót.
7. **Do wniosku należy dołączyć zatwierdzony przez Starostę Szczycieńskiego projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót.**
8. Za zajęcie pasa drogowego zostanie pobrana opłata zgodnie z ustawą o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.).
9. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę, ani nie stanowi zezwolenia na wejście z robotami na teren pasa drogowego.

Uzasadnienie

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, lokalizowanie lub umieszczanie urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest zabronione. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz umieszczania w nim ww. urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu wydającego decyzję w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1681N urządzenia tj. przyłącza kablowego elektroenergetycznego nN oraz złącza kablowo – pomiarowego. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania ww. warunków.

Termin ważności decyzji wynosi trzy lata od daty wydania.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec urzędu. Z dniem doręczenia do Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
mgr inż. Rafał Wilczek
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie

Otrzymują:

1. EL-VIK PROJEKT Sp. z o.o.
   ul. Żurawia 24c/1
   11-041 Olsztyn
2. a/a

