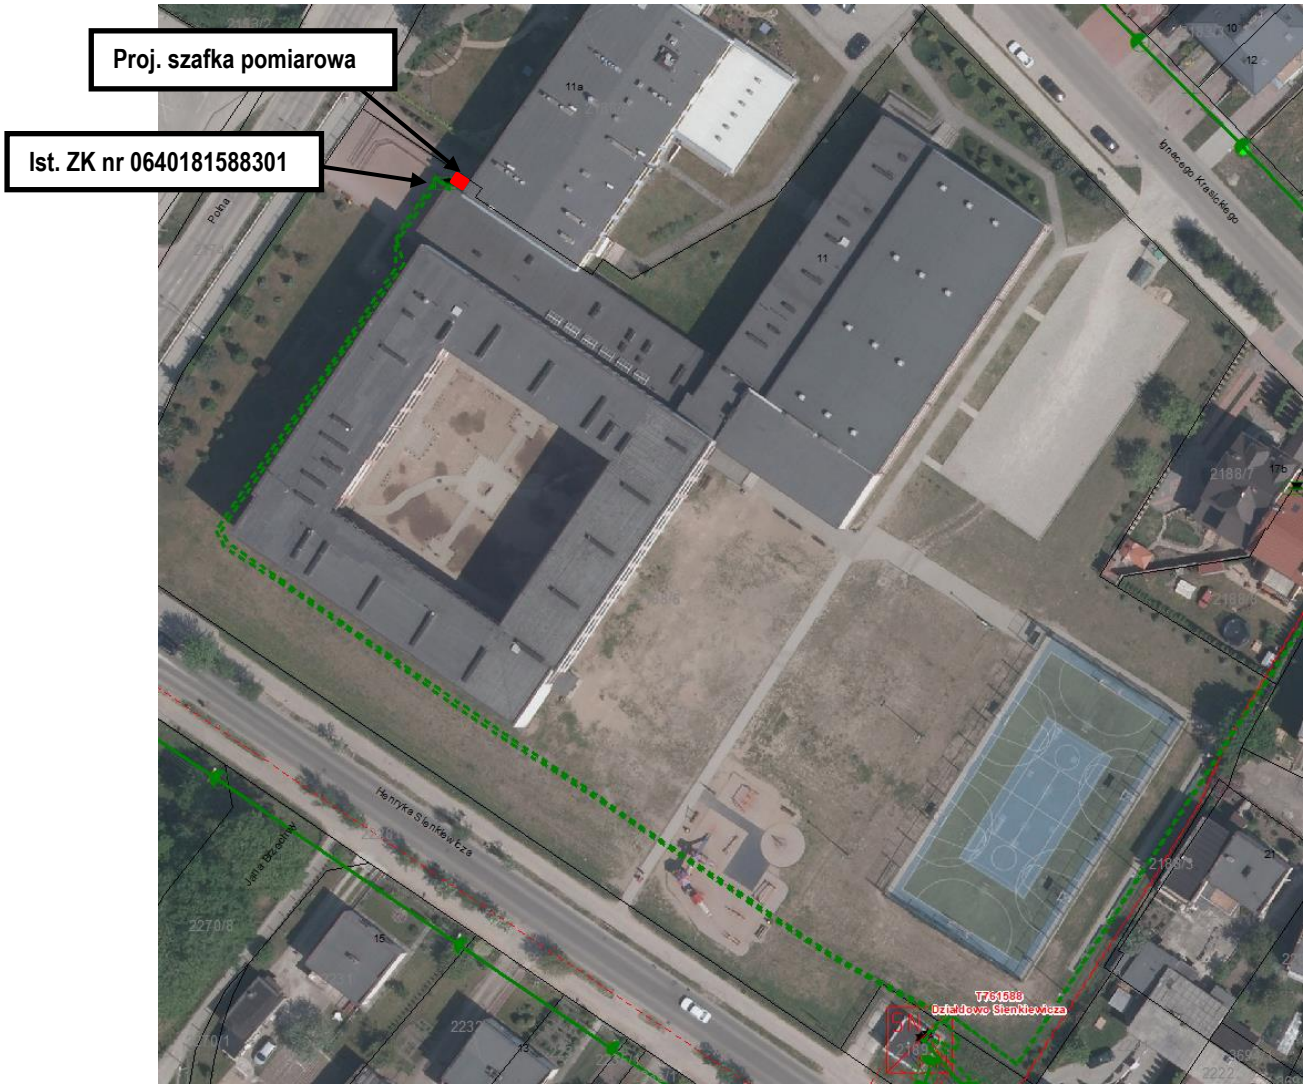


Przyłącze kablowe poprzez dobudowę szafki pomiarowej do ist. ZK
Stacja T761588 Działdowo Sienkiewicza, ist. transformator 250 kVA
Ist. linia do miejsca przyłączenia: YAKY 4x240mm2- 200m
Zakres prac:
- do ist. ZK nr 0640181588301 dobudować szafkę pomiarową typu: P1-Rs/LZV/F – 1 szt.
- zasilanie wykonać poprzez przyłącze kablowe YAKXS 4x35 mm2 – 5 m.,
- w rozłączniku Rs projektowanej szafki pom. zabudować wkładki WT-00/gG 32A

UWAGA! Uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP (realizacja budowy przyłącza w trybie art. 29a).

WP: P/26/028200- 13 KW, Przyłącze do: Działdowo, gmina Działdowo, Nr działki: 2188/5
Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak