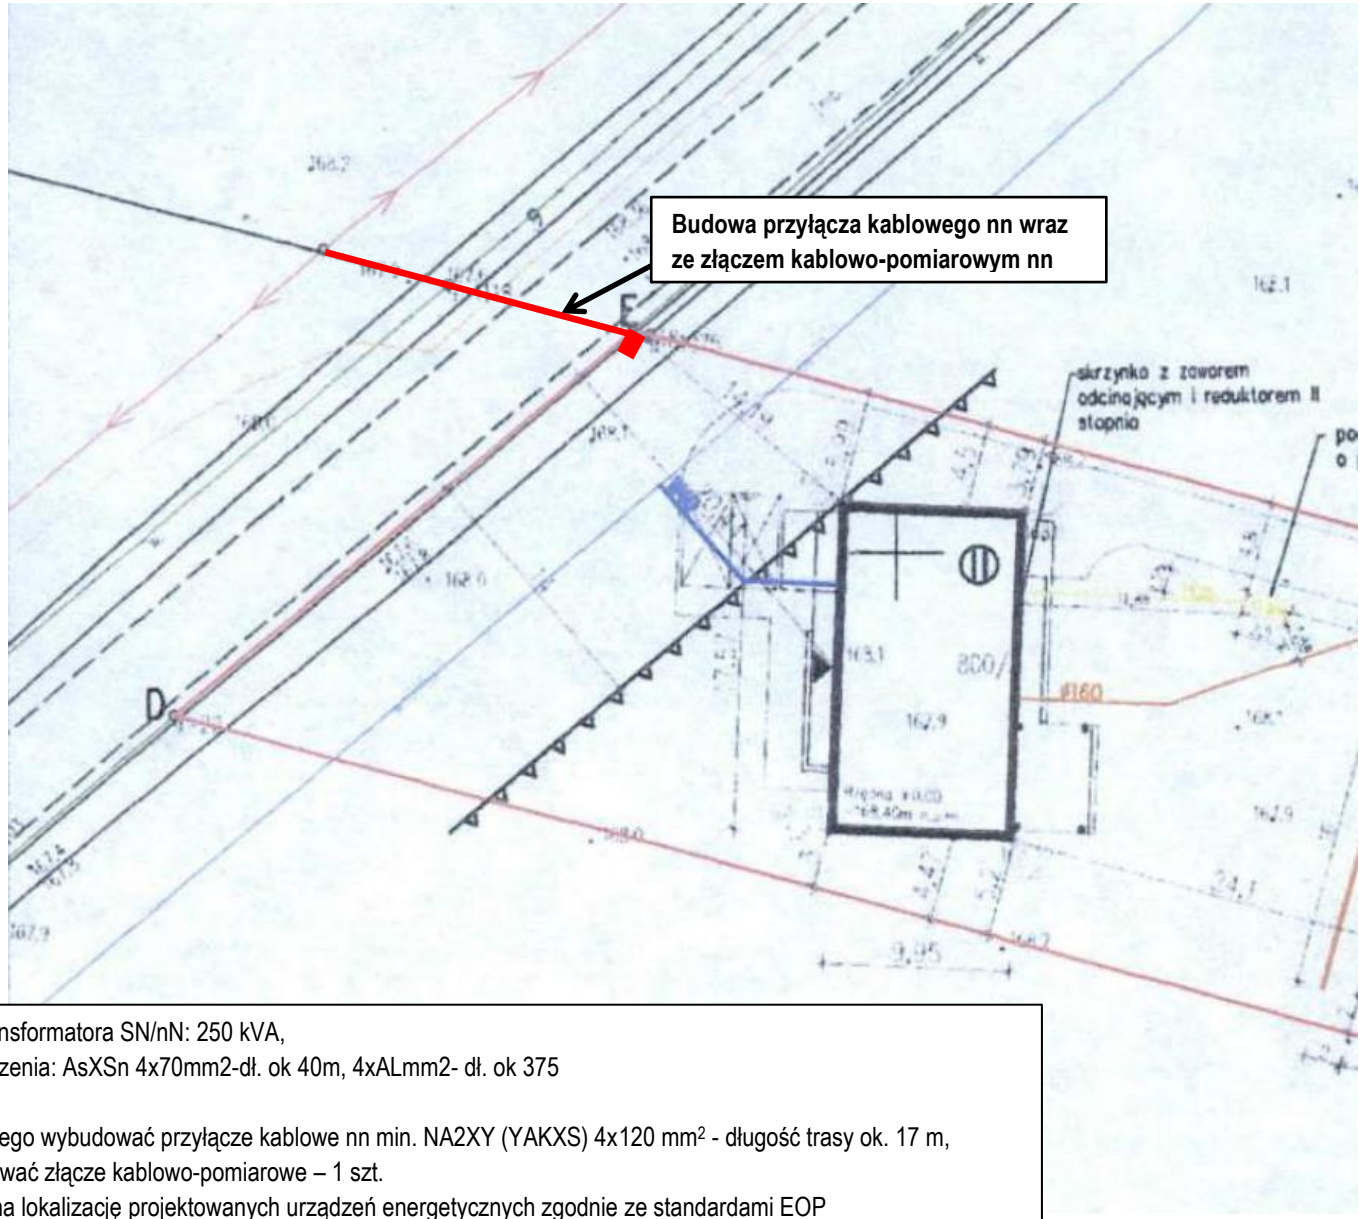
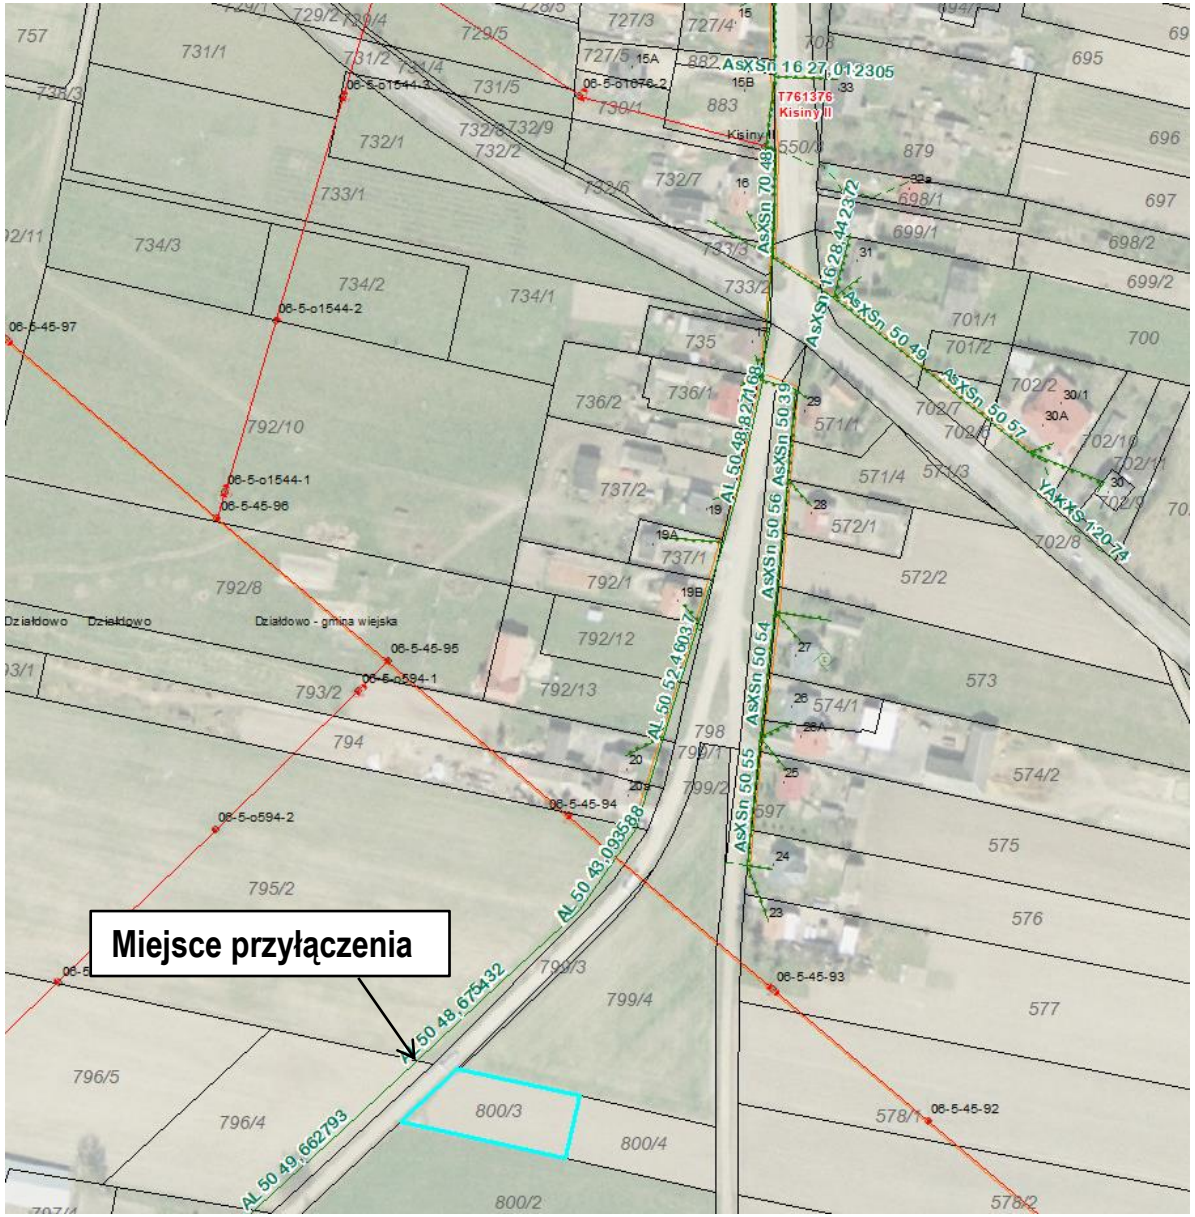


Stacja nr T761376 Kisiny II, moc transformatora SN/nN: 250 kVA,
Długość obwodu do miejsca przyłączenia: AsXSn 4x70mm2-dł. ok 40m, 4xALmm2- dł. ok 375
Zakres prac:
- od istniejącego stanowiska słupowego wybudować przyłącze kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm^2 - długość trasy ok. 17 m,
- przy granicy działki Klienta zabudować złącze kablowo-pomiarowe – 1 szt.
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/26/060720– 14 kW, Kisiny, gmina Działdowo, Nr działki: 800/3
Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak


Miejsce przyłączenia
800/3
AsXSn 16,27,012305
AsXSn 70,48
AsXSn 16,28,442372
AsXSn 50,49
AsXSn 50,57
YAKXS 120,74
AL 50,48,822168
AsXSn 50,39
AsXSn 50,56
AsXSn 50,54
AL 50,52,460372
AsXSn 50,55
AL 50,43,093588
AL 50,48,675432
AL 50,49,662793
06-5-o1544-2
06-5-o1544-1
06-5-45-96
06-5-45-97
06-5-45-95
06-5-o594-1
06-5-45-94
06-5-o594-2
06-5-45-93
06-5-45-92
Działdowo - gmina wiejska