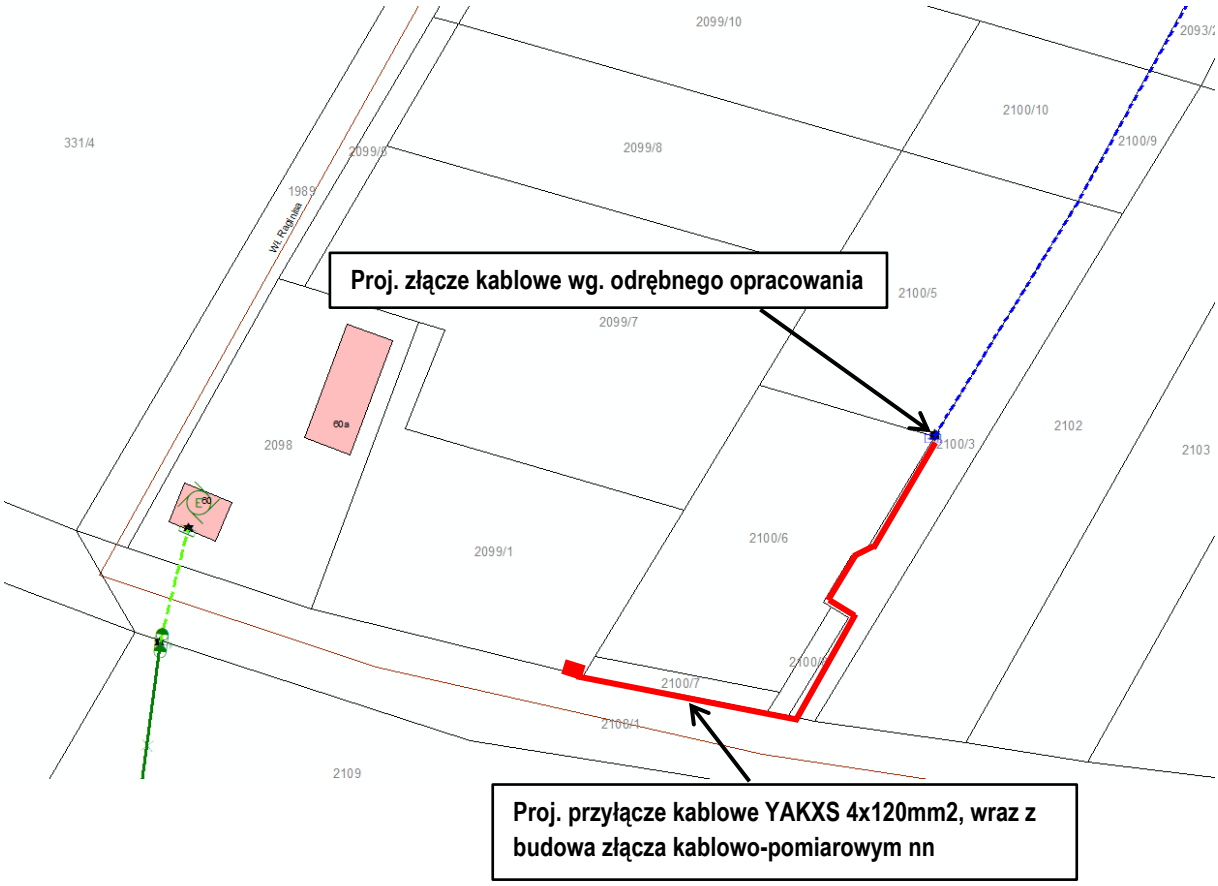
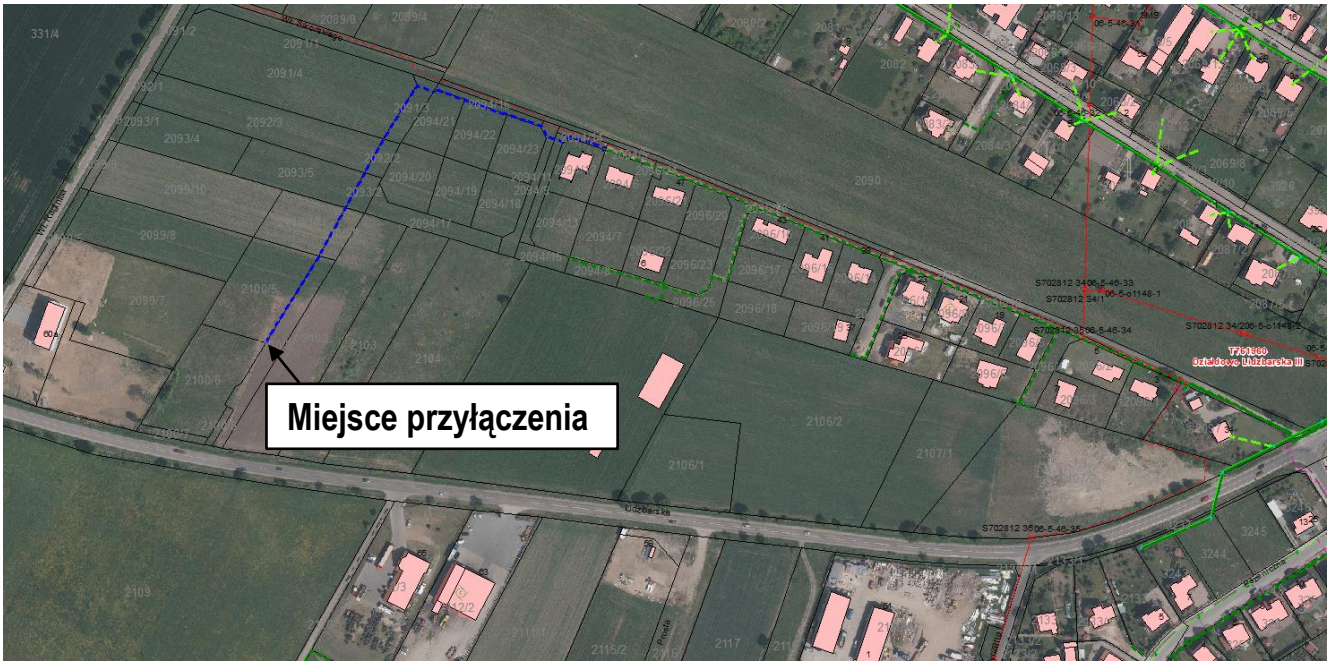


Stacja nr T76301960 Działdowo Lidzbarska III , moc transformatora SN/nN: 160 kVA,
Długość obwodu: YAKXS 4x120mm2- 335m, proj. YAKXS 4x150- 257m,
Zakres prac:
- od proj. złącza kablowego (**realizowanego wg odrębnego opracowania: WP: P/25/058085**) wybudować przyłącze min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2 – trasa 130 m,
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn - 1 szt. przy granicy dz. 2099/1
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/26/027438 – 40kW, Działdowo, gmina Działdowo, Nr działki: 2099/1,2099/7
Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak


Miejsce przyłączenia
Ulęborska