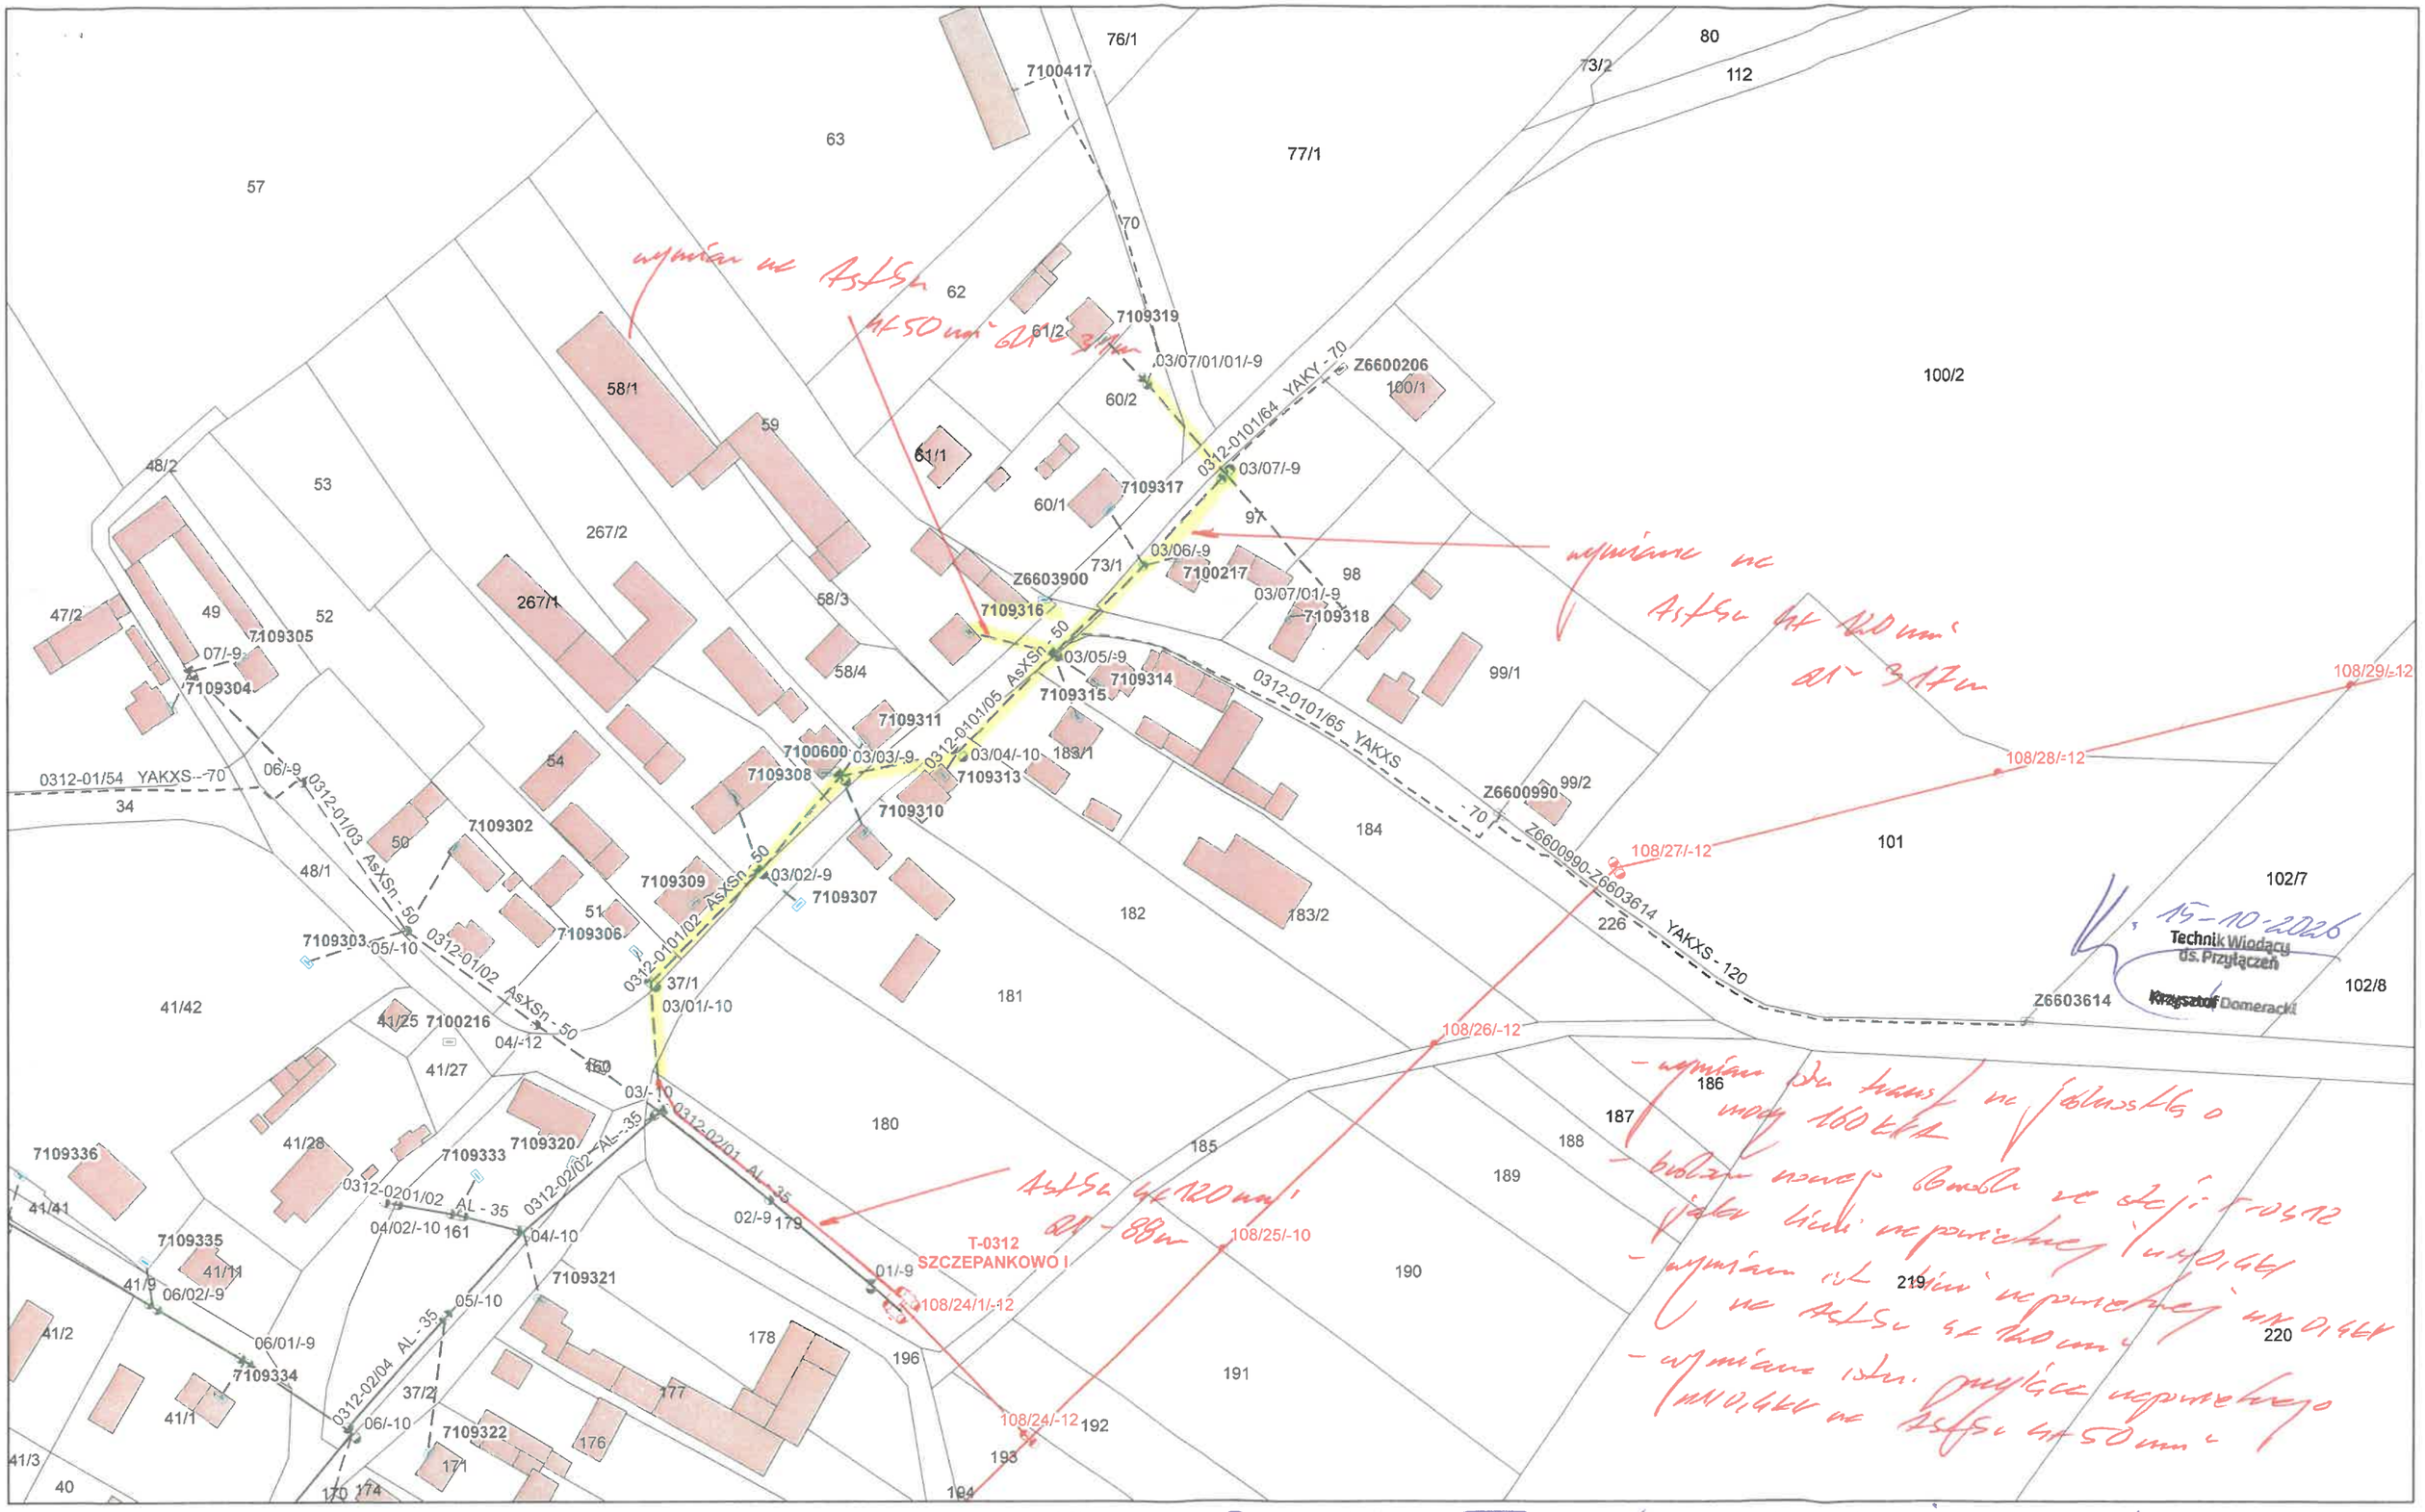


wymiana na AsXSn 4f50 mm² 61A 3,1km

wymiana na AsXSn 4f120 mm² 61A 3,17km

AsXSn 4f120 mm² 61A - 88m

wymiana na AsXSn 4f120 mm² 61A - 88m

P126/078591

moc 40 kW 3f 63A

T-0312 u SZCZEPANKOWO I - f/o 100 kA (pr. 160 kA)
stan pr.: zab. wszelkiej obudowy

pr.: AsXSn 4f120 mm² 61A - 88m, AsXSn 4f50 mm² 61A: 3,1km / pr.: AsXSn 4f120 mm²)
AsXSn 4f16 mm² 61A - 31m / pr.: AsXSn 4f50 mm²)

- wymiana stac. transf. na jednostkę o mocy 160 kVA
- budowa nowej obudowy na słupie T-0312 (dla linii napowietrznej i kablowej)
- wymiana istn. linii napowietrznej na AsXSn 4f120 mm² na 0,4kV
- wymiana istn. przyłącza napowietrznego na 0,4kV na AsXSn 4f50 mm²

przebudowa na AsfSn 4x50 mm²

przebudowa na AsfSn 4x120 mm²

AsfSn 4x120 mm²

AsfSn 4x120 mm²

Projektowana SN 15 kV AFL 35 mm²

Projektowany ASXSn 4x50

dł. 680 m

maj 2001 r.

KIEROWNIK
Oddziału Wykonawstwa
Stanisław Twarowski
Technik Energetyk

Szczepankowo - Wieś