ELMONT s.c.
Michałów Drugi 32A
62-860 Opatówek
NIP 968-09-34-254, REGON 301056128
tel. +48 62 761 93 33
e-mail: elmontsc@elmontsc.pl:

Tom I – Projekt Wykonawczy

TEMAT:	**Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów**
DZIAŁKI INWESTYCJI:	**nr jednostki ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2**
ADRES INWESTYCJI:	**Rogaszyce, 63-500 Ostrzeszów**
INWESTOR:	**Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk**
KATEGORIA OBIEKTU:	**XXVI**
BRANŻA:	**Elektryczna**
NR WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA	**P/25/094997 z dn. 27.11.2025 r., OBI/42/2503910**
NR UMOWY/NR ZLECENIA	**KR01609/25 z dn. 22.12.2025 r. ZN/9440/4242MZI/2025/2503910/1**

Niżej podpisani oświadczają, że niniejsza dokumentacja jest zgodna z umową i obowiązującymi przepisami.

BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	**mgr inż. Katarzyna Wójcik** upr. nr LOD/4216/PWBE/20 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Katarzyna Wójcik Upr. projektant i kierownik budowy w zakresie sieci instalacji elektrycznych Nr upr. bud. LOD/4216/PWBE/20 Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek
	ASYSTENCI PROJEKTANTA	
	Natalia Chuderska	

Oryginał
Maj 2026

ZGŁOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: **Starosta Ostrzeszowski**

2.1. DANE INWESTORA[1)]

Imię i nazwisko lub nazwa: **ENERGA-OPERATOR SA**

Kraj: **Polska**

Województwo: **pomorskie**

Powiat: **Gdańsk**

Gmina: **Gdańsk**

Ulica: **Marynarki Polskiej**

Nr domu: **130**

Nr lokalu:

Miejscowość: **Gdańsk**

Kod pocztowy: **80-557**

E-mail (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)[1)]

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres do doręczeń elektronicznych[2)]:

3. DANE PEŁNOMOCNIKA / PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ[1)]

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ pełnomocnik ☐ pełnomocnik do doręczeń

Reprezentuje inwestorów: **ENERGA-OPERATOR SA**

Imię i nazwisko: **Katarzyna Wójcik**

Kraj: **Polska**

Województwo: **wielkopolskie**

Powiat: **kaliski**

Gmina: **Opatówek**

Ulica:

Nr domu: **32a**

Nr lokalu:

Miejscowość: **Michałów Drugi**

Kod pocztowy: **62-860**

Adres do doręczeń elektronicznych[2]: **AE:PL-59302-89322-TFDUG-25**

E-mail (nieobowiązkowo): **k.wojcik@elmontsc.pl**

Nr tel. (nieobowiązkowo): **533375080**

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: **- przyłącze: elektroenergetyczne - z zastrzeżeniem art. 29a ustawy Prawo Budowlane (liczba obiektów: 1)**

Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów

Planowany termin rozpoczęcia[3]: **2026-07-10**

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)[1]

Działka nr 1

Województwo: **wielkopolskie**

Powiat: **powiat ostrzeszowski**

Gmina: **Ostrzeszów**

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość: **Rogaszyce**

Kod pocztowy: **63-500**

Identyfikator działki ewidencyjnej[4]: **301807_5.0013.60**

Działka nr 2

Województwo: **wielkopolskie**

Powiat: **powiat ostrzeszowski**

Gmina: **Ostrzeszów**

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość: **Rogaszyce**

Kod pocztowy: **63-500**

Identyfikator działki ewidencyjnej[4]: **301807_5.0013.59/1**

Działka nr 3

Województwo: **wielkopolskie**

Powiat: **powiat ostrzeszowski**

Gmina: **Ostrzeszów**

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość: **Rogaszyce**

Kod pocztowy: **63-500**

Identyfikator działki ewidencyjnej[4]: **301807_5.0013.59/2**

6. ZAŁĄCZNIKI

☒ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
☒ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, 1795 i 1847)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
☒ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
☒ Inne (wymagane przepisami prawa):
- PZT_ZL_2026.05.19

7. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

Katarzyna Wójcik ..... Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Wójcik
Data: 2026.05.19 15:15:58 +02'00' .....

[1] W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
[2] W przypadku określonym w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3) w razie braku adresu do doręczeń elektronicznych wskazuje się adres skrzynki ePUAP. Możliwość doręczania korespondencji na skrzynkę ePUAP obowiązuje do dnia określonego w tym przepisie.
[3] W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia" należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
[4] W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i numer działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

1. Temat

Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

	Typ	Ilość / długość
Wymiana pojedynczego słupa SN		Nie dotyczy
Linia napowietrzna SN		Nie dotyczy
Rozłącznik napowietrzny SN		Nie dotyczy
Linia kablowa SN		Nie dotyczy
Mufa kablowa nN	SMH4 150-240	1 szt.
Głowice kablowe		Nie dotyczy
Ograniczniki przepięć nN		Nie dotyczy
Złącze kablowe SN		Nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nN		Nie dotyczy
Transformator		Nie dotyczy
Wymiana pojedynczego słupa nN		Nie dotyczy
Linia napowietrzna nN		Nie dotyczy
Przyłącze napowietrzne (zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu)		Nie dotyczy
Szafka pomiarowa		Nie dotyczy
Przyłącze/a kablowe (zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu)	NA2XY (YAKXS) 4x240 SM 0,6/1kV	36 m
Szafka pomiarowa		Nie dotyczy
Linia kablowa nN		Nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa	KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	1 kpl
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy		Nie dotyczy
Przecisk	AROT SRS 110	2 x 12 m
Przewiert		Nie dotyczy

3. Oświadczenia projektanta

Składam niniejsze oświadczenie jako projektant / ~~sprawdzający~~ projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

„Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów"

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z umową, warunkami technicznymi, obowiązującymi standardami technicznymi Energa – Operator S.A., przepisami i normami oraz o kompletności dokumentacji zgodnie z wymogami i uzgodnieniami Energa-Operator S.A.

Projekt budowlany został zaprojektowany / ~~sprawdzony~~ na podstawie posiadanych uprawnień w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Zgadzam się ponieść wszelkie konsekwencje za szkody. jakie ewentualnie poniosłaby Energa – Operator S.A. w przypadku nieprawidłowych lub niekompletnych zgód właścicieli gruntów na lokalizacje urządzeń elektroenergetycznych".

Oświadczam, iż niniejszy projekt został wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi Energa – Operator S.A., opublikowanymi na stronie internetowej www. Energa-operator.pl aktualnymi na dzień składania oświadczenia.

mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektant - kierownik budow
w zakresie sieci - instalacji elektrycz
Nr upr. bud. LOD/4216/PWBE/2
Michałów Drugi 32a, 62-860 Opat

Łódzka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
91-425 Łódź, ul. Północna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

Łódź, dnia 13 października 2020 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektowanie w zakresie budowy
w zakresie sieci instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. LOD/4216/PWBE/20
Michałów Drugi 32, 62-860 Opatówek

OKK/3611/1172/20
sygn. akt. KK/D/7131-2/4216/20

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa *(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)* i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pani **Katarzyna Wójcik**

magister inżynier
kierunek elektrotechnika

urodzona dnia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4216/PWBE/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pani Katarzyna Wójcik jest upoważniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;
2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)* odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Otrzymują:
1. Wnioskodawca;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektant uprawnień budowlanych
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. ŁOD/4216/PWBE/20
Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-561-41N-JKY *

Pani Katarzyna WÓJCIK o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0191/20

adres zamieszkania

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-03 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ELMONT s.c.
Michałów Drugi 32A
62-860 Opatówek
NIP 968-09-34-254, REGON 301056128
tel. +48 62 761 93 33
e-mail: elmontsc@elmontsc.pl:

Michałów Drugi dn. 06.05.2026 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym, działając w imieniu Elmont s.c. z siedzibą w Michałowie Drugim 32A 62-860 Opatówek jako Wykonawca w ramach Umowy nr KR01609/25 oraz zlecenia nr ZN/9440/4242MZI/2025/2503910/1 z dnia 22.12.2025r. zawartych z Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu („Umowa"), pragnę oświadczyć, iż w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej, które powstaną w związku z realizacją Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do opracowań tej dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:

a) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
b) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji,
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów,
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Wykonawca oświadcza ponadto, że w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, w zakresie o którym mowa powyżej przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do innych projektów, opracowań, dokumentów i wszelkiej dokumentacji stanowiącej opracowania cząstkowe do całej Dokumentacji projektowej bądź związanej z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, wykonanej przez innych autorów, projektantów, doradców, konsultantów, rzeczoznawców, biegłych itp.

Wykonawca potwierdza, że przenosi także na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, na wyłączność prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych Praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz opracowań cząstkowych, których mowa powyżej, w szczególności prawo zezwalające Zamawiającemu na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek lub adaptacji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w chwili przekazania Dokumentacji projektowej oraz opracowań cząstkowych dysponuje wszelkimi autorskimi prawami majątkowymi do nich oraz uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do opracowań tej dokumentacji.

mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektant i kierownik zawodowy
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. LOD/4216/PW/BE/20
Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek

.....

W imieniu Wykonawcy

5. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania dokumentacji stanowią:

- zlecenie Inwestora,
- warunki przyłączenia nr P/25/094997 z dn. 27.11.2025r.,
- ustalenia z Energa Operator S.A.,
- mapa dc. projektowych wydana przez Starostę Ostrzeszowskiego,
- obowiązujące przepisy i normy,
- uzgodnienie z narady koordynacyjnej,
- wizja lokalna w terenie.
- Decyzja znak IDR.7230.1.43.2026 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.
- Decyzja znak IDR.7230.1.43-1.2026 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Energa operator

SID0000000003555497

Numer P/25/094997	Miejscowość Ostrów Wielkopolski	Data 27-11-2025

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu

1. Przyłączany obiekt:
   Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
   Adres (Nr działki):Rogaszyce,
   gm. Ostrzeszów , działka numer 59/2
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
   GPZ - Ostrzeszów [02008]
   Linia 15 kV Linia Nr 08009 - Kępno [SN2-02008/09]
   Stacja SN/nn Rogaszyce 154 [22440]
   Obwód nn Linia kablowa [NN2-22440/03]
   Obiekt Obwód [nN] Linia kablowa [NN2-22440/03]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
   - zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, licząc od strony zasilania w kierunku instalacji odbiorczej, w złączu kablowym zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym.
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1. Urządzenia WN i SN:
   - nie dotyczy.

7.1.2. Stacja transformatorowa:
   - nie dotyczy.

7.1.3. Urządzenia nn:
   - wykonać kablową rozdzielnicę szafową zintegrowana w granicy działek nr 57/2 i 59/2, przy granicy pasa drogowego, którą zasilić przelotowo z istniejącego kabla typu YAKXS 4x240mm².

7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
   Instalację lub sieć przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym również w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przepięć, do ustalonej granicy stron.

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
   Zainstalowane urządzenia i instalacje nie mogą wprowadzać zakłóceń do sieci rozdzielczej. Obciążenie winno być rozłożone równomiernie na poszczególne fazy. W przypadku posiadania urządzeń lub instalacji mogących wprowadzić zakłócenia do sieci rozdzielczej należy zastosować odpowiednie urządzenia eliminujące wprowadzanie zakłóceń.

7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
   - nie dotyczy.

7.1.7. Demontaże:
   - nie dotyczy.

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
   - wybudować instalację odbiorczą od miejsca dostarczania energii elektrycznej, dostosowaną do mocy przyłączeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
   tgφ QI: 0.4
   tgφ QIV: 0

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
   - wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe.

9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
   - wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego.

9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe

9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
- nie dotyczy.

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA–OPERATOR SA

e) inne:
- ilość pozostawionego miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie układu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantować w przyszłości jego bezpieczną eksploatację (np. wymianę poszczególnych elementów),
- wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do oplombowania.

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a)	Układ sieci	TN-C	
b)	Napięcie znamionowe sieci	0,4	kV
c)	Maksymalny prąd zwarciowy w sieci	6	kA
	Rzeczywistą wartość prądu zwarciowego oblicza projektant.		
d)	System ochrony od porażeń	Samoczynne wyłączenie zasilania	

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a)	Sposób pracy punktu neutralnego sieci	-	
b)	Napięcie znamionowe sieci	-	kV
c)	Prąd zwarcia doziemnego	-	A
d)	Czas wyłączenia zwarcia doziemnego	-	s
e)	Moc zwarciowa na szynach 15 kV	-	MVA
f)	Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego	-	s
		w stacji110/15 kV GPZ Ostrzeszów	
	Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.		
g)	System ochrony od porażeń	uziemienie ochronne	

10.3. Inne:
-

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Prąd rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Koncepcję projektowanego zasilania elektroenergetycznego należy uzgodnić w RD Ostrów Wielkopolski w przypadku rozbieżności z trasą projektowanego zasilania przedstawioną na planie graficznym, stanowiącym załącznik do warunków przyłączenia. Dokumentację techniczną zasilania elektroenergetycznego/przyłącza należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wlkp. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy uwzględnić realizację zadania w technologii PPN (Prace Pod Napięciem).

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
- nie dotyczy.

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
- nie dotyczy.

12.4. Inne wymagania:
- nie dotyczy.

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.


17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Grochowski Roman
OPRACOWAŁ

Kierownik
Działu Przyłączeń
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

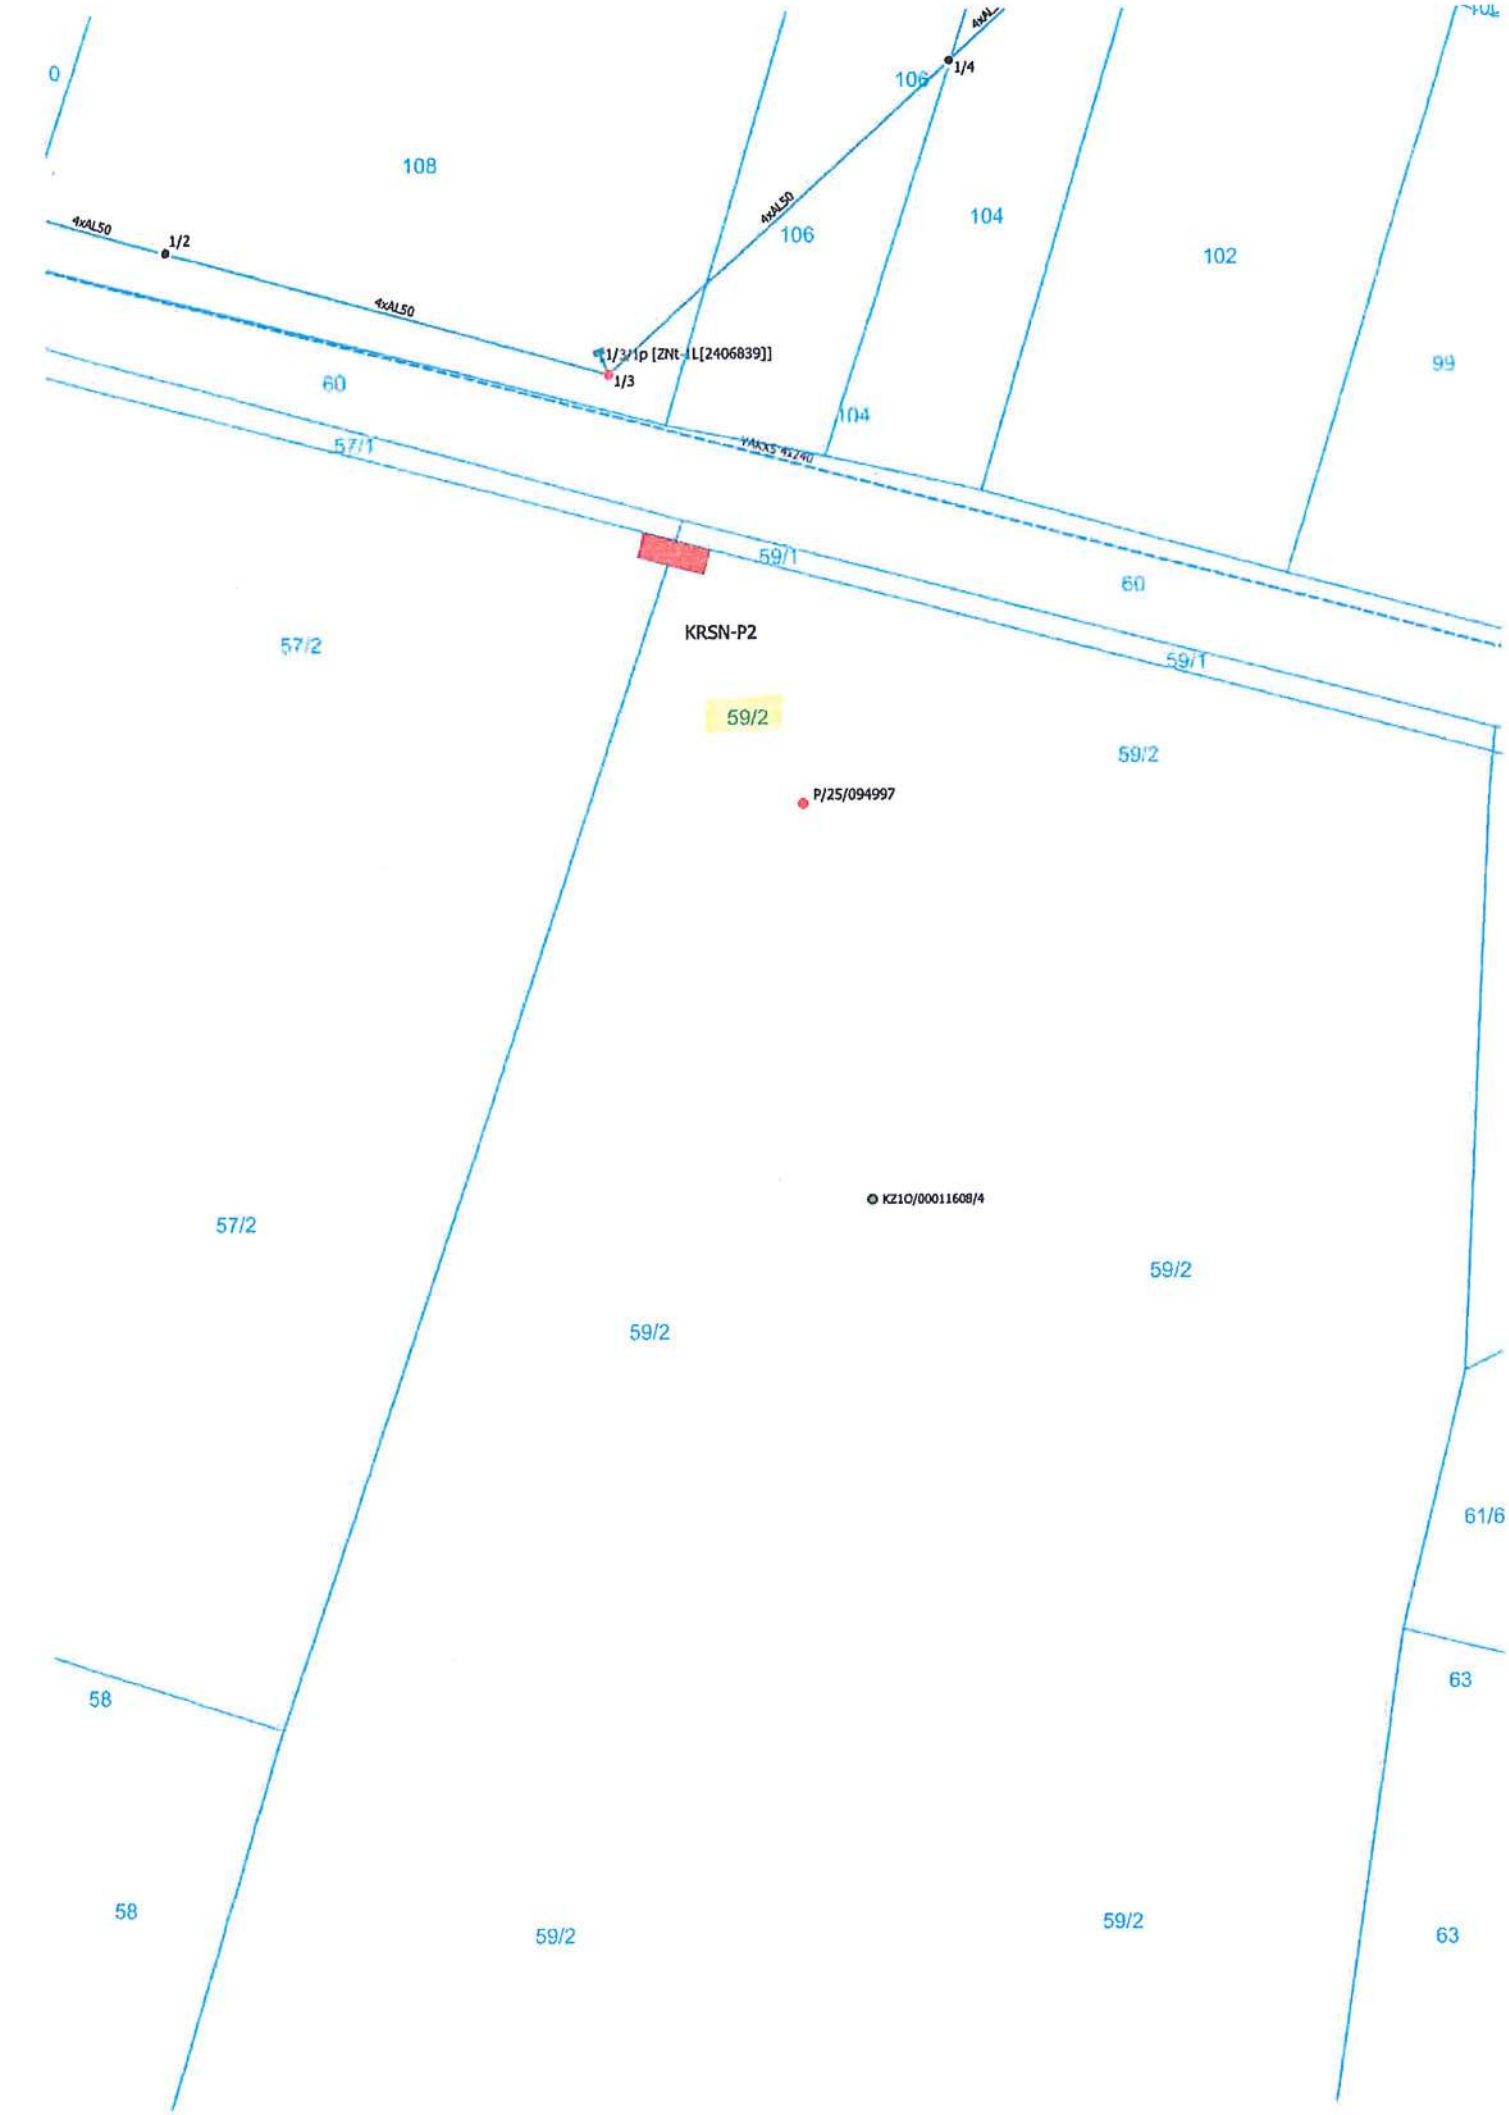
0
108
4xAL50
1/2
4xAL50
1/3/1p [ZNt-1L[2406839]]
1/3
60
57/1
106
1/4
4xAL50
106
104
102
99
104
YAKXS 4x240
59/1
60
KRSN-P2
57/2
59/2
59/1
59/2
P/25/094997
KZ1O/00011608/4
57/2
59/2
59/2
61/6
63
58
58
59/2
59/2
63

Energa operator

Energa-Operator S.A.
Oddział w Kaliszu RD Ostrów Wielkopolski
Dział Dokumentacji Energetycznej

Ostrów Wielkopolski, 25-03-2026 roku

ELMONT s.c.
Michałów Drugi 32a
62-860 Opatówek

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia:	**EOP/KD/4/2026/03/03507**
Dokumentacja:	**Koncepcja – Przyłącze kablowe nN 0,4 kV (OBI/42/2503910).**
Miejscowość:	**Rogaszyce**
Ulica:	-
Działki	**59/2**
Gmina:	**Ostrzeszów**
Zakres uzgodnienia:	formalno-prawny oraz techniczny (zgodność z rozwiązaniami technicznymi i standardami przyjętymi do stosowania w Energa-Operator S.A.).
Uzgodniono:	**TAK**
Uwagi:	1. **Projektowaną szafkę KRSN wyposażyć w rozłącznik z zaciskiem V2 umożliwiający w przyszłości wyprowadzenia nowej linii kablowej.** 2. **W oświadczeniu woli Właściciela działki przyłączanej winna znaleźć się jego deklaracja, że ewentualne ogrodzenie działki zostanie wykonane w sposób zapewniający swobodny, bezpośredni dostęp do szafki pomiarowej od strony drogi. Ponadto z oświadczenia woli Właściciela działki winna wynikać jego zgoda na wyprowadzenie w przyszłości kolejnych kabli nN z projektowanej szafki KRSN.**

Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania.


Sprawdzeniu podlegała jedynie ogólna koncepcja przyjętego do projektowania rozwiązania technicznego. Na tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska względem akceptacji istniejących lub potrzeby uzupełnienia brakujących szczegółowych danych w opisie technicznym lub na planie projektowym (m.in. w zakresie proj. przepustów, typu i przekroju linii elektroenergetycznych, obliczeń technicznych, schematów itp.). Ten zakres zostanie poddany ocenie dopiero podczas ostatecznego sprawdzania dokumentacji projektowej.
Przypominamy m.in. o konieczności:

- stosowania rozwiązań technicznych zgodnych z normami, przepisami branżowymi oraz Standardami Technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA,
- przedłożenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsiębiorstwie energetycznym kompletnego opracowania projektowego wykonanego zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (stanowiąca załącznik do Umowy).


Załączniki: koncepcja

Zatwierdził

Inżynier Wiodący
Dokumentacji Energetycznej
Łukasz Marciniak

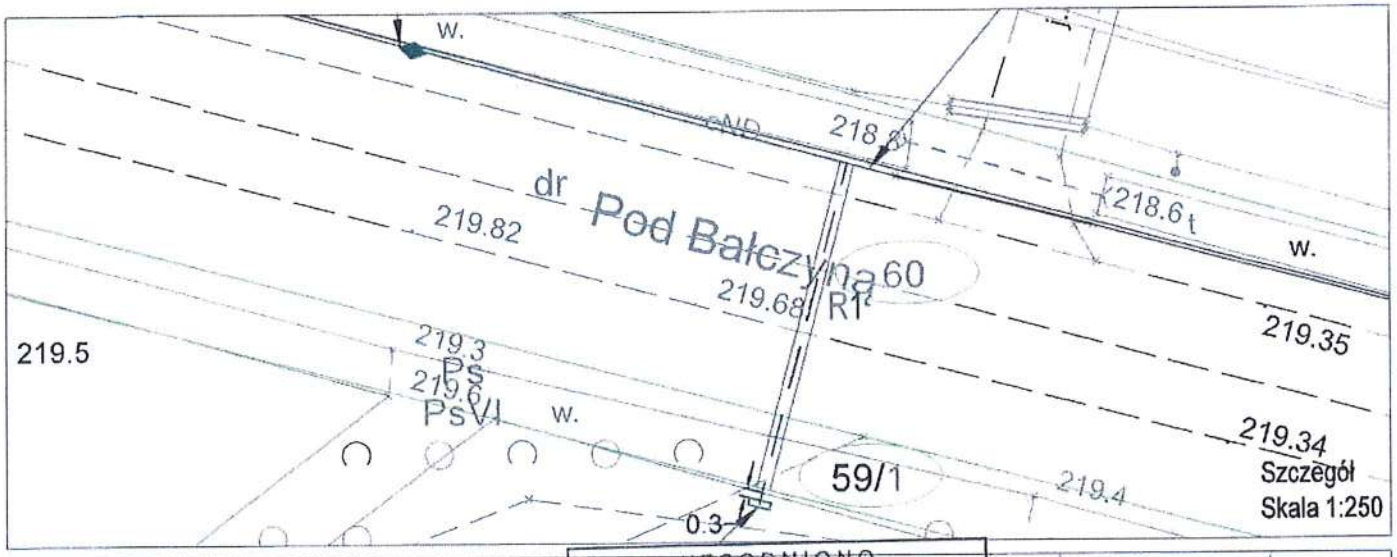

UZGODNIONO
w Dziale Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator S.A.
Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
Pismo nr EOPIKD/LL/2026/03103 SOF
Ostrów Wielkopolski, dnia 25.03.2026
Inżynier Wiodący
Podpis ds. Dokumentacji Energetycznej
Łukasz Marciniak

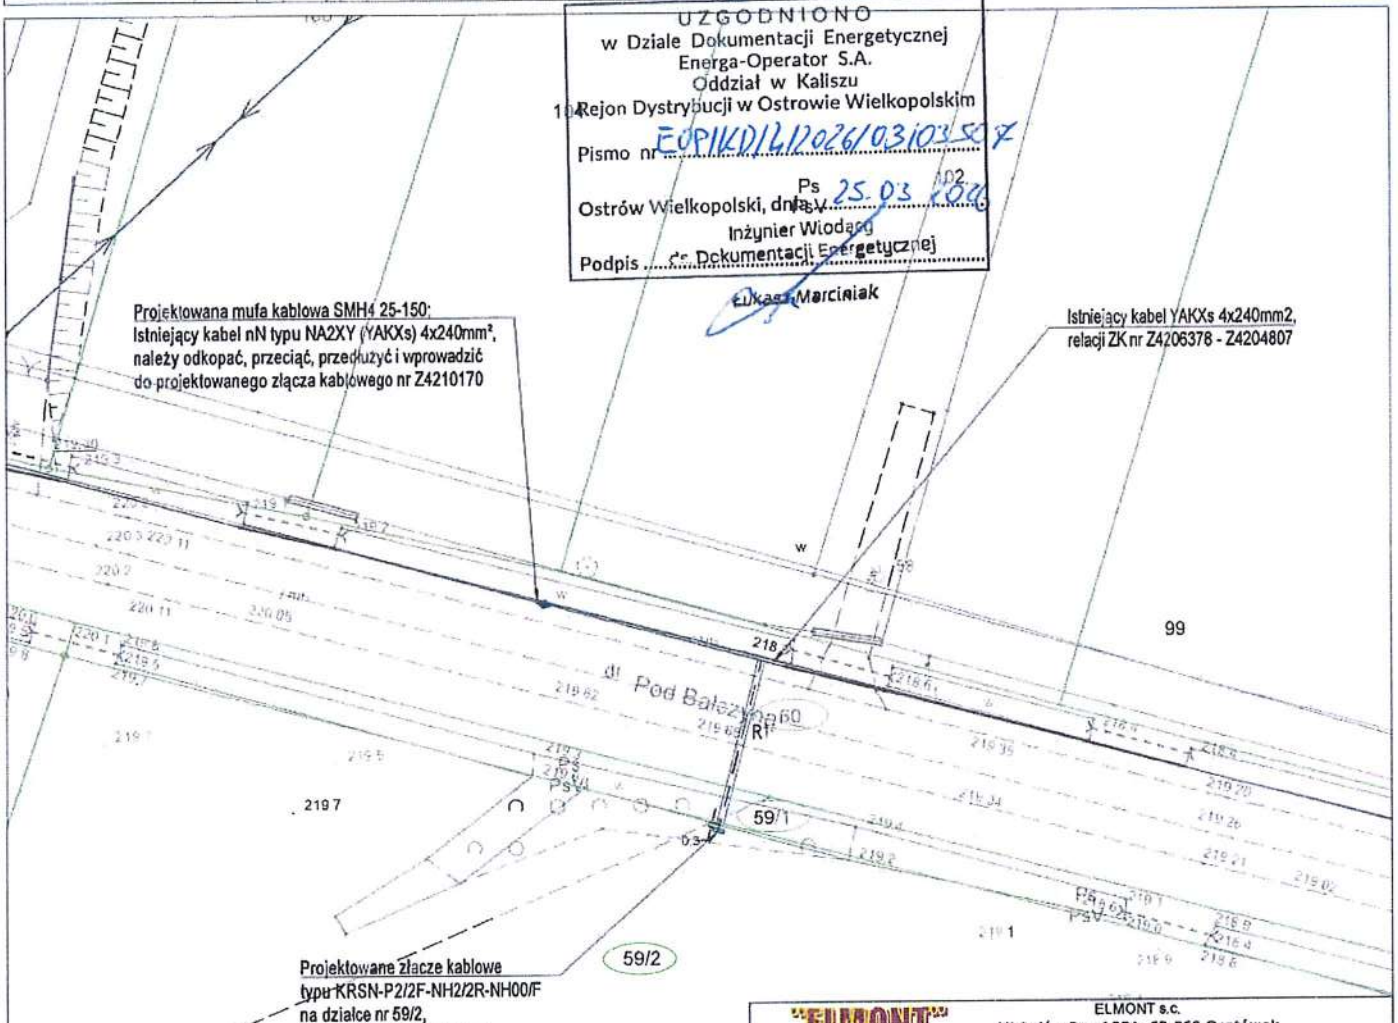

LEGENDA

— — Projektowane przyłącze kablowe NA2XY (YAKXS) 4x240 SM 0,6/1 kV L = 29 / 34 m

——— Projektowana rura osłonowa typu: R1 - 2x (AROT SRS 110, L = 12 m, przecisk)

"ELMONT"	ELMONT s.c. Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek tel. +48 62 761 93 33		
NAZWA RYSYNKU:	**Projekt zagospodarowania terenu**		
TEMAT:	Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów		
STADIUM:	KONCEPCJA PROJEKTOWA	PODPISY	UMOWA KR01609/25
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Wójcik upr. nr LOD/4216/PWBE/20 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	KWójcik	OBI OBI/42/2503910
ASYSTENCI:	inż. Natalia Chuderska	NChuderska	WP P/25/094997
ADRES	nr jednostki ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2		ST./OBW. 22440/03
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Marzec 2026	SKALA: 1:500	INWESTOR Energa Operator SA
			OBIEKT przyłącze kablowe nN kategoria obiektu XXVI
			NR RYS: E-01

Ostrzeszów, dnia 2026-05-04

STAROSTA
OSTRZESZOWSKI
GO.6630.115.2026
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

ODPIS PROTOKOŁU

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1151), w dniu 2026-05-04 zakończono naradę koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 31 przeprowadzonej za pomocą aplikacji internetowej i.Narady.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Zofia Nieruchalska	**Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Geodeta Powiatowy**
(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)	(Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:
Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu:
GO.6630.115.2026

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu:
Projekt przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia

Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu:
JE: Gmina Ostrzeszów, Obr.: 0013, Dz.: 59/1, 59/2, 60

Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę:
Elmont s. c.
62-860 Opatówek, Michałów Drugi, ul. - 32A, Polska

II. Stanowiska uczestników narady:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	ENERGA-OPERATOR SA Kępno Konrad Sikora	nie dotyczy Nie dotyczy
2	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim Michał Duszyński	pozytywne z uwagami Na obecnym etapie realizacji nie wnosi się uwag
3	Fiberhost S.A. Hubert Kolasiński	pozytywne z uwagami Uzgodniono.

		FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 27.04.2026, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
4	G.EN. Operator Sp. z o.o. Łukasz Mikuła	nie dotyczy Nie dotyczy
5	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Rejon w Kępnie Jacek Nowakowski	nie dotyczy Nie dotyczy
6	INEA S.A.	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	multiTK Tomasz Pohl, Krzysztof Matyjaszczyk s.c. Tomasz Pohl	pozytywne bez uwag Brak uwag
8	NETIA S.A. Alan Krulikowski	pozytywne bez uwag Brak uwag
9	OGP GAZ-SYSTEM Oddział w Poznaniu Janusz Wesołowski	pozytywne bez uwag Brak uwag
10	Operator WSS Sp. z o.o. Hubert Kolasiński	pozytywne z uwagami WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 27.04.2026, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
11	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Patryk Kopczyński	pozytywne bez uwag Brak uwag
12	PKP TELKOL Sp. z o.o. REGION ZACHODNI Tomasz Grupa	nie dotyczy Nie dotyczy
13	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Andrzej Pakuła	pozytywne z uwagami Nie dotyczy.
14	Polskie Koleje Państwowe S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Ostrowie Wielkopolskim	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	PPHU "ADM" s.c.	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Gminy Kobyla Góra z siedzibą w Ligocie Paweł Świtoń	nie dotyczy Nie dotyczy
17	Spółka Wodna "STRZEGOWA"	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

18	TK Telekom Spółka z o.o. Roman Wolniak	pozytywne bez uwag Brak uwag
19	WIELKOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA S.A.	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
20	Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag Brak uwag
21	Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
22	Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
23	Zakład Usług Komunalnych Grabów nad Prosną	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:

Lp.	Oznaczenie organu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Miasto i Gmina Mikstat	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	Miasto i Gmina Ostrzeszów	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	Urząd Gminy Czajków	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Urząd Gminy Doruchów	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Urząd Gminy Kobyla Góra	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	Urząd Gminy Kraszewice	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Inne podmioty:

Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

III. Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

IV. Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono****,
- ~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Protokolant narady koordynacyjnej

Justyna Cempel-Bochyńska

.....
(protokół podpisano cyfrowo)

Justyna Anna Cempel-Bochyńska

Elektronicznie podpisany przez Justyna Anna Cempel-Bochyńska
Data: 2026.05.04 09:48:34 +02'00'

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Zofia Nieruchalska

.....
(protokół podpisano cyfrowo)

Zofia Nieruchalska

Elektronicznie podpisany przez Zofia Nieruchalska
Data: 2026.05.04 10:33:58 +02'00'

STAROSTA OSTRZESZOWSKI

Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 18 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz. U. z 2024r. poz. 1151) poświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej zakończonej w dniu 2026-05-04 przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 31 za pomocą aplikacji internetowej i.Narady


z up. Starosty

Znak: GO.6630.115.2026 Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Zofia Nieruchalska

Starosta Ostrzeszowski

Data: 2026-05-04 09:48:51

(pieczęć elektroniczna)

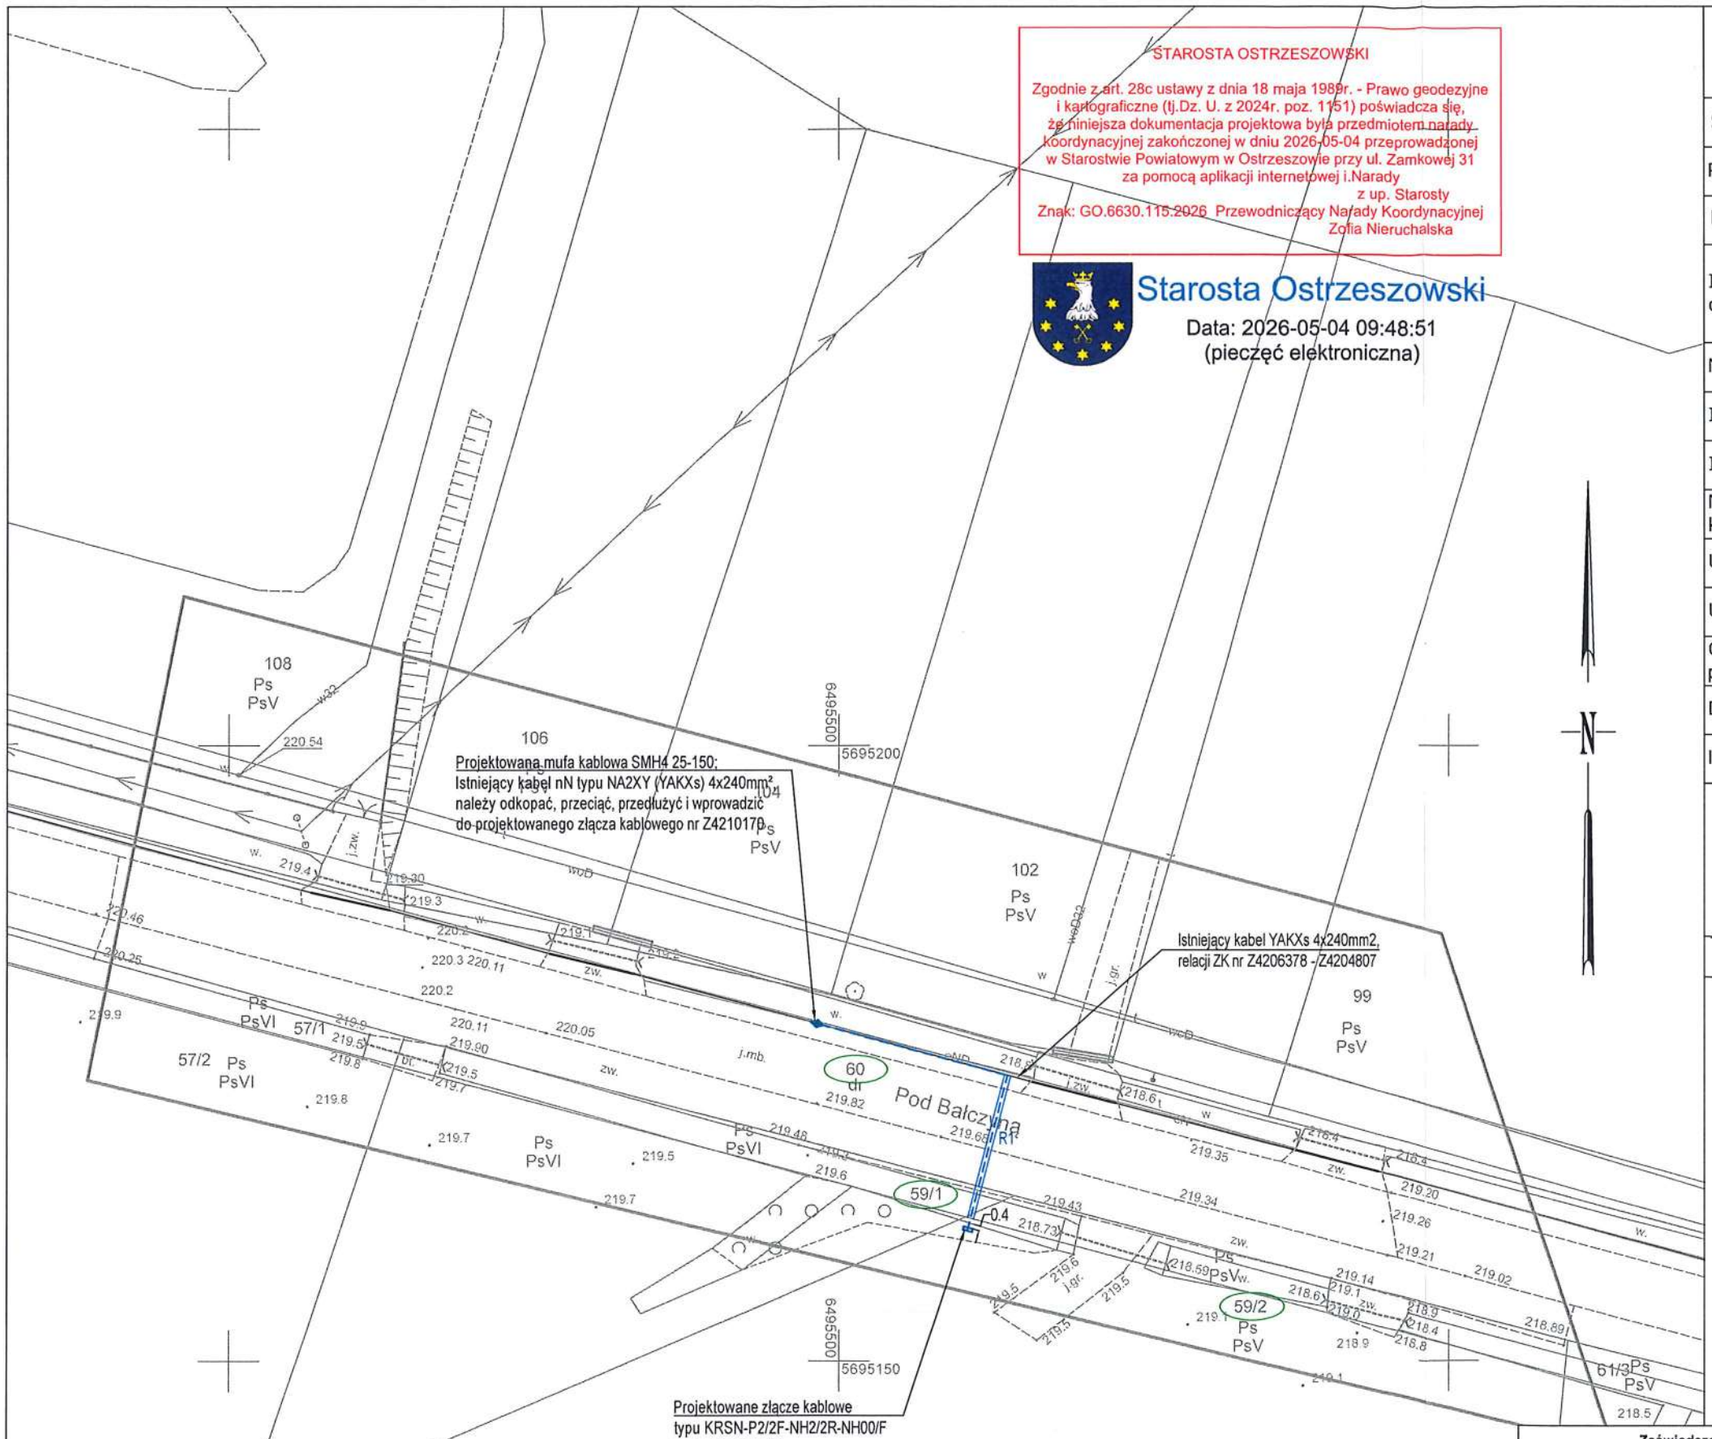

X	Y
W1 5695177.3504	6495498.3586
W2 5695173.1801	6495513.8443
W3 5695160.7032	6495510.5881

LEGENDA

Projektowane przyłącze kablowe NA2XY (YAKXS) 4x240 SM 0,6/1 kV L = 29 / 36 m

Projektowana rura osłonowa typu: R1 - 2x (AROT SRS 110, L = 12 m, przecisk)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala	1:500
Położenie obszaru opracowania	Rogaszyce
Nazwa gminy	Ostrzeszów
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego	301807_5.0013 Rogaszyce
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o. o.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GO.6640.41.2026
Imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych	Tomasz Pruchnik
Numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	20982
Układu współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/18
Układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Data opracowania mapy	16.03.2026 r.
Imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	Tomasz Pruchnik

Geodezja Pruchnik Sp.z o. o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel.62 766 36 74, tel. 885 99 44 55
NIP 6182149939

TOMASZ PRUCHNIK
geodeta uprawniony
Upr. GUGiK Nr 20982

Podpis kierownika prac geodezyjnych

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GO.6640.41.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Ostrzeszowski
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o.o.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 30.03.2026 r.
Imię i nazwisko, podpis oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Pruchnik Nr uprawnień 20982

Zaświadczam za zgodność z oryginałem mapy dc projektowych

mgr inż. Katarzyna Wójcik
upr. nr LOD/4216/PWBE/20
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

"ELMONT"
ELMONT s.c.
Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek
tel. +48 62 761 93 33

NAZWA RYSYNKU: **Projekt zagospodarowania terenu**

TEMAT: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	PODPISY	UMOWA KR01609/25
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Wójcik upr. nr LOD/4216/PWBE/20 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		OBI OBI/42/2503910 WP P/25/094997 ST./OBW. 2240/03
ASYSTENCI:	inż. Natalia Chuderska		INWESTOR Energa Operator SA
ADRES	nr jednostki ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2		OBIEKT przyłącze kablowe nN kategoria obiektu XXVI
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Kwiecień 2026	SKALA: 1:500	NR RYS: E-01

8. Uzgodnienia branżowe

Nie dotyczy.

9. Decyzje administracyjne

- Decyzja znak IDR.7230.1.43.2026 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.
- Decyzja znak IDR.7230.1.43-1.2026 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
O S T R Z E S Z Ó W

Ostrzeszów, zgodnie z datą w podpisie

IDR.7230.1.43-1.2026

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 104, 113, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 889), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Pani Katarzyny Wójcik działającej w imieniu firmy ELMONT s.c., Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek

POSTANAWIAM

1. Zmienić zapis poprzez dopisanie numeru działki w decyzji: „w pasie drogowym drogi gminnej nr 828034P ul. Pod Bałczyną w m. Rogaszyce położonej na dz. ewid. nr 60, obręb Rogaszyce, gm. Ostrzeszów, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego: przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. ewid. nr 59/2, obręb Rogaszyce, gm. Ostrzeszów".
   Na zapis:
   „w pasie drogowym drogi gminnej nr 828034P ul. Pod Bałczyną w m. Rogaszyce położonej na dz. ewid. nr 60, **59/1**, obręb Rogaszyce, gm. Ostrzeszów, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego: przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. ewid. nr 59/2, obręb Rogaszyce, gm. Ostrzeszów", zgodnie z prośbą Wnioskodawcy o zmianę decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów numer IDR.7230.1.43.2026 z dnia 18.03.2026 roku.
2. Zmienić załącznik graficzny w związku ze zmianą lokalizacji trasy przyłącza kablowego nN, zgodnie z prośbą Wnioskodawcy o zmianę decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów numer IDR.7230.1.43.2026 z dnia 18.03.2026 roku.

Dopisać działkę ewidencyjną numer 59/1 w obrębie ewidencyjnym Rogaszyce w treści decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów numer IDR.7230.1.43.2026 z dnia 18.03.2026r.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2026 roku, Pani Katarzyna Wójcik działająca z pełnomocnictwa Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z wnioskiem o zmianę załącznika graficznego oraz o dopisanie dz. ewid. nr 59/1, obręb Rogaszyce dla lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889), decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Miasto i Gmina Ostrzeszów wyraża zgodę na dysponowanie przedmiotową nieruchomością na cele budowlane dla działek nr ewid. 60 i 59/1, obręb Rogaszyce w zakresie niezbędnym do realizacji prac budowlanych związanych z budową projektowanej infrastruktury.
Organ uznał za zasadne zmianę decyzji polegającą na zmianie załącznika graficznego oraz na dopisaniu działki 59/1, obręb Rogaszyce zgodnie z prośbą Wnioskodawcy.

Pozostała część decyzji pozostaje bez zmian.

Mając powyższe na względzie, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, złożone za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
/-/ Patryk Jędrowiak
/podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Patryk Jędrowiak; Miasto i Gmina Ostrzeszów
Data: 2026.04.14 13:59:22 CEST

Otrzymują:
1. Pełnomocnik: Pani Katarzyna Wójcik
   ELMONT s.c., Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek,
2. a/a IDR

Decyzja została wydana w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sprawę prowadzi Kinga Przybył, pok. 208, II piętro, tel. (62) -732-06-04

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów o danych kontaktowych:

1. adres do korespondencji: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów;
2. tel.: (062) 732 06 00;
3. e-mail:org@ostrzeszow.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowy, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ostrzesow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celu archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r. poz. 217, z późn. zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Dane osobowe mogą być ujawniane innym stronom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje:

1. prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia petycji.

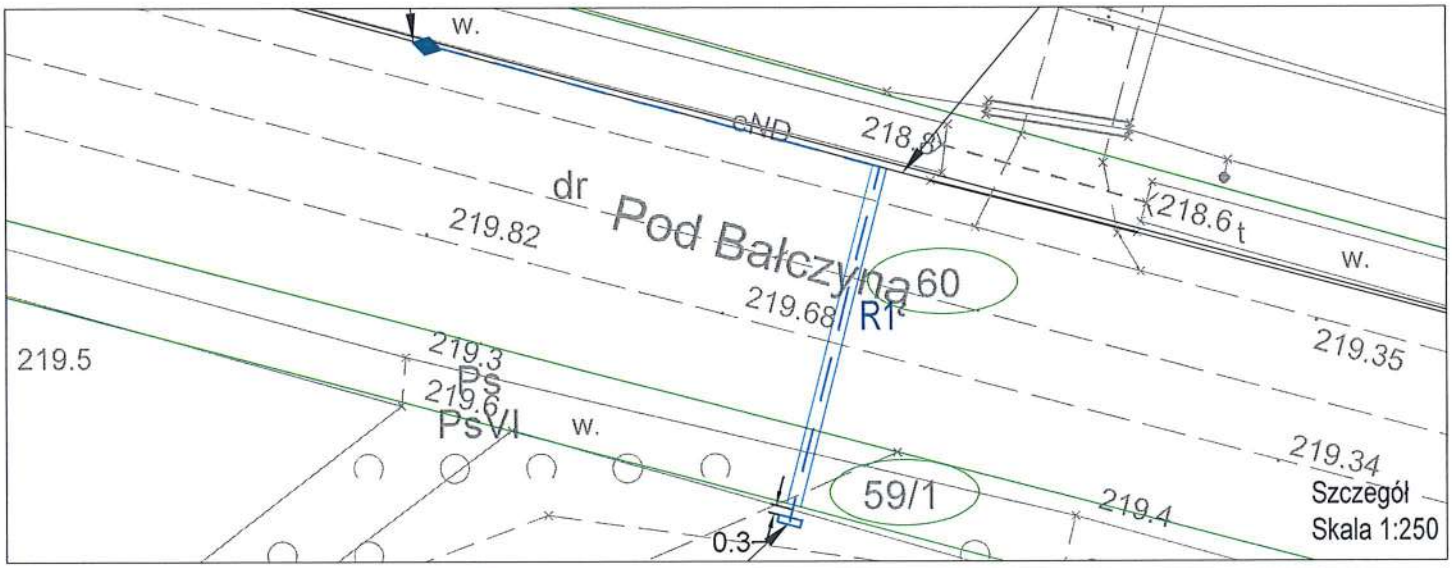

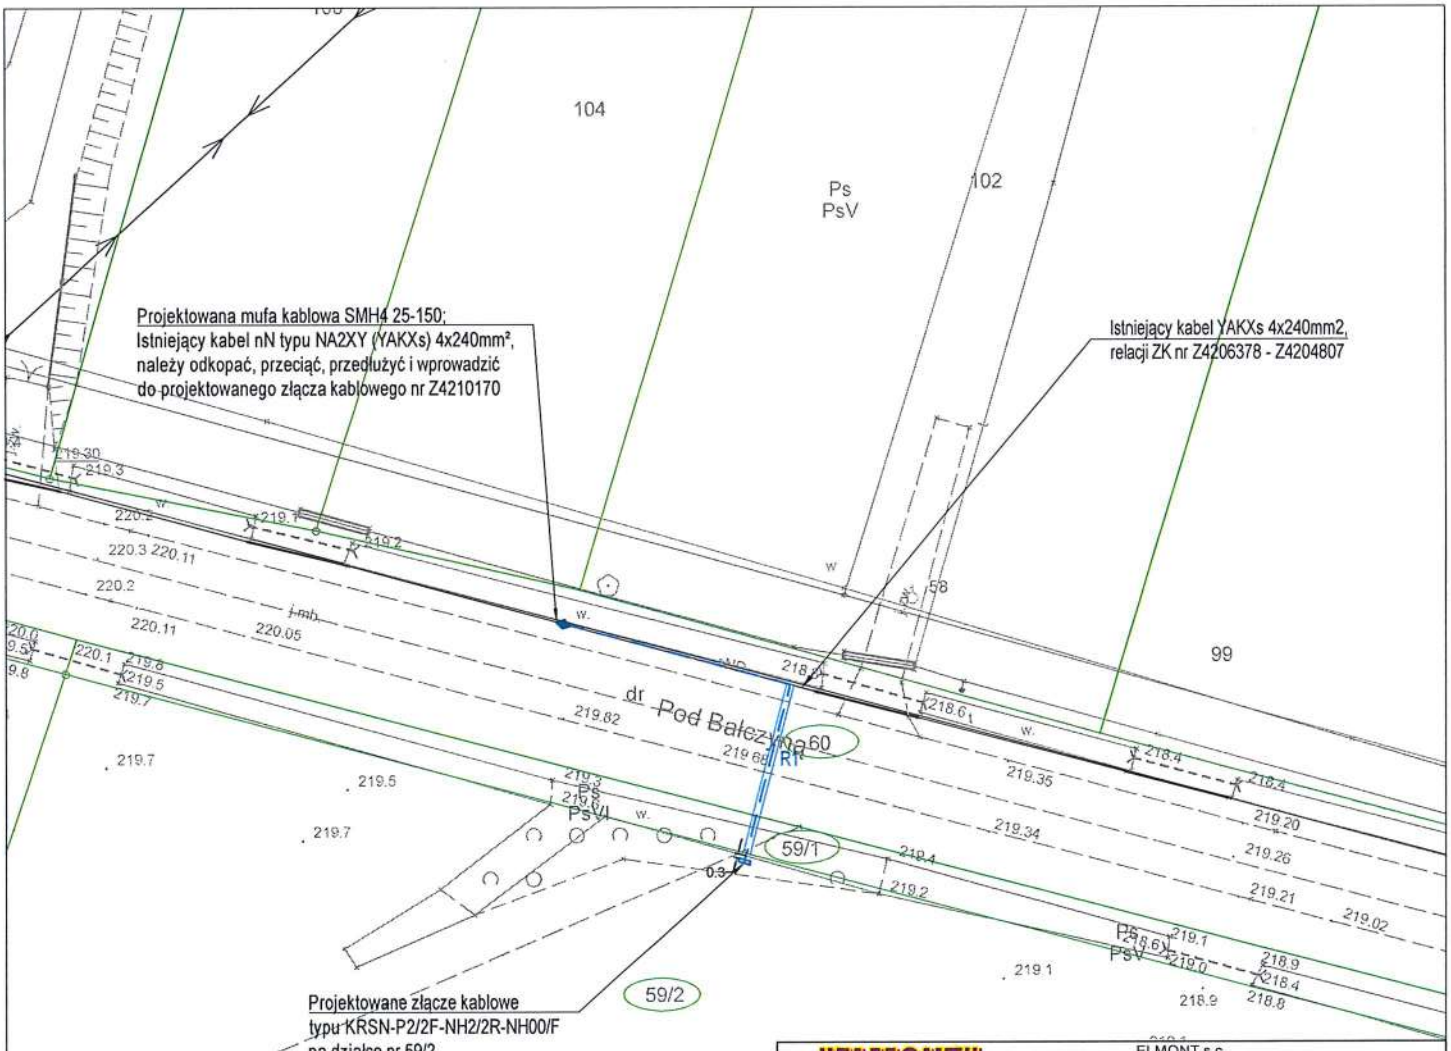

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Patryk Jędrowiak; Miasto i Gmina Ostrzeszów
Data: 2026.04.14 13:59:03 CEST

LEGENDA

- Projektowane przyłącze kablowe NA2XY (YAKXS) 4x240 SM 0,6/1 kV L = 29 / 34 m
- Projektowana rura osłonowa typu: R1 - 2x (AROT SRS 110, L = 12 m, przecisk)

"ELMONT"	ELMONT s.c. Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek tel. +48 62 761 93 33		
NAZWA RYSYNKU:	**Projekt zagospodarowania terenu**		
TEMAT:	Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów		
STADIUM:	KONCEPCJA PROJEKTOWA	PODPISY	UMOWA KR01609/25
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Wójcik upr. nr LOD/4216/PWBE/20 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		OBI OBI/42/2503910 WP P/25/094997 ST./OBW. 22440/03
ASYSTENCI:	inż. Natalia Chuderska		INWESTOR Energa Operator SA
ADRES	nr jednostki ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2		OBIEKT przyłącze kablowe nN kategoria obiektu XXVI
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Marzec 2026	SKALA: 1:500	NR RYS: E-01

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
O S T R Z E S Z Ó W

Ostrzeszów, zgodnie z datą w podpisie

IDR.7230.1.43.2026

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 marca 2026 roku (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 2 marca 2026 roku), złożonego przez Panią Katarzynę Wójcik działającą w imieniu firmy ELMONT s.c., Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek, pełnomocnika inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Z E Z W A L A M

1. **Inwestorowi ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk** na **lokalizację** w pasie drogowym drogi gminnej nr **828034P** ul. **Pod Bałczyną** w m. Rogaszyce położonej na dz. ewid. nr 60, obręb Rogaszyce, gm. Ostrzeszów, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego: **przyłącza kablowego nN** dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. ewid. nr 59/2, obręb Rogaszyce, gm. Ostrzeszów, zgodnie z przedłożoną mapą stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

2. Ustala się następujące warunki umieszczenia inwestycji:
   - zlokalizowane w pasie drogowym urządzenie musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych rozdział 8 § 97,
   - podczas prac ziemnych dokonać wymiany gruntu oraz przedstawić protokół zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu do wskaźnika zgodnie z normą PN-S-02205,
   - przejście poprzeczne pod jezdnią wykonać metodą bezwykopową,
   - w pasie drogowym przyłącze należy umieścić na całej długości w rurze osłonowej,
   - głębokość ułożenia rur nie mniejsza niż 1.0 m,
   - pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego,
   - w miejscu prac odbudować zieleń przyuliczną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
   - za skutki wynikłe z lokalizacji innych urządzeń w pasie drogowym oraz ewentualne ich uszkodzenie związane z budową przedmiotowej infrastruktury będzie odpowiadał inwestor,
   - w przypadku wystąpienia kolizji w czasie planowanej budowy/przebudowy drogi przeniesienie w/w urządzenia zostanie wykonane na koszt właściciela urządzenia, bez względu na okres umieszczenia urządzenia jaki upłynął od wydania niniejszej decyzji,
   - utrzymanie urządzeń w należytym stanie należy do właściciela tych urządzeń.

3. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do:
   1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, o którym mowa w ust. 3 ustawy;
3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia, o którym mowa w ust. 3 ustawy.

Jeżeli w ciągu dwóch lat od wydania zezwolenia urządzenie nie zostanie umieszczone, decyzja niniejsza wygasa.

Miasto i Gmina Ostrzeszów wyraża zgodę na dysponowanie przedmiotową nieruchomością na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji prac budowlanych związanych z budową projektowanej infrastruktury.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 2 marca 2026 roku, Pani Katarzyna Wójcik, działająca w imieniu firmy ELMONT s.c., Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek, pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsk przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce ewidencyjnej nr 59/2, obręb ewidencyjny Rogaszyce, gmina Ostrzeszów

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 Ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 889) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518 z późn. zm.) dopuszczono usytuowanie podziemnego urządzenia obcego pod jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej lub opaską wewnętrzną, na ulicy w trudnych warunkach lub przy przejściu poprzecznym, pod warunkiem usytuowania zwieńczeń studni poza pasem przejazdu kół pojazdów.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzonego ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz umieszczania w nim ww. urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 828034P ul. Pod Bałczyną w miejscowości Rogaszyce, przyłącza kablowego nN. Lokalizacja przyłącza nN nie powinna wpływać negatywnie na układ ruchu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

Decyzja wydana jest zgodnie z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia przyłącza kablowego nN niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie ww. przyłącza kablowego nN w pasie drogowym drogi gminnej nr 828034P ul. Pod Bałczyną w miejscowości Rogaszyce i ustalającej za to powyższe opłaty.

Organ zarządzający pasem drogowym, wydając decyzję o zezwoleniu na lokalizację urządzenia w pasie drogowym, kieruje się przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz koniecznością zapewnienia racjonalnego i bezpiecznego zarządzania przestrzenią pasa drogowego.

Określenie dwuletniego okresu ważności zezwolenia wynika z konieczności zachowania elastyczności w zarządzaniu pasem drogowym. Dwuletni okres ważności umożliwia organowi okresową ocenę aktualności i zgodności lokalizacji urządzenia z obowiązującymi planami zagospodarowania, potrzebami inwestycyjnymi i zmianami w organizacji ruchu drogowego.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które należy uzyskać w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2025 poz. 418 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, złożone za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
/-/ Patryk Jędrowiak
/podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Patryk Jędrowiak; Miasto i Gmina Ostrzeszów
Data: 2026.03.18 13:54:32 CET

Otrzymują:
1. Pełnomocnik: Pani Katarzyna Wójcik
   ELMONT s.c., Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek,
2. a/a IDR

Sprawę prowadzi Kinga Przybył, tel. 62 73 20 604, pok.208

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów o danych kontaktowych:
1. adres do korespondencji: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów;
2. tel.: (062) 732 06 00;
3. e-mail:org@ostrzeszow.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowy, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ostrzeszow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celu archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r. poz. 217, z późn. zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Dane osobowe mogą być ujawniane innym stronom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje:
1. prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia petycji.

Decyzja została wydana w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

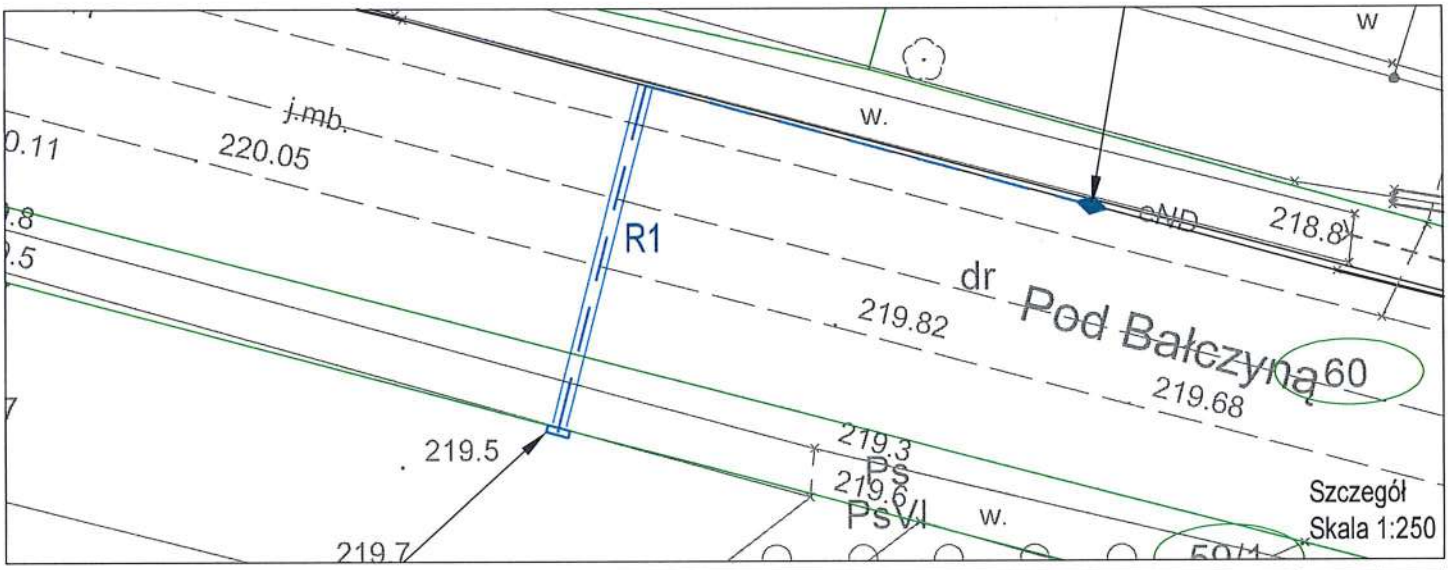

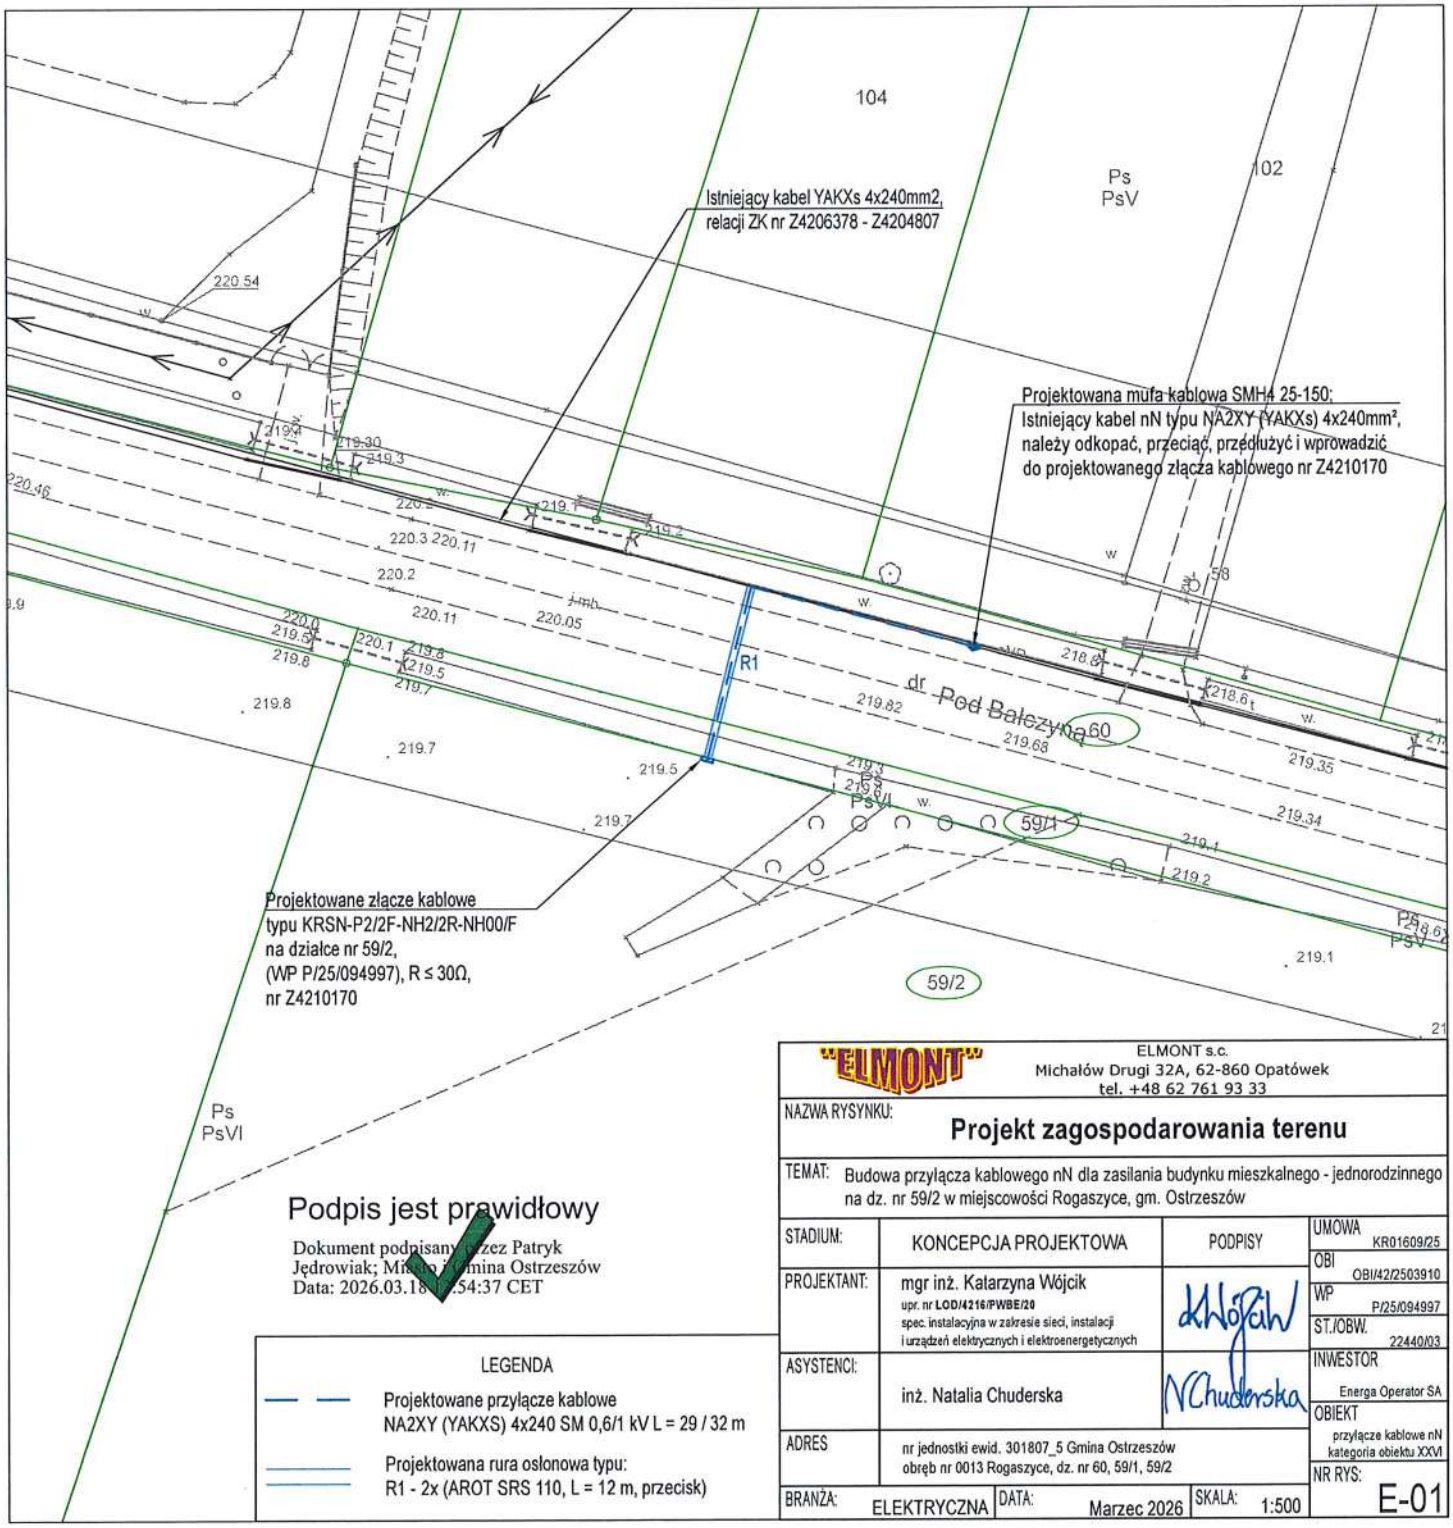

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Patryk Jędrowiak; Miasto i Gmina Ostrzeszów
Data: 2026.03.18 [illegible]:54:37 CET

LEGENDA

- Projektowane przyłącze kablowe NA2XY (YAKXS) 4x240 SM 0,6/1 kV L = 29 / 32 m
- Projektowana rura osłonowa typu: R1 - 2x (AROT SRS 110, L = 12 m, przecisk)

"ELMONT"	ELMONT s.c. Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek tel. +48 62 761 93 33		
NAZWA RYSYNKU:	**Projekt zagospodarowania terenu**		
TEMAT:	Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów		
STADIUM:	KONCEPCJA PROJEKTOWA	PODPISY	UMOWA KR01609/25
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Wójcik upr. nr LOD/4216/PWBE/20 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		OBI OBI/42/2503910 WP P/25/094997 ST./OBW. 22440/03
ASYSTENCI:	inż. Natalia Chuderska		INWESTOR Energa Operator SA
ADRES	nr jednostki ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2		OBIEKT przyłącze kablowe nN kategoria obiektu XXVI
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Marzec 2026	SKALA: 1:500	NR RYS: E-01

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Nie dotyczy.

11. Stan istniejący

Na dz. nr 60 znajduje się istniejący kabel nN typu YAKXS 4x240 relacji ZK nr Z4206378 - Z4204807. Istniejący kabel nN stanowi obwód nr 3 stacji transformatorowej nr 22440.

12. Rozbiórki

Nie dotyczy.

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Nie dotyczy.

14. Stacja transformatorowa SN/nN

Zaprojektowano wymianę wkładek bezpiecznikowych zabezpieczających obw. 03 w stacji transformatorowej nr 22440 z WT-1 63 A gG na WT-1 160 A gG.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Nie dotyczy.

16. Oświetlenie uliczne

Nie dotyczy.

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe)

Nie dotyczy.

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)

Dane techniczne:

- Moc przyłączeniowa	P_1 = 12,5 kW
- Napięcie zasilania	Un = 400/230 V
- Zasilanie ze stacji	22440 obw. nr 03

Stan projektowany:

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia nr P/25/094997 z dn. 27.11.2025r. zaprojektowano kablową rozdzielnicę szafową typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F zlokalizowaną na dz. nr 59/2, w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. E-01). Projektowane przyłącze kablowe należy zasilić odcinkiem kabla typu NA2XY (YAKXS) 4x240 SM 0,6/1 kV o dł. trasy 29 m (dł. kabla 36 m) poprzez wcinkę w istniejący kabel nN typu YAKXS 4x240mm2 relacji ZK nr Z4206378 - Z4204807. Istniejący kabel należy odkopać, przeciąć, zmufować z projektowanym odcinkiem kabla nN przy pomocy mufy kablowej typu SMH4 150-240 i wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy szafowej na dz. nr 59/2. Projektowany kabel należy prowadzić według trasy pokazanej na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. E-01).

W projektowanej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F wykonanej wg Standardów Technicznych Energa Operator S.A należy zainstalować:

- 3x wkładka bezpiecznikowa WT-00 50A gG 500V,
- 6x ogranicznik mocy 1p 25A,
-6x zwora nożowa NH2,
- licznik energii czynnej (jedno lub dwutaryfowy),

Szynę PEN w rozdzielnicy szafowej uziemić bezpośrednio za pomocą bednarki ocynkowanej Fe/Znx 25x4. Uziom wykonać jako powierzchniowo-pilonowy. Rezystancja uziemienia roboczego nie powinna być większa niż 30Ω.

W istniejących złączach nr Z4206378 i Z4204807 należy zaktualizować schematy i opaski kablowe. Projektowaną szafkę KRSN wyposażyć w rozłącznik z zaciskiem V2 umożliwiający w przyszłości wprowadzenia nowej linii kablowej.

Prace przy układaniu i podłączaniu kabli nN:

Budowa przyłącza kablowego nN przeznaczonych do eksploatacji przez Energa Operator S.A. musi być zgłoszona do odbioru prac zanikowych zgodnie ze standardami Energa Operator S.A.. Projektowane przyłącze kablowe nN typu NA2XY (YAKXS) 4x240 SM 0,6/1 kV należy układać według trasy pokazanej na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. E-01) w wykopie o głębokości 100 cm i szerokości 40 cm na podsypce z piasku grubości ok. 10 cm (kabel na głębokości 100 cm). Po ułożeniu kabel ponownie przysypać 10 centymetrową warstwą piasku i 15-centymetrową warstwą gruntu rodzimego, na której należy umieścić folię oznacznikową koloru niebieskiego w odległości nie mniejszej niż 25 cm od ułożonego kabla i ponownie przysypać rodzimym gruntem. Przy układaniu projektowanego kabla należy przyczepić w sposób trwały tabliczki oznacznikowe (z tworzywa sztucznego, napisy trwałe tłoczone termicznie) rozmieszczone na trasie średnio co 10 m.

Uziemienie wykonać do uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia 30Ω, z wykorzystaniem dodatkowych uziomów pionowych typu UPB P16/1500.

Przed zasypaniem przyłącze kablowe nN należy zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla.

Prace kontrolno-pomiarowe:

Po wykonaniu przyłącza kablowego należy wykonać pomiary sprawdzające:

- sprawdzenie ciągłości, pomiar parametrów kabla nN,
- badanie ruchowe nowo zainstalowanej aparatury,
- badanie rezystancji uziemienia.

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN

Nie dotyczy.

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nN

Nie dotyczy.

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn

Nie dotyczy.

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Nie dotyczy.

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN

Nie dotyczy.

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym dla obwodu nr 03 stacji transformatorowej nr 22440 jest zapewniona zgodnie z obliczeniami technicznymi.

25. Obliczenia techniczne


mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektowe - Mistrz budowy
w zakresie sieci instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. LOD/42/GPWBE/20
Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek

ELMONT s.c.

Nazwa obwodu: 22440/03

obl.X
www.oblx.pl
Licencja nr 59755 wer. 1.0

TN-C

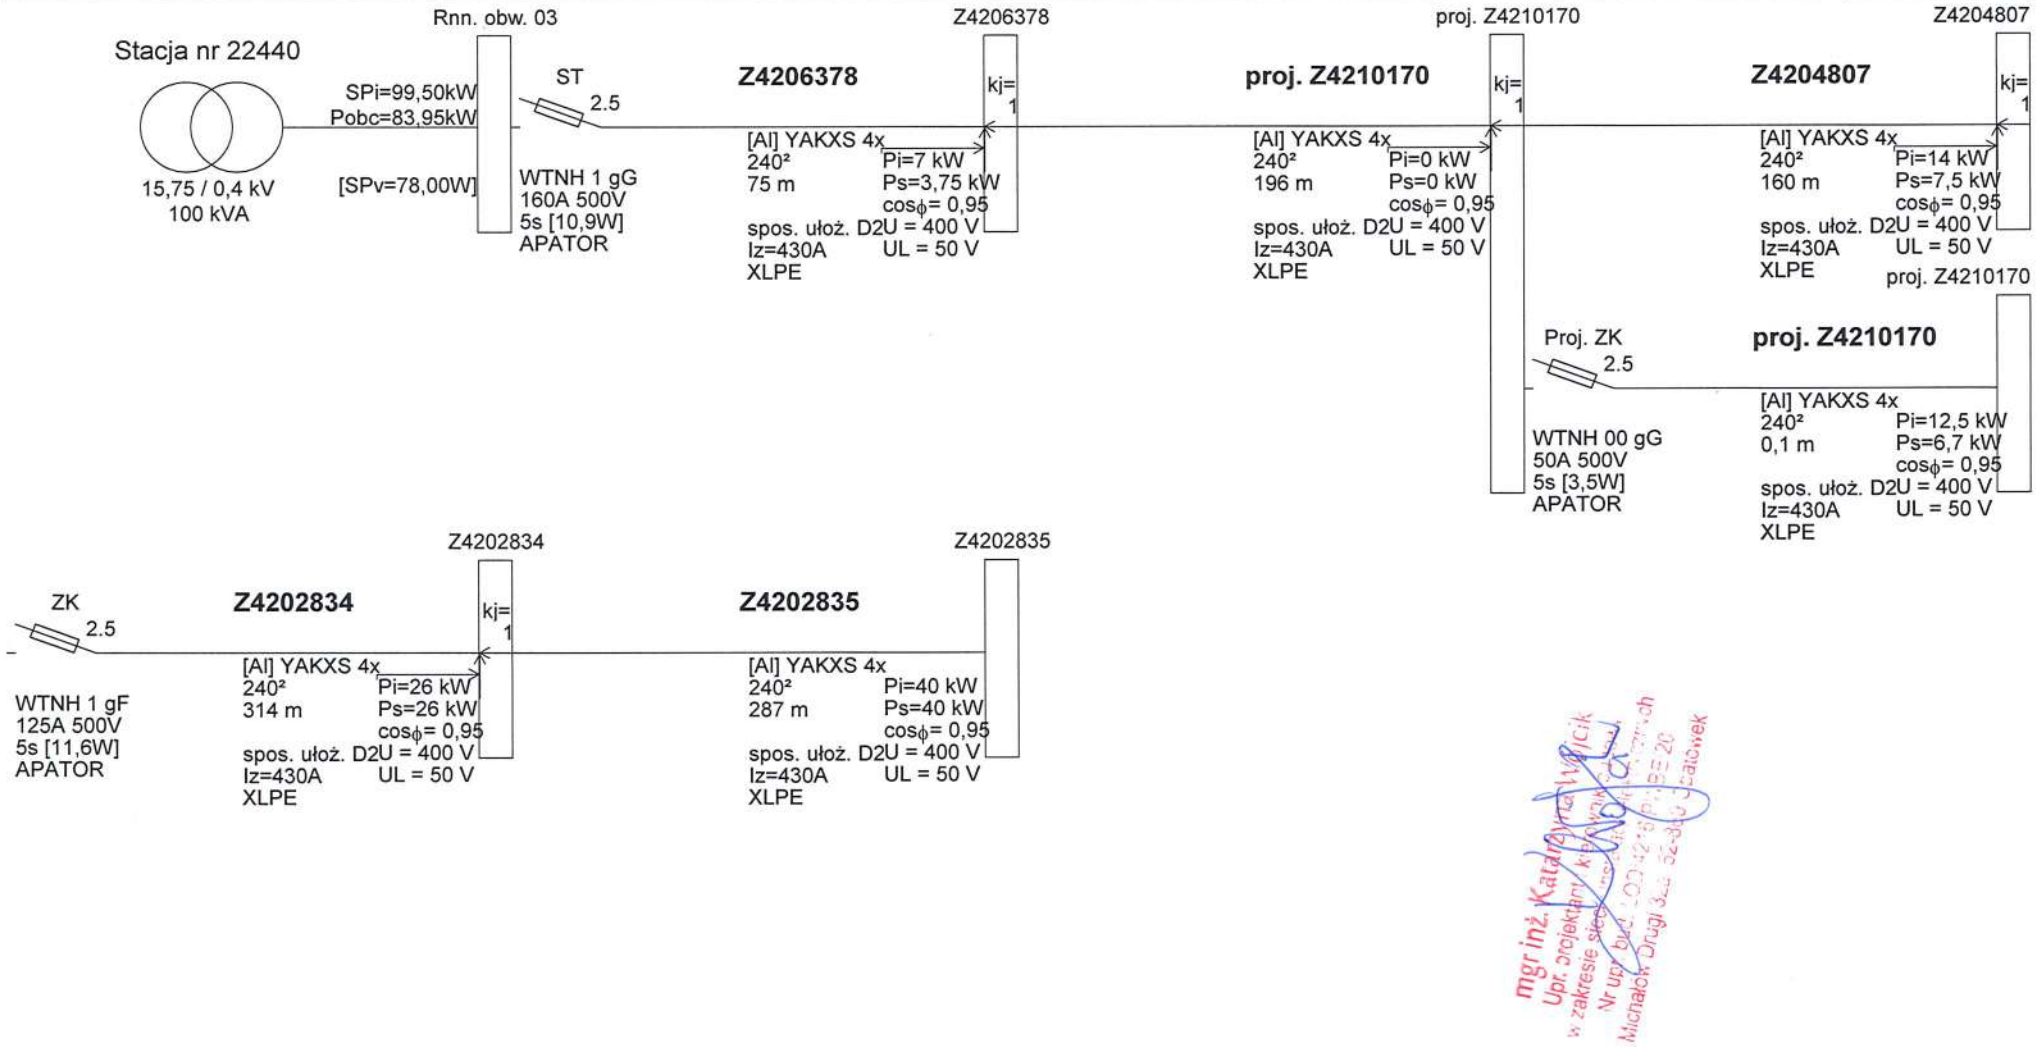

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221

ELMONT s.c.

Nazwa obwodu: 22440/03

obl.X
www.oblx.pl
Licencja nr 59755 wer. 1.0

Wyniki weryfikacji selektywności zwarciowej wszystkich zabezpieczeń obwodu:

Zabezpieczenie 1	Opis zabezpieczenia	Zabezpieczenie 2	Opis zabezpieczenia	Spodziewany Izw [A]**	Selektywność
ST	WTNH 1 gG 160 A; 5 s (APATOR)	ZK	WTNH 1 gG 125 A; 5 s (APATOR)	748,1	TAK
ST	WTNH 1 gG 160 A; 5 s (APATOR)	Proj. ZK	WTNH 00 gG 50 A; 5 s (APATOR)	1 472,8	TAK

SELEKTYWNOŚĆ ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE **JEST ZACHOWANA**

Weryfikację wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych w obszarze ograniczonym spodziewanym prądem zwarcia i wymaganym czasem zadziałania. Spodziewany prąd zwarcia dla każdej pary zabezpieczeń obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.
(**) W obliczeniach uwzględniono nominalną wartość impedancji.
Charakterystyki zabezpieczeń wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%).
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektant
w zakresie sieci, instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. LOD/4216/PW/BE/20
Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek

ELMONT s.c.

Nazwa obwodu: 22440/03

obl.X
www.oblx.pl
Licencja nr 59755 wer. 1.0

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Element	Opis	l [m]	Zabezpieczenie	Opis zabezpieczenia	Czas zadziałania [s]	Zs [Ω]	Ia [A]	Zs*Ia [V]	Tolerancja[V]	U [V]	Zs*Ia≤U	Izw [A]
Z4206378	YAKXS 4x 240	75,0	ST	WTNH 1 gG 160 A (APATOR)	5,0	0,095	400,0(E)	37,87	±1,51	230	TAK	2 429,3
mufa	YAKXS 4x 240	36,0	ST	WTNH 1 gG 160 A (APATOR)	5,0	0,106	400,0(E)	42,33	±1,69	230	TAK	2 173,4
proj. Z4210170	YAKXS 4x 240	160,0	ST	WTNH 1 gG 160 A (APATOR)	5,0	0,156	400,0(E)	62,45	±2,50	230	TAK	1 473,1
Z4204807	YAKXS 4x 240	160,0	ST	WTNH 1 gG 160 A (APATOR)	5,0	0,207	400,0(E)	82,80	±3,31	230	TAK	1 111,1
Z4202834	YAKXS 4x 240	314,0	ZK	WTNH 1 gG 125 A (APATOR)	5,0	0,307	312,5(E)	96,07	±3,84	230	TAK	748,1
Z4202835	YAKXS 4x 240	287,0	ZK	WTNH 1 gG 125 A (APATOR)	5,0	0,399	312,5(E)	124,84	±4,99	230	TAK	575,7
proj. Z4210170	YAKXS 4x 240	0,1	Proj. ZK	WTNH 00 gG 50 A (APATOR)	5,0	0,156	125,0(E)	19,52	±0,78	230	TAK	1 472,8

OCHRONA OD PORAŻEŃ **JEST SKUTECZNA**

mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektant
w zakresie sieci
Nr upr. bud. LOD
Michałów Drugi 32a

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono nominalną wartość impedancji.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika
(k) - prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem współczynnika k
(E) - prąd wyłączalny bezp. topikowego uwzględnia współczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z o.o. z 01.01.2019r

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221

ELMONT s.c.

Nazwa obwodu: 22440/03

obl.X
www.oblx.pl
Licencja nr 59755 wer. 1.0

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

Element	Opis	Sp.ułoż.	l [m]	Zabezpieczenie	Opis zabezpieczenia	IB [A]	In [A]	Iz [A] wg	Iz [A]	IB≤ In≤ Iz	I2 [A]	Toleranc.[A]	1.45*Iz[A]	I2 ≤ 1.45*Iz
Z4206378	YAKXS 4x 240	D2	75,0	ST	WTNH 1 gG 160 A (APATOR)	127,5	160,0	430,0	430,0	TAK	250,0	±10,0	623,5	TAK
proj. Z4210170	YAKXS 4x 240	D2	196,0	ST	WTNH 1 gG 160 A (APATOR)	121,9	160,0	430,0	430,0	TAK	250,0	±10,0	623,5	TAK
Z4204807	YAKXS 4x 240	D2	160,0	ST	WTNH 1 gG 160 A (APATOR)	111,7	160,0	430,0	430,0	TAK	250,0	±10,0	623,5	TAK
Z4202834	YAKXS 4x 240	D2	314,0	ZK	WTNH 1 gF 125 A (APATOR)	100,3	125,0	430,0	430,0	TAK	219,6	±8,8	623,5	TAK
Z4202835	YAKXS 4x 240	D2	287,0	ZK	WTNH 1 gF 125 A (APATOR)	60,8	125,0	430,0	430,0	TAK	219,6	±8,8	623,5	TAK
proj. Z4210170	YAKXS 4x 240	D2	0,1	Proj. ZK	WTNH 00 gG 50 A (APATOR)	10,2	50,0	430,0	430,0	TAK	71,0	±2,8	623,5	TAK

IB - prąd roboczy, Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa, In - prąd znamionowy zabezpieczenia, I2 - prąd wyłączalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obciążenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ **JEST SKUTECZNA**

mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektant / kierownik budowy
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. LOD/42[illegible]/PWBE[illegible]
Dworcowa Drugi 32a, 62-860 Opatówek

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony przed skutkami przeciążeń.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciążalność prądowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Instalacje elektryczne niskiego napięcia (...)", PN-HD 60364-5-52
- dopuszczalna obciążalność prądowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obciążalność prądowa innych elementów wg danych producentów
- prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)

* - typ zdefiniowany przez Użytkownika
(k) - prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem współczynnika k
(E) - prąd wyłączalny bezp. topikowego uwzględnia współczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z o.o. z 01.01.2019r
UWAGA: Autorzy programu nie ponoszą odpowiedzialności za błędne lub niepoprawne wprowadzenie parametrów linii kablowej wg danych katalogowych producenta w zakresie Iz(A), tj. spoza bazy zawartej w programie OBL, mające wpływ na parametry obliczeniowe badanych obwodów sieciowych.

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221

ELMONT s.c.

Nazwa obwodu: 22440/03

obl.X
www.oblx.pl
Licencja nr 59755 wer. 1.0

Wyniki obliczeń spadków napięcia:

Element	Opis	l [m]	U [V]	Σ Pi k.	Σ Ps k.	n. k.	Pi k.	kj k	Ps k.	Po k	kj s.	Pi w.	n w.	Σ Pi w.	Σ n w.	kj w.	Pobl	cos ϕ	kx	dU[%]	IB [A]
Z4206378	YAKXS 4x 240	75,0	400	99,60	83,99	1	7,00	0,54	3,75	83,99	1,00	-	-	-	-	-	83,99	0,95	1,26	0,63	127,61
mufa	YAKXS 4x 240	36,0	400	92,60	80,24	1	0,10	0,40	0,04	80,24	1,00	-	-	-	-	-	80,24	0,95	1,26	0,29	121,91
proj. Z4210170	YAKXS 4x 240	160,0	400	92,50	80,20	0	0,00	0,00	0,00	80,20	1,00	-	-	-	-	-	80,20	0,95	1,26	1,27	121,85
Z4204807	YAKXS 4x 240	160,0	400	80,00	73,50	2	14,00	0,54	7,50	73,50	1,00	-	-	-	-	-	73,50	0,95	1,26	1,17	111,67
Z4202834	YAKXS 4x 240	314,0	400	66,00	66,00	2	26,00	1,00	26,00	66,00	1,00	-	-	-	-	-	66,00	0,95	1,26	2,06	100,28
Z4202835	YAKXS 4x 240	287,0	400	40,00	40,00	2	40,00	1,00	40,00	40,00	1,00	-	-	-	-	-	40,00	0,95	1,26	1,14	60,77
							87,10		77,29											6,56	
Z4206378	YAKXS 4x 240	75,0	400	99,60	83,99	1	7,00	0,54	3,75	83,99	1,00	-	-	-	-	-	83,99	0,95	1,26	0,63	127,61
mufa	YAKXS 4x 240	36,0	400	92,60	80,24	1	0,10	0,40	0,04	80,24	1,00	-	-	-	-	-	80,24	0,95	1,26	0,29	121,91
proj. Z4210170	YAKXS 4x 240	160,0	400	92,50	80,20	0	0,00	0,00	0,00	80,20	1,00	-	-	-	-	-	80,20	0,95	1,26	1,27	121,85
proj. Z4210170	YAKXS 4x 240	0,1	400	12,50	6,70	1	12,50	0,54	6,70	6,70	1,00	-	-	-	-	-	6,70	0,95	1,26	0,00	10,18
							19,60		10,49											2,19	

parametry i wyniki obliczeń dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gałęzi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilości odbiorców wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prąd roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

mgr inż. Karatzyna Wójcik
Upr. projektant i kierownik budowy
w zakresie sieci instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. LOD/4216/PWBE/20
Michałów Drugi 32a, 62-660 Ostatówek

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221

26. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Droga	Przeznaczenie pasa drogowego	Rodzaj urządzenia	Długość urządzenia	Średnica urządzenia	Pole powierzchni
60	Pobocze	rura osłonowa fi 110	20,5	0,11	2,2550
	Jezdnia	rura osłonowa fi 110	5,0	0,11	0,5500
59/1	Pobocze	rura osłonowa fi 110	3,0	0,11	0,3300
				Razem	2,8050

28. Kolizje / skrzyżowania

Przy przejściu poprzecznym przez drogę kabel należy układać w rurze osłonowej AROT SRS 110 (metoda przecisku) oraz DVK 110 (metoda wykopu otwartego) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. E-01).

29. Ingerencja w zieleń wysoką

Nie dotyczy.

30. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z pismem znak Ka-WA.5183.1259.2.2026 z dn. 20.03.2026 r. wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, informuję, iż przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarem objętym ochroną konserwatorską.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU
DELEGATURA W KALISZU

62-800 Kalisz
ul. Juliana Tuwima 10
tel. (62) 767 23 21
http://poznan.wuoz.gov.pl/
e-mail: kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-16492-59057-JFGAW-23

Ka-WA.5183.1259.2.2026
Pismo ogólne

Kalisz, dn. 20.03.2026 r.

ELMONT s.c.
Michałów Drugi 32A
62-860 Opatówek
adres do e-Doręczeń:
AE:PL-59302-89322-TFDUG-25

W odpowiedzi na prośbę z dnia 02.03.2026 r. (data wpływu: 02.03.2026 r.) o opinię dla budowy na terenie dz. nr 60, 59/1, 59/2 obręb 0013 Rogaszyce przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dz. nr 59/2 w m. Rogaszyce, gm. Ostrzeszów, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, na rzecz ENERGA Operator S.A., Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.) *kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).*

Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Tomasz Talar
Kierownik Delegatury w Kaliszu
/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu


Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Talar
Data: 2026.03.20
13:49:10 +01'00'

Załącznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu

Sprawę prowadzi: Aleksandra Bacdorf, st. inspektor ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych, tel. 62 767 23 21 w.34

Informacja o prywatności
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod adresem: http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

Załącznik nr 1

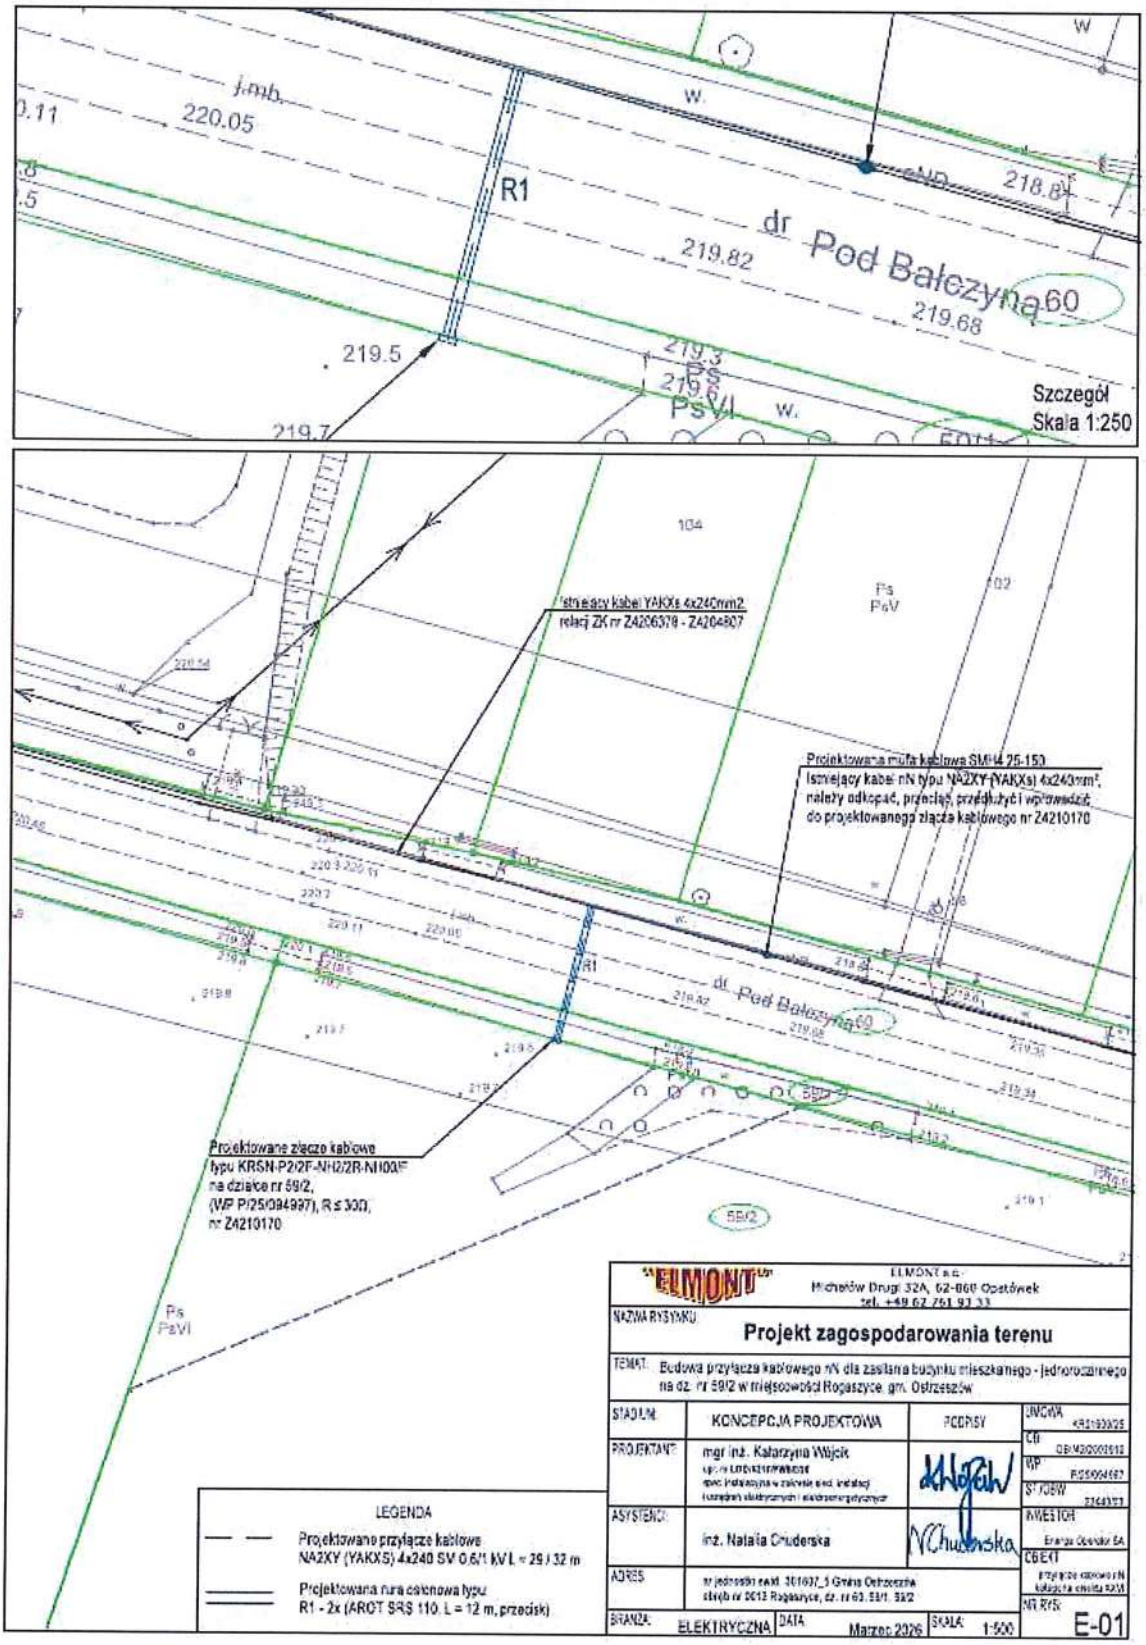

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przyłącza kablowego nN w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego -jednorodzinnego w miejscowości Rogaszyce dz. nr 59/2, gm. Ostrzeszów.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- budowa przyłącza kablowego nN.

Lokalizacja inwestycji:

- jednostka ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Działka nr 60 będąca przedmiotem opracowania, stanowi działkę drogową.

Działki nr 59/1, 59/2, będące przedmiotem opracowania, stanowią pastwiska trwałe.

W obrębie projektowanego przyłącza kablowego nN znajdują się sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz sieć telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obrazuje projekt zagospodarowania terenu stanowiący część (Rys. nr E-01). Projektowane zagospodarowanie terenu stanowić będzie budowę przyłącza kablowego nN.

Na obszarze prowadzenia robót nie przewiduje się wycinki drzew czy krzewów. Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczenia gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia, stanu oraz kierunku odpływu wód. Nie spowoduje także zanieczyszczenia gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objęta planowaną budową przyłącza kablowego nN, przy założeniu zajęcia pasa terenu szerokości 1 m, wyniesie ok. 29 m^2.

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków i ochrony

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków.

6. Dane dotyczące melioracji i urządzeń wodnych

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejącymi urządzeniami wodnymi i melioracyjnymi.

7. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Działki objęte przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym nie znajdują się w granicach terenów górniczych.

8. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczenia gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia, stanu oraz kierunku odpływu wód. Nie spowoduje zanieczyszczenia gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych, a także nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i higienę użytkowników.

9. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót budowlanych.

Nie są przewidywane szczególne aspekty wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót budowlanych.

10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Inwestycja dotyczy małego obiektu budowlanego, tj. przyłącza kablowego nN, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, posadowionej w gruncie.

Głębokość posadowienia kabla: do 2 m.

Wykop pod lokalizację ww. urządzeń nie wymaga szalowania,

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: **pierwsza**.

Pozostałe kategorie geotechniczne warunków posadowienia

Dla pozostałych kategorii geotechnicznych warunków posadowienia stwierdza się jak niżej:

- projekt odwodnienia budowlanych – **nie dotyczy**
- ocena przydatności gruntów w budowlach ziemnych – **nie dotyczy**
- projekt barier lub ekranów uszczelniających – **nie dotyczy**
- określenie nośności i ogólnej stateczności podłoża gruntowego – **nie dotyczy**
- ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego – **brak oddziaływania**
- ocena stateczności zbocza, skarp i nasypów – **nie dotyczy**
- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, skarp wykopów i nasypów – **nie dotyczy**
- ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego – **brak oddziaływania**
- ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego – **nie dotyczy.**

32. Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje działki wskazane, jako teren inwestycji, tj. nr jednostki ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2.

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 (dz. U. Nr 257 poz. 2573).

Projektowane przyłącze kablowe nN nie jest zaliczane do urządzeń oddziałujących na środowisko i nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

33. Uwagi

1. Przy wykonywaniu robót należy ściśle stosować się do:

- wytycznych niniejszego opracowania,
- postanowień zawartych w obowiązujących przepisach i normach,
- wytycznych montażowych zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część V – Instalacje elektryczne",
- warunków wypisanych w protokole z narady koordynacyjnej,
- warunków wypisanych w decyzji znak IDR.7230.1.43.2026 wydanym przez Burmistrza Miasta
- i Gminy Ostrzeszów.
- warunków wypisanych w decyzji znak IDR.7230.1.43-1.2026 wydanym przez Burmistrza Miasta
- i Gminy Ostrzeszów.

34. Zestawienia montażowe i demontażowe


Przyłącze kablowe nN

Materiał	J.m.	Ilość
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4	m	3
Dławnica czopowa EK 186/110	szt.	4
Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F z zaciskami V2	szt.	1
Kolanko DKN 90 st	szt.	1
Mufa kablowa SMH4 150-240	szt.	1
Ogranicznik mocy 1p 25 A	szt.	6
Palczatka termokurczliwa czteropalczasta typu SEH4 78-36	szt.	2
Pręt stalowy ocynkowany UBP16/1500	szt.	4
Rura osłonowa AROT DVK 110	m	16
Rura osłonowa AROT SRS 110	m	24
Taśma z folii polietylenowej do znakowania tras kablowych	m	18
Wkładka bezpiecznikowa WT-00 50A gG 500V	szt.	3
Wkładka bezpiecznikowa WT-1 160A gG 500V	szt.	3
Zwora nożowa NH2	szt.	6

Dostawa inwestorska

Materiał	J.m.	Ilość
Kabel nN NA2XY (YAKXS) 4x240SM 0,6/1 kV	m	36
Wkładka Master Key do odbiorcy	szt.	2
Wkładka Master Key 241	szt.	1

mgr inż. Katarzyna Wójcik
Uprawnienia projektanta, kierownik budowy
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Nr upr. budowl. LOD/4216/PWBE/20
Michałów Drugi 36A, 62-860 Opatówek

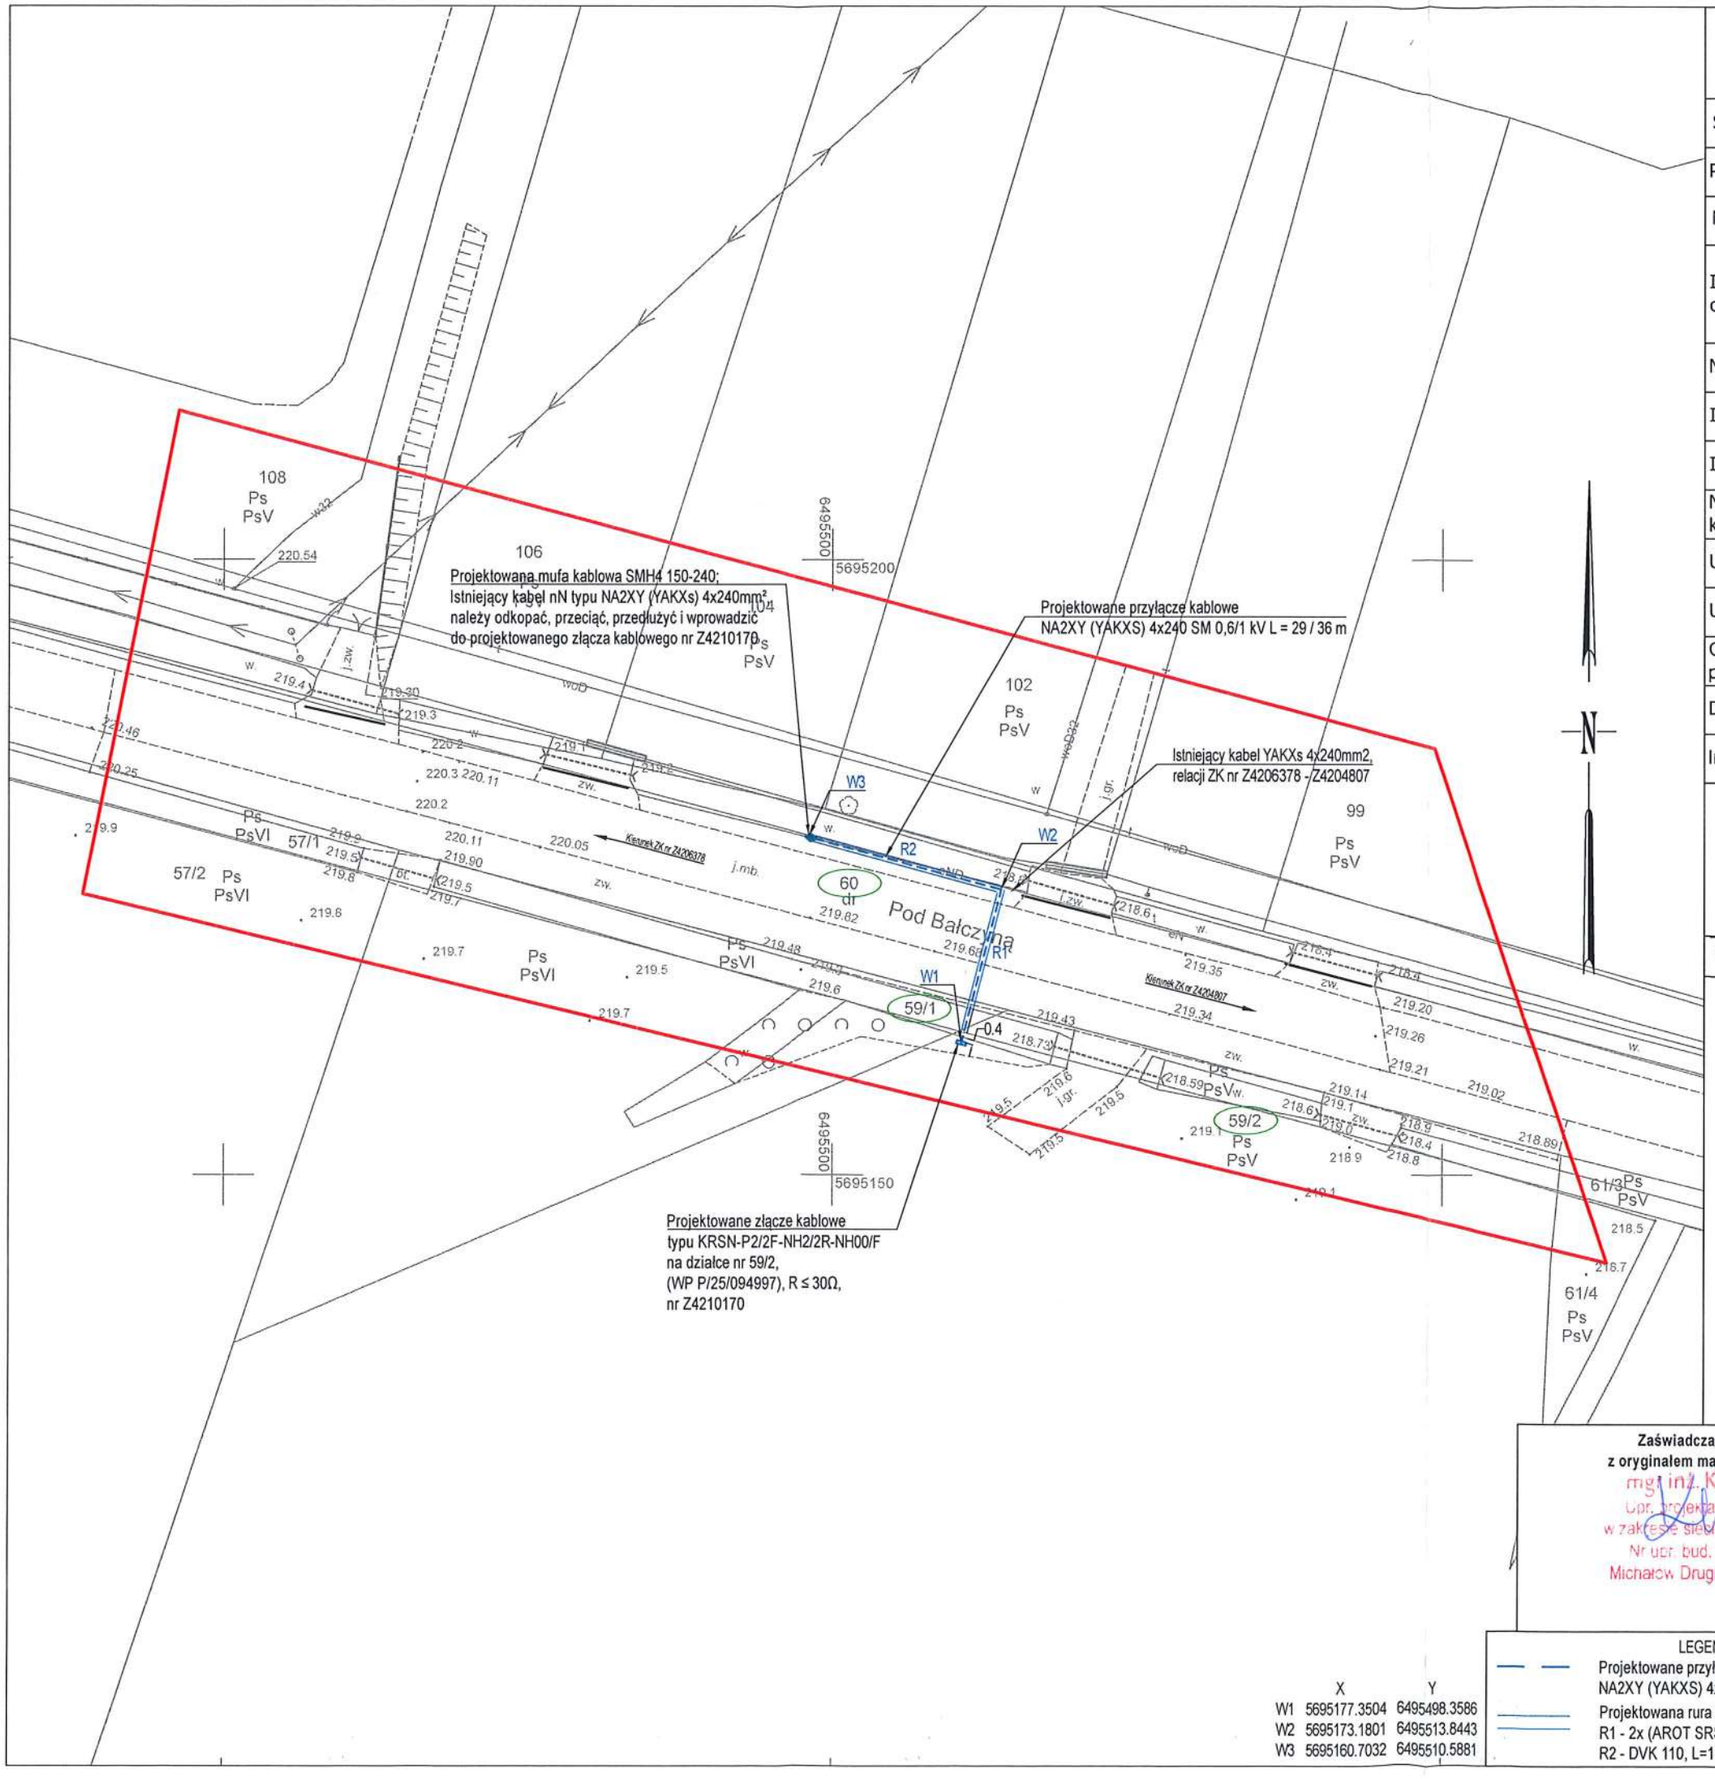

	X	Y
W1	5695177.3504	6495498.3586
W2	5695173.1801	6495513.8443
W3	5695160.7032	6495510.5881

LEGENDA

- Projektowane przyłącze kablowe NA2XY (YAKXS) 4x240 SM 0,6/1 kV L = 29 / 36 m
- Projektowana rura osłonowa typu:
  - R1 - 2x (AROT SRS 110, L = 12 m, przecisk)
  - R2 - DVK 110, L=16 , wykop otwarty

Zaświadczam za zgodność z oryginałem mapy do projektowych
mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektant i kierownik budowy w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. LOD/4216/PWBE/20
Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala	1:500
Położenie obszaru opracowania	Rogaszyce
Nazwa gminy	Ostrzeszów
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego	301807_5.0013 Rogaszyce
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o. o.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GO.6640.41.2026
Imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych	Tomasz Pruchnik
Numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	20982
Układu współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/18
Układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Data opracowania mapy	16.03.2026 r.
Imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	Tomasz Pruchnik

Geodezja Pruchnik Sp.z o. o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel.62 766 36 74, tel. 885 99 44 55
NIP 6182149939

TOMASZ PRUCHNIK
geodeta uprawniony
Upr. GUGiK Nr 20982
Podpis kierownika prac geodezyjnych

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GO.6640.41.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Ostrzeszowski
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o.o.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 30.03.2026 r.
Imię i nazwisko, podpis oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Pruchnik Nr uprawnień 20982

"ELMONT"
ELMONT s.c.
Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek
tel. +48 62 761 93 33

NAZWA RYSYNKU: **Projekt zagospodarowania terenu**

TEMAT: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	PODPISY	UMOWA KR01609/25
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Wójcik upr. nr LOD/4216/PWBE/20 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		OBI OBI/42/2503910
			WP P/25/094997
			ST./OBW. 22440/03
ASYSTENCI:	inż. Natalia Chuderska		INWESTOR Energa Operator SA
ADRES	nr jednostki ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2		OBIEKT przyłącze kablowe nN kategoria obiektu XXVI
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Kwiecień 2026	SKALA: 1:500	NR RYS: E-01

Stacja nr 22440
Rogaszyce

Transformator
Sn = 100 kVA
IB = 127,5 A | Obw. nr 03

WT-1 63 A gG 500V
Proj. WT-1 160 A gG 500V

Istniejąca kablowa rozdzielnica szafowa typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
na dz. nr 112, 110; Z4206378

Rezerwa ~
kWh
3x 1p 25A W
LZ 5
rezerwa
NH-2 ZN-2
Rezerwa
WT-00 50 A gG 500V
PEN
R ≤ 30 Ω
3 ~
kWh
3x 1p 25A W
LZ 5
WLZ dz. 110
Fe/Zn 25x4 L= 1 / 3 m

YAKXS 4x240 - 75 m -

Projektowana kablowa rozdzielnica szafowa typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
na dz. nr 59/2 (w polu nr 1 i 2 zamontować zacisk V2)
(WP P/25/094997) Z4210170 /03

dU= 2,19%
Izw= 1178,28 A

1 2 3 4
3 ~
kWh
3x 1p 25A W
LZ 5
dz. 59/2 12.5 kW
NH-2 ZN-2
Rezerwa
WT-00 50 A gG 500V
PEN
R ≤ 30 Ω
Rezerwa ~
kWh
3x 1p 25A W
LZ 5
rezerwa
Fe/Zn 25x4 L= 1 / 3 m

YAKXS 4x240 - 160 m -

YAKXS 4x240 - 36 m -

R2

R1

R1

YAKXS 4x240 - 160 m -

Projektowana mufa kablowa SMH4 150-240:
Istniejący kabel nN typu NA2XY (YAKXs) 4x240mm², należy odkopać, przeciąć, przedłużyć i wprowadzić do projektowanego złącza kablowego nr Z4210170

Istniejąca kablowa rozdzielnica szafowa typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
na dz. nr 97/1, 97/2 ; Z4204807

3 ~
kWh
3x 1p 25A W
LZ 5
dz. 97/2
NH-2 ZN-2
WT-1 125A gF 500V
Rezerwa
WT-00 50 A gG 500V
PEN
R ≤ 30 Ω
3 ~
kWh
3x 1p 25A W
LZ 5
dz. 97/1
Fe/Zn 25x4 L= 1 / 3 m

YAKXS 4x240 - 314 m -

Z4202834
2 odb. 26 kW

YAKXS 4x240 - 287 m -

Z4202835
2 odb. 40 kW

dU= 6,56 %
Izw= 460,58 A


LEGENDA
- Projektowane przyłącze kablowe NA2XY (YAKXS) 4x240 SM 0,6/1 kV L = 29 / 36 m
- Projektowana rura osłonowa typu:
  R1 - AROT SRS 110, L = 12 m, przecisk
  R2 - DVK 110, L=16 , wykop otwarty

"ELMONT"
ELMONT s.c.
Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek
tel. +48 62 761 93 33

NAZWA RYSYNKU: **Schemat jednokreskowy**

TEMAT: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	PODPISY	UMOWA KR01609/25
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Wójcik upr. nr LOD/4216/PWBE/20 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		OBI OBI/42/2503910
			WP P/25/094997
			ST./OBW. 2240/03
ASYSTENCI:	inż. Natalia Chuderska		INWESTOR Energa Operator SA
ADRES	nr jednostki ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2		OBIEKT przyłącze kablowe nN kategoria obiektu XXVI
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Kwiecień 2026	SKALA:	NR RYS: E-02

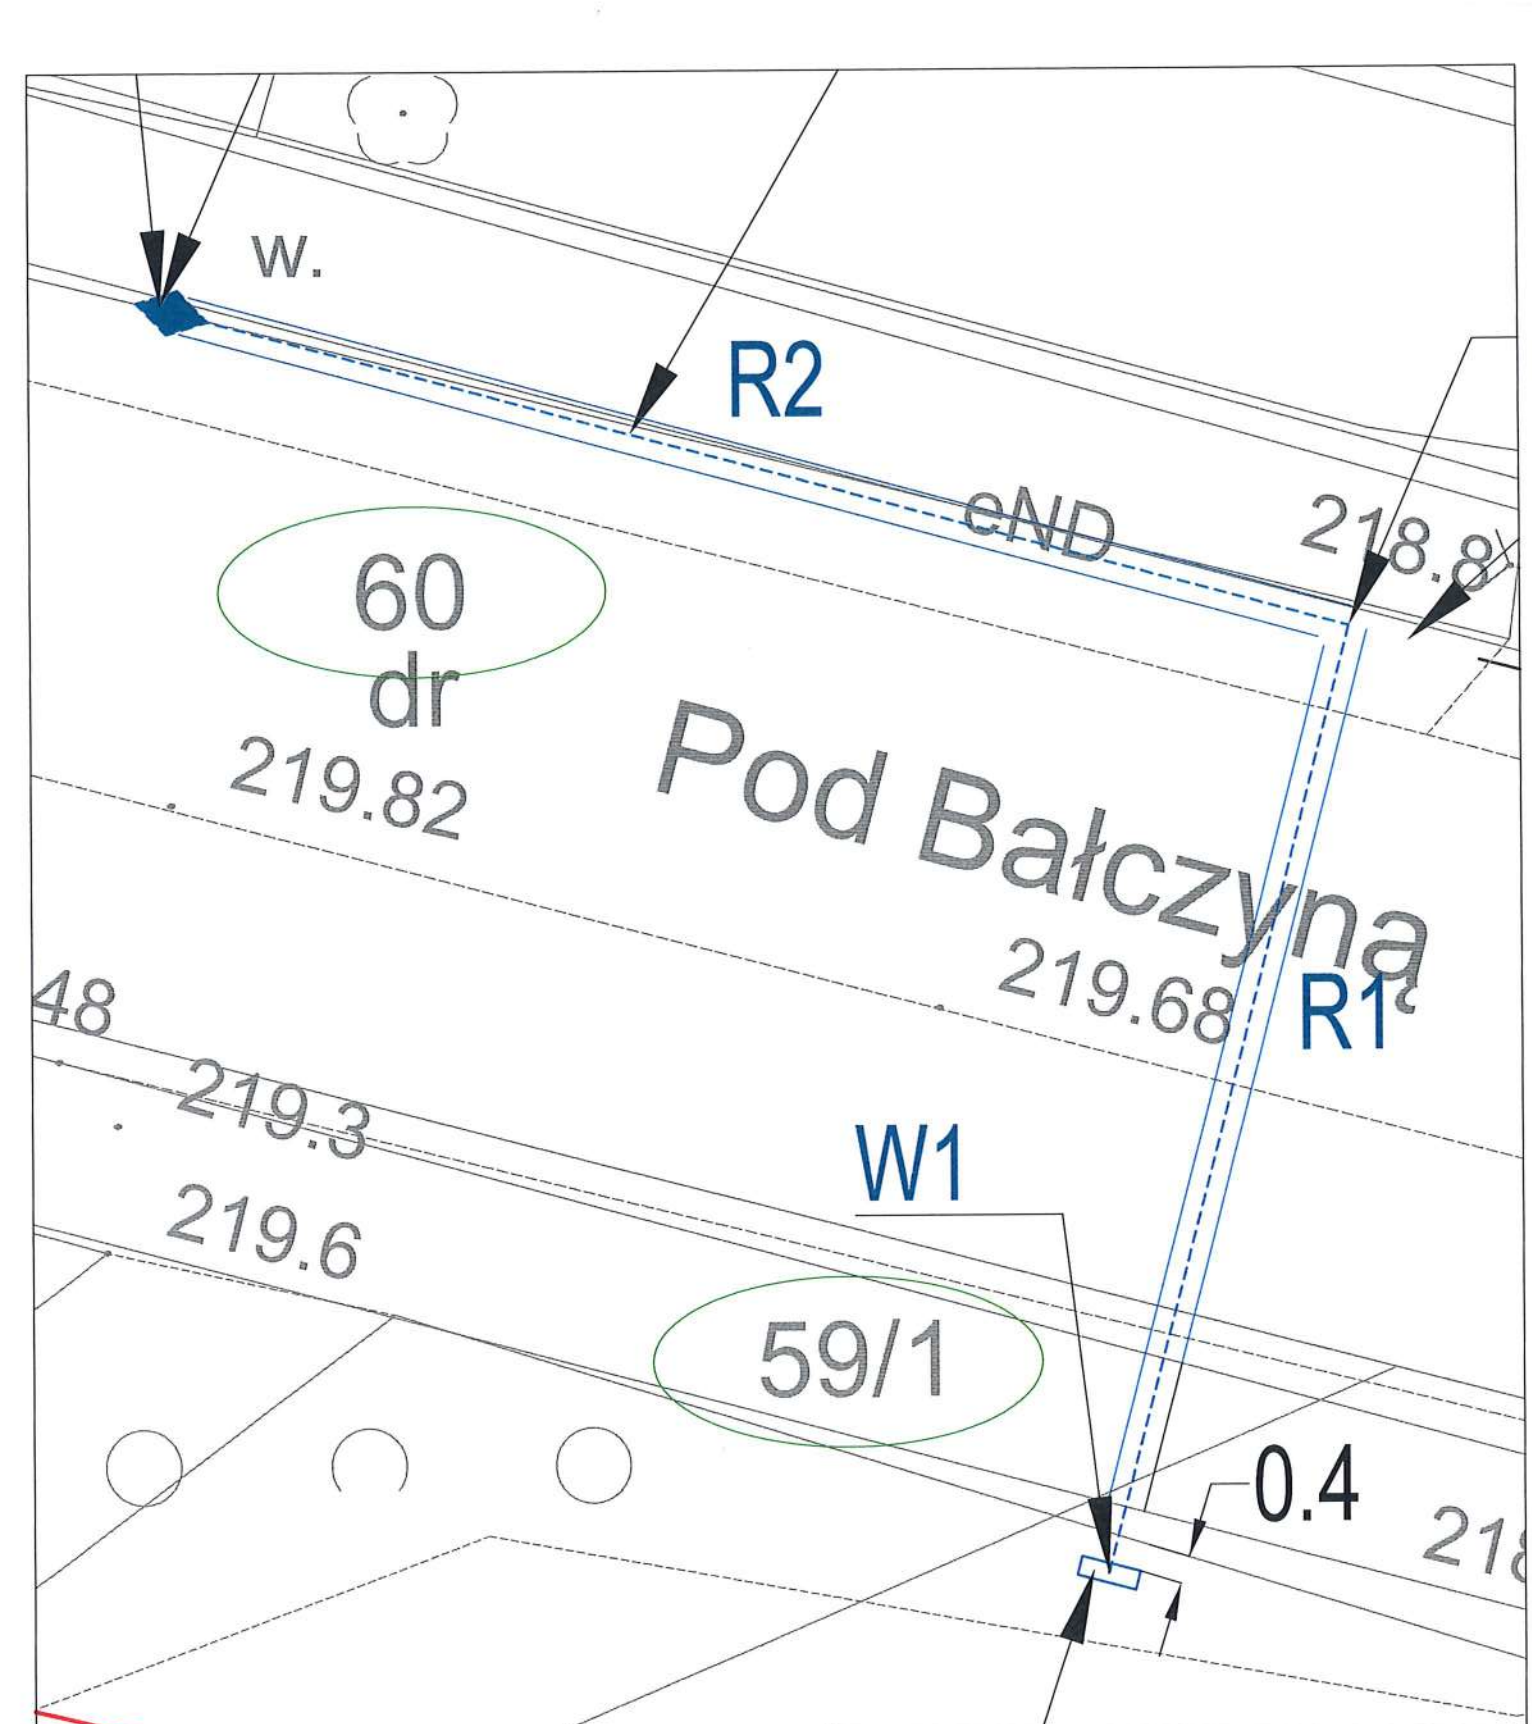


mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektant i kierownik budowy
w zakresie sieci, instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. LOD/4216/PWBE/20
Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek

LEGENDA

Projektowane przyłącze kablowe
NA2XY (YAKXS) 4x240 SM 0,6/1 kV L = 29 / 36 m

Projektowana rura osłonowa typu:
R1 - 2x (AROT SRS 110, L = 12 m, przecisk)
R2 - DVK 110, L=16 , wykop otwarty

"ELMONT"	ELMONT s.c. Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek tel. +48 62 761 93 33		
NAZWA RYSYNKU:	**Szczegół- Projekt zagospodarowania terenu**		
TEMAT:	Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	PODPISY	UMOWA KR01609/25
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Wójcik upr. nr **LOD/4216/PWBE/20** spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		OBI OBI/42/2503910
			WP P/25/094997
			ST./OBW. 22440/03
ASYSTENCI:	inż. Natalia Chuderska		INWESTOR Energa Operator SA
ADRES	nr jednostki ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2		OBIEKT przyłącze kablowe nN kategoria obiektu XXVI
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA: Kwiecień 2026 SKALA: 1:100	NR RYS: E-03

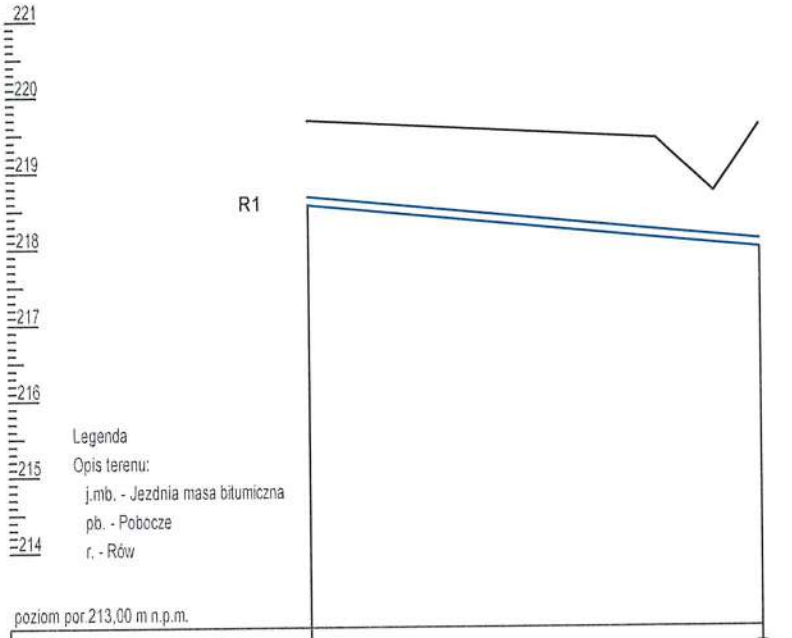

Węzeł	1.1					1.2
Rzędna terenu [m n.p.m.]	219,68			219,43	218,73	219,60
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	218,57					217,99
Zagłębienie dna [m]	1,11					1,61
Materiał,Średnica/Spadek [%]	AROT110					4,8
Długość [m]	12,00					
Odległość [m]	0,00	1,10	6,20	9,60	10,80	12,00
Opis terenu	pb.	j.mb.	pb.	r.		
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	219,68					219,60

Dekametr 0,00 1 +0,20

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektanta i kierownika budowy
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. LOD/4216/PWBE/20
Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek

LEGENDA
Projektowana rura osłonowa typu:
R1 - 2x (AROT SRS 110, L = 12 m, przecisk)

"ELMONT"	ELMONT s.c. Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek tel. +48 62 761 93 33		
NAZWA RYSYNKU:	**Profil przecisku**		
TEMAT:	Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	PODPISY	UMOWA KR01609/25
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Wójcik upr. nr LOD/4216/PWBE/20 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		OBI OBI/42/2503910
ASYSTENCI:	inż. Natalia Chuderska		WP P/25/094997
ADRES	nr jednostki ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2		ST./OBW. 22440/03
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Kwiecień 2026	SKALA: 1:100	INWESTOR Energa Operator SA
			OBIEKT przyłącze kablowe nN kategoria obiektu XXVI
			NR RYS: E-04

38. Informacja BIOZ

ELMONT s.c.
Michałów Drugi 32A
62-860 Opatówek
NIP 968-09-34-254, REGON 301056128
tel. +48 62 761 93 33
e-mail: elmontsc@elmontsc.pl:

TEMAT:	**Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 59/2 w miejscowości Rogaszyce, gm. Ostrzeszów**
DZIAŁKI INWESTYCJI:	**nr jednostki ewid. 301807_5 Gmina Ostrzeszów obręb nr 0013 Rogaszyce, dz. nr 60, 59/1, 59/2**
ADRES INWESTYCJI:	**Rogaszyce, 63-500 Ostrzeszów**
INWESTOR:	**Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk**
KATEGORIA OBIEKTU:	**XXVI**
RODZAJ OPRACOWANIA	**Informacja BIOZ**
BRANŻA:	**Elektryczna**
NR WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA	**P/25/094997 z dn. 27.11.2025 r., OBI/42/2503910**
NR UMOWY/NR ZLECENIA	**KR01609/25 z dn. 22.12.2025 r. ZN/9440/4242MZI/2025/2503910/1**

Niżej podpisani oświadczają, że niniejsza dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami.

BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	**mgr inż. Katarzyna Wójcik** upr. nr LOD/4216/PWBE/20 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Katarzyna Wójcik Upr. projektant i kierownik budowy w zakresie sieci instalacji elektrycznych Nr upr. bud. LOD/4216/PWBE/20 Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek
	ASYSTENCI PROJEKTANTA	
	Natalia Chuderska	

Maj 2026

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – BIOZ

1. **Podstawowe opracowania**

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi:

- projekt zagospodarowania terenu – budowa przyłącza kablowego nN wraz z kablową rozdzielnicą szafową,
- obowiązujące normy i przepisy.

2. **Zakres robót dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

Program użytkowy przewiduje budowę przyłącza kablowego nN.

3. **Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**

Prace wykonywane są na uzbrojonym terenie (sieć telekomunikacyjna).

4. **Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Istniejące uzbrojenie terenu, ruch pieszo-drogowy po działce drogowej gminnej.

5. **Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.**

Do elementów tych zalicza się:

- wykonywanie wszelkich robót związanych z budową projektowanego przyłącza kablowego nN (głównie wykopy rowów kablowych),
- prace w pobliżu napięcia,
- ruch pojazdów mechanicznych po działce drogowej gminnej.

6. **Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Sprawdzić zapoznanie się pracowników:

- z przepisami BHP,
- z dokumentacją techniczną i technologią wykonywania poszczególnych etapów robót,
- pouczyć, iż roboty mogą być wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej.

7. **Wskazania środków technicznych i organizacyjnych.**

Poszczególne roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i przepisami branżowymi, a w szczególności:

- przez osobę posiadającą uprawnienia do ich wykonywania,
- wykonanie wygrodzenia i oznakowania terenu w ramach określonego zakresu robót.

Zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r. rozdz. 3 Art. 21a Kierownik Budowy przed Rozpoczęciem robót jest zobowiązany dostarczyć Plan BIOZ.

mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektant i kierownik budowy
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. LOD/4216/PWBE/20
Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek

Aspekty środowiskowe

Aspekty Środowiskowe mogące wystąpić przy realizacji prac związanych z budową przyłącza kablowego nN w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego -jednorodzinnego w miejscowości Rogaszyce dz. nr 59/2, gm. Ostrzeszów.

1. Gleba i ziemia.
   - 1.1. Źródło: wykopy, remonty obiektów.
   - 1.2. Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów.
2. Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych.
   - 2.1. Źródło: kabel nN.
   - 2.2. Wpływ na środowisko: obciążenie środowiska naturalnego odpadami.
3. Odpady budowlane.
   - 3.1. Źródło: budowa urządzeń elektroenergetycznych.
   - 3.2. Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów.
4. Kable zawierające substancje niebezpieczne.
   - 4.1. Źródło: budowa urządzeń elektroenergetycznych.
   - 4.2. Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów
5. Złom metali.
   - 5.1. Źródło: elementy urządzeń linii nN.
   - 5.2. Wpływ na środowisko: zużywanie zasobów naturalnych, konieczność zagospodarowania odpadów.
6. Izolatory, bezpieczniki.
   - 6.1. Źródło: elementy urządzeń linii nN.
   - 6.2. Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów.
7. Zużywanie energii elektrycznej, mechanicznej.
   - 7.1. Źródło: urządzenia elektryczne, mechaniczne.
   - 7.2. Wpływ na środowisko: zanieczyszczenie środowiska.
8. Eksploatacja pojazdów służbowych:
   - 8.1. Źródło: pojazdy mechaniczne.
   - 8.2. Wpływ na środowisko: obciążenie środowiska naturalnego odpadami.
9. Eksploatacja systemów łączności.
   - 9.1. Źródło: Emisja pól elektromagnetycznych.
   - 9.2. Wpływ na środowisko: emisja energii do atmosfery.

mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektant i kierownik budowy
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr upr. bud. LOD/4216/PW/BE/20
Michałów Drugi 32a 62-860 Opatówek