


1117/2
8110/16
1089/1
1079/2
1089/2
1080/1
1080/1
1063/2
Wrocławska 15
1089/1
YAKXS 4x240
YAKY 4x70
8110/4
1079/1
Istn. kabel YAKXS 4x120mm2 (NN4-45261/04)wypiąć z istn. złącza oraz wprowadzić do proj. złącza P1-Rs/LZV/LZR/F, złącza połączyć proj. odc. kabla NA2XY 4x120 SE
1063/2
1074
1079/1
YAKXS 4x70
1074
ZK-2417522
YAKY 4x70
1063/2
1075/1
1075/18
Bursztynowa
YAKXS 4x120
1074
1074
8110/13
1075/1
8110/4
1075/18
1075/16
8110/4

Zał. 1 02	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F	Energa operator

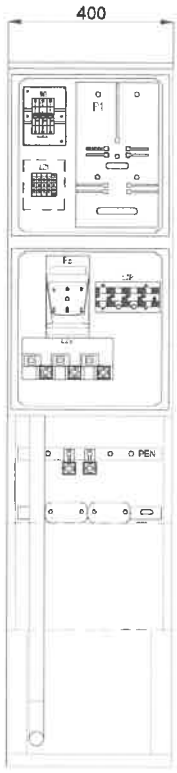

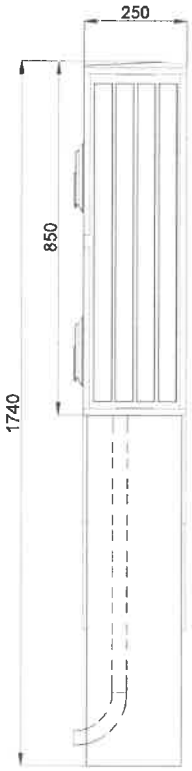


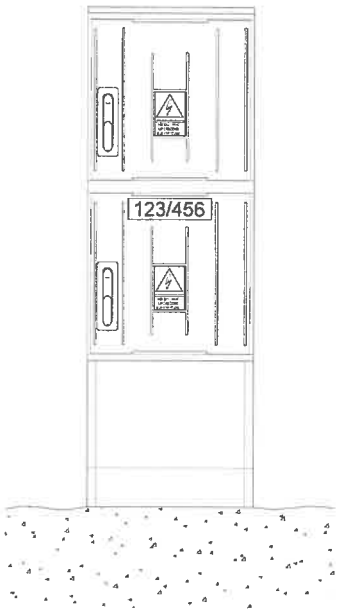

Zduny ul. Bursztynowa dz. 1074 OBI/44/2602897

NR ZŁĄCZA: ZL409571

P1-Rs/LZV/LZR/F

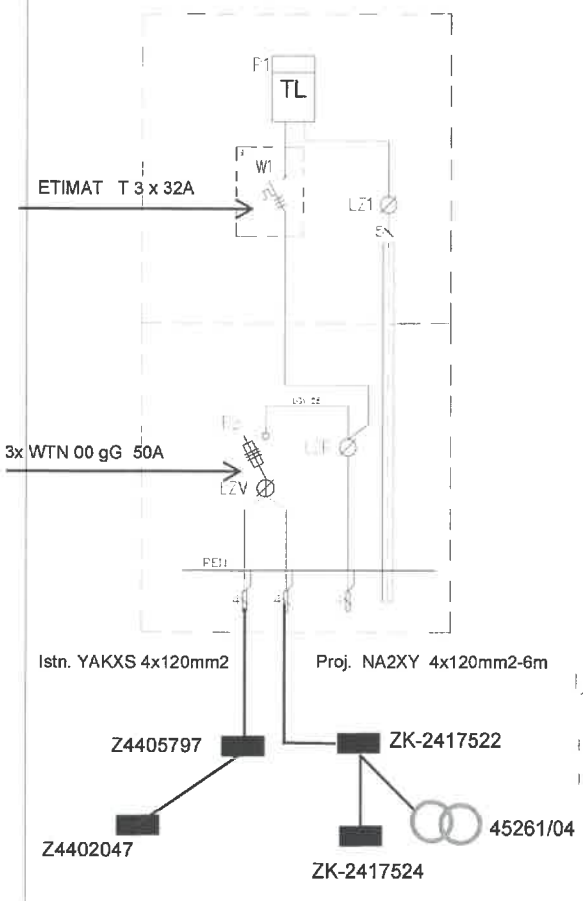

Specyfikacja materiałowa

Wyposażenie (zest.) / Oznaczenie możliwych wariantów wyposażenia	Rozłącznik skrzynkowy 160A	Szyna ochronno-neutralna	Zacisk typu V	Listwa rozgałęźna 2x240mm²	Listwa rozgałęźna 35/16mm²	Zestaw układu pomiarowego **	Ołeirna kutnowa
	Rs	PEN		LZV	LZR		
P1-Rs/F	1	–	–	–	–	1	–
P1-Rs/LZR/F	1	–	–	–	1	1	–
P1-Rs/LZV/F	1	1	2	1	–	1	1/2
P1-Rs/LZV/LZR/F	1	1	2	1	1	1	1/2

Uwagi:

* – Obudowa przystosowana do plombowania

** – Zestaw układu pomiarowego składa się z:

W – Ograniczniki mocy (w obudowie typu 35)

P – tablica licznikowa uniwersalna

LZ – Listwa zaciskowa do 16mm² (w obudowie)