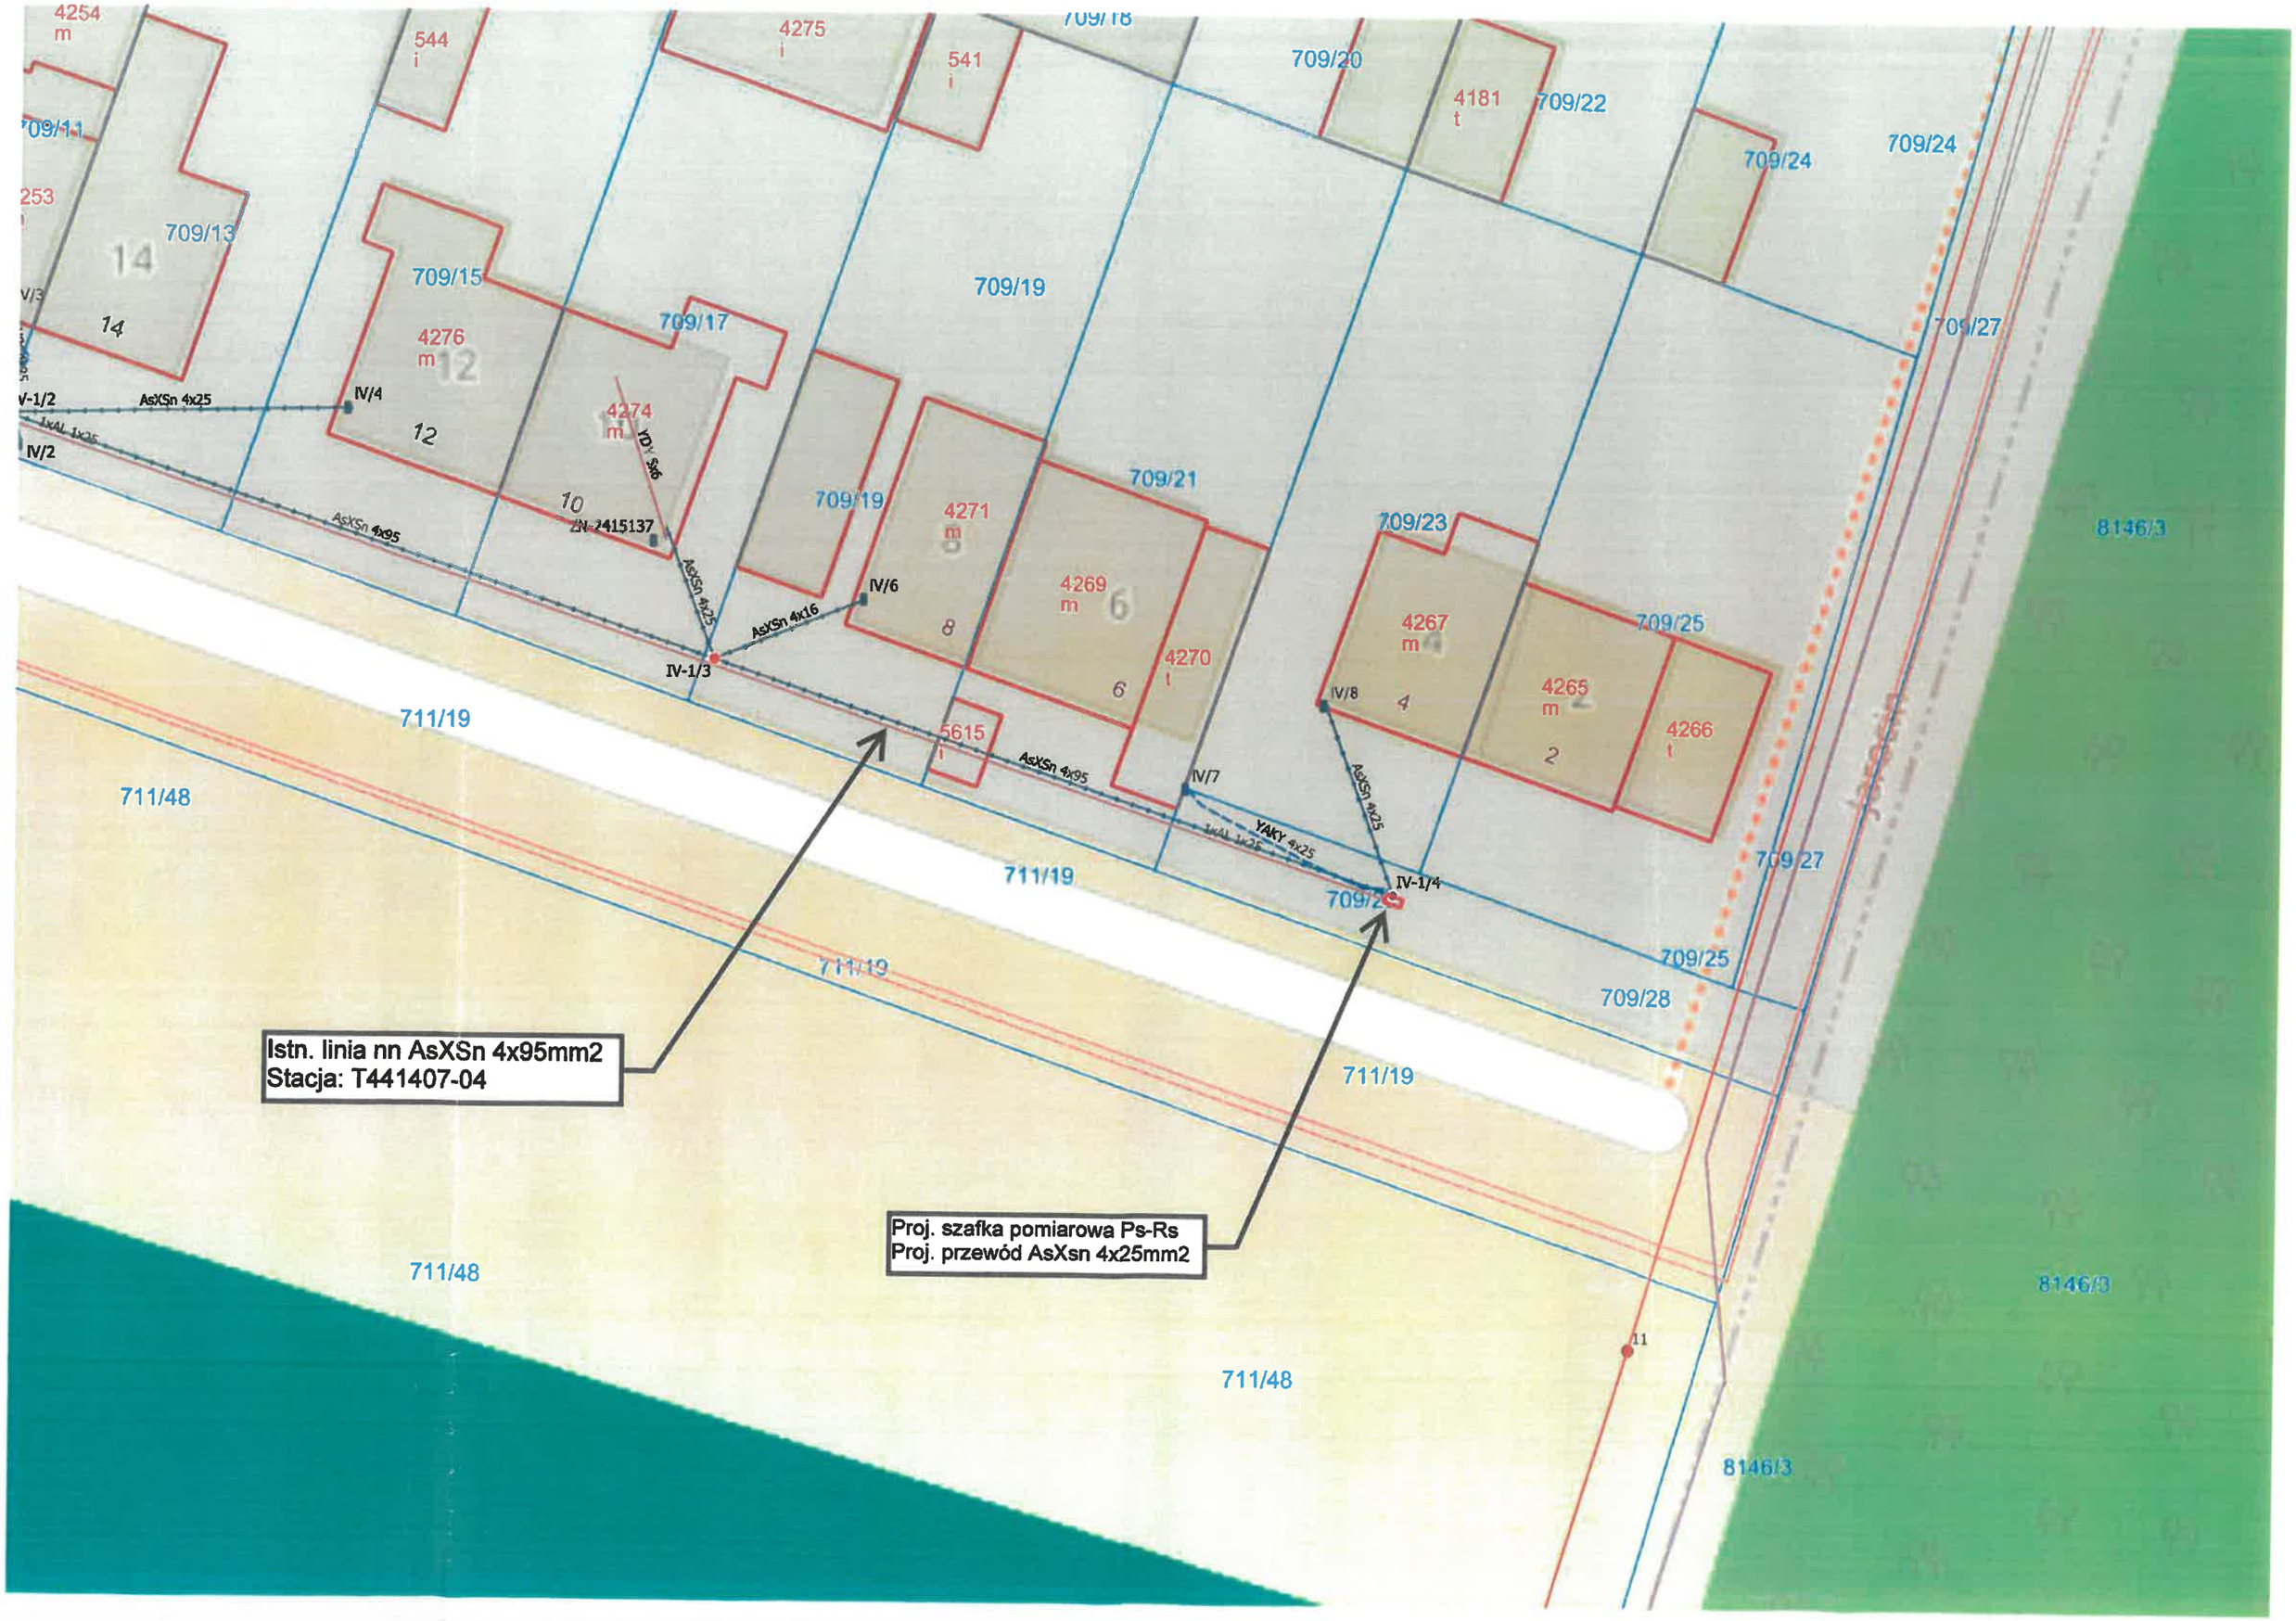

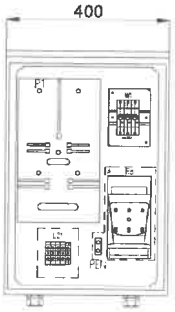
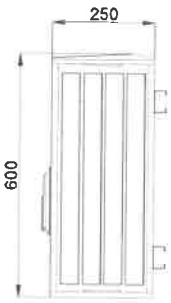
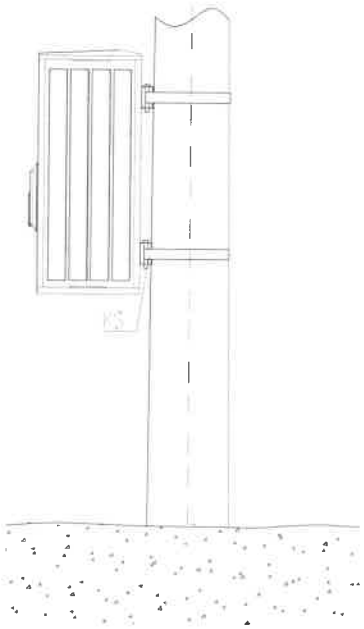

Istn. linia nn AsXSn 4x95mm2
Stacja: T441407-04
Proj. szafka pomiarowa Ps-Rs
Proj. przewód AsXsn 4x25mm2
709/11
709/13
709/15
709/17
709/18
709/19
709/20
709/21
709/22
709/23
709/24
709/25
709/27
709/28
711/19
711/48
8146/3
4254 m
544 i
4275 i
541 i
4181 t
4276 m
4274 m
4271 m
4269 m
4270 t
4267 m
4265 m
4266 t
5615 i
IV/2
IV/3
IV/4
IV/6
IV/7
IV/8
IV-1/2
IV-1/3
IV-1/4
AsXSn 4x25
AsXSn 4x95
AsXSn 4x16
YAKY 4x25
ZN-2415137





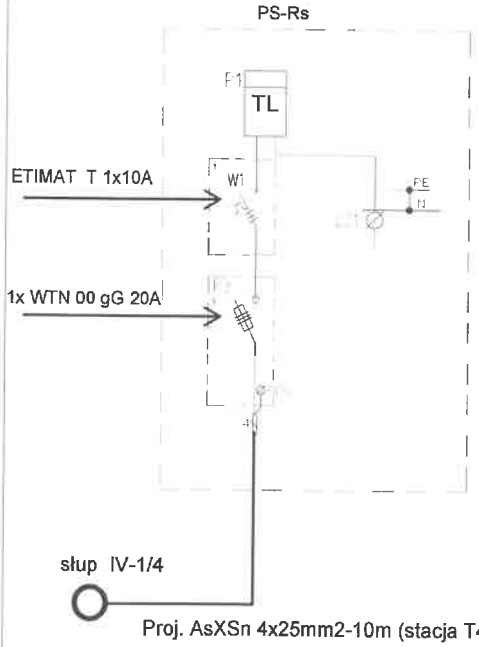




Jarocin ul. J. Sobieskiego dz. 709/28 OBI/44/2601809

Nr Złącza Z4409553

PS-Rs



Proj. AsXSn 4x25mm2-10m (stacja T441407/04)

Specyfikacja materiałowa

Wyposażenie (szt.) / Oznaczenie rodzajów wyposażenia	Rozłącznik skrzynkowy 160A	Konstrukcja mont. słupowa	Konstrukcja mont. naścienna	Zestaw układu pomiarowego *	Zacisk ochronno-neutralny
	RS	KS	KNS		PEN
PS-Rs	1	1	-	1	1
PW-Rs	1	-	-	1	1
PNS-Rs	1	-	1	1	1

Uwagi:

* – Obudowa przystosowana do plombowania

** – Zestaw układu pomiarowego składa się z:

W – Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)

P – Tablica licznikowa uniwersalna

LZ – Listwa zaciskowa do 16mm² (w obudowie)