


Zał. 1
04

Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/2LZR/F


Energa operator

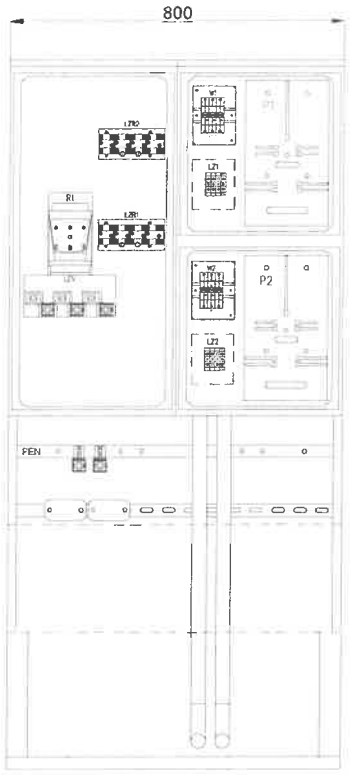

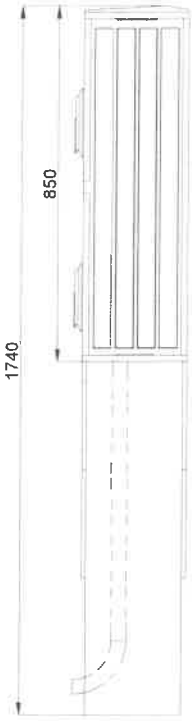

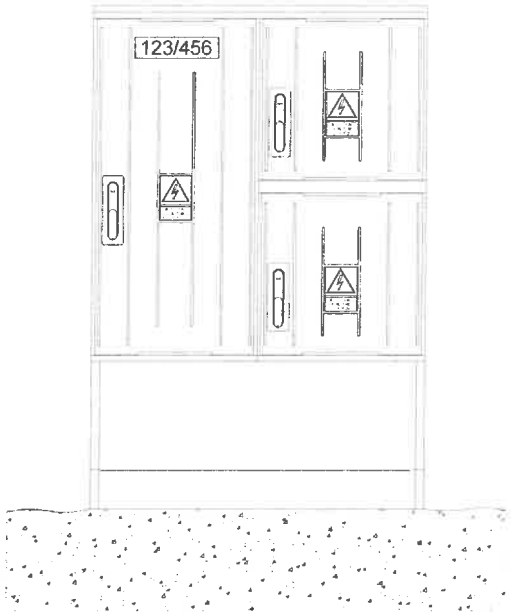

Z63075 27

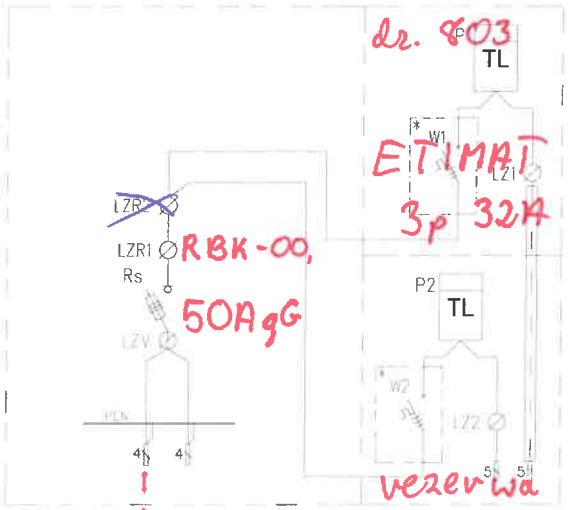

dr. 803
ETIMAT
3p 32A
RBK-00,
50AgG
rezerwa

proj. 4x120 mm²
L ~ 15m

10-DANA 10

proj. odgałęzienie
ist. 0319 - 01/07
AsXSn 4x50 mm²

Specyfikacja materiałowa

Oznaczenie możliwych wariantów wyposażenia	Oznaczenie na schemacie	Wyposażenie (szt.) Rozłącznik skrzynkowy 160A	Szyna ochronno-neutralna	Zacisk typu V	Listwa rozgałęźna 2x240mm²	Listwa rozgałęźna 35/16mm²	Zestaw układu pomiarowego **	Obejma kablowa
		Rs	PEN		LZV	LZR		
~~P2-Rs/F~~		1	-	-	-	-	2	-
~~P2-Rs/LZR/F~~		1	-	-	-	1	2	-
~~P2-Rs/LZV/F~~		1	1	2	1	-	2	1/2
P2-Rs/LZV/LZR/F		1	1	2	1	1	2	1/2
~~P2-Rs/LZV/2LZR/F~~		1	1	2	1	2	2	1/2

Uwagi:

* – Obudowa przystosowana do plombowania

** – Zestaw układu pomiarowego składa się z:

W Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)

P Tablica licznikowa uniwersalna

LZ Listwa zaciskowa do 16mm² (w obudowie)