MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej (KERG)		**Gg.6641.3515.202**
Województwo		**warmińsko - mazurskie**
Powiat		**szczycieński**
Jednostka ewidencyjna (gmina)	*Identyfikator / nazwa*	**281707_2 / Świętajno**
Obręb ewidencyjny	*Identyfikator / nazwa*	**281704_4.0001 / m.Pasym 1** **281704_4.0003 / m.Pasym 3**
Działka ewidencyjna		**1-271/238, 1-271//70, 3-397/2**
Skala mapy		**1:500**
Nazwa układu współrzędnych	*prostokątnych płaskich / strefa*	**2000 / 7**
	wysokości	**Amsterdam 2007**
Numer godła		**7.205.19.21.2.3, 4**
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		**nie badano KW w zakresie służebności gruntowych**
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zgodnie z MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy		**- - - - - - - - - - -**
linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzją o lowy		**Nie wkreślano**

czam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i , których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	*Starosta Szczycieński*
ządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	*Protokół weryfikacji* **Gg.6641.3515.2025_1 z dnia 15.06.2026 r.**
widencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	**P.2817.2026.1367**

Geodeta uprawniony
mgr inż. Błażej Orzoł
Nr upr. 20701, zakres 1
06.06.2026 r.

Błażej Orzoł

Podpis cyfrowy: Błażej Orzoł
DN: C=PL, CN=Błażej Orzoł, GN=Błażej, SN=Orzoł, serialNumber=PNOPL-82112918796
Powód: Jestem autorem tego dokumentu
Lokalizacja:
Data: 2026.06.16 09:22:29+02'00'
Foxit PDF Reader Wersja: 2026.1.0

.....
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego

ABO-geo GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Agnieszka Orzoł
ul. Solidarności 5/32; 12-100 Szczytno
e-mail: biuro@abo-geo.pl, NIP: 745-176-04-55

.....
Wykonawca prac geodezyjnych

S2 - proj. szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowana na dz. 271/229


proj. kabel energetyczny S1- S2
NA2XY 4x120SE; 20 / 24 m
całość trasy w rurze osłonowej
typ: DVK 110

S1 - proj. zestaw pomiarowy
KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F +P2/F
zlokalizowany na dz. 271/245

proj. kabel energetyczny ist. ZKP - S1
NA2XY 4x120SE; 166 / 174 m
całość trasy w rurze osłonowej
typ: DVK 110

proj. kabel energetyczny S2- S3
NA2XY 4x120SE; 67 / 72 m
całość trasy w rurze osłonowej
typ: DVK 110

ORIENTACJA

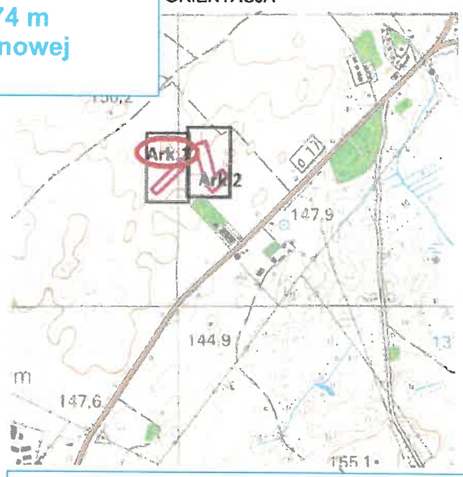

zaprojektowane złącze kablowo - pomiarowe
nr Z6503111, typ: P3-Rs/LZV/LZR/F
stacja transformatorowa S-1093 obwód 02

ZAPROJEKTOWANE
OBWÓD 190/1 SO

Stadium:	Opracowanie Techniczne		ZN/5437/6565MZI/2025/2502553/1
TEMAT OBI 2502553	**Projekt budowlany zasilania zespołu zabudowy mieszkalnej** na dz. Nr 271/... w msc. Pasym; plan sieci kablowej nN z szafkami pomiarowymi	Nr rys.	E-1
		SKALA	1:500
Projektant: techn. Adam Szczepaniak	Uprawnienia: 143/92/OL, 99/93/OL	DATA	06.2026

EL-DARK Danuta Szczepaniak
12-100 Szczytno ul. Wyszyńskiego 23, Tel. 602590541

MAPA DO CELÓW PROJ[illegible]TOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej (KERG)		**Gg.6641.3515.2025**
Województwo		**warmińsko - mazurskie**
Powiat		**szczycieński**
Jednostka ewidencyjna (gmina)	*Identyfikator / nazwa*	**281707_2 / Świętajno**
Obręb ewidencyjny	*Identyfikator / nazwa*	**281704_4.0001 / m.Pasym 1** **281704_4.0003 / m.Pasym 3**
Działka ewidencyjna		**1-271/238, 1-271//70, 3-397/2**
Skala mapy		**1:500**
Nazwa układu współrzędnych	*prostokątnych płaskich / strefa wysokości*	**2000 / 7** **Amsterdam 2007**
Numer godła		**7.205.19.21.2.3, 4**
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		**nie badano KW w zakresie służebności gruntowych**
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zgodnie z MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy		
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy		**Nie wkreślano**

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	*Starosta Szczycieński*
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	*Protokół weryfikacji* ***Gg.6641.3515.2025_1 z dnia 15.06.2026 r.***
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	***P.2817.2026.1367***

Geodeta uprawniony

mgr inż. Błażej Orzoł
Nr upr. 20701, zakres 1

06.06.2026 r.

Błażej Orzoł


Podpis cyfrowy: Błażej Orzoł
DN: C=PL, CN=Błażej Orzoł, GN=Błażej, SN=Orzoł, serialNumber=PNOPL-82112916796
Powód: Jestem autorem tego dokumentu
Lokalizacja:
Data: 2026.06.16 09:23:10+02'00'
Foxit PDF Reader Wersja: 2026.1.0

.....
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego,

ABO-geo GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Agnieszka Orzoł
ul. Solidarności 5/32; 12-100 Szczytno
e-mail: biuro@abo-geo.pl, NIP: 745-176-04-55

.....
Wykonawca prac geodezyjnych

ORIENTACJA

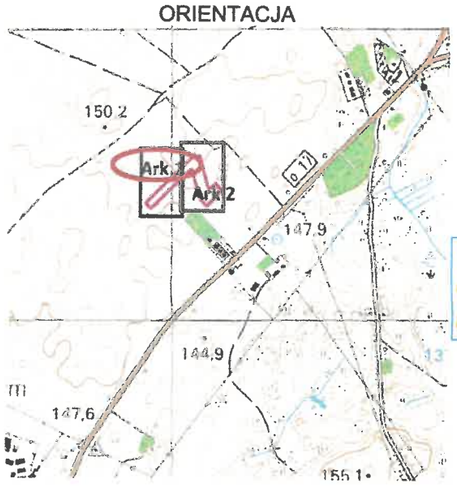

Powierzchnia projektowanych urządzeń w dz. 397/2, 271/70, 271/238 własność Gmina Pasym wyniesie: 43,01 m^2

	EL-DARK Danuta Szczepaniak 12-100 Szczytno ul. Wyszyńskiego 23, Tel. 602590541		
Stadium:	Opracowanie Techniczne		ZN/5437/6565MZI/2025/2502553/1
TEMAT OBI 2502553	**Projekt budowlany zasilania zespołu zabudowy mieszkalnej** na dz. Nr 271/... w msc. Pasym; plan sieci kablowej nN z szafkami pomiarowymi		Nr rys. E-2 SKALA 1:500
Projektant: techn. Adam Szczepaniak		Uprawnienia: 143/92/OL, 99/93/OL	DATA 06.2026

	EL-DARK Danuta Szczepaniak 12-100 Szczytno ul. Wyszyńskiego 23, Tel. 602590541		
tadium:	Opracowanie Techniczne	ZN/5437/6565MZI/2025/2502553/1	
TEMAT	**Projekt techniczny zasilania zespołu zabudowy mieszkalnej**		
OBI 2502553	**na dz. Nr 271/.,. w msc. Pasym;** schemat sieci kablowej z szafkami pomiarowymi	Nr rys.	**E-3**
		SKALA	b/s
Projektant: techn. Adam Szczepaniak	Uprawnienia: 143/92/OL, 99/93/OL	DATA	06.2026

OBI/65/1901150

projektowana wg OBI/65/2502020 stacja transformatorowa
T650892 PASYM PROSTA
trans. ..... kVA

rozdzielnica stacyjna

AMI

PEN

R ≤ 2,0Ω

kier. S-0131
PASYM ZIENTARY obw. 06

kier. S-1093
PASYM MAGAZYN ZBOŻA

obw. 02 WARSZTAT
ist. zab. obwodu 3 x 125A/gG

proj. Z6503111
P3-Rs/LZV/LZR/F

ZKP

Z6503106
KRSN-P2/3F-NH2/2R-NH00/F

ZKP

Z6503105
KRSN-P2/3F-NH2/2R-NH00/F

ZKP

proj. podział sieci
wg OBI 2502020

Z6500979

ZKP

Z6500978

ZKP

01310702
Zk-3b/R/P-2/F

ZKP

proj. podział sieci
wg OBI 2502020

kier. S-0131
PASYM ZIENTARY obw. 07

proj. NA2XY 4 x 120SE
dł. 166 / 174 m

S1
Z6507578
proj. KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F
R1-NH2 R2-NH2 R3-NH2 R-NH00
Zwory NH2
Zwory NH2
NH00 80A/gG
PEN
R ≤ 30Ω
REZERWA
2 x 5 x YKY 10 w rurze DVR 50

Z6507579
proj. P2/F
dz. 271/245
dz. 271/70

S2
Z6507580
proj. P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. 271/229
dz. 271/230

S3
Z6507581
proj. P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. 271/231
dz. 271/232

S4
Z6507582
proj. P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. 271/244
dz. 271/238

proj. NA2XY 4 x 120SE
dł. 20 / 24 m

proj. NA2XY 4 x 120SE
dł. 67 / 72 m

proj. NA2XY 4 x 120SE
dł. 10 / 13 m

S8
Z6507586
proj. P3-Rs/LZV/LZR/F
dz. 271/236
dz. 271/235
dz. 271/237

S7
Z6507585
proj. P3-Rs/LZV/LZR/F
dz. 271/241
dz. 271/240
dz. 271/239

S6
Z6507584
proj. P3-Rs/LZV/LZR/F
dz. 271/234
dz. 271/233
dz. 271/238

S5
Z6507583
proj. P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. 271/243
dz. 271/242

proj. NA2XY 4 x 120SE
dł. 9 / 12 m

proj. NA2XY 4 x 120SE
dł. 59 / 64 m

proj. NA2XY 4 x 120SE
dł. 10 / 13 m

proj. NA2XY 4 x 120SE
dł. 50 / 55 m

Energa operator

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI: 2502553

adres obiektu (zamówienia): sieć energetyczna Pasym dz. 271/...

Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
   a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
      WYKONAWCA ☐ SPNS ☐
   b) agregat zapewnia:
      WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
      - Ilość ..... moc.....
      - Ilość ..... moc.....
      - Ilość ..... moc.....

PPN 0,4kV

Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
   WYKONAWCA ☐ SPNS ☐
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
   TAK ☐ NIE ☐
3. Agregat zapewnia:
   WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
4. Przewidywany czas pracy na sieci:
   - ilość wyłączeń: .....
   - czas wyłączeń: .....
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.
   TAK ☐ NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

.....

.....

Sporządził
Pracownik MZE:

25.06.2026

ds. Rozliczeń Specjalista

Zatwierdził:
Kierownik MZE

URMISTRZ
MIASTA PASYM
woj. warmińsko-mazurskie

RRG-D.7230.3.2026

Pasym, dnia 27.02.20

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4, 5, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kod postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2 r. złożonego przez Pana Adama Szczepaniak reprezentującego firmę EL-DARK Danuta Szczepania siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 23, 12-100 Szczytno, działającego w imieniu Energa - Operator SA, Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w spra uzgodnienia lokalizacji trasy linii kablowej nN 04,kV w pasie drogowym drogi gminnej – działki nr 271 271/238, obr. Pasym 1, działka nr 397/2, obr. Pasym 3, gm. Pasym do zasilenia w energię elektry zespołu zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na działkach sąsiednich

zezwalam

na lokalizację trasy linii kablowej nN 04,kV w pasie drogowym drogi gminnej – działki nr 271 271/238, obr. Pasym 1, działka nr 397/2, obr. Pasym 3, gm. Pasym do zasilenia w energię elektry zespołu zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na działkach sąsiednich pod następując warunkami:

- Projektowaną linię kablową usytuować w całości w rurach osłonowych w miejscu zgodnym załączonym do wniosku planem sytuacyjnym;
- złącza kablowo-pomiarowe zlokalizować poza pasem drogowym na działkach należący do właścicieli zasilanych w energię elektryczną budynków bądź nieruchomości sąsiednich;
- zabezpieczyć i oznakować roboty prowadzone w pasie drogowym – czynności dostosow do występujących utrudnień na drodze, zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobo wykonującym roboty drogowe;
- w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami i obiekta infrastruktury technicznej, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczen ww. urządzeń lub obiektów;
- utrzymanie urządzeń obcych oraz reklam należy do ich posiadaczy, zgodnie z art 39 ust. 4 ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
- jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia obcego koszt tej przełożenia ponosi jego właściciel;
- zobowiązuje się właścicieli umieszczonych w pasie drogowym urządzeń do odpowiedzialnoś cywilnej za ich stan;
- minimum 14 dni przed wejściem z robotami budowlanymi w pas drogowy drogi gminnej, zgodnie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, należy wystąpić do tutejszego organ o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz decyzji o ustaleniu opłat za umieszczenie pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.

UZASADNIENIE

Dnia 19.01.2026 r. Pan Adam Szczepaniak reprezentujący firmę EL-DARK Danuta Szczepaniak siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 23, 12-100 Szczytno działający jako pełnomocnik Energa - Operator SA siedzibą 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

