MAPA SYTUACYJNO–WYSOKOŚCIOWA

w skali 1:500


do celów projektowych

Rys. Nr. E–01

32

U W A G I:

1. Przyłącze kablowe nn–0,4kV wybudować zgodnie z normami PN–76/E–05125 i N SEP–E–004 oraz obowiązującymi standardami ENERGA–OPERATOR S A.
2. Kabel projektowany nN YAKXS4x120 wyprowadzić ze istniejącego złącza kablowo–pomiarowego ZK–1b/R/P–2/F ZK–5623 ustawionego w poboczu drogi prywatnej, stanowiącej współwłasność, przy narożnikach działek nr. 108/32 i 108/33.
3. Skrzyżowania przyłącza kablowego YAKXS4x120 z drogami prywatnymi na działce nr. 108/38 wykonać metodą przekopu w osłonie z rur SRS110 na głębokści 1,1m.
4. Skrzyżowania przyłącza kablowego nN YAKXS4x120 szt. 2 ze zjazdami do działek nr.108/33 i 108/43 wykonać metodą przekopu rurach SRS110 na głębokści 1,1m.
5. Kabel projektowany YAKXS4x120 w poboczu wydzielonej geodezyjnie drogi (grunty prywatne współwłasność) ułożyć na głębokości 1,1 m, natomiast na gruntach przeznaczonych pod zabudowę działki nr. 108/49 i 108/50 na gębokości 0,9m.
6. Na podejściu do istn. złącza ZK–5623 kabel zagłębić do 1,4m na odcinku 12m.
7. Złącze kablowo–pomiarowe P2–Rs/LZV/LZR/F, w obudowie termoutwardzalnej o stopniu ochrony IP44, zgodne ze standardami Energa, ustawić w narożnikach działek prywatnych nr. 108/49 i 108/50 w odległości 1,5 m od granicy z drogą prywatną wewnętrzną oznaczoną na planie jako działka nr. 108/38.
8. Pozostawić zapas kabla 7m pod złącze kablowe ZKP do dz. nr.108/42 i 108/43.
9. Dla projektowanego złącza kablowo–pomiarowego wybudować uziom jako pionowy taśmowo–prętowy z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm i prętów stalowych pomiedziowanych ϕ 14,2 mm.

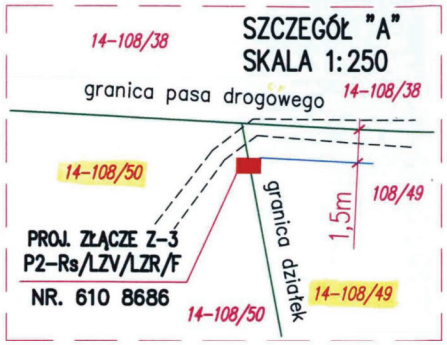

OZNACZENIA:

- eN — istn. linia kabl. nn–0,4kV
- ks tł. 160 — istn. kanalizacja sanitarna
- w40 — istniejąca sieć wodociągowa
- proj. przyłącze kabl. nn–0,4kV
- proj. złącze kablowo–pomiar.
- granica działek
- 14-108/38 — numer działki

GEO–MAPA Usługi Geodezyjne
mgr inż. Piotr Jastrzębski
11–700 Mrągowo ul.Sołtyska 28b
tel. 508–233–238
NIP: 742–189–58–25, REGON: 281456966

Zakład Usług Elektrycznych 11–700 Mrągowo ul. M. C. Skłodowskiej 7/32		tel.89 741 3395; 603 118 568 email: zue.mragowo@gmail.com	
Stadium	P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y		
Treść	PLAN PRZYŁĄCZA KABLOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO NN–0,4kV		
Temat	Budowa zasilania w energię elektryczną dla budynku mieszkalnego		
Obiekt projektowany	Budowa przyłącza kablowego nn–0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr. 108/50 w miejsc. Tymnikowo gmina Mrągowo	Skala	1:500
Adres obiektu	Tymnikowo działki nr. 108/31, 108/38, 108/43, 108/49 i 108/50, Obręb Młynowo, gm. Mrągowo	Data	08.2026r.
Inwestor:	ENERGA–OPERATOR S A Oddział w Olsztynie	Nr.rys.	E–01
Projektant: mgr inż. Ryszard Gałązka Upr. Bud. Nr. ewid. WAM/0084/PWOE/07		OBI: 61MZI/2503726	