Wójt Gminy Czastary
ul. Wolności 29
98-410 Czastary
woj. łódzkie

Czastary, dnia 01 lipca 2026 r.

Znak: ITOŚ.6853.1.11.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), dalej k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 czerwca 2026 r. wniesionego przez Pana Marka Mruca, działającego w imieniu firmy: Energovia Sp. z o.o., z siedzibą: Polesie 35, 98-400 Wieruszów, działającego z pełnomocnictwa Inwestora: ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, o wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza elektroenergetycznego kablowego 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. o nr ewid. 1752 w miejscowości Czastary, gmina Czastary, w pasie drogi gminnej - działki nr ewid. 1650 i działki nr ewid. 1763 obręb 0001 Czastary, gmina Czastary

zezwala się ENERGA – OPERATOR S.A.

na lokalizację projektowanego przyłącza elektroenergetycznego nN (dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. o nr ewid. 1752) w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Czastary tj. na terenie działek drogowych o nr ewid. 1650 i działki nr ewid. 1763 obręb 0001 Czastary, gmina Czastary, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, tj. urządzeń obcych.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Przebieg trasy projektowanej przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN i budowy przyłącza elektroenergetycznego nN uzgadnia się jak przedstawiono na załączniku graficznym – projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapie w skali 1:500.
2. Roboty wykonywane w pasie dróg gminnych nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.
3. W granicy działki drogowej dopuszcza się w obrębie pasa drogowego wykonanie prac ziemnych metodą wykopu otwartego.
4. Umieszczenie w pasie drogowym ww. urządzenia nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
5. Miejsca kolizji projektowanych przyłączy z sieciami infrastruktury technicznej podziemnej i ewentualnie z rurociągiem drenarskim należy rozwiązać w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie sieci.
6. Projektowana budowa przyłącza elektroenergetycznego nN powinna być wykonana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. *w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych* (Dz. U. poz. 1518).
7. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją inwestycji, w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót, ponosi Inwestor.
8. Inwestor ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, spowodowanie awarii urządzeń obcych zaistniałych w związku z zajęciem terenu, a także skutków wypadków i kolizji.
9. Utrzymanie urządzeń obcych wprowadzonych w pas drogowy we właściwym stanie technicznym należy do ich właściciela, zgodnie z art. 39 ust. **4** ustawy o drogach publicznych.
10. Zajmowaną powierzchnię drogi należy odtworzyć zgodnie z obowiązującymi normami i z pełnowartościowych materiałów.

11. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego i zgłosić do zarządcy drogi celem komisyjnego odbioru zajętego pasa drogowego.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2026 r. (data wpływu do tutejszego organu) Pan Marek Mruc działający w imieniu firmy: Energovia Sp. z o.o., z siedzibą: Polesie 35, 98-400 Wieruszów z pełnomocnictwa Inwestora: ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zwrócił się do zarządcy drogi gminnej o wyrażenie zgody na umieszczenie i uzgodnienie projektowanej budowy przyłącza kablowego 0,4 kV do działki nr ewid. 1752 (zasilanie budynku mieszkalnego) w miejscowości Czastary w pasie drogi gminnej - działki nr ewid. 1650 i działki nr ewid. 1763 obręb 0001 Czastary, gmina Czastary. Do wniosku pełnomocnik inwestora załączył projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, na którym naniesiony został przebieg projektowanego przyłącz kablowego 0,4 kV.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 899) w pasie drogowym zabrania się lokalizacji lub umieszczania urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis, ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogi gminnej - działki nr ewid. 1650 i działki nr ewid. 1763 obręb 0001 Czastary projektowanego przyłącza kablowego 0,4 kV.

Lokalizacja planowanej infrastruktury nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych w pasie drogowym zobowiązuje się wnioskodawcę do:

   1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;

   2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych;

   3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych.

      Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych Inwestor lub Wykonawca działający z upoważnienia Inwestora winien złożyć w Urzędzie Gminy w Czastarach na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych, który mówi, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.

   Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć:

   - informację o planowanym okresie zajęcia pasa drogowego,
   - plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia drogi gminnej ze zwymiarowanymi elementami pasa drogowego w skali 1:500,
   - kserokopię niniejszej decyzji,

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

W związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889) Wójt Gminy Czastary informuje, że:

- zgodnie z art. 40 ust. 5 cytowanej ustawy opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasach drogowych jest opłata roczną,

- w związku z powyższym przy składaniu wniosku na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych należy podać właściciela urządzenia, który corocznie będzie obciążany opłatami z tego tytułu, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,

- zgodnie z art. 40 ust. 13 termin uiszczenia opłaty za zajecie pasa drogowego wynosi 14 dni od dnia w którym decyzja uzasadniająca jej wysokość stała się ostateczna.

2. Utrzymanie urządzeń obcych wprowadzonych w pas drogowy we właściwym stanie technicznym należy do ich właściciela, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

3. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzgadniania robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu, wynikających z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych przepisów szczegółowych.

4. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Czastary w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu

WÓJT GMINY CZASTARY

Z up. WÓJTA
mgr Bożena Bak
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Pełnomocnik ENERGA – OPERATOR S.A. - Pan Marek Mruc
   Energovia Sp. z o.o.
   Polesie 35
   98-400 Wieruszów
2. Aa

Decyzja niniejsza jest zwolniona od opłaty skarbowej na podstawie cz. III poz. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł została pobrana na podstawie cz. IV kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

- NIE DOTYCZY

11. Stan istniejący

Projektowane przyłącze należy zasilić z istniejącej linii napowietrznej obwód NN3-31087/01 poprzez zejście kablem z istniejącego słupa nr I/8/4 zlokalizowanego na dz. nr 1763 do projektowanego złącza na dz. nr 1752 zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

12. Rozbiórki

- NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

- NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn

- NIE DOTYCZY

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

- NIE DOTYCZY

16. Oświetlenie uliczne

- NIE DOTYCZY

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe)

- NIE DOTYCZY

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)

Z istniejącego stanowiska słupowego nN nr I/8/4 linii napowietrznej nN zlokalizowanej na dz. nr 1763 obręb 0001 Czastary zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nn nr 31087 należy wyprowadzić projektowane przyłącze elektroenergetyczne nN kablem typu NA2XY 4x70mm^2 o długości L=133/150m w kierunku projektowanej szafki pomiarowej nN zlokalizowanej na działce nr 1752 obręb 0001 Czastary. Projektowane przyłącze elektroenergetyczne należy prowadzić na terenie działek nr 1650, 1752, 1763 obręb 0001 Czastary zgodnie z rysunkiem E01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

Szafce pomiarowej nadano numer porządkowy Z4310097 (31087-01). W projektowanej szafce z tworzywa sztucznego należy przygotować miejsce do zainstalowania licznika pomiaru energii elektrycznej. Projektowaną szafkę należy uziemić wykonując uziom taśmowo prętowy z zastosowaniem płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4 oraz pilonów wykonanych w ilości niezbędnej do uzyskania rezystancji uziemienia R≤30Ω. Po wybudowaniu uziomu należy sprawdzić pomiarem wartości uziemienia i w razie potrzeby rozbudować wykonany uziom do osiągniecia warunku R≤30Ω.

Kabel na słupie zabezpieczyć stosując rurę osłonową wykonaną z HDPE odporną na promieniowanie co najmniej na wysokości do 2,5m od poziomu terenu oraz minimum 0,5m poniżej terenu. Górny koniec rury należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą kapturka uszczelniającego termokurczliwego. Rurę mocować do nogi słupa za pomocą ramek i taśm stalowych nierdzewnych (COT) lub uchwytów do rur w rozstawie co 1m. Kabel połączyć z istniejącą linią napowietrzną. W miejscu połączenia zastosować ograniczniki przepięć typu BOP-R 0,5/10. Ograniczniki przepięć należy uziemić wykonując uziom taśmowo prętowy z zastosowaniem płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4 oraz pilonów wykonanych w ilości niezbędnej do uzyskania rezystancji uziemienia R≤10Ω

Kabel układany metodą otwartego wykopu należy oznaczyć poprzez montaż tabliczek wykonywanych z tworzywa sztucznego o grubości min. 1mm w odległości co 10m (w terenie silnie zurbanizowanym 5m) oraz odległości nie większej niż 1m z każdej strony mufy, przepustów i osłon, od skrzyżowań z obcą infrastrukturą techniczną. Tabliczki powinny być przystosowane do mocowania na kablu za pomocą opasek ściągających o szerokości minimum 5mm. Napisy wykonać w sposób trwały, a zawarte informacje powinny być zgodne ze standardem „Standardy oznakowania i numeracji obiektów energetycznych w ENERGA-OPERATOR S.A." Szafkę pomiarową oznaczyć tabliczką kodową z numerem złącza Z4310097 (31087-01), którą umieścić w oznaczniku na zewnętrznej stronie drzwiczek. Oprócz tego na szafce należy umieścić tabliczkę z numerem stacji i obwodu.

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN

- NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn

- NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn

- NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN

- NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

- NIE DOTYCZY


24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn

Ochrona podstawowa – ochrona przed dotykiem bezpośrednim poprzez zastosowanie obudów, osłon i umieszczeniu poza zasięgiem. Ochrona przy uszkodzeniu – ochrona przy dotyku pośrednim poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.

25. Obliczenia techniczne

Obliczenia dla istniejącej linii obwodu 1


DANE:
Przyjęta moc na jedno przyłącze **7kW**
Istniejace zabezpieczenie obwodowe w stacji **100A**
Stacja transformatorowa nr: **31087** Obwód: ***1***
Transformator o mocy: ***75kVA***

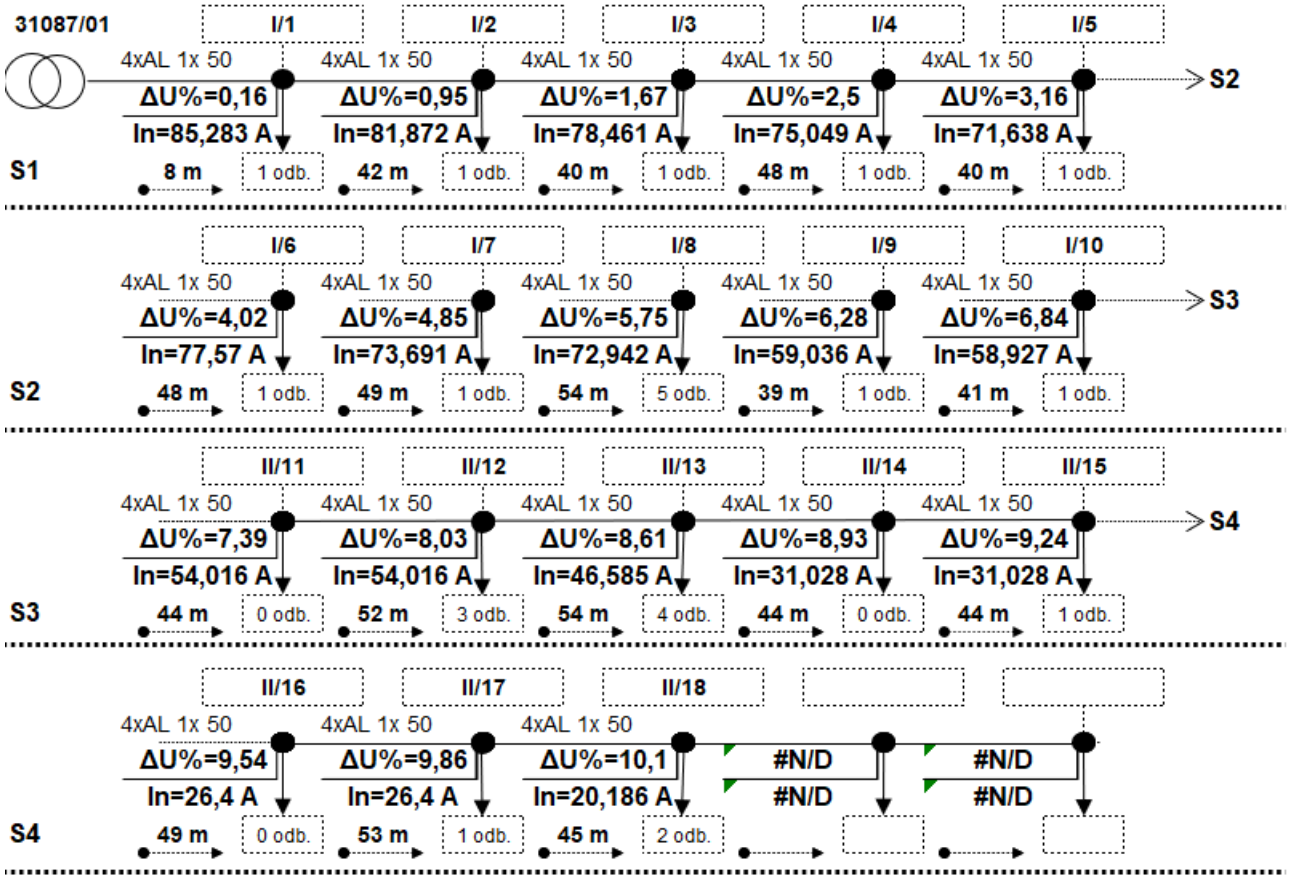

Spadek napiecia na końcu obwodu mniejszy od dopuszczalnego 10%

Obliczenia dla projektowanej wg. odrębnego opracowania linii obwodu 1

DANE:
Przyjęta moc na jedno przyłącze **7kW**
Istniejace zabezpieczenie obwodowe w stacji **100A**
Stacja transformatorowa nr: **31087** Obwód: ***1***
Transformator o mocy: ***75kVA***

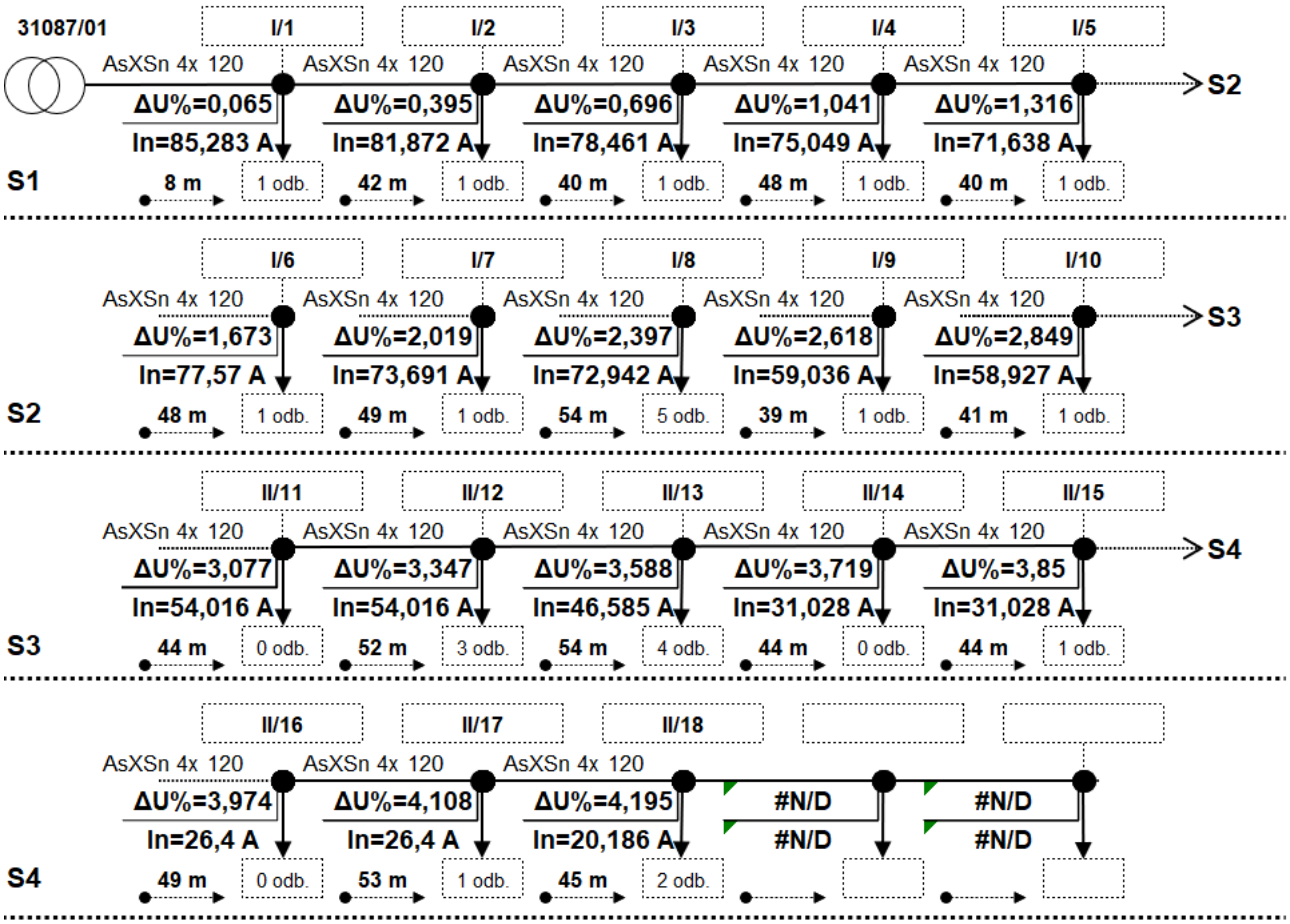

Spadek napiecia na końcu obwodu mniejszy od dopuszczalnego 10%

Pętla zwarcia – istniejąca linia

$$Z_Z = \sqrt{(X_{kT} + X_L)^2 + (R_{kT} + R_L)^2} = \sqrt{(0{,}08130 + 0{,}31760)^2 + (0{,}05120 + 0{,}47)^2} = 0{,}654$$

$$I_k^{"} = \frac{0{,}8 \cdot 230}{0{,}654} = 281{,}3A$$

$$I_w = k \cdot I_b = 4 \cdot 100 = 400A$$

<u>Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla zwarcia na końcu obwodu jest nie został spełniony. Na podstawie rzeczywistych mocy i prądów oraz przy projektowaniu nowej linii przeanalizować potrzebę wymiany zabezpieczenia obwodu nr 1.</u>

26. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geologicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463) w Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV występują proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)

Projektowane przyłącze kablowe nN prowadzone będzie w pasie drogowym:
- na długości 132,5m, zgodnie z decyzją Gminy Czastary z dnia 01.07.2026r. Wielkość powierzchni zajętej przez projektowane urządzenia wynosi, NA2XY 4x70mm^2 dł.132,5m (przyjęto obliczeniową zewnętrzną średnicę kabla 31,3mm); 0,0313 x 132,5 = 4,147m^2,

Wielkość powierzchni zajętej przez projektowane urządzenia obejmą łącznie 4,147m^2.

28. Kolizje / skrzyżowania

W obrębie projektowanego przyłącza występują następujące kolizje i skrzyżowania:
- z siecią wodną i telekomunikacyjną

Roboty budowlane w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą podziemną wykonywać ręcznie z zachowaniem normatywnych odległości oraz uzgodnień branżowych.

29. Ingerencja w zieleń wysoką

- NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

- NIE DOTYCZY

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Zakres inwestycji obejmuje budowę przyłącza elektroenergetycznego nn na terenie dz. nr 613, 778, 934/1 obręb 0005 Kowalówka gm. Wieruszów. Przy projektowaniu budowy przyłącza nn uwzględniono wszelkie uzgodnienia z właścicielami gruntów przez które ona przebiega.

Z istniejącego stanowiska słupowego nN nr I/8/4 linii napowietrznej nN zlokalizowanej na dz. nr 1763 obręb 0001 Czastary zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nn nr 31087 należy wyprowadzić projektowane przyłącze elektroenergetyczne nN kablem typu NA2XY 4x70mm^2 o długości L=133/150m w kierunku projektowanej szafki pomiarowej nN zlokalizowanej na działce nr 1752 obręb 0001 Czastary. Projektowane przyłącze elektroenergetyczne należy prowadzić na terenie działek nr 1650, 1752, 1763 obręb 0001 Czastary zgodnie z rysunkiem E01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

Szafce pomiarowej nadano numer porządkowy Z4310097 (31087-01). W projektowanej szafce z tworzywa sztucznego należy przygotować miejsce do zainstalowania licznika pomiaru energii elektrycznej. Projektowaną szafkę należy uziemić wykonując uziom taśmowo prętowy z zastosowaniem płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4 oraz pilonów wykonanych w ilości niezbędnej do uzyskania rezystancji uziemienia R≤30Ω. Po wybudowaniu uziomu należy sprawdzić pomiarem wartości uziemienia i w razie potrzeby rozbudować wykonany uziom do osiągniecia warunku R≤30Ω.

Kabel na słupie zabezpieczyć stosując rurę osłonową wykonaną z HDPE odporną na promieniowanie co najmniej na wysokości do 2,5m od poziomu terenu oraz minimum 0,5m poniżej terenu. Górny koniec rury należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą kapturka uszczelniającego termokurczliwego. Rurę mocować do nogi słupa za pomocą ramek i taśm stalowych nierdzewnych (COT) lub uchwytów do rur w rozstawie co 1m. Kabel połączyć z istniejącą linią napowietrzną. W miejscu połączenia zastosować ograniczniki przepięć typu BOP-R 0,5/10. Ograniczniki przepięć należy uziemić wykonując uziom taśmowo prętowy z zastosowaniem płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4 oraz pilonów wykonanych w ilości niezbędnej do uzyskania rezystancji uziemienia R≤10Ω

Kabel układany metodą otwartego wykopu należy oznaczyć poprzez montaż tabliczek wykonywanych z tworzywa sztucznego o grubości min. 1mm w odległości co 10m (w terenie silnie zurbanizowanym 5m) oraz odległości nie większej niż 1m z każdej strony mufy, przepustów i osłon, od skrzyżowań z obcą infrastrukturą techniczną. Tabliczki powinny być przystosowane do mocowania na kablu za pomocą opasek ściągających o szerokości minimum 5mm. Napisy wykonać w sposób trwały, a zawarte informacje powinny być zgodne ze standardem „Standardy oznakowania i numeracji obiektów energetycznych w ENERGA-OPERATOR S.A." Szafkę pomiarową oznaczyć tabliczką kodową z numerem złącza Z4310097 (31087-01), którą umieścić w oznaczniku na zewnętrznej stronie drzwiczek. Oprócz tego na szafce należy umieścić tabliczkę z numerem stacji i obwodu.

Oznaczenia na PZT projektowanych i istniejących urządzeń:
- kolor turkusowy – projektowane nn,
- kolor czarny – istniejące.