

# Istn. stacja transformatorowa O-0611

# SZCZĘSNE WIEŚ 1

# Istn. 250 kVA

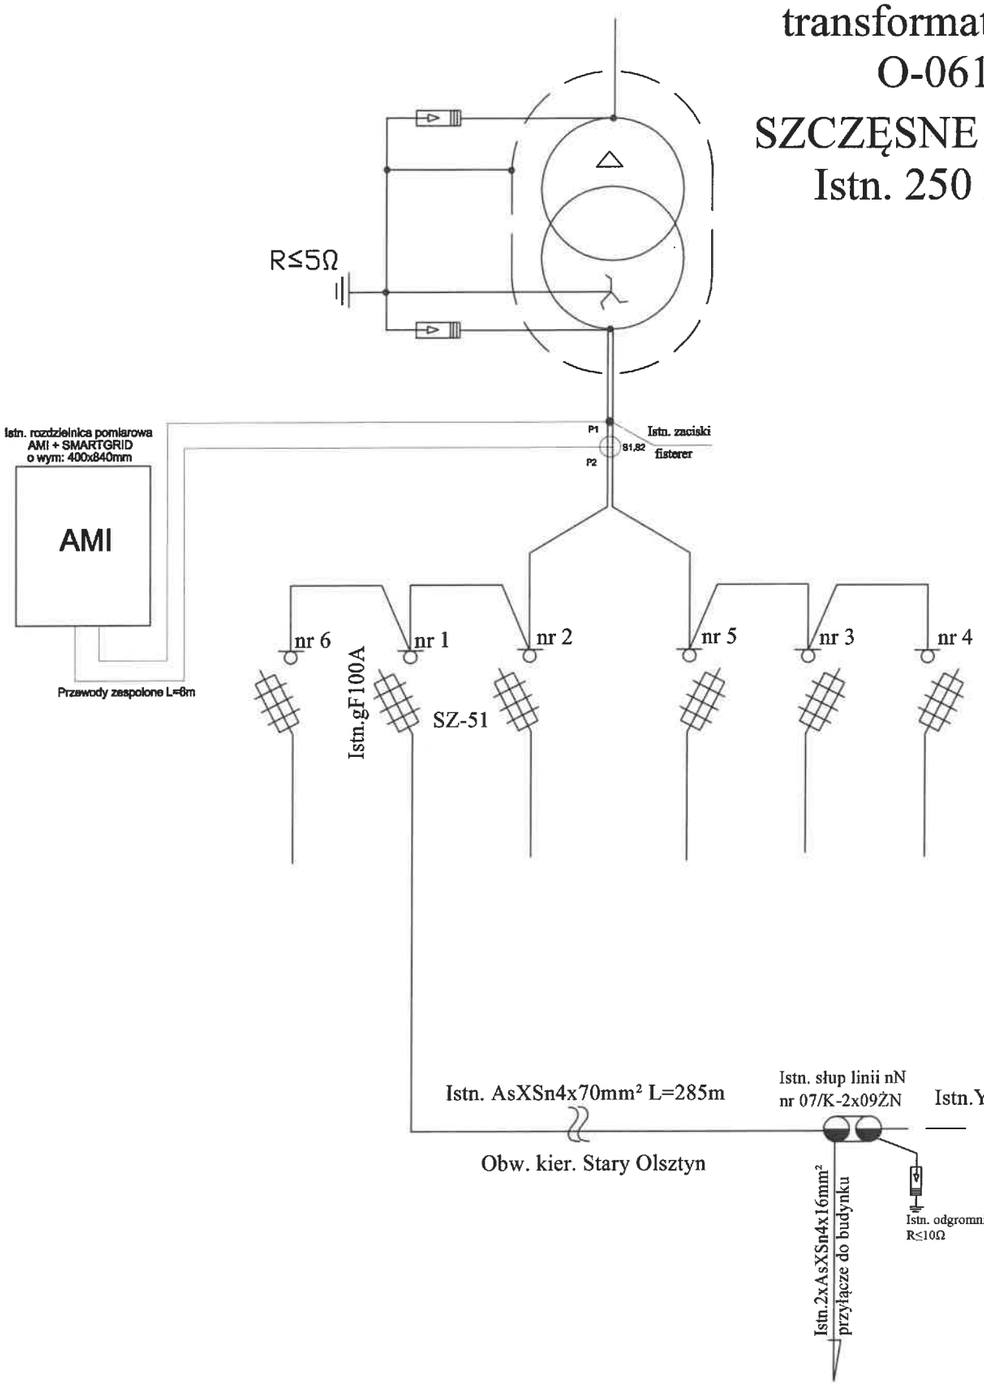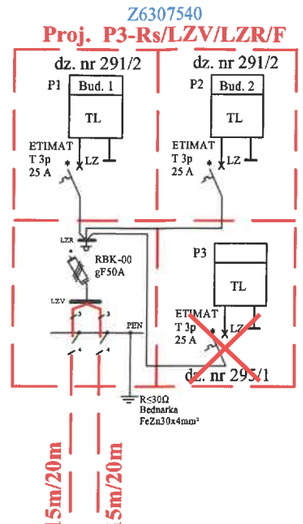


ETIMAT 3p 25A

Części licznikowe nie wyposażać w ograniczki mocy. Przewody zasilające ograniczniki zdemontować spod listwy rozgałęźnej LZR i je zabezpieczyć.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tytuł opracowania: Projekt budowlany zasilenia budynku mieszkalnego w m. Szczęsne, dz. nr 291/2, gm. Purda | | | EL–MK Projekt sp. z o.o. 11-041 Olsztyn, Ul. Żurawia 24c/1 | |
| Tytuł rysunku: Schemat ideowy zasilania | | | OBI/63/2600335 | Rys. nr E-2 |
| | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Projektował: | mgr inż.Tomasz Dąbrowski | WAM/0147/POOE/13 | 08.2026 | |