

Schemat zasilania budynku jednorodzinnego
Barczewo dz. nr 3-25/4

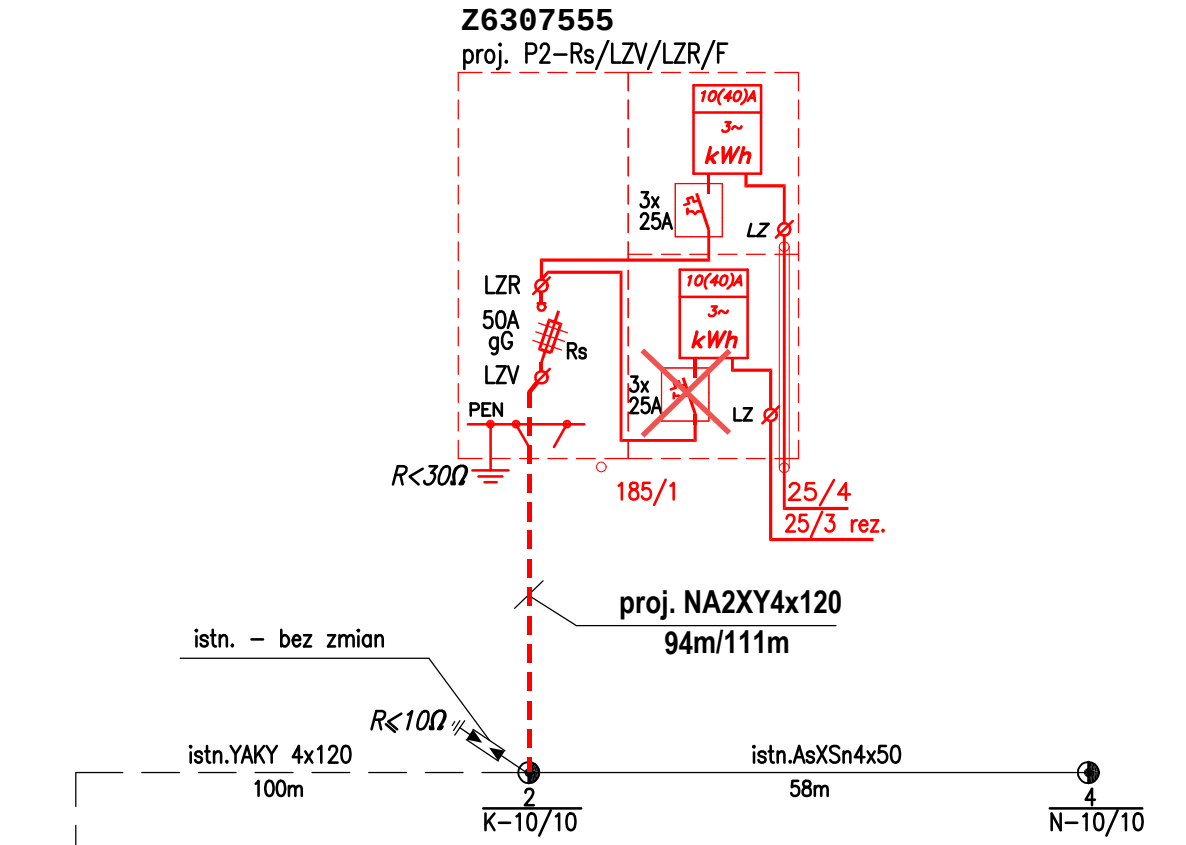

Części licznikowe nie wyposażać w ograniczki mocy.
Przewody zasilające ograniczniki zdemontować spod listwy rozgałęźnej LZR i je zabezpieczyć.



obwód [0903-02] kier.BARCZEWO
istn. 80A gG

istn. 100kVA

stacja "BARCZEWO SP. INWALIDÓW"
[0-0903]

UWAGA

1.Dla uziemienia zacisku PEN w złączu wykonać uziom taśmowo-prętowy

GETRONIK	10-335 Olsztyn ul.Reymonta 39/4 tel.605 566 465			
Treść	Schemat zasilania		Nr rys.	E-1
Obiekt; adres	Przyłącze elektroen. kablowe nn 0,4kV do zasilania budynku jednorodzinnego w Barczewie dz. nr 3-25/4		Arkusz	1/1
Opracował	mgr inż. D. Gierszewski			Data
Projektował	mgr inż. E. Gierszewski	upraw. bud. OL/222/70		06.2026