

Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F

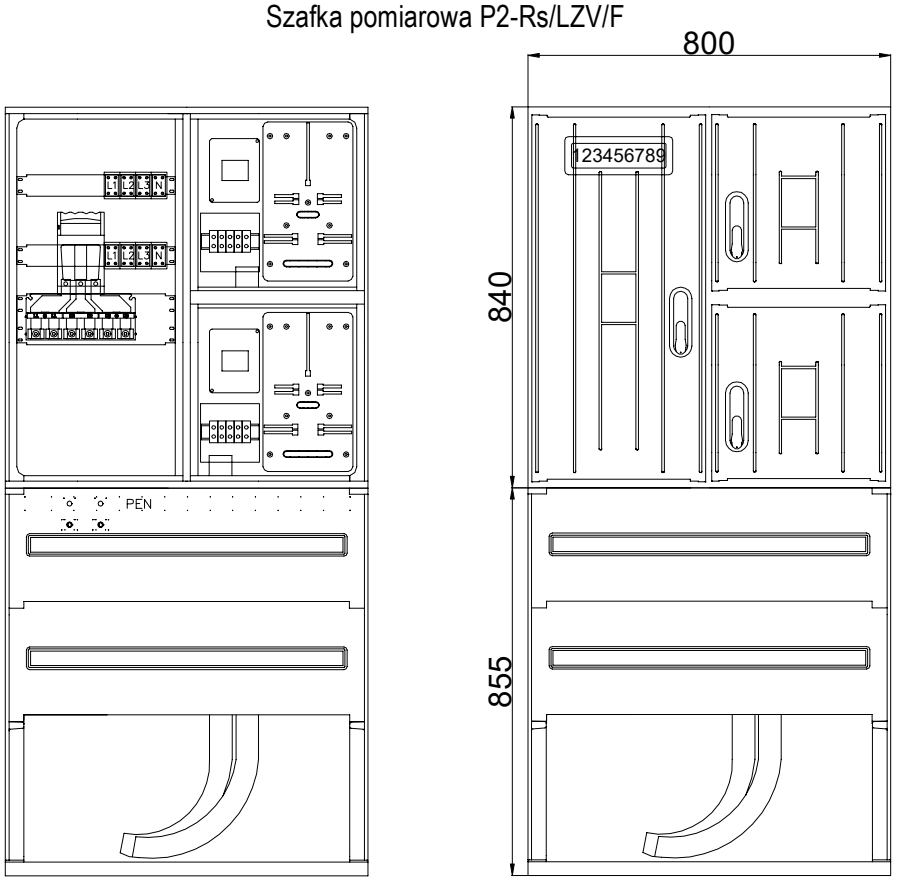

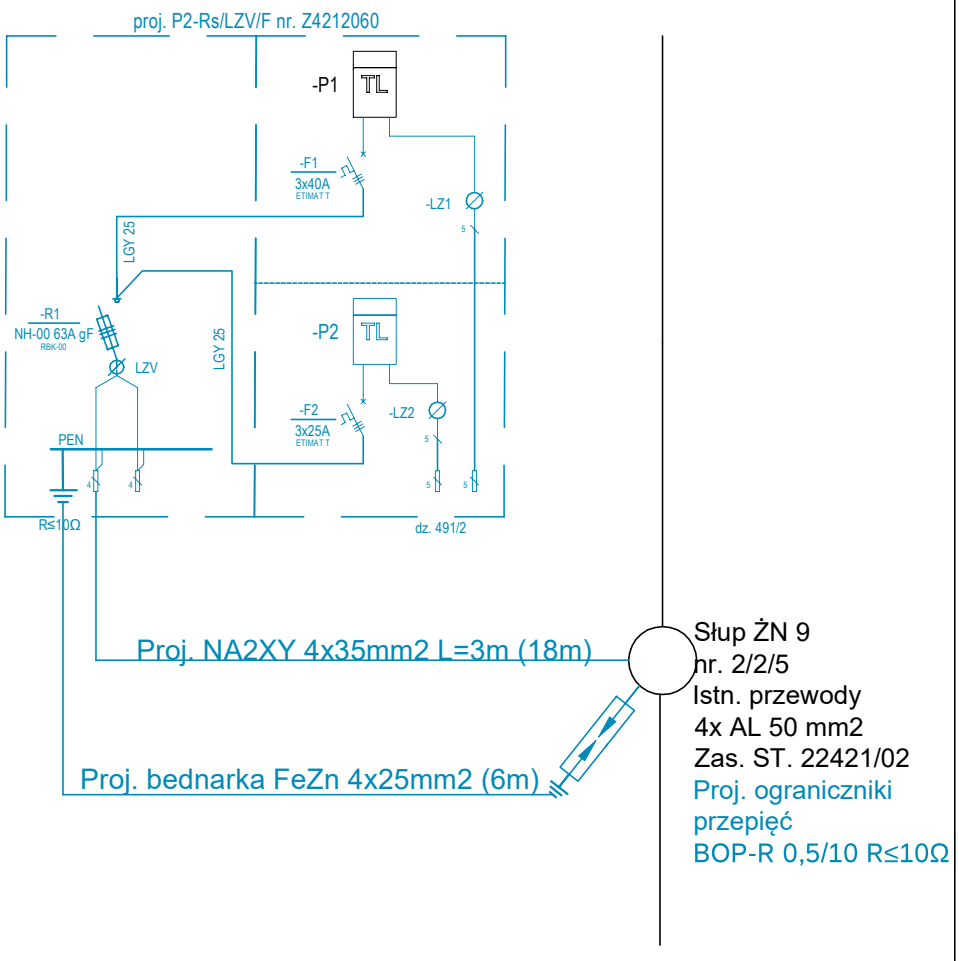

- Istniejący układ pomiarowy do przeniesienia
- Istniejące przyłącze napowietrzne do demontażu
- W stacji tranformatorowej wymienić wkładki obwodowe na WT-1/F 100 A

Energa

Temat: Schemat jednokreskowy zasilania

Obiekt: Budowa przyłącza kablowego, Komorów dz.491/2

Rysował: Mateusz Dąbrowski

Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wlkp. ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrów Wlkp.

– | Data: VI. 2026r. | Rys. 2