

TN-C

stan istniejący

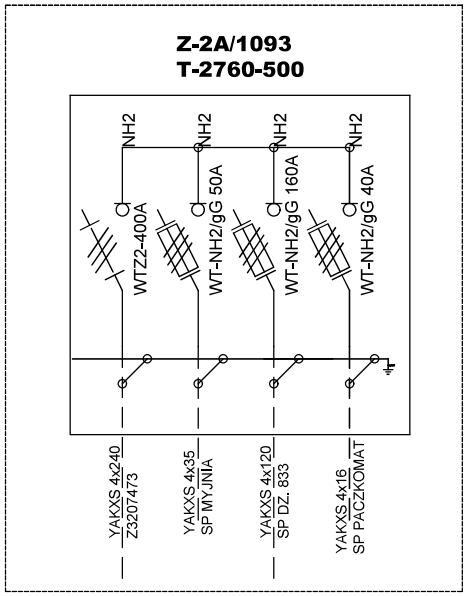

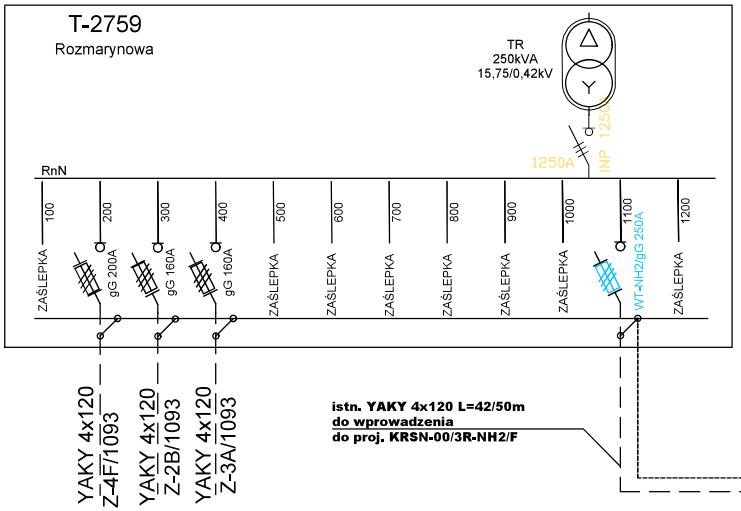



istn. YAKY 4x120 L=42/50m
do wprowadzenia
do proj. KRSN-00/3R-NH2/F

SO-755 II-go Morskiego Pułku Strzelców

T-2759-1100

- proj. KRSN-00/3R-NH2/F
- na dz. nr 1138
T-2759 - 1100




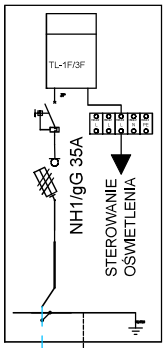

proj. YAKXS 4x35 L=1/5m
proj. FeZn 25x4 L=1/5m

PROJ. YAKXS 4x120 L=54/60m
proj. FeZn 25x4 L=54/60m


proj. 2 x rozłącznik NH-00 ARS00/100

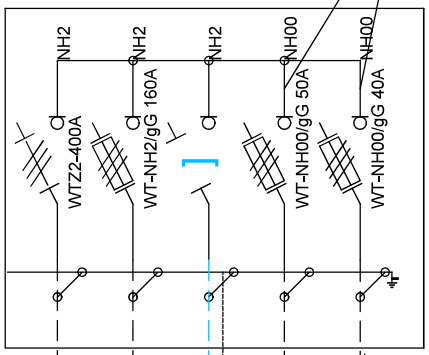

- proj. KRSN-00/3R-NH2/F
- na dz. nr 1138
- zgodnie z P/25/059529
T-2759 - 1100

- proj. KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F
- na dz. nr 1138
- zgodnie z P/25/059529
T-2759 - 1100

* Obudowa przystosowana do plombowania
Listwa pomiarowa Phoenix PxC-SKA71B lub
WAGO 847-1106/000-2100

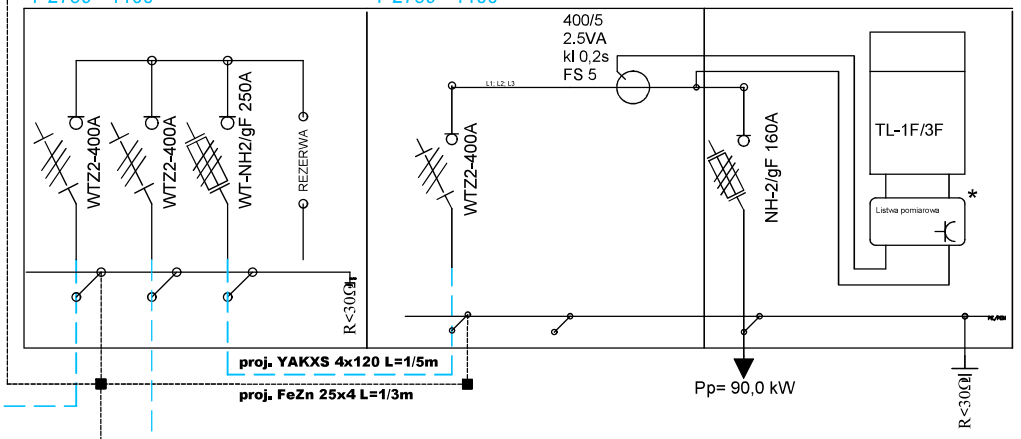

proj. YAKXS 4x120 L=1/5m
proj. FeZn 25x4 L=1/3m

PROJ. YAKXS 4x240 L=14/18m
proj. FeZn 25x4 L=14/18m

- - - - - - bednarka FeZn 25x4
■ - zacisk
1. zaciski wraz z całym wyposażeniem (śruby, nakrętki, podkładki) mają być wykonane ze stali nierdzewnej o klasie nie gorszej niż A2(80); dodatkowo śruby, nakrętki i podkładki wykonane w rozmiarze od M8.
2. Zaciski umieszczone w gruncie należy dodatkowo zabezpieczyć np. taśmą DENSTO lub uszczelniającymi masami plastycznymi.
3. Jako równoważne rozwiązanie dla zacisku (uchwytu) uważa się połączenia egzotermiczne.

INWESTOR: **ENERGA Operator S.A. Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-577 Gdańsk**			NAZWISKO / nr uprawnień	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	06.2026	Krzysztof Gohlke POM/0008/PWOE/12 w specjalno instalacyjnej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
TEMAT: **Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4kV do dz. nr 1138 Gdynia ul. II MPS**	NAZWA RYSUNKU: - Schemat zasadniczy zasilania -		Skala b/s	Nr rys. E-02
	nr sprawy **ZN/9700/3232MZI/2025/2504159**		nr zadania **OBI/32/2504159**	