ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/65/2603314

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): **wymiana transformatora na 100kVA Niedźwiedzie S-0555**

1. **Dotyczy tylko robót na Sn i Nn:**
   Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
   a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
   WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
   b) agregat zapewnia:
   WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....

   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....

I. **Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:**
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
   WYKONAWCA ☐ ENERGA ☒
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
   TAK ☐ NIE ☒
3. Agregat zapewnia:
   WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....

   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
4. Przewidywany czas pracy na sieci:
   - ilość wyłączeń: 1
   - czas wyłączeń: 4
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.
   TAK ☐ NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

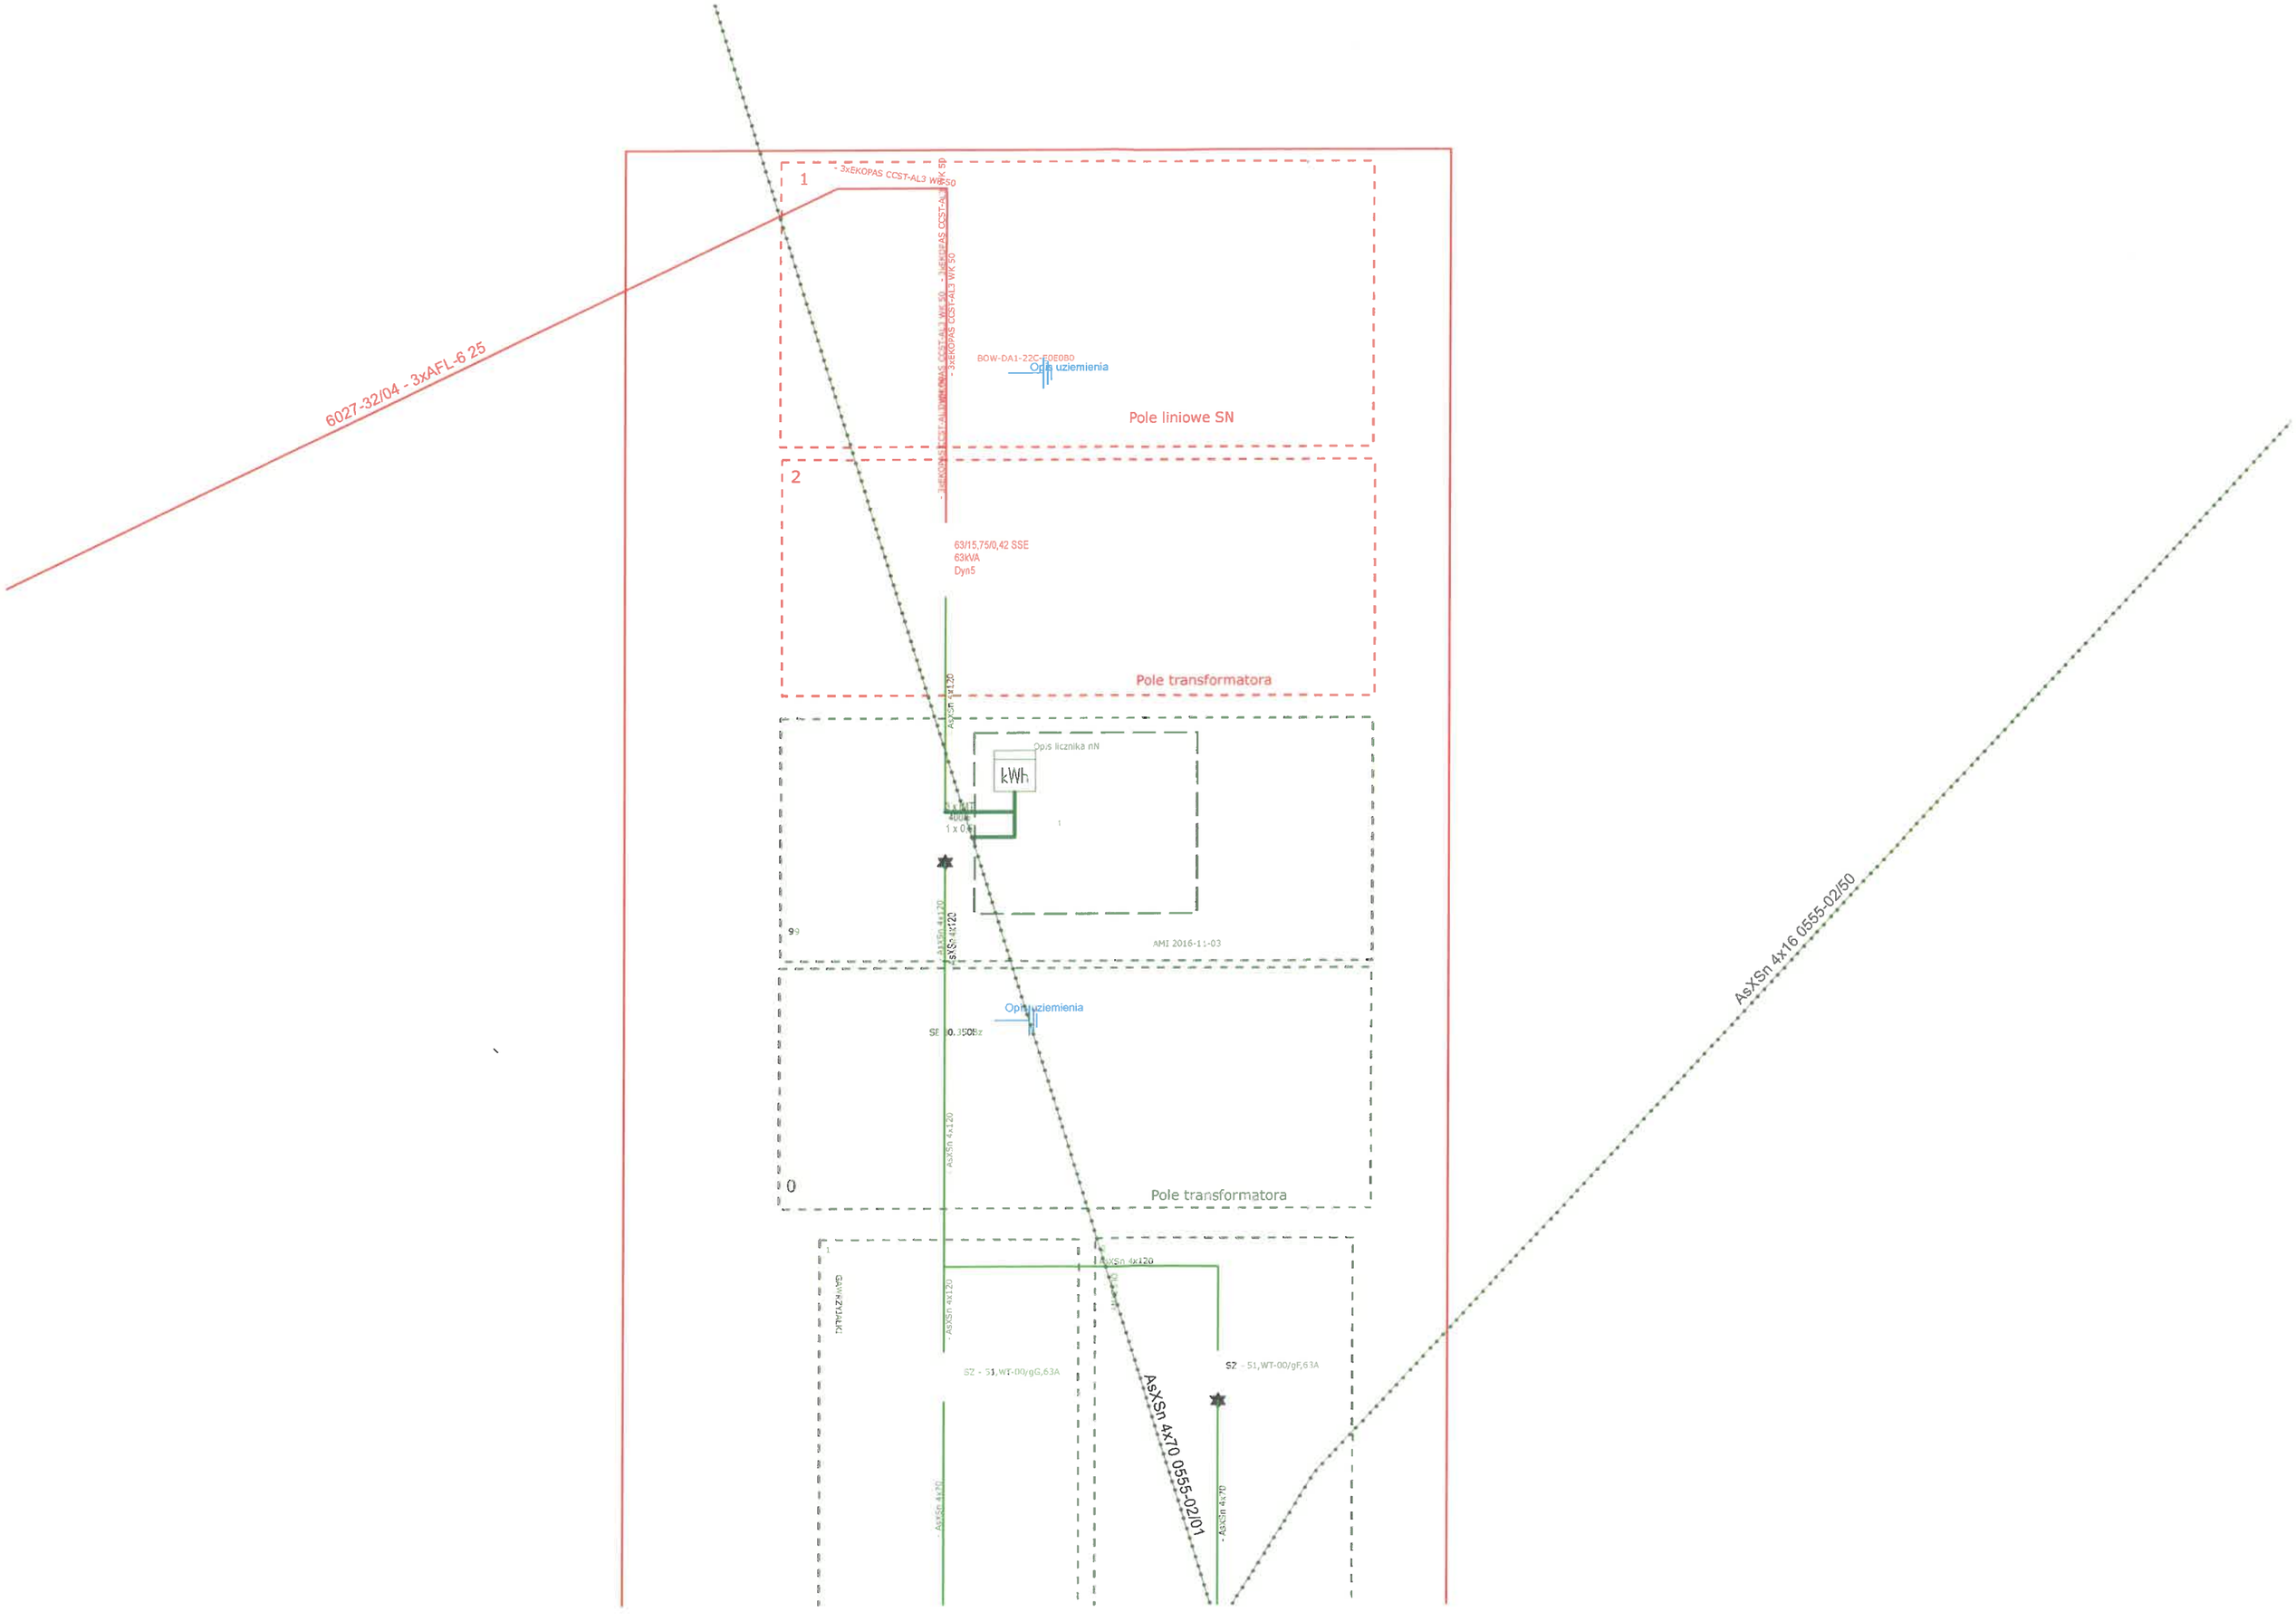
.....

.....

Sporządził
Pracownik MZE:
9.11.2026
Specjalista
ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości
Mirosław Mężykowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE
10.11.
Inżynier Wiodący
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Artur Kowgier

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X


6027-32/04 - 3xAFL-6 25
1
- 3xEKOPAS CCST-AL3 WK 50
- 3xEKOPAS CCST-AL3 WK 50
- 3xEKOPAS CCST-AL3 WK 50
- 3xEKOPAS CCST-AL3 WK 50
BOW-DA1-22C-E0E0B0
Opis uziemienia
Pole liniowe SN
2
63/15,75/0,42 SSE
63kVA
Dyn5
Pole transformatora
AsXSn 4x120
Opis licznika nN
kWh
1 x 0.4
AsXSn 4x120
AMI 2016-11-03
Opis uziemienia
AsXSn 4x120
0
Pole transformatora
AsXSn 4x120
AsXSn 4x120
SZ - 51,WT-00/gG,63A
AsXSn 4x70
AsXSn 4x70
SZ - 51,WT-00/gF,63A
AsXSn 4x70 0555-02/01
AsXSn 4x16 0555-02/50